横浜市立大学附属病院重症系病床改修工事 (建築工事)

★ 伊藤喜三郎建築研究所 KJTO Architects & Engineers Inc.

代表取締役社長 森 嶋 浩

受計本部長品質管理部長日 付

	意匠		構造						
番号	図 面 名 縮尺	番号	図 面 名	縮尺	番号	図 面 名	縮尺	番号	図 面 名 縮尺
1	改修特記仕様書-1 -	1	改修補強鉄骨図	図示					
2	改修特記仕様書-2 -								
3 4	改修特記仕様書-3 - 改修特記仕様書-4 -								
5	改修特記仕様書-5								
6	工事区分表 -								
7	配置図 1/1000 (A3	3)							
8	表示略号・記号、仕上共通事項							1	
10	仕上表-1 【撤去・新設】 - 仕上表-2 【撤去・新設】 -								
11	3階全体平面図(改修後) 1/400 (A3)							
12	4階全体平面図(改修前) 1/400(A3)							
13	4階全体平面図(改修後) 1/400(A3)							
14	5階全体平面図(改修前) 1/400 (A3)							
15	4階平面図【撤去】 1/200 (A3 4階平面図【新設】 1/200 (A3)							
17	4階天井伏図【撤去】 1/200 (A3 1/200) (A3 1/200 (A3 1/200 (A3 1/200 (A3 1/200 (A3 1/200 (A3 1/200 (A))							
18	4階天井伏図【新設】 1/200(A3)							
19	HCU展開図【新設】 1/100 (A3)						1	
20	建具表(共通事項編)								
21	建具表【撤去】 1/200(A3)							
22	建具表【新設】 1/200 (A3 サインキープラン【新設】 1/200 (A3 サインキープラン【新設】)						1	
24	部分詳細図1【撤去・新設】 図示	<u>'</u>							
25	部分詳細図2【新設】 図示							L	
26	部分詳細図3【新設】 図示								
27	部分詳細図4【撤去】 図示 27(4) 27(4								
28	部分詳細図5【新設】 図示 部分詳細図6【新設】 図示								
30	部分詳細図7【新設】 図示								
31	工事手順図 1/400 (A3)							
		_							
		_							
T						株式会社 伊藤喜三		io.	計 者 件 名 横浜市立大学附属病院重症系病床改修工事(建築工事) 200b-No. 22060
1	1					一般建築士事務所 東京都知事登録番号			
]]	7 4					設計 者	赤 岩 重 信 一級建築士 第281032号	担当者 山寺美和子 一級建築士 第309931号	日当年 田当年 田当年 田当年 田当年 田当年 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
						一級建築土登録番号	第281032号 _{担当者} 岡澤加代-		日 19 2023/06/30 (市和5年)
							一級建築士 第348007号		伊藤喜三郎建築研究所

I 設計概要		11 建築改修	多工事仕様	有無調益等		線回析分析 ※ 3	りの試料数	HX C	561	受けること	ら放開上手との取合いなとの快部からさる資料及び図面を提出して、監理省の単語で ************************************
1.建物概要 1. 工事件名	横浜市立大学附属病院童症系病床改修工 事	1.共通仕様 (1) 図面及7月特別	辻楼書に記載されていない事項は、すべて 图主交通省大臣官房官庁營繕部監修		壁: 壁紙、石膏ボード ・ 定! 天井: 岩綿吸音板 ※ 行: 石綿含有連材の有無の調査 ※ 行:	性分析方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	[1.5.1	1			 ※ 作成する ・ 作成しない り、備品、機器等の配置と必要な設備記号(電気・空調・衛生設備等)を 図(平面詳細図、天井伏図、展開図等)(縮尺1/50)
		「公共建築改	2修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」による。ただし、建築改修工事標準仕様書に規定されている	▲ ○ 環境への影像	(1) 環境負荷の低減		21.6.1				要な資料収集、製造者等との打合せ含む)
2. 建築主	郵便番号 236-0004	以下、それそ	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版」による とれを「改修標準仕様書」「標準仕様書」という	● 8. 環境への配慮	国等による環境物品等の調達の推進等に関す		「グリーン	● 19. 技術	検査	• 中間検査	
	住 所 神奈川県横浜市金沢区瀬戸22-2 電話番号 045-787-2800		OO-O】内の数字は建築工事標準詳細図の詳細番号を示す IO】内の数字は部分詳細図の詳細図番号を示す(△はアルファベットとする)。		購入法」という。) に基づき、環境負荷を低減 (2) 化学物質を放散させる建築材料等	できる材料の選定に努める。				・ 1回※ 完成検査	• 20 •)
3. 工事場所	地名地番		:」及び「改修標準仕様書」で規定している「監督職員」は「監理者」と読み替える		使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による する。	健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有し	しないものと				
3. 上事場所 及び 敷地条件	住居表示 都市計画区域 ● 都市計画区域の (● 市街化原域 ・ 市街化網整区域 ・ 区域区分非設定) ・ 準都市計画区域の ・ 都市計画区域及び準都市計画区域外 防火地域 ● 準防火地域 ・ 指定なし ・ 法第22条区域 ・ 法第52条第7項週用区域 ・ 造第2年第一方地区	(2) 特記事項は、●印の付かね●印と◎印の(3) 特記事項に配	の前に●印の付いたものを適用する ●印の付いたものを適用する い場合は、※印の付いたものを適用する 付いた場合は、共に適用する 適如〔]内表示番号は、「改修標準仕様書」の当該項目、当該表及び当該図を示す 「滅の〔 」内表示番号は、「禄準仕様書」の当該項目、当該表又は当該図を示す		9 Go. 次の11~51を満たすものとする。 1) 合板、木質系フローリング、構造用バネル その他の木質種材、コリア樹脂板、仕上げ 放散が極めて少ないものとする 2) 保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルテヒ ものとする 3) 接着剤はフタル酸シ-n-プチル及びフタル	塗材及び壁紙は、ホルムアルテヒドを放散 ド及びスチレンを放散しないか、放散が極 酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない難運	しないか、 めて少ない 発性の可塑	● 20. 完成 (竣	成図 ≹工図)等	完成図全頁(完成図に	ら (・ 特定天井図 ・ 昇降機設備 ・ 機械式駐車場 ・) を作成する 一名まれる施工図、施工計画書は除く)に以下の注意書きを記載する 建物の基本情報を記載したものです。工事に際して作成された施工図等の
	用途地域等 準工業 許容容積率 200 % % % % % 許容達べい率 60 % % % % % 敷地面積合計 94.469.80 ㎡ 建築可能な管積率 % 建築可能な管積率 % 備者	3.工事についての数 (1) 工事期間中に 検討作成に当 (2) 工事に先立ち と協議をして	たける本病院の診療業務は平常通り行われている為、工事エリア以外には患者が在院しているので、施工計画 がたっては、他のエリアの診療業務に支障がないよう、充分注意をして計画する。 5、安全・衛生・騒音・振動・資材搬入等に対し充分な対策を携じた施工計画書を作成し、病院担当者及び監理		放散しないが、放散が極めて少ないものと 4) 塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシ 少ないものとする 5) 1)、3)及び4)の建築材料等を使用して作ら アルデヒドを放散しないが、放散が極めて また、設計図鑑し規定する「ホルムアルデヒド 規制対象外 ① JS及びJASのFヶ々かか会品 2) 建築基準法施工金製20条の	レン、エチルベンゼンを放散しないか、放 られた家具、書架、実験台、その他の什器等 少ないものとする の放散量」は次のとおりとする。				 完成図 (原図) 完成図 (製本) 完成図 (総小版第 完成図 (総小版第 完成図 (ポータ) ※ 施工図、総合図 (複合 ※ 施工図 (製本) 	本) A-3サイズ2ツ折白焼黒文字 部数 ※ 2部・ ※ DWG ※ PDF・ DXF 部数 ※ 3部・ ・ S図] の製本提出 (内容については監理者の指示による) A-1サイズ2ツ折白焼黒文字 部数 ※ 1部・
4. 建築物	主要用金 病院 (区分 08260) 工事種別 故 葵 事 計画以外の部分 合計 建築面積 8.915.99 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 【建栄面積】 8.915.99 ㎡ ㎡ ※	図面及び調査 電気・医療が なお、すべて (5) 工事に当たっ (6) 病院内周知期 着手前期間に	アンカーガラ、解体工事等のある場合、事前に非破壊検査を実施する。 すでも確認できない活線等が発見された場合は必要に応じて盛り替える。 ス・船排水等活線の切断が発生しないよう施工する。万が一発生した場合は受注者の表で速やかに修復する。 受注者の費用負担とする。 ては、脳・振動・垂狭を抑制する工法を採用する。内容によっては手作業にて行う。 間を必要とするため、工事着手前に工事内段、工程、施工方法等を病院担当者及び監理者に報告する。 こいても病院担当者及び監理者との協議による。		d. ホルムアルデヒドを放散e. 非ホルムアルデヒド系接f. 非ホルムアルデヒド系接	着剤及びホルムアルデヒドを放散させない	塗料使用			総合図[複合図]施工計画書等	・ DWG ・ PDF ・ DXF 割数 ※ 3部 ・ 1 (製本) A-1サイズ2ツ折白焼黒文字 部数 ※ 1部 ・ 1 (縮小版製本) A-3サイズ2ツ折白焼黒文字 部数 ※ 2部 ・ 1
	 延べ面積 計画部分 計画以外の部分 合計 【建築物全体】	仮設間仕切は (8) 工事工程の枝 (9) 予期し難い事 (10) 工事に当たっ	用部分は原則として仮設網は切りを設置し、人の不用意な出入や埃、墾等の飛散の無いように明確に区面する 遠所により密閉性、遅音性のあるものとする。 診打に当たっては、検査及び日越期間の関塵を図ったものとする。 項が発生した遺合は、胸院担当者及び監理者と協議する。 「では「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」「再生資源の利用の促進に関する法律」「建設副産物 要領」に鑑賞する。	9. 材料の品質等	③ IBJASのEo語 ④ IBJASのFco品	7第3頃による国土交通大臣器定品 所要の品類計画及び性能を有するものとし、	. JIS	● 21. 完成	文写真	※ 保全に関する資料※ [1.9.3(1)の(ア)へ・ 上記のものの他に・ 上記のものの他に下記の物を監理者に提出	予備品一覧表 部数 ※ 2部 ・
	高 さ	(12) 分離発注の場 (13) 改修部分とは (14) 建築非構造部 (15) 工事期間中の との連携を係	が電気設備及び機械設備の調整を行い、工程等充分に調整を行う。 18においては、建築施工者が設備との調整を行うこと。 1修対象外との取り合い部分で、必要と思われる部分については適宜補修を行う。 1材についても、耐震安全性に配慮し施工する。 1が災対策は、病院側の消防計画書に挙載するとともに、防災管理組織を編成、責任者を定め、病院防火関係者 ごっ。 1項、連絡体制が、現場のみならず当該工事議負会社内にも周知徹底する。	1	及びJASマークの表示のない料料及びその製造者 (1) 品質及び性能に関する試験データが警備さ (2) 生産施設及び品質の管理が感切に行われて (3) 安定的な供給が可能であること (4) 法令等で定める許可、認可、認定又は免許 (5) 製造又は施工の実績があり、その信頼性が (6) 販売、保守等の営業体制が整えられている	れていること いること 等を取得していること あること	ತ ಕ			・ モノクローム ※ キ+ ※ ベル ・ カラー ※ キ+ ※ ベル	・ Pビネ版 外部 () 内部 () ※ 2 ・ 6 ※ 100×125以 ・
	建物名称 構造 階数 延べ面積(㎡) 湖防运路行合 前膜安全性の分類 横盗体 建基非横运部材	(17) 工事関係者は (18) 現地と図面に (19) 搬入・搬出は (20) 騒音・振動工	108、建山中町が、駅地のからフタコの大田町両女社で10円の内間値する。 江事従事者であることを延即する名札等を借用する。 おいて、既存状況が異なる場合は現地を優先する。 、院内ルートを使用して平日の早朝に行うこと。 事は、必ず事前に施主へ工事時間帯を報告調整の上実施のこと。 上、現進の状況を判断し、農生を行うこと。また、終了後は清掃を行うこと。		なが、これらの材料を使用する場合は、設計図 る資料又は外部機関(付出公共建築協会 他)が 受けるものとする また、商品名が記載された材料は、当該商品又 場合は、監理者の承諾を受ける	書に定める品質及び性能を有することの証明 発行する資料等の写しを監理者に提出して別	武諾を			・ イレパネ ・ 四切● 電子データ (デジタル・・ 他に外観正面 1 カット	
		(23) 工事期間は、(24) 柱部分のボー	中工事、4階: 改関工事又は土日工事とする。 令和5年度中から開始し、13ヶ月とする。 ト下地は、原存の状態を確認して、適宜新設すること。 トは、工事完了後にワックスがけを行うこと。 特記事項	● 10. 特別な材料の工● 11. 技能士	ご法 改修標準仕様書及び標準仕様書に記載されていない適用工事種類	い特別な材料の工法は、当該製造所の指定 技能検定職種 (選択作業)	工法による [1.7.2][1.7.3	3] 22. 股計	†GL	電子データはCD-R保存の データ形式: TIFF又はJF	の承諾する撮影業者(ただし、建築完成写真撮影の実績のある業者とする) とし、解像度:300dpi、写真幅(長辺方向):1,800ピクセル、 PEGとする ・設計GL=現状GL
2.工事概要 1. 工事種目	1. 既存改修工事 1)解体工事	● 1.一般共通事項	也 步 块	_	防水改修工事 防水施工 アスファルト防水	<工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工	事作業	1			
	2) 改修工事 2.股備 1) 電気設備 2. 機械設備	● 1. 適用基準等	 建築工事標準詳細図(令和4年版) 国土交通省大臣官房官庁營繕部整備課監修 ▼ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編(平成30年版) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 		● 塗銀防水工事作業 ・ 左官 石工事 ・ 石材施工 (石張り) 外壁改修工事 ・ 左官 ・ タイル		脂接着剤注入施工	● 23. 調査	SE .		事前に調査を行った上で解体を実施する。 は、各部事前調査を行って既存寸法と異なる場合においては、施工図にて調整を行い 3。
		● 2. 工事実績情報の 登録	※ 適用する [1:	1.4]	 建具改修工事 塗装改修工事 小装改修工事 小装仕上げ施工 		動ドア施工	● 2.仮設 ● 1. 騒音		騒音・粉塵等の対策	[2,1
	種目 全てを工事範囲とする 種目 のうち下記の工事を除いたすべてを工事範囲とする	● 3. 風圧力等 算定基準	 連級基準法に基づく風圧力区分等を必要とする場合は次による 3章 ・ 5章 ・ 9章 風波 (Vo= 34m/秒) 			事作業) ・ タイル張り		対策			・ 防音シート(防炎処理品)
	病院 4階重症系病床 (対象改修面積:925㎡) 工事範囲外にナースコール更新有	4. 電気保安技術者	・ 地表面阻度区分(・ I ● I ・ II ・ II ・ IV) ・ 積雪区分 平成12年 建告示第1455号 別表() ※ 適用する [1:	3.31	耐震改修工事・ 鉄筋施工(鉄筋施 ・ コンクリート圧送コンクリートブロック、・ ブロック建築(ニ ・ エーエルシーパネ	・ 鉄工(構造物鉄)コンクリートブロック工事作業)		● 2. 足場	その他		
		5. 条件明示項目	※ [1.3.5(1)]による • [1.3.5(1)]による、但し、12/29~1/3および国民の祝日を除く土曜日は施工を行うことができる	3.5] ● 12. 化学物質の	押出成形セメント板工事 ● 押出成形セメント 植栽工事 ・ 造圏 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、ト		[1.7.9	● 3. 養生	Ē	既存家具等の養生	※ ビニルシート、合板等の適切な方法 ・ 行う(図示) [2.3 ※ ビニルシート等 ・ [2.3 ※ 監理者の指定した保管場所で一時保管する [2.3
3.案内図		● 6. 発生材の処理等	 ・現進財明書による ● 構外撤出適切処理 [1.3. ・引波しを要するもの () ・特別管理産業廃棄物 () 	12] 濃度測定	スチレンの濃度を測定し、報告すること 測定はパッシブ型採取機器により行う 測定対象室 ・ 図示 ● 4階層護師休憩 濃度測定の具体的方法	室、4階SS 測定箇所数 ・ 図示	● 2ヶ所	● 4. 仮設	間仕切	カーテン等 固定家具等の移動 仮設間仕切り等の種別	・ ※ 行わない ・ 行う (図示) [2.3 [2.3.2(1)][表2.3
	Constitution Const		 処理方法 () ・現場において再利用を図るもの () ・再資源化を図るもの () ・アスファルトコンクリート塊 ・セメントコンクリート塊 ・建設発生木材 受入れ施設名 () 	◆ 13. 製本製図の提出	管庁営繕部におけるホルムアルテヒド号の室内空 (平成24年4月5日 国営整第4号) に準する 出 受注者の負担で、下記設計図を製本(表紙及び等 指定的数を監理者に提出する ・設計図A1版順画被写図製本 (・1部	表紙には、年度、工事名などを明朝体文字(・ 部)				B種 木下地 《 C種 華管下 仮設扉 種別 ※ 木製扉 ※ 合板張	骨・合板 (※9.0・) 厚さ m ※ せっこうボード (※9.5・) ・ 片面 地 防炎シート 住上の程度 塗装 投票個所 り程度 ・ ※無し
	Underson Description of Description		受入れ場所 () 仮置場所 () ・ その他再資源化を図るもの	● 14. 提出書類	● 設計図A3版陽画被写図製本 (・ 1部● 監理者の指示するもの	● 6 部)		● 5. 監理	2者事務所	既存建物内の一部を修構内に新設する	ラッシュ程度 ● アルミ製引達い ・ 有り 使用する [2.4
	O CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		受入れ施設名 ()) 受入れ場所 ()) 仮置場所 ())	15. 立会検査、 試験等	● 監理者の指示するもの					監理者事務所の規模 10㎡程度 監理者事務所の仕上に ・受注者事務所同程 ○ 設けない	
	PRINCE AND STATE OF THE PRINCE		● ひ素、カドミウム含有せっこうボードの処理 ※ 適用する ▲ Titleをおけ、ころせ、ドトリネ・カドンウムをおけ、ころせ、ドリリハのけ、ころせ、ドウリア		なお、場外立会検査に要する諸費用は、全て受	受注者の負担とする				監理者事務所の備品 ● 監理者事務所備品 備品は[2.4.1(2)]	によるほか、下記の物を備える
	市大医学部駅 附属病院		 ● 石鹸含有せっこうボードとひ素・カドミウム含有せっこうボード以外のせっこうボードの処理 ※ 適用する ・ PCB含有シーリング材 	16. 試験機関	コンクリート及び網材の試験 ※ 公的機関 ・ 監理者の承諾 なお、試験に要する諸費用は、全で	(受注者の負担とする				・ パーソナルコ: (モニター (アプリケー	・ ション ・Office ・ AutoCAD ・)
	Q Cargo		分析調查搬去	● 17. 施工図等の 取扱い	当該建築物に限る施工図等の著作権に係わる使用	TEIは、光注白に炒張りるものとする				(ネットワー ・ プリンター (・ デジタルカメ)
		● 7. 石綿含有建材の	● 行う(下表による)・ 行わない	5.1] ● 18. 設備工事との	施工図(製作図を含む)						ラ (※ 300万画素以上 ・) 上ばき ・ 防寒服 ● 帽子 ● ヘルメット
						株式会社 伊藤喜三郎建築研9	究所	設	it it		件名 横浜市立大学附属病院重症系病床改修工事(建築工事) 2206
"						一級建築士事務所 東京都知事登録番号 第2215号	総括責任者 赤岩重信	担当者 山寺美和子	担当者 山嵜舞 一級建築士		図名 改修特記仕様書一1 (令和4年版) 意図
						設計者 赤岩重信 一級建築士登録番号 第2810328	一級建築士 第281032号 担当者	一級建築士 第309931号	一級建築士 第364029号		- - -
							型等有 同澤加代子 一級建築士 第348007号	7			伊藤喜三郎建築研究所

	EW. CAW	l .					
	・ 長靴 ・ 安全帯・ その他 ()		・S3SII法 ・SFF1 ・カラー	● 11. 防水の保証期間			外部に面する建具の性能等級等(コンクリート系下地及び鉄骨下地) [表5.2.1]
	 常備図書 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) 		・ シルバー ・ S-F2		・ アスファルト防水 ※ 10年 ・ 改質アスファルトシート防水 ※ 10年	建具	種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み(mm) 施工箇所 ◆ A種 S-4 ※ A-3 ※ W-4 ※ 70 ※ 図示
	• 建築工事標準詳細図		・ M4S工法				・B種 S-5 ・ ・ ・100 ※ 図示 ・C種 S-6 ・A-4 ・ W-5 ※ 100 ・ ※ 図示
	建築改修工事監理指針(上下巻) 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編		・M4SI工法 ・SI-M1		ステンレス防水 ※ 15年 ・	5	外部に面する建具
1	連絡員		・ SI-M2 ・ P1S工法 ・ S-C1 (屋内の	31)	・セメント系的水 ※ 5年 ・ ● シーリング材 ※ 5年 ・ 7年		表面処理 無着色 ※ BB-1種 ・ () [5.2.4][表5.2.2] 着色 ● BB-2種 ・ ()
	※ おかない ・ おく						着色色(※ ブラウン系 ・ ブラック ● ステンカラー)
	連絡用機材等		改修用ドレン (POS、POSI工法の場合) ※ 設けない ・ 設ける 脱気装置 (S3S、S3SI工法の場合、及び、 ※ ルーフィングシートの製造所の仕様による	[32.5] [3.5.3] 12. とい	といの材種・とい受金物・取付け間隔 [3.8.2][表3.8.1~表3.8.2]	B	屋内建具 [5.2.4][表5.2.2] 表面処理 無着色 ※ AC-1種又はBC-1種 • AC-1種 • BC-1種 • ()
	 WEB会議用機材 ※ 機器・設置場所・運用方法等は監理者と協議による 		接着工法によるPOS、POSI、 ・ 設けない ・ 設ける S4S、S4S(工法の場合)		といの種類 とい径(mm) といの材種(表3.8.1] とい安金物 取付け間隔 たてどい ※ 図示 ※ 配管用網管 ※ [表3.8.2] ※ [表3.8.2]		着色 ・ AC-2種又はBC-2種 ・ AC-2種 ・ BC-2種 ・ ()着色色(※ ブラウン系 ・ ブラック ・ ステンカラー)
	• (プレキャストコンクリート下地の入隅部の増張り ※ 増張りする ・ 増張りしない	[3.5.4]	・ 図示なきものは ・ 硬質ポリ塩化ビニル管 ・ (・ (
	・ クラウドサーバー等による情報共有		(種別S-F1、SI-F1の場合) 目地処理(プレキャストコンクリートの場合)・	[3.5.4]	()mm ・ 表面処理網管・ 硬質塩化ビニル雨どい)		陽極酸化皮膜 ※ 二次電解 6 ・ 三次電解 6 ・ 三次電解
	※ 機器・運用方法等は監理者と協議による ・ (4 冷幅でし	[#0.4.4][0.6.0][#0.6.4]	[#262]	ステンレス網管※(※(
		◆ 4. 塗膜防水	[表3.1.1][3.6.3][表3.6.1] 防水改修工法の種別 新規防水圏の種別 仕上げ塗料塗り 施工圏所	[33.02]	横走り管 ※ 図示 ※ 配管用網管 ※ [表3.8.2] ※ [表3.8.2]	la la	防音ドア、防音サッシとする場合の遮音性 [5.2.2] ※ 該当する建具は等級を図示 ・ 該当する建具なし
● 6. 工事用水	構内既存の施設 ※ 利用できない ● 利用できる (※ 有償 ・ 無償)		● POX工法 ・ X-1 ・ シルバー ・ L4X工法 ● X-2 ● カラー		・ 図示なきものは () mm () mm () mm () を変質ポリ塩化ビニル管 () mm () を変面処理網管 () で	8	断熱ドア、断熱サッシとする場合の断熱性 [5.2.2] ※ 該当する建具は等級を図示 ・ 該当する建具なし
7. 工事用電力	構内既存の施設 ※ 利用できない ● 利用できる (※ 有償 ・ 無償)		• P1Y工法 • Y-2		• 硬質塩化ビニル雨どい)	ī	耐震ドアとする場合の面内変形追随性 [5.2.2]
			・ P2Y工法 ・ Y-2 二重ドレン (POX工法の場合) ※ 設けない ・ 設ける	[32.5]	ステンレス網管 ※ (※ (※ () ※ ())))	8	※ 該当する建具は等級を図示 ・ 該当する建具なし 結露水の処理方法 [5.2.4]
			既存塗膜防水層表面の仕上げ塗装(L4X工法の場合) ・ 除去する 脱気装置(種別X-1の場合) ※ ルーフィングシートの製造所の仕様による	[3.2.6] [3.5.3]	軒どい ※ 図示 ※ 表面処理鋼管 ※ [表3.82] ※ [表3.82] ・ 図示なきものは ・ 硬質塩化ビニル雨どい ・ (・ 0.5m(多雪地域)	,	※ 製造所の標準仕様で設ける ・ 図示 () による 水切り板、ぜん板等 [5.2.5]
			・ 設けない・ 設ける		()mm)		※ 製造所の標準仕様で設ける ・ 図示 () による
3.防水改修工事1. アスファルト防水	[3,1,4][3,3,3][表3,1,1][表3,3,3~表3,3,10]		保護圏 (P1Y、P2Y工法の場合) ※ 設けない ・ 設ける	[3.6.3]	· ステンレス網管 ※ (※ ()	6. 樹脂製建具	[532~534]
	改修工法の分類 新規防水圏の種別 施工個所	5. 脱気装置	[3,3,3][3,4,3][3,5] 種類 材質 設置数		調管・鋼板類の溶融亜鉛めっき ※ 行なったもの	5	外部に面する建具の性能等級等(コンクリート系下地及び鉄骨下地) [表5.3.1] 種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み(mm) 施工箇所
	屋根保護防水絶縁工法 • P1B • B-1 • B-2 • B-3		使収 付員 改置奴 ・ 平面部脱気型 ・ ボリエチレン樹脂 ・ ABS樹脂 ()	次の箇所は行わない()網管製といの妨護 ※ [表3.8.3~3.8.4][3.8.3][表3.8.4]		• A種 S-4 ※ A-4 ※ W-4 • ※ 図示
	E根保護防水絶縁断熱工法 ・ P1B		・ステンレス ・	- り1箇所	 次の圏所は行わない () 防露材のホルムアルデヒドの放散量 		B種 S-5C種 S-6※ W-5※ 図示※ 図示
1	屋根保護防水密着断熱工法	1		- り 1 箇所	※ F☆☆☆☆ • F☆☆☆	_	
1	・ P2A I ・ Al-1 ・ Al-2 ※ Al-3 屋根保護防水密管工法 - Al-1 ・ Al-2 ※ Al-3	6. セメント系防水			掃除口 ※ 有り ・ 無し 縦どい受け金物の取付け ・ 図示 ※ (13.5.3(4)(イ))による [3.8.3](13.5.3)	5	外部に面する樹脂製建具の遮音性能等級 [5.3.2] 遮音性能 施工箇所
1	・ P2A ・ A-1 ・ A-2 ※ A-3 屋根郷出防水密質工法 ・ C-1 ・ C-2	-	施工箇所:製造所(製品名)		ルーフドレイン 材種は[表3.8.1]による他下記による [3.8.2][表3.8.1] 個所数 ※ 図面表示による ・ 下表による		性能等級
1	• M4C • C-3 • C-4	7. ステンレス防水		PF	種類 材種 径(φ) 個所数 施工箇所		• T-2 ※図示
1	屋根露出防水絶縁工法 • D-1 • D-2 • M3D • P0D • D-3 • D-4		SUS304 SUS316 SUS316		・ ろく屋根用(織型) ※ 鋳鉄製 ・ SCS製 ・ SUS製 ・ ろく屋根用(横型) ※ 鋳鉄製 ・ SCS製 ・ SUS製	5	外部に面する樹脂製建具の断熱性能等級 [表5.3.2]
	屋根郷出防水絶縁断熱工法 - POD - DI-1		シーム溶接後の仕上部の処理 ・ ジョイントキャップ ・ 両はぜ折り ・ 片はぜ折り		・パルコニー用 ※ 鋳鉄製 ・SCS製 ・SUS製 ・パルコニー中継用 ※ 鋳鉄製 ・SCS製 ・SUS製		断熱性能 施工箇所 性能等級 熱實流率(W/(ml·K/)
1	· M3DI · M4DI	1	下地シートの種別 ・ 合成ゴム系シート(接着工法) ・ アスファルトルーフィング		 ※ 鋳鉄製 ・ SCS製 ・ SUS製 		• H-4 2.9以下 ※ 図示
	屋内防水 ・ P1E ・ P2E ・ E-1 ※ E-2	8. 複合防水	組成 +		SCS製: ステンレス網貨網品 SUS製: ステンレス網 既存ルーフドレイン回りの処理は[3.2.5]等により検討し、 [3.2.5]		• H-6 1.9以下 ※ 図示
	アスファルトの種類		施工箇所: 製造所(製品名)	13. オーバーフロー	監理者と協議を行い、必要に応じて、交換・改修を行う 管 材種 ※ ステンレス・	<u> </u>	・ H-7 1.5 以下 ※ 図示 ・ H-8 1.1 以下 ※ 図示
	保護コンクリートのコンクリート種類 ※ 無筋コンクリート [3,3,2]	9. 各種槽内の防水	内装仕様 (床、壁、天井とも) コーティングエ法 コーティングエ法		径(φ) ※ 5O ・ 施工箇所:		
	・ 改質アスファルトルーフィングシート ※ (表3.3.3~表3.3.9)による ・ ()		下団仕様 りほ くほ しかは会けば	断熱 防水 14. 防じん網	材種 ※ ステンレス ・		表面色 ※ 標準色 ・ 特注色
	改修用ドレン (POD、POD 工法の場合) ※ 設けない ・ 設ける ・ 設ける 脱気装置 (M3D、POD工法の場合) [3.3.3]		により個別	事 ヘ	種類 ・ 縦型用 ・ 横型用 ・ パルコニー用 ・ パルコニー中継用 施工箇所:	7. 鋼製建具	簡易気密扉の簡易気密型ドアセット性能値 [5.4.2][表5.4.1] ※ 適用する(適用簡所は建具表による) ・ 適用しない
	種類 ※ アスファルトルーフィング類製造所の指定とする ・ ()		二 ポ 二 ポ 溶 溶 性 リ・井 ン ル キ 別 剤 エ マ壁 ク	門 業 15. アルミバンドレン	ス丸形 (呼称) ・60 ・89 ・114 ・140 ・165 ・210 6	*	特定防火設備の戸 ● 適用する
	設置数量 ※ アスファルトルーフィング類製造所の指定とする		エ シ エ シ 型 型 ポ l リ ス 樹 ス 樹 エ タ キ セ l	者 とい	各形 (呼称) ・ 75角 ・ 100角 ・ 125角 ・ 150角	5	外部に面する建具の性能等級等(コンクリート系下地及び鉄骨下地) [表5.2.1][表5.4.1]
	 ・ () 個 / () m2 既存露出防水層表面の仕上げ塗装(M4C、M4D 工法の場合) ・除去する [32.6] 		テ 脂 テ 脂 ボ シ メ ト 2 ル 2 系 1 ル 1 系 コキコル 樹 ンモコ 打	\$ 3	支持金物 ・ 高強度支持金物 電解着色 ・ シルパー ・ ステンカラー ・ ブラック ・ グラック ・ ()	-	種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み(mm) 施工箇所 ・ A種 S-4 ※ A-3 ※ W-1 ※ 70 ※ 図示
	断熱工法 [3.3.2] ※ 屋根保護防水断熱工法の場合 [3.3.2]			熟	管内面塗装エボキシ樹脂塗装40μm以上製造所(製品名)		・B種 S-5 ・ C種 S-6 ・ 100 ※ 図示 ※ 図示
	断熱材 ※ 押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA(スキン層付き)		ラガ ラク ラガ ラク ン系 ンシ タ 膜 防	熟		=	N 100 N M
	断熱材の厚さ ※ 25 ・ ※ 屋根露出防水断熱工法の場合			仕 16. アルミニウム製 様 笠木	種類 呼称肉厚(mn) 表面処理 固定間隔 下地補修		
	断熱材 ・ 硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号 ・ ()		フマン フマン 系 ゴ放 テレー	<u> </u>	・ 250形 1.6以上 ※ AB-1種又はBB-1種 固定方法及び間隔は ※ 行う(図示) ・ 300形 1.8以上 ・ BB-2種() 品質計画で定めた ・ 行わない	■ 8. 鋼製軽量建具	品質規格 ※ 建築改修工事標準仕様書(5.5節)による ・ 製造所標準仕様による(製造所:)
	断熱材の厚さ ※ 25 ※ 屋根保護防水密管工法又は屋根保護防水絶縁工法の場合		t>2.0t>1.3 t>1.0t>0.7 t>2.4 t>2.4 · 検査排水槽 · ※	 	・350形 2.0以上 ・C種(ふっ素樹脂焼付) もの	fi	簡易気密扉の簡易気密型ドアセット性能値 ※ 適用する(適用機所は建具表による) ・ 適用しない
	絶縁用シート ※ ポリエチレンフィルム厚さ0.15mm 以上		 透析排水槽 ※ 			2	召合わせ、縦小口包み板等の材質 [5.5.3]
	※ 屋根保護防水密断熱工法又は屋根保護防水絶縁断熱工法の場合 絶縁用シート ※ ポリプロピレン、ポリエチレン等を平織りしたフラットヤーンクロス (70g/㎡程度)		・ 厨房排水槽 ※ ・ ※ ・ ・ ※ ・ ・ ・ ※ ・	+-1	板材折曲げ形の取付工法 ※ [3.9.3(2)の(ア)~(オ)]による • 図示 [3.9.3] ■極酸化皮膜 ※ 二次電解着色	3	※ 鋼板・ ステンレス鋼板・ アルミニウム合金の押出形材綱製軽量建具に使用する網板類の厚さ[5.5.4] [表5.5.1]
	※ 屋内防水工法の場合 保護圏 ※ 図示による ・ なし		・ 汚水槽 ・ ・ ・ ※ ・ 雑排水槽 ・ ・ ・ ・ ※		の着色方法 (陽極酸化皮膜厚 ※ 9μm以上+合成樹脂塗料皮膜厚 ※ 7μm以上 ・ 12μm以上)		区 分 使 用 箇 所 厚 さ (mm) 枠 類 一般部分 ※ 1.6 ・
	※ ただし、断熱材等は特定フロンを含まないもの		雑用水槽・ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	111. 21100000	(13,32)(13,33)(表13,21)		くつずり ※ 1.5 ・
	絶縁用シート 立上的部の保護		・工業用排水槽 ・・・・※・・・ ・消火水槽 ※・・・	+-1	形式 ※ 重ね形 ・ はぜ締め形 ・ かん合形 形状(m) 山高() m 山ビッチ() m 板厚 ※ 0.6		表面板 ※ 0.6以上 力骨、中骨 ※ 1.6
	 ・ 乾式保護材の材料 ※ 押出成形セメント板 厚さ15mm [3.3.2] 		- 雨水貯留槽 ※ ・ ・ 自家発冷却槽 ※ ・ ・		材料 ※ 塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき網板及び銅帯(CGLCCR-20-AZ150) (規格等) ・		召合わせ 網板 ※ 0.6以上 縦小口包み板 ステンレス網板 ※ 0.6以上
0.75			 補給水槽 ※ 		軒先面戸板 ※ 有り ・ 無し		押縁 アルミニウム押出形材 - ・
2. 改質アスファルト シート防水	[表3.1.1][3.4.3][表3.4.1~表3.4.3] 防水改修工法の種別 新規防水圏の種別 厚さ(mm) 施工箇所		・駐車選排水槽 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		断熱材 ※ 有り(種別: 厚さ: mm) ・ 無し 防火性能 ※ 屋根30分耐火 ・ 無し	-	その他 顕縁、添え枠 補強板の類 ※ 2.3以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1	・M4ASI法 ・AS-T1 ・AS-T2 ・AS-J2		- 蓄熱槽- 投端排水槽- ・ ※ ・ ・	18. 植受石	製造所(製品名)	9. ステンレス製建具 *	材質 ※ SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1(屋外はSUS304) ・ SUS316L
	- M3ASI法 - AS-T3 - AS-T4 - POASI法 - AS-J1 - AS-J3	1	- ポイラー排水槽 - オートクレーブルを建			2	表面仕上げ ※ HL仕上げ ・ 鏡面仕上げ ・ ほう6.41 曲げ加工 ※ 普通曲げ ・ 角出し曲げ (補強有り) [5.6.5]
	・M3ASII法 ・ASI-T1	1		● 5.建具改修工事			種類 ※ スライディングドア ・ 回転ドア
	M4ASII法 POASII法		報報 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	● 1. 改修工法	[5.1.3][5.2.5][5.4.5][5.5.5][5.6.5] 建具の種類 かぶせ工法 撤去工法 偏 考	*	スイングドア大型回転ドア特定防火設備の戸適用する
	改修用ドレン (POAS, POASIT法の場合) ※ 設けない ・ 設ける [32.5] 説気装置 (M3AS, POAS, M3ASI, 種類 () [3.3.3]		(公元 (報告) (報告		● アルミニウム製建具・ 銅製建具・ 外部・ ・	3	製造所(製品名) ナブコシステム同等品
	M4ASI、POASI工法の場合) 設置数量 ()框/ () m2		AR A		内部・		
	種類 ※ 改質アスファルトシート製造所の指定とする ・ ()				- 銅製軽量建具- ステンレス製建具- マテンレス製建具		建具材の加工及び組立時の含水率 [5.7.2][表5.7.1] 種別 加工及び組立時の含水率 (質量百分率) 建具符号
	設置数量 ※ 改質アスファルトシート製造所の指定とする ・ ()個 / () m2		日本下水道事業団の腐食環境条件による分類 1) C種:硫化水素の滞留が多く、腐食が厳しい環境	2. 見本の製作等	 ・見本の製作等 (建具番号:) [5.1.5] 		・ A種 15%以下 ※ B種 18%以下
	既存露出防水糰表面の仕上げ塗装(M4AS、M4ASII法の場合) ・除去する [3.2.6]		2) D種: C種の環境条件で構造上の条件により、事実上補修等のメンテナンスが困難と 考えられる施設、部位		・特殊な建具の仮組 (建具番号:) [5.1.5]	Ž.	1500 1500
3. 合成高分子系	[表3.1.1][3.5.3][表3.5.1~表3.5.3]		考えられる施設、即止 流入水が55℃を超えることがある場合はビニルエステル樹脂系を使用する	● 3. 建具の性能及び	[522]	ı.	ふすまの種別 ・Ⅰ型 ※Ⅱ型 ・ 適用種別は図示 [表5.7.3]
ルーフィング シート防水	防水改修工法の種別 新規防水圏の種別 仕上塗料等 使用分類 施工箇所 ・ POS工法 ・ S-F1 ・ S-M1 ・ カラー ※ 非歩行	● 10. シーリング	シーリング改修工法の種類 [3.7.4~3.7.7]	構造 [表3.7.1]	ドアセット * JIS A 4702 (ドアセット) ・ (曽及品) サッシ * JIS A 4706 (サッシ) ・ (曽及品)		ふすまの上張り ※ 新鳥の子又はビニル紙程度 (押入等の裏面は除く) ・ 鳥の子 [表5.7.3] 材料等のホルムアルデヒドの放散量 ※ F☆☆☆☆ ・ F☆☆☆ [5.7.2]
	・ S4S工法 ・ シルバー ・ 軽歩行 ・ S-F2 ・ S-M2	-	● シーリング充填工法・ 払幅シーリング再充填工法・ 拡幅シーリング再充填工法・ ブリッシエ法	4. 網戸等	防虫網 [5.2.3]		フラッシュ戸の表面板の厚さ [5.7.3][表5.7.6] 表面材 厚さ(mm)
	• S-M3		シーリング材の種類、施工箇所 [3.1.4][3.7.2][4.2.2]		形式 ※ 外部可動式 • 内部可動式 • 固定式		普通合板 ※ 2.5 以上・・ 図示
	・ S3S工法 ・ S-F1 ・ カラー ・ シルバー		※ 下表以外は、改修共仕表3.7.1を標準とする 施工箇所 シーリング材の種類(配号)		網の種別 ※ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ ステンレス (SUS316) 製 ・ 合成樹脂製 網目 ※ #16~18 ・ #20		・ 天然木化粧合板 ※ 3.2 以上・・・ 図示・ ・ 特殊加工化粧合板 ※ 2.4 以上・・・ 図示・
	・ S-F2 ・ POSI工法 ・ SI-F1 ・ SI-M1 ・ カラー	-			防扁網 [5.2.3] 網の種類 ※ ステンレス (SUS304) 線材 ・ ()		各本製建具の見込み寸法 [5.7.3][表5.7.7] 名 称 見込み寸法(m)
	S4SI工法・シルバー	1	S/	[272]	線怪 ※ 1.5mm • () mm		かまち戸 ※ 36※ 36・ 図示
	• SI-F2 • SI-M2	1	シーリング材の目地寸法・()	[3.7.3]	網目寸法 ※ 15mm • () mm 株式会社 伊藤喜三郎建築研究所	l.	 ・ ふすま戸 ※ 19.5 ・ 図示 者 牌名 横浜市立大学附属病院重症系病床改修工事(建築工事) 2000 2000
1					一級建築土事務所 総括責任者		担当者 担当者
7					東京都知事登録番号 第2215号 赤岩重信 設計者 赤岩重信 無機能形 第281002月	一級建築士 一級建築士	一級建築士 一級建築士 一級建築士
					一級建築土登録番号 第281032号 周当者 同澤加代子		箱尺 — 目付 2023/06/30 (令和5年) 乙
					第348007号		伊藤喜三郎建築研究所

	・ 戸ぶすま ※ 30 ・ ・ 図示		1					接着の程度 ・ 1類 ・ 2類
	・紙張り牌子 ※ 30 ・図示 フラッシュ戸引戸の定規線 召合せかまち ※ いんろう付き ・適用しない [5,7.4][表5.7.8]			● 6.内装改修工事 ● 1. 改修範囲	既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲 ※ 壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う	[6.1.3] 図示の範囲		(上記に関わらす、湿潤状態となる場所に使用する場合は、1類とする) 防虫処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
● 11. 建具用金物	下記以外は建具表による [5.82][表58.1] マスターキー ※ 製作する ・ 製作しない [5.84]		製造所 JIS R 3222		天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲	[6.1.3] 図示の範囲		 特殊加工化粧合板
1	種類・個数 ※ マスターキー (MK) 4 個		信強度 ・ガラス ※ 倍強度フロート板ガラス -		天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修 ※ 既存のまま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	[6.1.3] 図示の範囲		・「合板の日本農林規格」第8条「特殊加工化粧合板の規格」に基づく 品目 厚さ・
	 グランドマスターキー (GMK) 個 グレートグランドマスターキー (GGMK) 個 		・ 個強度熱線吸収板ガラス ・ ブルー ・ グレー ・ ブロンズ ・ JIS A 5212					接着の程度 ・ 1 類 ・ 2 類 (上記に関わらす、湿潤状態となる境所に使用する場合は、 1 類とする)
	逆マスターキー (RMK) 個		・ ガラス ブロック ※ クリア ・ 熱線反射 ※ 無し	● 2. 既存床の撤去、 下地補修	ビニル床シート等の除去 ※ 仕上げ材のみ (接着剤とも)	[6.2.2] 除去範囲全て)		単板の樹種 ・ () 防虫処理 ・ 化粧加工の方法
	建具金物 (下記以外は建具表、標準仕様書による) ヒンジ ・ロングヒンジ 製造所 (製品名)		・乳白 ・カラー() ・有り 規格 JIS A 5212に準する [5.14.5]		合成樹脂塗り床材の除去工法 ・ 機械的除去工法 ・ 目荒し工法 改修後の床の清掃範囲 ※ 改修箇所の室内	[6.2.2] [1.13.14]		・オーバーレイ ・ ブリント ・ 塗装 ・ ()
	・ 取手 ● レバーハンドル 製造所 (製品名) ユニオン (ULO22) 同等品		材料 [5.14.5] 壁用金属枠及び補強材 ※ 図示 ・					・ パーティクルボード パーティクルボードの製材 [6.5.2] JIS A 5908
	引き手 製造所 (製品名) 申挿棒 製造所 (製品名) ユニオン (H5601) 同等品		•	● 3. 既存壁の撤去、下地補修	間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修 ・ 図示	[6.3.2]		表裏面の状態による区分
	押板 製造所(製品名)		シーリング材(3.7)による ※ SR-1 ・ 工法 [5.14.5]	4 +44 = 1755		行わない) [4.3.10]		(地ボーティクルボード 単板オーバーレイ 13 MR1 (M) 鍵盤3板 30 構造用バーティクルボード 研磨板 S18 MR2 (P) 鍵盤2板 15
	・ スルング サイド 海田単一経営技事権会は 別別と出りが、 中間性もの フレナフ		建築基準法に基づく風圧力に対応した工法	4. 木材の品質	見え掛り面の表面の仕上げ程度 造作材 適用箇所 含水率 材面の	[6.5.1][表6.5.1][表6.5.2] 下地材 高質 含水率		構造用パネル 品名() 厚さ ・
	シリンダーサイド 建具表に特配なき進合は、外側シリンダー、内側サムターンとする。 軸吊のヒンジ 建具表に特配なき場合は、白閉装置なしとする。 ドアクローザー 建具表に特配なき進合は、ドアクローサーのディレードアクション機能なしとする。		目地幅の寸法 平積みの場合 ※ 8mm 以上、15mm 以下とする		※ A種(15%以下) A種 B種(18%以下) B種	A種(15%以下)		- 構造用パネル 品名 () 厚さ ・ 「構造用パネルの日本農林規格」に基づく 品名 - 厚さ ・
	アグレーリー 建来気におむなさ場合は、ドアクレーリーのディレードアクション機能なしたする。 P当り 建具表に特記なき場合は、あおり止め(フック)なしとする。		・ 由面積みの場合 ※ 由率半径をガラスブロックの幅寸法の10 倍以上とし、 外側15mm以下、内側6mm 以上とする		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Diff (20/05x 17)		00台 · 序C ·
● 12. 自動ドア開閉装制及び	自動ドア開閉装置の安全性全般 (5.9.2) ※ US A 4722 (歩行者用自動ドアセットー安全性) ・		· Asservation of Asse		但し、木材の製材で含水率を指定しているものは、その指定による。 但し、(122.1(2)~(6))で、含水率を規定しているものは、その規定による			・ ミディアムデンシティーファイバーボード(MDF)
自動ドアガード	(ただし、多機能トイレ出入口に設置するものを除く。) 駆動装置の性能値		中嶋調整目地の位置	5. 木材	 契材 			MDFの製材 [6.5.2] JIS A 5905 秀庫面の状態による区分 曲げ始さ 接続創 難燃性 鷹さ
	多機能トイレ出入口に設置するもの以外	● 19. ガラス留め材	ガラス留め材 [5.14.2][5.14.3][図5.14.1]	0. 1115	・「契材の日本農林規格」による製材 ・ 下地用針栗樹製材 - 樹種 ・ 寸法 ※	[6.5.2]		施工箇所 区分 記号 による区分 による区分 mm
	•	及び満	(3.14.213.14.31) ※ 建具の製造所の仕様による、但し、ガスケットを使用する場合には、ガスケットの使用 温度範囲による区分の特配事項を満たすこと。			耳付材 ・ 押角		- 構造用MDF 無研磨板 15タイプ Pタイプ 養癒2級 9
	多機能トイレ出入口に設置するもの※ 引き戸用駆動装置の場合、[表5.9.2]による[表5.9.2]		・下表による		等級 見え掛り面 ※ 上小節 形状 ・ 上記以外 ※ 小節以上		6. 接着剤	※ 木工事に使用する接着剤 [6.5.2]
	•		建興の種類 シーリング材 (3.7) ガスケット JIS A 5756 アルミニウム製 ※ SR-1 ・種類は下表「ガスケットの種類」による		保存処理 ※ JIS K 1570 ・ ・広葉樹製材 樹種 ・ 寸法 ※			接着剤は、接着する材料に適したものとする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、 下配とする。
	機構 [5.9.3] 検出装置の性能		但し、FIX割はシーリング材とする 網製及び軽量網製 ※ SR-1		形状 • 耳付材有 • 耳付材無	10%以下・		※ F☆☆☆ ・
	※ 引き戸用駆動装置の場合、[表5.9.3]による ・ [表5.9.3]		ステンレス製 ※ SR-1 ・		保存処理 ※ JIS K 1570 ・ 材面の品質 ()		※ 壁紙、ピニル床タイル、ピニル床シート、幅木に使用する接着剤 接着剤は、接着する材料に適したものとする。ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、
	引き戸用検出装置の種類及び必要性能項目 [表5.9.4]		ガスケットの使用温度範囲による分類 記号 使用温度範囲 特記事項		- 「製材の日本農林規格」以外の製材 樹種 寸法 ※ 図示			下配とする。 ※ F☆☆☆ ・ F☆☆☆
	戸の開閉方式 引き戸用検出装置の種類 ※ スライディングドア 光線 (反射 センサー				材面の品質 造作材 ※ A種 · B種 上記以外 · A種 · B種	[表6.5.2]	7. 防腐•防蟻処理	
	 ・ Zイングドア ・ 音波センサー ・ 自転ドア ・ 電波センサー ・ タッチスイッチ ・ キャッチスイッチ 				防虫処理・()難燃処理・(, 5444		加圧注入処理を行った後、加工、切断、孔あけ等を行った箇所は、標準仕様書[6.5.5lb/] により処理を行う。
	・ 大型回転ドア ・ 押しボタンスイッチ ・ 空全用光電スイッチ ・ 有の (● 1段 ・ 2段)		ガスケットの種類 ※ 建興の製造所の仕様による、但し、ガスケットの使用温度範囲による区分の特配を満たすこと。		 造作用業成材 ホルムアルデヒドの放取量 ※ F ☆☆☆☆ 「集成材の日本裏林規格」による造作用業成材 造作用集成材 品名 (• F☆☆☆		JAS 1083 に基づく保存処理の性能区分K2か5K4までに適合するもの又はこれと同等の保存処理性能の製材を用いる。 人体への安全性及び環境への影響について配慮し、JIS K1570 (木材保存剤) に基づく
	安主州元昭人79万		** 建共の後辺別の江橋による、巨い、ガスケッドの政治画は判断による区ガの行動でを制にするこ。 ・ 下表による 住 状 形 態 主 成 分		・ 2017円乗収付 の心 ・	※ 図示 ※ 図示		② 人体・いびませたのな場合・小が影響について記述し、いるトロラウトを持ち、に至う人 加圧注入用木材保存剤又はこれと同等の性能を有する木材保存剤を用いて、JIS A 9002 (木質材料の加圧式保存処理方法)に基づく加圧式保存処理等を行う。
	自動ドアガード ● 設置する フレーム ・ 図示 ● SUS304 FBt=5 HL程度 ・ SUS304 ø42.7×2.0 HL程度		Ss(軟質系) Sf(単一成形品) SR(シリコーンゴム系) C(は発泡系) Mf(多重成形品) EPDM(エチレン・プロピレンゴム系)		・ 化粧ばり造作用集成材 品名 ・ ()		なお、JIS A 9002に基づく使用薬剤、注入量等の証明書を、監理者に提出する。
	バネル ・ 図示 ● ボリカーボネート 製造所(製品名)		 Hm(硬質系) CR(クロロブレンゴム系) TPE(サーモ・ブラスチック・エラストマー系) 		寸法 ※ 図示 化粧薄板の厚さ ・ 見付材面の品質 ※ 1等 見付材面数	1 ※ 図示		処理方法 性能区分 施工箇所・適用部材等 K2
			PVC(ポリ塩化ビニル系) ただし、防火戸は建築基準法に基づく防火性能を有するものとする		・ 化粧ばり構造用集成柱 品名 ・ (樹種 (化粧薄板 ・ 芯材 ・)		① K3 K4
● 13. 自閉式上吊り	性能等 ※ [5.10.3]による ・ 製造所標準仕様による [5.10.1~5.10.4][表5.10.1]		板ガラスをはめ込む滞の大きさ [5.13.3] [図5.13.1] [5.13.3] 以外のアルミニウム製建具及び板ガラスの場合は、(一社) 日本建築学会		寸法 ※ 図示 化粧薄板の厚さ・ ・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材			© -
引戸装置	製造所		JASS17ガラス工事「3.1納まり寸法標準」によるほか、性能値が確認できる資料を監理者に提出する			15%以下 •		薬剤の接着剤への混入による防腐・防蟻処理 ・ 行う(施工箇所:)
14. 自閉式開閉折戸	制閉方式 • 双方向 • 片方向	• 00 #=3⊞	名称 種類 張り面 性能値		化粧ばり造作用集成材 樹種(化粧薄板 ・ 芯材 ・ 寸法 ※ 図示 化粧薄板の厚さ ・	Í		合板等の加圧注入等による防腐・防蟻処理
	類及びガラリ等の塗装 ・ 行う (アクリル制能性付塗装)	● 20. ガラス用 フィルム			見付材面の品質 ・ (含水率 ※ 15%以下 ・ ・ 化粧ばり構造用集成柱 樹種 (化粧薄板 ・)		※ 「合板の日本農林規格」、「集成材の日本農林規格」若しくは JAS 0701 (単板積圏材)の 保存処理の性能区分K3に適合するもの又はこれと同等の保存処理性能の製材を使用する。
	表記2月(表coc)		 大陽光屈折フィルム 		・ L 紅はり特温円乗取任 例程(L L 紅神教 リンパン 大 ※ 図示 化粧薄板の厚さ 含水率 ※ 15%以下		8. 防虫処理	※ 行う(施工箇所:) [6.5.5]
15. 特殊な性能の	(1622~1662)		品質 JIS A 5759による 製造所 (製品名) GF(1): 3M (SH4CLAR) 同等品 強化ガラスの飛散防止フィルム張り ※ 行う ・ 行わない	-	- 造作用単板積層材 (LVL) ホルムアルデヒドの放散 ※ F☆☆☆	• F���	9. 床板張り	フローリング及び縁甲板張り床 [6.5.8][表6.5.8] ※ 無レ
建具	種類 性能等級 建具符号 ・ 防音ドアセット 遅音性 ・ T-1 ・ T-2 ・ T-3 ・ T-4		BIO 2 NONBARIDE Y INDIAN M IS		・「単板積圏材の日本農林規格」による単板積圏材 厚さ・ 表面の品質・ 防虫処理・	1000		下張り用床板 ・ 有り ※ 合板張り ・ 板張り
	・防音サッシ ・断熱ドアセット 断熱性 ・H-1 ・H-2 ・H-3 ・H-4	21. 防煙たれ壁	 固定式 		 「単板積層材の日本農林規格」以外の単板積層材厚さ 表面の品質 防虫処理 			※ 単層フローリング 床板 [11]による
	・断熱サッシ ・H-5 ・H-6 ・H-7 ・H-8 ・耐震ドアセット 面内変形追騒性 ・D-1 ・D-2 ・D-3		材質 厚さ(m) 高さ(m) 備考 ※ 線入り磨板ガラス ※ 6.8 ※ 500 アルミ製枠付		含水率 ※ 14%以下 •			・ 線甲板
			・網入り磨板ガラス ・ ・可勤式		・ 直交集成板 樹種() 寸法 ※ 図記 ・ 「直交集成板の日本農林規格」第3条「規格」に基づく			
16. 特殊防火戸	 ガラス入り防火戸 品質・規格 製造所 木製防火戸 品質・規格 製造所 		種類 材質 高さ(mn)		品名 曲げ強度(強度等級) 種別 接着性能(使用環境)		● 10. 軽量鉄骨天井 下地	※ JIS A 6517適合下地材
			・ 800 ・ 可動式 (天井収納型) ・ 回転降下式 網板製又は ※ 500 表面仕上げ		樹種 ・			一般普及材 高耐食天井下地材 施工箇所 布工管所
17. その他の建具	・ エレベーターの防火、防煙区面に使用する特殊建具等		アルミ製 ・800 ※ 天井材張り 降下機構 煙感知器連動及び手動開放装置 (埋込型)		 - 合板等 ホルムアルデヒドの放散量 ※ F☆☆☆☆ - 普通合板 品名() 厚さ ※ 5点 - 株式の出版 ・ 内理体() を示します。 	imm		・ ステンレス製天井下地材 施工箇所 野縁の仕様及び種類 (6.6.2][表6.6.1] ※ [表6.6.1]による (屋外 ・ 19形 ※ 25形 屋内 ※ 19形 ・ 25形)
		22. 可動間仕切	(20.2.3) 構造形式 パネル部分の総厚さ(mn) 表面材種厚さ(mn) 仕上げ		単板の樹種 ・ 広葉様 () 板ii ・ 針葉様 () 板ii 接着の程度 ※ 1類 ・ 2類	回の品質 ※ 2寺以上 面の品質 ※ C-D以上		※ (表もら.1)による (屋外 * 19形 * 25形
● 18. ガラス	下記以外は建具表による [5.14.2]		・ スタッド式 (スタッド内蔵) ・ ※ 郷板 ※ メラミン樹能又は アクリル樹能 ・ スタッド式 (スタッド競出) (※ 0.6 ・ 0.8) アクリル樹能		接着の程度 ※ 1 類 - 2類 (上記に関わらず、湿潤状態となる場所に使用する) 防虫処理	場合は、1類とする)		吊りボルトの間隔がダグト号により900mを超える階高の構造力法 [6.6.4] ● 監理者との協議による 大規模空間等の天井下地村における耐震性能を考慮した補強[6.6.4] [6.6.4]
10.70	FOEM/7Hd/建典表による				- 構造用合板	mm		
	 ※ フロート合わせガラス ● フロート板合わせガラス ・ 熱線吸収、フロート板合わせガラス 				等級 ※ 2級以上 板面の品質 接着の程度 ・ 特類 ※ 1類	※ C-D以上		・その他の天井(特定天井以外) 適用範囲 ※ 図示
	・網入磨き合わせガラス ・網入磨き、フロート板合わせガラス ・網入磨き、黙線吸収板合わせガラス		バネルの材料のホルムアルデヒド放散量 ※ F☆☆☆☆ • F☆☆☆ 遅音性(dB/500Hz) • 0 • 12 • 20 • 28 • 36 • ()		(上記に関わらず、常時温潤状態となる場所に使用 強度等級 ・ 防虫処理 ・ 行:			天井材の質量 ・ 2kg/ml以下 ※ 2kg/ml超~20kg/ml以下 ・ 20kg/ml超 工法 ※ 耐震天井システム
	JIS R 3206 材料板ガラスによる種類 種類		製造所(製品名)		 化粧ばり構造用合板 「合板の日本農林規格」第7条「化粧ばり構造用合板の規格」に基づく 			天井面と周囲部位、設備のクリアランス ※ 60mm以上 ・ 計算により mm以上 ブレース(斜め部材)数量 ※ 計算により負担面積 ml/対
	・強化 ※ フロート強化ガラス ガラス ・熟練収収、フロート板合わせガラス	23. 移動間仕切	(202.4) 遅音性能による区分 厚さ(mn) 表面材 表面性上げ 施工圏所		品名() 厚さ ・ 単板の樹種 ()			ブレース (斜め部材) 角度 ※ 30~60度 ・ 40~55度 ふさぎ天井見切り ・ アルミ製 W= (・ 焼付塗装 ・)
	 型板強化ガラス ※ 型板強化ガラス JIS R 3208 		・一般タイプ (36db未満) ・ 第個板 ・ 第付塗装 ・ 壁紙張り ・ 選音タイプ (36db以上) ・ 第級板 ・ 第付塗装 ・ 壁紙張り		接着の程度 ・ 特類 ※ 1類 (上配に関わらず、常時湿潤状態となる場所に使用する場合は、特類	とする)		製造所(製品名) 屋外の軒天井、ピロティ天井等の耐風圧性を考慮した補強 [6.6.4]
	熱線吸収 品種 色調 板ガラス ※ 熱線吸収フロート板ガラス ・ ブルー ・グレー ・ ブロンズ		表面仕上げの壁紙架りの品質は標性19章内装工事による 運音タイプはJIS A 6512の運音部線に準拠し、透過将失として36db以上のもの 別のは付きだける開発の機能により、深切れる2008を記憶に乗り出せる。		防虫処理・			※ 行う (※ 補強方法は下記による・・補強方法は図示による・・[3-21-]) 吊りボルト@600以下、ブレース補強(L30×30×3) メソ方向共®3,000以下及び野様受®300以下 を原則とするが、利用に対象によりが発生されています。と、
	US R 3209 品種 板ガラスの組み合わせ ・ 版等処理部グラフ		取り付け方法は製造所の仕様により、適切な資料を監理者に提出する 製造所(製品名)		 天然木化粧合板 「合板の日本農林規格」第8条「天然木化粧合板の規格」に基づく 厚さ 			を原則とするが、耐阻圧計算により精強方法を決定すること 天井ふところの振止め補強(国内 1.5m未満、国外 1.0m未満の場合) ※ 行わない ・行う (・ [6.6.4(8)]による ・ 図示)
	おいでは、 おいでは、				化粧板に使用する単板の樹種 ・ ()			天井ふところの水平補強・斜め補強 (1.5m未満) [6.6.4]
1 1					株式会社 伊藤 喜三郎 一級建築士事務所	総括責任者	設計	122000
y					東京都知事登録番号 第2 設 計 者 赤	一級建築士 第281032号	一級建築士一級建築士	山本哲也
					一級建築工登録番号 第2	岡澤加代子 -級建築士		伊藤喜三郎建築研究所
						第348007号		


	※ 行わない ・ 行う (・ [66.4/81]による ・ 図示) 天井ふところの水平補強・斜め補強 (3.0mを超える場合) [6.6.4]		薄膜型塗床材 ・ エボキシ樹脂系塗床材	 樹脂モルタル工法 (※ 平滑 ・ 防滑) ※ 薄膜型塗床工法 (平滑) 		メラミン化粧板張り合板 -	化粧単板 ※ 1.2 ・ 星材(合板) ※ 4.0 ・		または額縁まで施し、断熱材の欠損をなくすこと 断熱材現し部分は不燃仕様とする。断熱材:製造所(製品名)
	※ 図示 () 既存の埋込インサート ・ 使用する ・ 使用しない [6.6.3][6.6.4]		コリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒドの	 D放散量 ※ F☆☆☆☆ • F☆☆☆				34. 浴室天井材	市販品
	あと施工アンカーの引取き試験 ・ 行う ・ 行わない ステンレス製または亜鉛かっきの上タールエポキシ塗装天井下地材 ・	20. 床用塗料塗り	製造所(製品名) 材質 ウレタン樹脂系塗料 (%	《 標準色 ·)		その他 種類 表示略号 ● 化粧けい酸カルシウム板 FK-C A&A:	製造所 (製品名) マテリアル (ステンド#300S) 同等品		材質 表面仕上げ 性能 幅(m) 機ちといる
	・ ステンレス表大弁ト心的 ・ 単版のひさのエタールエハキシ生表大弁ト心的 ※ 19形 施工箇所:	20. 休用坐料坐り	仕上種別 ※ 平滑仕上げ・	* 167年日 ・		 特殊UV塗装硬質セメント板 FK-G ・ダップポストフォーム FK-D 	マテッアル (ステント#3003) 回告品		・硬質塩ビ製 ※ 塗装品 ※ 300 ・木目頭 ・100
		● 21. 防臨用塗料塗り		(※ 標準色 (※ グリーン系) ・)		けい酸カルシウム板・			下地及び吊りボルトは、標準仕様書14章金属工事参照
● 11. 軽量鉄骨壁下地				(※ 標準色 (※ グリーン系) ・)		軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 ※ 適用する ・ 適用しない		35. ポリスチレン フォーム床下地材	豊下地 厚さ(m) ※40 ・65 ・80 材 フローリング類 厚さ(m) ※80 ・95
1	一般智及材高耐食壁下地材施工箇所		塗布量 主剤2回塗りとし、総塗布量は0.2		● 27. 壁紙張り		[6.14.2]		(20.2.2)
1	 ステンレス製壁下地材 施工箇所 スタッド、ランナ等の仕様及び種類 [6.7.3][表6.7.1] 	22. フローリング張り	(体育館、舞台等の床は除く) 種別 樹種 厚さ			壁紙の種類 防火性能 表示器 ■ 塩化ビニール樹脂製壁紙 不燃 VC	サンゲツ(不燃認定壁紙1000 AAランク 汚れ防止機能付き)同等品	フロア	略号 構法 設定の 高さ(m) 耐震性能 耐荷重性能 帯電筋止性能 表面仕上材 製造所(製品名)
	※ [表6.7.1]及びUSA 6517による ・ 一般仕様 (普及品) 閉口部補強の板厚			2 ※ 釘留め工法 ・ 有 () ・ 根太張り工法 (C種) ・ 無		• VC(1	2)		FAF(A) - パネル構法 - 1.0G - 5.000N - 滞構法 - 0.6G - 3.000N
	※ (長6.7.1)による ・ 1.6mm 高さ5mを超える場合(一般壁) ・ 角型間仕切下地材 ・ 角型間仕切下地材 ・ 軽量鉄骨 製造所(製品名)			直張り工法(C種)接着工法		・ VC(3 ・ 下地調整	[6.14.3][表72.4][表7.2.5][表7.2.7]		FAFIB) - バネル構法
	# ### ### ### ### ### ### ###########			5 ※ 釘留め工法 ・ 有 () 以比 ・ 根太張り工法 (C種)・		モルタル、ブラスター面 ・ RA種 ※ RE コンクリート面 ・ RA種 ※ RE	3種 ・ RC種(施工箇所:)		辰王四州・西州・東西 表面仕上げ材の品質・規格等は、標準仕様書19章内装工事による スローブ及びポーダー ※ 製造所の標準仕様 ・ 図示
				直張り工法(C種)・		せっこうボード面 • RA種 ※ RE ホルムアルデヒドの放散量 ※ F☆☆☆☆	B種 • RC種 (施工箇所:)		コンセント等の取付け対応 ※ 製造所の標準仕様 (コンセント本体は別途設備工事) コンセントの箇所数は図示
12. ビニル床シート	[682][683]		・単層フローリングブロック ※ なら ※ 1.			壁紙の種類	製造所(製品名)		配線用取り出しパネル 配線取り出し開口:パネル1枚につき40m×80m程度の開口1ヶ所以上 フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合
張り	種類及び名称 表示絡号 厚さ(m) 工法 模様張り 製造所(製品名) ● FS VS 2 ※ 熱溶接 ※ 行わない ロンシール工業(ロンリウム)同等品		・ 単層モザイクパーケット ・ ・	・接着工法 ・無 ※接着工法 ・有()					※ 20%~30%・ 空調用吹き出しバネル ※ 無し・ 有り(※ 固定式・ 可変式 : 施工箇所は図示)
	 ● FS VS(1) 2 ※ 熱溶接 ※ 行わない ロンシール工業 衛菓スーパーリウム 同等品・交付け ・ 行う 		複合フローリングのホルムアルデヒド放散量	・無 ※ F☆☆☆ ・ F☆☆☆ **********************************		ホルムアルデヒドの放散量 ※ F☆☆☆☆	• F###		
	・ VS(2) * 熱溶接 * 行りない * 突付け ・ 行う			R暦を行う。ただし、接着剤を使用する時は硬化後とする。 Eげる。	28. 塩化ビニル樹脂系 フィルム張り	系 施工箇所 屋外仕様	製造所(製品名)	37 乾式渡音=雷庆	(社)日本建築学会JASS25 4節住宅用掲げ床ユニット工事による
	VS-E ※ 熱溶接 ※ 行わない ・ 突付け ・ 行う	23. 畳敷き		[6.12.2][表6.5.9][表6.12.1]	2 177	ホルムアルデヒドの放散量 ※ F☆☆☆☆	• F☆☆☆	91. 10=123=231	施工箇所 支持方法 用途 床衝撃音運断性 高さ ・脚付パネル方式 ・和室用 ※ L-55 ・H=150
	VS-E: 体積抵抗値 (JIS K 6911による) 1,0×10°Ω以下、 または、漏えい抵抗値 (JIS A 1454による) 1,0×10'°Ω未満		適用箇所 改修標準仕様書表[6,5,6]による床組 ・ A	種別 A種 ※ B種 ・ C種 ・ D種	29. オレフィン	施工簡所	製造所(製品名)		・ 共通支持脚方式・ 洋室用・ 上-45・ H=200・ ユーティリティ用
			ポリスチレンフォーム床下地 ※ C D種の場合の豊床 ・ KT-I ・ KT-I	C種 ・D種 I ・KT-II ・KT-K ・KT-N	シート張り				・脚付パネル方式 ・和室用 ※ L-55 ・H=150 ・共通支持調方式 ・洋室用 ・L-45 ・H=200
13. ビニル床タイル 張り	[6.8.2] 種類及び名称 表示略号 厚さ(mi) 記号又は製造所(製品名)	24. ポリスチレン		€ 40 • 65 • 80 •	00 = 1 = 1 = 10		• F☆☆☆		・ユーティリティ用 ・ ・ ・ 上がり框
	· VT	フォーム床下地 25. 緩衝材	フローリング類下地 厚さ(mm) ※ 浮き床用ロックウール緩衝材 (JIS A 6321)	₹80 •95 •	30. モルタル塗り 材料	吸水調整材 全固形分(%) 吸水量(g) 表示値±1.0 30分で1g以下	[6.15.3][表4.3.2] 接着強度(N/mm²) 界面破断率(%) 1.0以上 50以下		表面仕上げ材 ※ 仕上表による 製造所
	• VT(1)	2J. 被属性		(100~200kg/m³) · 3種 (150~250kg/m³)		均質で有害と認められる異物の混入がないこと	1,081	38. 鋼製二重床	性上げ
	• VT(2)	● 26. せっこうボード 及びその他の	ボード張りに使用する製品の図面等での表現は下 JIS A 6901 等の規格に示されている GB-R-H	「記の表示略号、または、[表6.13.1] に示される HHc 等の記号を用いる。		防水剤(防水モルタル塗りの混入剤) 防水剤の種類 建築用のモルタルに用いるセメント防	5水剤	33. 232.	接張り 觸製床下地 H= 製造所(製品名)
	・ VT-E VT-E	ボード張り	せっこうボード製品 種類 表示略号 規:	[6.13.2][表6.13.1]		混合割合 凝結時間 セメント重量の JIS R 5201の試験において	曲げ及び圧縮強度比 吸水比 透水比 70%以上 95%以下 80%以下		
	または、漏えい抵抗値(JIS A 1454による)1,0×10 ¹⁰ Ω未満		● せっこうボード(壁) GB-R - せっこうボード(天井)	・ 9.5(準不燃) ※ 12.5(不燃) ・ 15(不燃) ・ 9.5(準不燃) ※ 12.5(不燃) ・ 15(不燃)		5%以下 始発 1時間以上 終結 10時間以内		39. 床下換気口	箇所数: 箇所 製造所(製品名)
14. 天然リノリウム	[68.3]		● 強化せっこうボード GB-F -	• 9.5(準不燃) • 12.5(不燃) • 12.5(不燃) • 12.5(不燃) • 21(不燃) • 21(不燃)	0.4 8074477.88	膨張性のひび及びそりがないこと	fo. 100°	40 86583840.1.4	
床シート張り	種類がO名称 表示略号 厚さ(mi) 工法 模様張の 製造所(製品名) ・ 天然リノリウム LS ※ 2.5 ※ 熱溶接 ※ 行わない ・ 突付け ・ 行う		● 曽通硬質せっこうボード GB-H ・ せっこうラスボード GB-L ・ 不燃積層せっこうボード GB-NC 模様	- ● 9.5(不燃) ※ 12.5(不燃) • 15(不燃) · ※ 9.5 なし ※ 9.5(不燃)	31. 陶磁器質 タイル張り	タイルの種類 施工箇所 形状・寸法 Imm Imm </td <td>[6.16.3] </td> <td>40. 階段滑り止め</td> <td>材 種 ステンレス SUS304 (20.2.7) 形 状 ビニルタイヤ入 南端フラットエンド ・無し ※ 有り (・ステンレス製SUS304 ※ ビニル製)</td>	[6.16.3] 	40. 階段滑り止め	材 種 ステンレス SUS304 (20.2.7) 形 状 ビニルタイヤ入 南端フラットエンド ・無し ※ 有り (・ステンレス製SUS304 ※ ビニル製)
	・ 天然リノリウム LS(1) ※ 2.5 ※ 熱溶接 ※ 行わない ・ 突付け ・ 行う		GB-NC(T) 1-5/N	- デン * 9.5(不應) - デン * 9.5(革不應)		I I II I	学 注		Min ※ 約35 ・ 関付け工法 * 接着工法 ・ 埋込み工法
15. ゴム床シート張り	[682][683]			模様 ・ 9.5(準不燃) ・ 12.5(不燃)					製造所(製品名)
及び ゴム床タイル張り			繊維混入せっこうボード FGB -	・5 ・6 ・8 ・10製造所(製品名)				41. 階段手すり	※ 樹脂製(・ 34φ ・ 40φ) 製造所 (製品名)
	・ 積層・ 交付け・ づハ床タイル。RT※ 単層		* ************************************			タイルはJIS A 5209に基づくものとする			(満隠し ※ 有り) ・ ビニル製ハンドレール (幅 約50mm) 製造所 (製品名)
● 16. ピニル幅木	- 孫國 [682]		繊維強化セメント板	規格 厚さ(mm) - ● 6 ・ 8 ・ 10 ・ 12		侵物:標準的な曲がり(小口、標準、二丁、屏風)の タイルの見本焼き ※ 行わない 耐滑り性 各用途に求められる耐滑り性を有すること	• 行う(※外壁タイル •)		 集成材クリアラッカー仕上げ(市販品 径 約45mm) ・ 図示 抗菌仕様 ・ 有り 点字サイン ・ 有り
• 10. C=///	種類及び名称 表示終号 厚さ(m) 高さ(m) 備者 ◆ 軟質 VB ※ 20 ・ 60 ● 75 ※ 100		(無石綿) 0.8Kタイプ2 ・吸音用穴あき FK-P	6 .		壁タイル張りの工法	[6.16.3.][表6.16.4	42. 廊下手すり	材 種 ※ 樹脂製 (溝隠し ※ 有り)・
	・ ・ 300 ・ 350 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		けい酸カルシウム板	- • 4 • 6 • 8		内装タイル ※ 壁タイル接着剤張り		12. 12. 13. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3	径 ・ 28 ø ※ 34 ø ・ 40 ø ・ 図示 ブラケット ※ アルミ製 ・ 樹脂製
	・硬質 VB-H		(無石綿)			・ 密着張りコンクリート素地面の処理・ 行う	 壁タイル接着剤張り 		抗菌仕様 • 有り 製造所(製品名)
17. その他の幅木	極別 表示終号 厚さ(mn) 有さ(mn) 材種及び仕上げ 偏考 ・ 木製 - 木製		繊維板及びパーティクルボード 種類 表示略号	規格 厚さ(m)		• 目荒し工法(高圧水洗工 施工範囲 ※ 図示	•	● 43. コーナーガード	
	- 金属 - モルタル - アルミ - 日巾木		ファイバーボード ※	** * * * * * * * * * * * * * * * * * *	32. セルフレベリング		・行う(※外壁タイル・) [6.17.1]~[6.17.5][表6.17.1]		 ステンレス SUS304+L ● 樹脂製 原製品 W35×D35×H天井高 ナカ工業 (NPC-3535V) 同等品 ・ 木製
18. カーペット敷き	・織じゅうたん [692][69.3][表6.9.1][表6.9.2]		•	· 18 · 20 ·	材塗り	種類 厚さ(m) ・せっこう系 ※ 10	施工箇所		- 合成ゴム製 既製品 - 教質塩化ビニル 既製品
	種別 パイル形状 帯電性 色柄等 製造所(製品名) ・ A種 ・ カットパイル 人体帯電性 ※ 単一色(無地)		吸音材料	'		・セメント系 ※ 10 ・・高強度型セメント系 ※ 10 ・			•
	B種 ・ルーブパイル			通 ※ 9 ● 12		製造所(製品名)		44. トイレブース	表面仕上げ材 ※ メラミン樹脂系化粧板 ・ 鋼板焼付塗装
	- タフテッドカーペット [6,9,2][6,9,3][表6,9,1][表6,9,2] バイル形状 パイル長(m) 工法 帯電性 製造所(製品名)		ロックウール化粧吸音版 DR(軒天) 営	第通 ※ 9(不燃(個))	● 33. 断熱材	種類 施工箇所	[9.3.2][9.3.3] 厚さ(mm) 品質等 備考		・ ポリエステル樹脂系化粧板 ・ ダップ樹脂系化粧板 ・ 図示 表面材の色 ・ 指定色
	バイル形状			位体模様 ※ 12(不燃(個)) ・ 15(不燃(個)) 号 ※ 25 ・ 50		押出法 ※ 2種bA ※ 一般部 ボリスチレン・ 2種bB	※ 25 フロン類を用いないもの JIS A 9521 規格適合品		
	・レベルループバイル ※ 4 ・ ・カット、ループ併用 ・			2号32K ※ 25 (ガラスクロス包み) • 50 (ガラスクロス包み)		フォーム ・ 2種bC 断熱材 ※ 3種bA ・ 土層接地スラブコート			 罪 ※ 非常時外開きドア ・一般タイプドア パネルの材料のホルムアルデヒド放散量 ※ F☆☆☆ ・ F☆☆☆
	・タイルカーペット [6.9.2][6.9.3][表6.9.1][表6.9.2]		・ グラスウール吸音フェルト GW-F			(スキン層付) ・ 3種bB	-		製造所(製品名)
	パイル形状 種別 パイル総重量(ε/m) 電気抵抗値(Ω) 製造所(製品名) ※ ループパイル ※ 第一種 ※ 780 ※ 適用しない			規格 厚さ(mn)		(入‡)曆付) • 3種bC		◆ 45. 便所及び浴室等	
	カットパイル ・ 第二種 ・ ・ 10°Ω以下 		・ 硬質木毛セメント板 HW ・ 普通木毛セメント板 NW	- · 15 · 20 · 25 · - · 15 · 20 · 25 ·		(入)層付) • 3種bD		補助手すり等	・ 洗面力ウンター用 ・ 杖使用者型 ・ 壁油洗面器用 ・ 杖使用者型
	・マットカーペット どろよけ 極類 パイル素材 タフト規格 パイル重量(g/m) 厚さ(mm) 及び水ふき和 タフテッド ポリアミドナイロン100% 1/10ゲージ 900 9.0		特殊板及び特殊合板	•		(スわ層付) ■ 現場発泡断熱材 ※ 断熱材補修部分 (吹付硬質ウレタンフォーム) ■ 一般部	フロン類を用いないもの JIS A 9526※ 30 難燃性を有するもの 規格適合品		・車いす・校使用者兼用型 ・小使器用 ・・小使器用 ・・極掛け使器用 ・・・
	製造所		一	規格 厚さ(mn) ・ 化粧単板 ※ 0.3未満・		· ·	※ 30 無流性を有するもの 規格適合品 ● 25 ※ A種1 ・ A種1H		● 固定式 (L型) • 固定式 (T型)
19. 合成樹脂塗床	[6.102][6.10.3][表6.10.1~表6.10.8] 型別 種別 工法及び仕上げ		・ 不燃天然木化粧板 W(B) ・	- 板 ※ 4.2 ・ 化粧単板 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		製造所 性能の確認 製造所 性能の確認 断熱材等のホルムアルデヒドの放散量	認できる資料を監理者に提出する		・ 可動式 (はイング型)
	厚膜型塗床材 ・ 弾性ウレタン樹脂系塗床材 ※ 平滑仕上げ ・ 防滑し仕上げ ・ 工术キシ樹脂系塗床材 ※ 薄腹流し展へ工法 (※ 平滑 ・ 防滑)		● メラミン化粧板 -	基材 ・ ※ 1.2 ・ JIS K 6903による		※ F☆☆☆☆ • F☆☆☆ ウレタンフォーム類は室内または排煙チャンバーとし	ている天井内に露出して使用する場合は防火コート		・ 背もだれ・ アームレスト(背もだれ付)
	- 厚膜流し展べ工法 (※ 平滑 - 防滑)		● ポリエステル化粧合板 -	* 27 · 4.0		を施すサッシ周りは、(16.2.5)の(2)(ア)によるモル	タル充填を完全に行ったうえで断熱を枠 株式会社 伊藤喜三郎建築研究所	設 計	・前頻姿勢支持介護器具 者 件名 横浜市立大学附属病院重症系病床改修工事 (建築工事) 22060
71							一級建築土事務所 東京都知事登録番号 第2215号 翻括責任者 赤岩重信	担当者 担当者 山奇美和子 山奇舞 一級建築士 一級建築士	型当者 超当者 日当者 日 図名 改修特記仕様書—4 (令和4年版) 意匠
							設計者 赤岩重信 -級建築士登録番号 第281032号 担当者 - 紹建築士登録番号 第281032号	一級建築士 一級建築士 第309931号 第364029号	- 磁轴寄生 - 磁轴寄生 - 振33019号 縮 R - 日 付 2023/06/30 (令和5年) 4
							岡澤加代子 - 級破聚士 第348007号		伊藤喜三郎建築研究所

	・ 和便器用・ たて手すり付		製造所(製品名)		AED表示・図示			製造所(製品名)
	 たて手すりなし ・床固定式 	57. ブラインド	 販存再使用する (養生方法:) [2.3.1][5.1.6] 	1	製造所 監理者の承諾する製造所		70 677	Maria. Mar
		-	・新設する (20.214) 形式 種類 スラットの材植 スラットの幅(m) ※ 機即 ※ ギア式 ・コード式 ※ アルミニウム合金製 ※ 25		天井点検口 材種 寸法 形式		79. 傘立て	箇所数: 箇所 製造所(製品名)
	・浴室用 ・洗い場用(1型) ・入り開用(L型) 材種 ・ステンレス製 ・ステンレス製 ・スチル製	-	※模型 ※ ギア式 ・コード式 ※ アルミニウム合金製 ※ 25 ブラインド ・提覧 ・1本庫作コード ・アルミスラット ・80		● アルミニウム製● 450×450m ● 額縁タイ		第 80. 誘導用及び 注意喚起用床材	屋内
Ï	************************************		プラインド 2 本族作コード クロススラット 100 - 100		 密閉型 	アルミ ※ 焼付	(視覚障害者用 誘導床材)	
46. ベビーチェア及び			製造所(製品名)	_		イブ ・ アルミ ・ 電着 ※ 焼付 イブ ・ アルミ ・ 電着 ※ 焼付 ・ アルミ ※ 焼付	05-9K12)	・ レジンコンクリート製 ・ 磁器又はせっ器質タイル (※ 300 ・) ・ 花こう苦 ・ ステンレス鋲
ベビーシート等	*・バビーデェア	58. ロールスクリー	・ 既存再使用する (養生方法:) [2.3.1][5.1.6]・ 新設する (202.15)	1	1 B 図 至 1 B 図 至 1 B 図 1 E B 図		81. フェンス	・ 化こうら ・ ステンレス級 ・ 格子型 高さ(m) ・ 600 ・ 900 ・ 1,200 ・
1	おむつ用ダストボックス 箇所数: ※ 図面表示による ・ 箇所		Nation Nation		壁点検口 材種	寸法	<u>■</u>	接近所名(製品名)
1	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **		スクリーン ・ブルコード式(リミットストッパー付)・		・ アルミニウム製 ・ 400×700 ・ 600×600		-	製造所名(製品名)
	・ 加りたにのジード 國別数・ 然 図画表示による ・ 國別 及び多目的シート 製造所(製品名)		・ テエーノ弘 ・ ワンタッチ式 ・ ルーブコード式		・塩ビ製(吸音型) ・200×200 ・250×250 ・塩ビ製(吸音型) ・200×200 ・250×250 個所数 ※ 図面表示による ・上表による	· 300×300 ·	82. 車止め支柱及び 車止め等	車止め支柱(上下式) ・ ステンレス製(上下式鎖内蔵型) 径 114.3mm t=2.5mm H=GL+700mm ※ スプリング村 ・ スプリング無
47. 洗面カウンター	材種 ・ メラミン樹脂化粧板張り(芯材:集成材) ・ 人工大理石(品質: ※ 図示) 奥行き(mn) ・ 約450 ・ 約600 ・ 図示		- ルーノコーエル - 電動式(製造所(製品名)		製造所(製品名)		*1199-4	※ スノリノノロ ・ スプリフノ
	1	59. カーテン	- 既存再使用する (養生方法:) [2.3.1][5.1.6]	1	床点接口 材種 寸法 形式	強度用途	<u> </u>	車止め支柱(一般) ・ ステンレス製 ・ スチール製 ・ アルミ製 ・ 擬石 ・ 醤込式 ・ 差込式かぎ付
	製造所(製品名)	00. 73	・ 新設する ・ 一般用 (202.16)(表202.11)		アルミニウム製 ・ 450×450 ・ 一般型 (※ ボルト固定型) ・ 600×600 ※ 密閉型	歩行用・ モルタル充填用・ T-2用・ 樹脂タイル用		対法 製造所(製品名)
48. 洗面器一体型 カウンター	材種 ※ 人工大理石 形状 ・ シーム接着 ・ 一体成型 ・ 図示		施工箇所 レーン数 形式 装置 名称品質 ひだの種別 ツバルダブル 片引 引分 電動 組引 手引	_	・			車止め (アーチ型) ・ ステンレス製 ・ スチール製 ・
	 排水トラップ ※ 有り 抗菌仕様 ・ 有り				(※ ポルト固定型) ・ 600×600 ※ 密閉型 ・ 二重	T-2用樹脂タイル用		・ 固定式 ・ 差込式 ・ 差込式かぎ付寸法
	を行き(m) ・ 約450 ・ 約 600 オーバーフロー ・ 無し ・ 有り		製造所(製品名)		 銅製 450×450 一般型 ※ ポルト固定型) 600×600 ※ 密閉型 	・ 歩行用・ モルタル充填用・ T-2用・ 樹脂タイル用		製造所(製品名)
	製造所(製品名)		 医療・福祉施設用 製造所(製品名) 		・ (・二重 個所数 ※ 図面表示による ・ 上表による	i蓋) • T-6用 • フローリング用	_	タイヤ止め ・ PC既製品 ・ 樹脂製 製造所(製品名) ・
● 49. 鏡その他	・鏡 ※ 個所、寸法は図面表示による (202.10) ・ 右記による 寸法 箇所数: ※ 図面表示による ・	● 60. カーテンレール	 既存再使用する [5.1.6]]	大口径床点検口		83. 避難器具	避難器具の種類 • 仕様等 箇所数 (製品名)
	厚さ(mm) ※5 耐食処理 ※有り		● 新設する ・ 一般用 (202.16))	材種 寸法 形式 ・ 600×1200 ・一般型	歩行用・モルタル充填用	量	選難はしご ・一般型 (格納箱 ※ ステンレス製) (格納箱 ・ 銅製焼付塗装)
	枠 ※ なし ・ 有り (※ ステンレス ・) ● 化粧鏡 (規格品) 歯所数: ※ 図面表示による ・ 歯所		材種 形状 形式 ・ステンレス ・ C型 ・ D型 ・ 角型 ・ 片引き ・ 引き分け	1	(※ ポルト固定型) ・ 図示 ※ 密閉型 (※ 二重	i蓋) • T-6用		避難ハッチ式 (※ ステンレス製 ・ 銅製焼付塗装)
	製造所(製品名) TOTO: YMS580FC程度全身鏡(規格品) 箇所数: ※ 図面表示による 箇所		・ アルミニウム ・ C型 ・ D型 ・ 角型 ・ 片引き ・ 引き分け ・ 樹脂製 ・ C型 ・ D型 ・ 角型 ・ 片引き ・ 引き分け		個所数 ※ 図面表示による ・ 上表による			(・ スラブ型 ・ 二重天井型) (※ 上階操作 ・ 上下階操作)
	製造所(製品名) ・ 安全ミラー(規格品) 箇所数: ※ 図面表示による ・ 箇所		・ アルミニウム焼付塗装 ・ C型 ・ D型 ・ 角型 ・ 片引き ・ 引き分け 引き分けで暗幕用の場合は300m以上の召合わせの重ね掛けとする	71. 既製トラフ	配線・配管ピットふた			・ 緩降機 ・ 救助袋 ・ 重直式 (格納箱 ※ ステンレス製)
	製造所(製品名) - タオル棚、タオル掛け 箇所数: ※ 図面表示による ・ 箇所		静音タイプ • 有り (施工箇所:) 製造所(製品名) ・ 有り (施工箇所:)	(配線、配管ビッ 及び	アルミニウム製150※ ステンレス製	• 樹脂タイル用 ・ カーペット用	=	- 斜路式 (格納第 ・ 銅製焼付塗装)- 避難ハッチ式
	製造所(製品名) ・化粧棚 箇所数: ※ 図面表示による ・ 箇所		● 医療・福祉施設用 静音タイプ ・ 天吊型 製造所(製品名)	排水ピットふた	• 250	モルタル充填用・フローリング用・ 縞鋼板 (SS400)		(※ ステンレス製・銅製焼付塗装) ・
	製造所(製品名) ・フック 箇所数: ※ 図面表示による ・ 箇所		● 直付型 製造所(製品名) TOSO (メディカライト)		• 300		84. 消火器ボックス	・ 全埋込型・ 客出型
	製造所 (製品名) ・ 小物入れ	61. ブライント ボックス 及びカーテンホ ックス	 既存再使用する [5.1.6] 新設する [5.1.6] 	J	排水ピットふた	一	_	材質 ※ 電気亜鉛めっき表面処理網板加工合成樹脂調合ペイント仕上 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
	製造所 (製品名) ・ ペーパータオルホルダー 箇所数: ※ 図面表示による ・ 箇所		 市販品(アルミニウム製 押出し型材) 湯梅×深さ(m) 90×150 150×80 120×80 120×150 		材種 幅 形式 ・ ステンレス製 ・ 100 ・ グレーチング ※ **********************************	※ ステンレス製 ・ ノンスリップ		箇所数: 箇所 製造所(製品名)
	製造所(製品名)		色彩 ※ B−1種 ・B−2種 (※ ブラウン系 ・ ブラック ・ ステンカラー) ・ D種 (焼付塗装 ・)		アルミニウム製・ 150 ※ 細目 ・ 普通目・ 普通目・ ・ 編輯板 (SS400)・ 樹脂製 ・ 300	目・ アルミニウム製 ・	85. 硬質樹脂系 保護シート	厚さ(mi) ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 製造所(製品名)
			・硬質樹脂製 寸法(m) 製造所(製品名)		* 例始表		● 9.環境配慮改修工 1. 一般事項	■ 石綿粉じん濃度測定 ※ 行う [9.1.1]
● 50. 流し台ユニット	種類 寸法(L-mm) 適用内容 規格・品質等 ● 流し台 ※ 1,200 ● 900 ・ 1,500 トラップ付 ※ 優良住宅部品	-	・ カーランボ・ックルール(壁付タイプ) × ・ カーランボ・ックルール(壁付タイプ) × ・ カーランボ・ックルール(架下・天井付タイプ) ×	_	MICE 19 10 MICE 17 MICE 17		除去工事 共通事項	Tallead Of Videos edit
	- コンロ台 ※ 600 · 700 · バックガード ※ 有り ● 吊戸棚 ※ 1,200 · 1,500 ● 900 ·		• 7707 x y/3		集水桝ふた 材種 大きさ 形式	受枠 仕様 3	- XZ3-54	[9.1.1]及び9.1.2]による他、関係法令及び関係条例に定める方式により測定する [9.1.1] 除去工事を行う当該建物の敷地境界において、規制のある場合はその規定に従う
	● 水切り棚 ※ 1.200 • 1.050 • 1.500 ステンレス製 ※ 1段式 ※ 市販品 杉田エース パイブ水切棚 1段式 同等品	-	• 図示		・ステンレス製・350角・グレーチング	※ ステンレス製 ・ ノンスリップ ・ アルミニウム製 ・		石綿作業主任者は、資格証明書の写しに工事履歴書を添付して監理者に提出し、承諾を受ける [9.1.2]
	製造所(製品名)LIXIL(サンファーニティオブラス)同等品	62. ピクチャーレー	レ 材種 ※ アルミ製 ・ ステンレス製 安全荷重 ・ 8 kg ・ 25 kg ・ 30 kg ・ 50 kg		### 450角 * 結網板 (SS400) * 500角		 石綿含有 吹付け材・ 	石綿含有吹付け材・石綿含有保温材等の石綿含有建材除去処理後の機能回復工事 ※ 図示 [9.1.3][9.1.4]
51. ミニキッチン	箇所数: ※ 図面表示による ・ 箇所 製造所(製品名)		フック及びランナー ・ フック ・ ランナー 製造所(製品名)		・600角 個所数 ※ 図面表示による ・ 上表による		五綿含有 保温材等の	
52. ユニットバス	略号 サイズ 製造所(製品名) セレクトパーツ/オブション等(製品名)	63. スクリーン	製造所(製品名)				除去工事	
		ボックス		72. 鋳鉄製 マンホール	屋内の鋳鉄製マンホールふた 施工箇所 形式	適用荷重 備者 第	● 3. 石綿含有成形板等 ・ の除去工事	財理を行う石綿含有成形板等の仕様等 [9.1.5] 材料名 厚さ(mm) 処理を行う範囲
		64. 吊りバトン	材種 φ L= 製造所		 各種水槽 中蓋付密閉型 ※ 密閉型 (デーハ・ー・ハ・ッキン式) 	T-2用 ポルト固定型 文字入り		ビニル床シート 2 床材搬去範囲
	給水管、給湯管:ユニット天井面から100m突き出しまでユニット工事(水圧テスト含む) 排水管 : ユニット壁面から100m突き出しまでユニット工事	65. 黒板及び	(202.9))	・簡易気密型 (パッキン式) ・蓄熱槽 ※蓄熱槽用 (断熱型) 密閉型		_	
50	水栓 : サーモスタット付シャワー混合栓	ホワイトボード	 黒板 ※ 焼付け ※ 緑 ・ 黒 ※ 平面 ・ 曲面 ・ スクリーン付引分け 	_		※ T-6用 文字入り	4. 外断熱改修工事	材料名 厚さ(mm)
53. ユニットシャワー	昭号	1	※線・黒 ・ホワイト ※ほうろう ※ 平面 ・曲面 ・ スクリーン付き[分け	70 40404-000-0	個所数 ※ 図面表示による ・ 上表による			 ピーズ法ボリスチレンフォーム ・ 探回ウレタンフォーム ・ アエノールフォーム ・ アニフー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		1	ボード	73. 銅製書架及び 物品棚	種類 規格等			・ロックウール・ グラスウール外装材の種類(9.22)
	総水管、給湯管: ユニット天井面から100mm突き出しまでユニット工事 (水圧テスト含む) 排水管 : ユニット望面から100mm突き出しまでユニット工事	66. 屋内掲示板	枠の材質 ※ アルミニウム製 ・ 表面の材質 ※ 塩ビ発泡シート張り ・		 調製物品棚 JISS 10400)規格による 製造所 	レ 小 住 ・ ∠住 ・ 爻性		外袭材の種類 [922] ・ 節火性能
	水栓 : サーモスタット付シャワー混合栓		衣皿Uが利用 ※ 塩に光池ジーで振り 寸法	● 74. 造作家具	合板類、MDF及びパーティクルボード、接着剤等のホル	ムアルデヒドの放散量 (4)	22)	既存外壁の仕上材の撤去 ・ 有り ・ なし [9.2.3] 下地面の溝掃及び下地調整 ※ 断熱材製造所の指定する仕様
54. ユニットシャワー トイレ	BS サイズ 製造所 (製品名) セレクトパーツ/オブション等 (製品名)	1		J ÆIF-AFR	※ F☆☆☆ • F☆☆☆		7.2)	Tubility He place
		67. 屋外掲示板	照明器具 ※ 有り ・ 無し 施錠 ※ 有り ・ 無し	75. かぎ箱	市販品 形式 • 30組用 • 60組用 • 120組F	用 • 200組用		超数能工、工法及び品質は、確認できる資料を提出し監理者の承諾を受ける特別無き事項は、製造所の仕様による
	総水管、給湯管: ユニット天井面から100mm突き出しまでユニット工事(水圧テスト含む)]	製造所(製品名)		キープラン、室名札付とする 箇所数: 箇所 製造所(製品名)		● 10.医療施設工事	
	排水管 : ユニット壁面から100mm突き出しまでユニット工事 水栓 : サーモスタット付シャワー混合栓	68. AED	形式 ・ 埋め込み型 ・ 壁掛け型 ・ 床置き型					※ 既製品 型式・特注品
55. 硬質樹脂製品	這種 寸法(mm) 柳珠丽(柳只 <i>Q</i>)		簡所数: ※ 図面表示による ・ 簡所 製造所(製品名)	76. くつふきマット		製受枠) ・ 硬質アルミニウム製(受枠とも) ・ ステンレス製(受枠とも)		抗菌仕様 ・ 有り ・ 無し 製造所(製品名)ナカ工業(セフティーラインNS-150V)同等品
	左右枠 上ト枠 ・ユニットバス廻り四方枠 × ×				製造所(製品名)		2. 点滴フック	製造所(製品名)
	サッシ枠 X X	69. 表示標識	衝突防止表示 ※ 図示(市販品 ※ ステンレス製 径約30mm ・) ・無し	77. 郵便受箱	市販品 (・埋込型・壁付型・自立型)	及び点滴レール	
	種類 寸法(mn) 製造所(製品名) ・ サッシ見切 ・		非常用進入口表示 ※ 図示 (市販品) ・ 室名札、ピクトグラフ、案内板等 ※ 図示 ・		材質 ※ ステンレス製 ・ 大きさ及び戸数等		3. 医療パネル	
	種類 見込経(mm) 製造所 (製品名)	-	消火栓、補助散水栓等の表示図示アイドリングストップ表示図示		製造所(製品名)		4. 床頭ロッカー	
	• カウンター	-	障害者用駐車スペース標識 ・ 図示 ・ 別防水利標識 ・ 図示	78. 新聞受	市販品			製造所(製品名)
56. 洗濯機用パン	箇所数: ※ 図面表示による ・		・ 点字表示 ・ 図示 ・ 傾斜路手すり隣部 ・ 多機能トイレ入口 ・ 階段手すり隣部 ・ 案内板寺		材質 ※ ステンレス製 ・ 大きさ及び戸数等	1		製造所(製品名)セントラルユニ同等品
					-	株式会社 伊藤喜三郎建築研究所 一級建築士事務所 解約	設 計 14 担当4 担当4	22000
y					3	東京都知事登録番号 第2215号 赤統 設計者 赤岩重信 第281	任者 担当者 担当者 担当者 位信 山寺美和子 山嵜舞 楽士 一級建築士 一級建築士 第309931号 第364029号	一級建築士 一級建築士
						一級建築主登録番号 第281032号 超	6 代子	箱尺 ― 日19 2023/06/30 (売和5年) 3
						一級 第348	%工 37号	伊藤喜三郎建築研究所

- 東津	雷衛空昇		SII		丁事	建電衛	京 空 昇	위I			建電	衛空昇	RI			建電衛	空 昇	Sil	
工事運	類 生 調 機		備 考			築気生	降	備考				生調機	涂	備考	工事	築気生	路機	涂	備考
Д 0			~		項目					項目	_ ~	_ 33 134			項目		33 133		
負担金(工事用以外のもの)				ボ	ALCパネル等を貫通する配管配線の穴明け	* * *	* *	各工事別とする	制	空調用自動制御機器		* * *			点接口(床、天井、シャフト等)	*			
イ. 電気引込 ・ !			*	- 12	PC板を貫通する配管配線の穴明け	*		•	御			* * *			外壁取付がらり(防虫網共) の	*			
□. 水道引込 •			*	等の	壁・天井の軽量鉄骨下地の開口補強	*		•		同上電源供給	• *				同上ダンパ(FD) 他	*			
八. 卜水迫接続			*	貫温	壁、天井ポード類の切込み	*		・ 位置出しは各工事別とする		中央監視					外生取刊タクト接続用からり(昭局網共)	*		<u> </u>	
ニ. ガス引込 ・			*		既製間仕切壁等の切込み及び補強	*		•		イ. 電気	• *				同上ダンパ(FD)		* .		
引渡しまでの各種料金(基本料金、使用料金共)				開						口. 空調	• *	. • .			アコーディオンカーテン	*			
イ. 給水 ※	* * * *		各工事別とする	二						ハ. 衛生	• *	. • .			ブラインド			*	
ロ. ガス **	* * * * *		各工事別とする							二. 防災	• *				カーテン、暗幕	• • •		*	
八. 電気 ※	* * * * *		各工事別とする	イ及 ンび	設備機器・器具・配管・配線用	· * *	* *	各工事別とする		ホ. ガス警報	• *				カーテンボックス及びブラインドボックス	*			
二. 油 ※	* * * *		各工事別とする	サ吊						へ. 昇降機		*			カーテンレール	*		-	
公書調査費及び対策費(工事に関する以外のもの)・			*	トル						ト. 搬送				搬送工事とする	ファンコイルカバー	*		- I	
電波受信障害調査費及び対策工事費・			*	7											フリーアクセスフロアー	*			
					雨水用ドレイン及び配管	*		インサートを含む	1						電動ラック、移動棚等	.		*	
				給	フロアードレイン	*			-						サイン(室名表示、階段表示、案内板等)	*			
,門扉、囲障	 		1.	排	屋外雨水排水設備	*			1	各制御盤遠方監視及び操作制御					サイン内部照明	*			配管配線の接続は電気工具
植樹 ※				水		* · ·					* *				自動ドア	*			一次側電源供給は電気工具
				7	雨水第1桝	*		•	-	動力制御インターロック						*			一次関電源供給は電気工
舗装 ※			•		屋外雑排水及び汚水排水設備			•	_	中央監視装置利用のインターロック	• *	. • .			床の開口および補強	*			
擁壁 ※			•	の	同上ます及びますぶた	*		•		天井吊ファンコイルの手元制御用配管配線		. * .	_ ·					\rightarrow	
				他	净化槽	*		点検ロ、タラップを含む	1	動力制御盤と中央監視リモート盤間配管配線	1. .	* *			蒸溜水製造装置	• • •	• •	*	
ゴミ集積所 ※			•	設	消防用水槽	*		点検ロ、タラップを含む			$\perp \perp \perp$				純水製造装置 痞	• • •	• •	*	
ゴミ焼却炉 ※	* * .		 焼却炉本体及び据付は衛生工事 	備	RI排水貯留槽	*		点検口、タラップを含む							滅菌水製造装置			*	
屋外貯油槽									L						機 人工透析装置及び二次側配管配線		• •	*	一次側給水バルブ止め・! ラグ止めは衛生工事
イ. 外郭躯体及び乾燥砂、マンホール ※										エレベーター三方枠、幕板		*			器 RI用各モニター			*	
ロ. オイルタンク ・	* .								1	エレベーター化粧枠・化粧幕板	* .				等 同上二次側配管配線			*	
ハ. タンクの据付 ・	* .			-	自家発電機用排気筒(横引)	. * .			降	エレベーター中間ビーム	* .				医療用プレハブ冷蔵室、冷凍室			*	
煙 突 ※				#	自家発電機用冷却装置	. * .			機		* .				屍体用冷蔵庫、保存庫			*	
給気塔・排気塔及びコンクリート風道 ※				気	自家発電機用冷却装置の一時側給水管、排水管	*			-	エレベーター用インターホン及び監視テレビ		*		昇降路内の配管配線は 昇降機工事	一般ベット用設備ユニット	*			
ガスガバナー棟 ※						. % .			1	同上昇降路外の配管配線	• *			昇降機工事	ICU用医療パネル	<u> </u>			
					自家発電機燃焼用の給排気設備 自家発電機用給油設備	* * .		サービスタンクより発電機まで			- **								
医療ガスポンベ棟 ※					自家発電機用給油設備 (屋外オイルタンクよりサービスタンク迄)		* •	サービスタンクより発電機まで の配管は電気工事		エレベーターピット内タラップ	* .				オートクレーブ	1			
					ポイラー操作盤及び二次側配管配線		* •	•		エレベーターピット内コンセント	• *				手術用手洗器			*	
					冷凍機用動力操作盤及び二次側配管配線		* •	•		中央監視運行表示板		*			便器消毒器		• •	*	
雑用受水槽 ※			点検口、タラップを含む		パッケージ型空調用手元開閉器並に配管配線	. * .		•		地震感知器から制御盤までの配管配線		*			歯科用コンプレッサー			*	
湧水槽・雨水槽 ※			点検口、タラップを含む		電動シャッター、自動扉の操作盤、 押釦取付及び二次側配管配線	*	• •	•							同上二次側エア配管、及び電源	• • •		*	
汚水槽・雑排水槽・化学排水槽 ※			点検口、タラップを含む		水中ポンプ及びケーブル、電極の取付	*		•							ドラフトチャンバーの排気処理装置			*	
発電機用冷却水槽 ※			点検口、タラップを含む		同上制御盤への接続	. * .		•							自動現像装置及びミキシングバルブ、流量計、 フィルター			*	
コンクリート槽の釜場 ※					映像情報装置			*							水治療用特殊浴槽			*	
コンクリート槽の通気口、通水口、連通口等 ※					視聴覚装置及び関連機器			*							暗室用特殊照明	. * .		—	
- コンクリート躯体桝 ※					スタジオ用関係機器			*	-						手術室、分娩室の壁埋込医療機器	*			壁切込み開口補強は建築」
->					コンピュータ関連機器及び専用電源			34	1						手術室、分娩室の無影灯	<u> </u>			埋込ベースプレートは建築
·								**		生物は(世界トニューディ)	* .			マヤ	手術室、分娩室のシーリングコラム				埋込ベースプレートは建築
既製グリーストラップ・	* *				ページング装置(携帯用受信機共)			*	器		* .			水栓、配管接続は衛生工事					達込ベースプレードは建筑
コンクリート製ガソリントラップ ※			•		電話交換装置		1 ' ' '	*	具	既製流し(排水トラップ付)	* .			水栓、配管接続は衛生工事	バイオクリーンルーム(CLASS)				
ドライエリア、サービスコートの排水満及び泥溜桝 ※			•							陶製流し(排水トラップ付)		*	<u> </u>		シールド室内装			\rightarrow	
駐車場、スローブ等の排水溝及び泥溜桝 ※			•							洗面化粧台(既製品)		*	•	DOS -Lito Tomas (data)	放射線シールド	*			
屋内排水滿及び蓋 ※			•							洗面カウンター(切込みを含む)	* .			器具、水栓、配管接続は 衛生工事	電磁波シールド	*			
各種トレンチピット及び点検口 ※			•							洗面器一体型カウンター (排水トラップ付、取付を含む)	* .			水栓取付は衛生工事	電波シールド	* .			但し、室内置型のものは別
										コンクリート製流し	* .				防音室内装	*			但し、室内置型のものは別
				n t-	防火戸				1	同上水栓目皿、排水トラップ及び配管接続	. .	*			エアーシャワー	. . .		*	
屋内設備の基礎(建築図にあるもの) ※				防	イ. 防火戸閉鎖装置	*			1	ユニットバス本体及び据付	* .			配管配線の接続は各設備工事	パスボックス	1		*	
屋内設備の基礎(建築図にないもの) ・	* * * *		 各工事別とする 	災	車動制御装置、煙感知器の取付及配線	. * .			1	浴槽(フタ付)本体及び据付	* .			配管配線の接続は各設備工事	X線室 天井走行レール			*	埋込ベースプレートは建築
屋上設備の基礎(架台、アンカーボルトを除く) ※					防火シャッター				1	ユニットシャワー本体及び据付	* .			配管配線の接続は各設備工事	点滴レール	*	. . 	++:	
屋上設備の基礎(栄白、アンカーボルトを除く) ※ 屋外設備の基礎(栄台、アンカーボルトを除く)					イ. シャッター閉鎖装置	*	+.+.+		1	毎	* .			こことのロックノスがいのロの用上サ	点滴フック	*		++	
産が設備の基礎(未合、アクカーバルトを除く) 機器取付け架台、アンカーボルト	W W W W		. タ丁車のレナマ			· ×			-	AL-WE 18R						m 1		+	
	* * * *		各工事別とする		□. 連動制御装置、煙感知器 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	* * •	1.1.	-	-	化粧棚	* .				上記以外の別途工事となる各種医療機器本体	+++		++	
機械室、厨房等の配管用増打コンクリート ※					防煙垂れ壁				4	厨房器具	1.1.1		*		及び据付	1.1.		*	
各種設備機器設置のための吊フック ※			•		イ. 防煙垂れ壁閉鎖装置	*		•		厨房用ブレハブ冷蔵室、冷凍室		• • •	*		同上二次側配管、配線、ダクト		• •	*	
§					口. 連動制御装置、煙感知器	* * .	• •	•	1	システムキッチン	* .	• • •		配管配線の接続は各設備工事	发注原套推验 医胸部统士上点 士子 原			\bot	
医療機器用アンカーボルト及び金物の取付 ※			※ 図示あるものは建築工事		防煙ダンパー					ミニキッチン	* •			配管配線の接続は各設備工事	各種医療機器一次側配管立上の、立下の (バルブ止め)	*	* .		
医療機器用基礎及び仕上 ※			※ 図示あるものは建築工事		イ. ダンパー閉鎖装置(SFD)		* .			洗濯機用防水パン(排水トラップ付)	* •			接続は衛生工事	同上トラップ	*	$ \cdot \cdot $		
					口. 連動制御装置、煙感知器	. * .		•		ウォータークーラー		*		据付及び二次側配管共 一次側電源供給は電気工事	同上電源、手元スイッチ	. * .			
					排煙口(機械排煙)				1	各種自動販売機			*	据付及び二次側配管共	一次側ダクト立下り(ダンパー止め)		* .		
鉄骨部の鋼管スリーブ ※			1.		イ. 排煙口開閉装置		* .		1	避難器具	* .				ドラフトチャンバー	1. . .		*	
	* * * *		各工事別とする		ロ. 手動の操作箱		* •	・ 遠隔操作及び開閉表示は 電気工事	1	排気扇及びウェザーカバー		. * .			同上二次側配管、配線、ダクト	 . . .		*	
	* * * *		各工事別とする		防犯監視設備			電気工事	1		.w				安全キャビネット	+++			
	* * * *		ロエキがくもの					□ ¬切削季添井ぬけ赤与マホ	1	同上取付枠及び穴明け	* .			庭曲27 刑(十2事效工本					
上記3行の補強 ※					電気錠	*		一次側電源供給は電気工事	-	消火器ボックス	* .		*	壁埋込型は建築工事	同上二次側配管、配線、ダクト		1.1.1		
7	* * * *		各工事別とする						4	消火器	1. .		*		クリーンベンチ	1. . .	• •	*	
・ 貫通穴のスリーブ空隙及び予備貫通穴の充填 ※ 関	* * * * *		各工事別とする						1	壁掛大便器取付スタンド	1. .	* • •			同上二次側配管、配線		• •	*	
州 外壁貫通スリーブの防水 ※	* * * *		各工事別とする												同上二次側配管、配線			*	
	1 1 1	1 T							I						HCU医療コンソール	•	• •		医療])ソソールへの器具および
到			<u> </u>										1 1 1					1 1	は各工事別とする

- (注)表中の●印を付したものを適用し、各工事負担とする。
 - ●の付かない場合は、※印付いたものを適用し、各工事負担とする。
 - ●印と◎印の付いた場合は、共に適用し、各工事負担とする。

株式会社 伊藤喜三郎建築研究所		設	計	者		件名	横浜市立大学附属	病院重症系病床改修工事(建築工事)	Job-No. 22060
一級建築士事務所 東京都知事登録番号 第2215号	総括責任者 赤岩重信 一級建築士	担当者 山寺美和子 一級建築士	担当者 山密舞 一級建築士	担当者 山本哲也 一級建築士	担当者 大室真悟 一級建築士	図名	工事区分表		意匠
設計者 赤岩重信 一級建築士登録番号 第281032号	第281032号 担当者	第309931号	第364029号	第333045号	第380799号	縮尺	-	日付 2023/06/30 (令和5年)	6
	岡澤加代子 一級建築士						伊藤喜	三郎建築研究所	

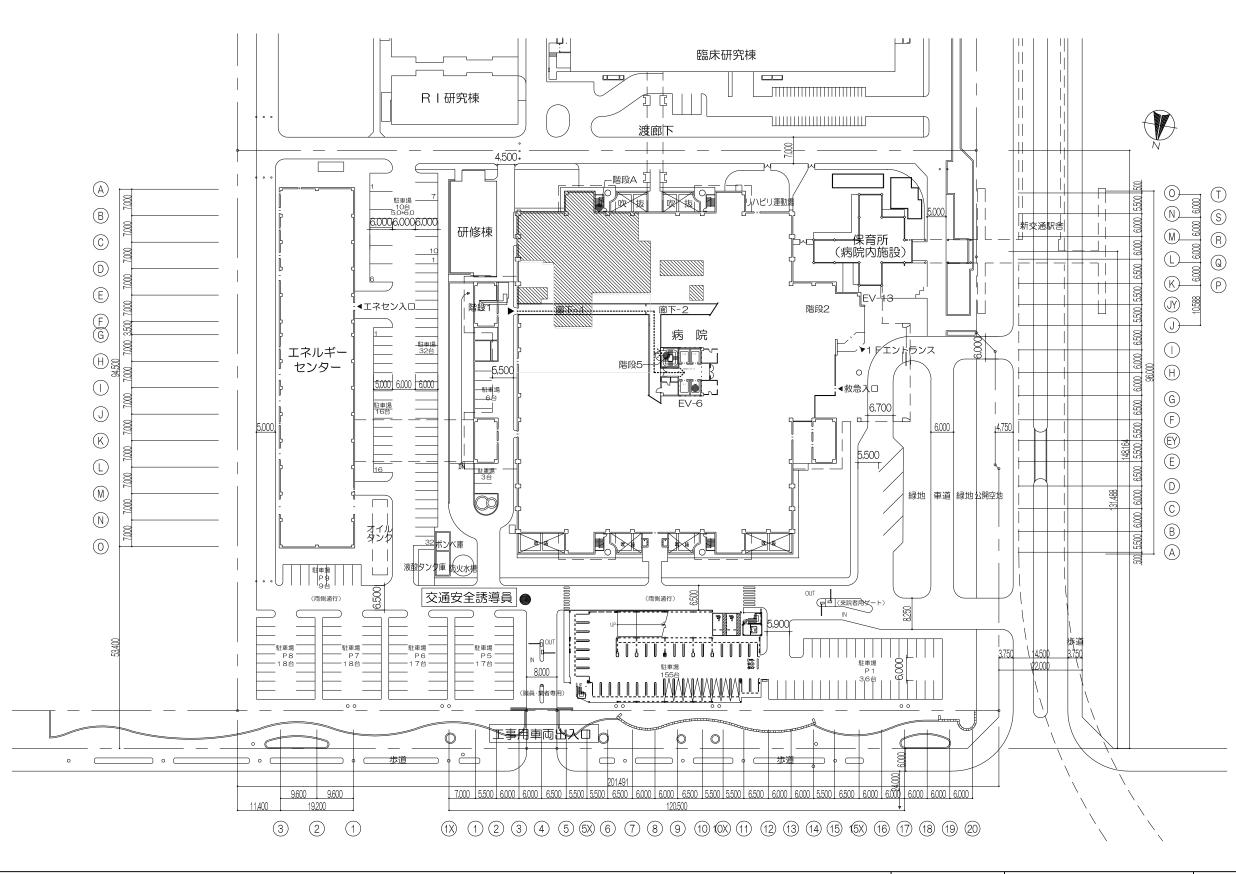

【凡例】 : 工事搬入用階段およびEV位置を示す ----->: 工事搬入ルート : 今回工事範囲を示す

【特記事項】

1. 工事用車両は敷地北側ゲートを使用し、搬入用ルートは病院の運用に支障がないように協議して進める。

2. 工事用車両駐車スペース・資材置き場等については、病院側と協議の上場所を決定する。

3. 交通安全誘導員は、工事期間中の平日日中に配置する事とする。

株式会社 伊藤喜三郎建築研究所 一級建築士事務所 東京都知事登録番号 第2215号 設計者 赤岩重信 -級建築主登録番号 第281032号

件 名 横浜市立大学附属病院重症系病床改修工事(建築工事) 設計 者 担当者 山寺美和子 一級建築士 第309931号 担当者 山奇舞 一級建築士 第364029号 担当者 山本哲也 一級维築士 第333045号 担当者 大室真悟 一級建築士 第380799号 宿 尺 1/500(A1),1/1000(A3) 日 付 2023/06/30 (令和5年) 伊藤喜三郎建築研究所


22060


表示略号			表示記号					外部仕上共通事項 特記なき限り下記による
表示略号		3位 表示略号 表示事項	表示事項	0.4/200	表示記号	0.4755	標準詳細図番号	床 種 別 種 別 ※壁、柱、はりに同じとする
PRF P1F	塔屋屋上階 塔屋1階	金 SOP 合成樹脂調合ペイント塗り CL クリアラッカー塗り		S=1/200	S=1/100	S=1/50	及び部分詳細図番号	・大型床タイル (1-01-5) (・200角 ・) ・
RF	屋上階(塔屋のないもの)	RAD アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り	鉄筋コンクリート					・RC (値) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1F	中2階	DP 耐候性塗料塗り	無筋コンクリート					・天然石(ひき石) [1-01-9] 作 担立スコンケリアート厚さ80mm当均し仕上げ、伸続調整目地
F B1F	1階 地下1階	DP(ふっ素) 耐候性塗料塗り(ふっ素樹脂) DP(シリコーン) 耐候性塗料塗り(シリコーン樹脂)						壁 *RC(B) 増打厚さ20mm 【2-02-8~11 ※出隅面取り=20mm ・出隅角面取り=20×20mm】のうえ、 ・※アスファルト防水(AI-3)、P F 板厚さ() mm、フラットヤーンクロス(70g/m 程度) ・ 複層塗材() ・外表薄塗材() ・A E塗り ・塗装なし ・ 押さえコンタリート厚さ80mm (溶接金網入り) 直均し仕上げ、伸縮調整目地
M	ペンチマーク	DP(ポリウレタン) 耐候性塗料塗り(ポリウレタン樹脂)	コンクリートブロック					・
iL	基準地盤面	EP-G つや有合成樹脂エマルションペイント塗り	ALCパネル、				[2-31-1]	- G - G - G - G - G - G - G - G - G - G
S L	躯体床面 基準床仕上面	EP 合成樹脂エマルションペイント塗り EP-T 合成樹脂エマルション模様塗料塗り	押出成形セメント板					り ・磁器質タイル接着張り 12-01-10 躯体面の処理 ・MCRI法 ・目荒し工法]
H	天井高さ	UC ウレタン樹脂ワニス塗り	軽量鉄骨下地壁				[2-21-1] [2-22-1] [2-23-1] [2-24-1~8]	
'S	パイプスペース	LE ラッカーエナメル塗り	軽量鉄骨下地壁(鉛板入)				[2-21-1] [2-22-1]	内部仕上共通事項 特記なき限り下記による
PS	ダクトスペース	WP 木材保護塗料塗り	和重要付 1 70至(如 107)		Pb	Pb	[2-23-1] [2-24-1~8]	床 仕上種別 詳細番号 VS, VS-E, VT, VT-E, LS, LT 【1-01-4:t=10】RC
S	電気配線スペース 搬送設備スペース	OS オイルステイン塗り 防塵 防塵用塗料塗り	可動間仕切			PT		VS、VS-E、VT、VT-E、LS、LT [1-01-4:t=10] RC 磁器質タイル 【1-01-5または6】 # GB-R ・ 9.5 (準不燃) ・ 12.5 (不燃) ・ 12.5 (不燃) ・ 12.5 (不燃)
Н	煙突	RPP 放射線散乱防護塗料塗り	コンクリート増打ち					天然石 (ひき石) 【1-01-9】
V	エレベーター		3229 Lano			-////////		カーベット [1-02-4、1-02-5] に準する GB-NC(T) ・ 9.5 (不然) [3-01-2]
SC	エスカレーター 小荷物専用昇降機		保温・断熱・吸音材			***************************************	【7-O1-1】 (寒冷地) 【7-O1-2】 (標準地及び暖地)	タイルカーペット 【1-02-5】に準ずる GB-D(T) ・ 9.5 (準不燃) 【3-01-2】 たたみ 【1-02-1~3】 GB-D(W) ・ 9.5 (準不燃) 下地は製造所の仕
			カーテンパノール。 直付型		CR	CR		天然木比射複合フローリング 【1-02-6~9】
С	鉄筋コンクリート		カーテンレール 天吊型		CR(吊)	CR(吊)		RC、床用塗料、防廳用塗料
RC B	無筋コンクリート 溶接金網6 ø@100 コンクリートブロック		アコーディオンカーテン		**************************************	**************************************		モルタル、防水モルタル [1-01-1] 防水モルタル厚(※15 ・30) FK-G ・ 4 (不燃) ・ 6 (不燃) ・ 10 (不燃) (1) 床仕上の異なる部分には、・くつずり【4-31-1】・自地棒【4-31-2】とする DR ・ 9 (不燃) ● 12 (不燃) 【3-01-4】
LC	軽量気泡コンクリートパネル		1457					DR(凹凸) ・12 (不敷) ・19 (不敷) [3-01-4]
CP	押出成形セメント板		ピクチャーレール		PR	PR		幅 仕上種別 高さ(m) 詳細錯号 DR(軒天)・9 (不燃)・12 (不燃) 【3-01-4】
GS	軽量鉄骨下地		シャッター					★ VB ·100 ·60 ●75 [2-11-1] DR(軒天凹凸) ·12 (不燃) ·15 (不燃) [3-01-4] ★ VB-F ·100 ·60 · [2-11-1] GW-B ·25 (不燃) ·50 (不燃) [3-01-12]
	0a		0+FF 2* (F-+ *)				回転降下式:SMF	VB-F
	長さ		防煙垂壁(固定式)	SM	SM	SM	垂直降下式:SMR	VS (床シート巻き上げ) ・100 ・60 ・ [2-11-2]
, h	高さ		床点検口					ボード2枚張の場合(LGS下地一般壁) (4) NG (中2) トギキレグ の間との間の合いせ どっくナ (火性ビ刺 ・フリン刺) トオス
), d	奥行、直径 直径		<u> </u>					(1) VS (床シート巻き上げ) の壁との取り合いは、ジョイナー (※塩ビ製 ・アルミ製) とする 種 別 下張(mn) 上張(mn) 基 別 下張(mn) GB-R+DR 12.5 12.0
l. r	半径		床点検口 (密閉型)		N _E	N		離 種別 厚さ(m)
2	センターライン		鋳鉄製マンホール蓋		\otimes	\otimes		番 GB-R ・ 9.5 (準不燃) ・ 12.5 (不燃) ・ 15 (不燃) ・ 15 (不燃) ・ 15 (不燃) ・ 15 (不燃) ・ 17 (3-21-2) [3-21-3] [3-21-3] [3-41] [3-42] と 3 (3-21-3) [3-41] [3-42] と 3 (3-41) [3-42] と 3 (3-41
、厚	間隔		·-					GB-S ・9.5 (準不燃) ・12.5 (準不燃) ・12.5 (不燃) ・12.5 (不燃) (2) 押入 [6-46-1] の天井は、GB-R厚さ12.5mm塗装なし突き付けとする (3) 壁〜天井の取合いは天井付き目地 [3-11-3、4、7、8、 ※塩ビ製見切縁 ・アルミ製見切縁] とする
· 15	<i>AC</i>		天井点検口					型 GB-H 9.5 (不燃) ●12.5 (不燃) ●12.5 (不燃) ●12.5 (不燃) ●13.5 (不成) ●13
			天井点検口 (気密型)		□ AT	□ AT		GB-L ・ 7 (不燃) ・ 9.5 (不燃) (5) GB-NC(T)の大きさは、※910×455・910×910とする
'S()	ビニル床シート	P F 押出法ポリスチレンフォーム保温板			L\\\ AT	L L AT		GB-NC
S-E T ()	ビニル床シート (帯電防止) ビニル床タイル	カ A アルミニウム押出型材 V ビニル	↓ タラップ (一般型ステンレス製)		- $ -$	─	[8-31-1]	0.8FK ・ 6 (不燃) ・ 8 (不燃) ・ 10 (不燃) ・ 12 (不燃) (7) 外部軒天のDR(軒天)、DR(軒天凹凸)の下地は、・ GB-S厚9.5 (準不燃) ※GB-S厚12.5 (不燃) ど FK-C ・ 5 (不燃) ● 6 (不燃) (8) FK-C、FK-Gの目地は、・ 目地シール W=6 ・ アルミジョイナー ・ 突き付け とする
T-E	ビニル床タイル (帯電防止)	tb M モルタル金鏝	タラップ				[8-31-2]	FK-G • 4 (不燃) • 6 (不燃) • 10 (不燃)
S()	ゴム床シート	m タイル下地モルタル	(梯状型ステンレス製)				10-31-21	GW-B ・25 (不燃) ・50 (不燃) 型 表示終号 材料区分 防火性能(直張り)
RT .S()	ゴム床タイル 天然リノリウム床シート	AS防() アスファルト防水(種別) M防 モルタル防水	▲ タラップ (かご付ステンレス製)		H _m		[8-31-3]	ボード 2 校選の場合 (L G S 下地一般壁)
/B	ビニル系軟質幅木	CR カーテンレール天井直付け			$\overline{}$			The control
/B-F	ビニル系半硬質幅木	CR(吊) カーテンレール天井吊付け						GB-R+GB-R 12.5 12.5 VC (2)
/B-H CPT	ビニル系硬質幅木	AC アコーディオンカーテン PR ピクチャーレール	第一雨水桝				[9-14-1~2]	(1) RCまたはCB下地の場合はGL工法とし、維目処理及びボードの種別は下記とする VC (3) VC (4)
	カーペット タイルカーペット	PR ピクチャーレール BX カーテンポックス及びブラインドボックス						(1) RCまたはCB下地の場合はGL工法とし、継目処理及びボードの種別は下記とする VC (4) ・【2-03-6】(塗装仕上げ及び壁紙張りの場合) 種別:
FAF()	フリーアクセスフロアー	LD 洗面化粧台	縦型ルーフドレイン	+	⊕ _{RD}	⊕ _{RD}	[5-31] [5-32] [5-33]	• [2-03-9] (仕上げ等を行わない場合) 種別: (1) 壁紙材料については、上記の認定材料を使用する
TL	タイル	上手洗い(設備工事)	横型ルーフドレイン	₩	THE RD	₩ _{RD}	[5-31] [5-32] [5-33]	 【2-03-15】(塗装住上げ及び壁紙張りの場合) 種別: +
MTL GB-R	モザイクタイル せっこうボード	SK 掃除流し、汚物流し(設備工事) UBT ユニットバストイレ						・ [2-03-18] (仕上げ等を行わない場合) 種別: + // 種類 呼び名 防火性能
	シージングせっこうボード	US ユニットシャワー	バルコニードレイン	+	⊕ _{RDB}	⊕ _{RDB}	[5-31] [5-32] [5-33]	● [2-03-10] (塗装性上げ及び壁紙張りの場合) 上 上
B-F	強化せっこうボード	UT ユニットトイレ	パルコニー	+	⊕ _{RDR}	⊕ _{RDR}	[5-31] [5-32] [5-33]	[2-03-13] (仕上げ等を行わない場合) 塗
3B-H 3B-L	硬質せっこうボードせっこうラスボード	UST ユニットシャワートイレ UB ユニットバス	中継用ドレイン 縦樋	·	₹ RDR	→ RDR		(3) LGS下地壁とGL工法の壁が取り合う場合は ● [2-24-4] ・ [△○○] とする 172 183 184 185 18
	不燃積層せっこうボード(模様なし)	RD ルーフドレイン	_ ^{(((((((((((((((((((}	0	°D	°D	[5-31] [5-32] [5-33]	(5) モルタルは (2-02-12) とする
	不燃積層せっこうボード(トラバーチン)	RDB バルコニー用ドレイン	縦樋(ステンレス製)	0	0,000	° _{D(SUS)}		(6) コンクリート打放しの出隅面取りは10mmとする (楽型とも) 装 装
SB-D (W)	化粧せっこうボード (トラバーチン) 化粧せっこうボード (木目模様)	RDR バルコニー中緩用ドレイン D 縦樋	特記なき限り ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		O _{D(SUS)}	DISUSI		(7) 下り壁 (3-12-1: ※塩ビ製見切縁・アルミ製見切縁) は仕上げ壁と同じとする。ただし下地張りは無しとする (8) ボード壁とRC又はCB壁との取合いは [2-24-7: 継目処理の場合、塩ビ製見切縁) とする 種類 適合する規格 厚さ 施工部位
GB-P	吸音用穴あきせっこうボード	GR 点滴レール	_ 縦樋(アルミバンドレス) 特記なき限り σ	0	o _{D(A)}	° D(A)		(8) ボード型とかってはないとなっている (2-24-7) 配合が建り返品 (2-24-8) ・ 【△○○】とする 新 現場発泡断熱材(吹付硬質ウレタンフォーム) 25mm 外壁 (押出成型セメンド)
),8FK	けい酸カルシウム板 (無石綿)	GH 点滴フック	廊下手摺			手摺		(10) 押入 [6-46-1] の壁はGB-R厚さ12.5mm塗装なし突き付けとする 筋
K-P K-C	吸音用穴あきけい酸カルシウム板(無石綿) 化粧けい酸カルシウム板(無石綿)	HPS 硬質樹脂系保護シート W 製材	<u> </u>		手摺			(11) タイル張りは【2-01-0:t=O】とする (12) FK-C、FK-Gの目地は、●目地シール W=6 ・アルミショイナー【2-04-1】 ・突き付け とする
K-G	施柚硬質けい酸カルシウム板(無石綿)	W 聚材 WL 造作用集成材	ストレッチャーガード		sg	SG		(13) LGS下地壁と取り合うフラットデッキブレートはカットする
K-D	ダップポストフォームけい酸カルシウム板	WL(化) 化粧ばり造作用集成材	コーナーガード		1	1		壁リスト(LGS下地壁) 耐火壁はすべて非耐力壁とする
11.++=	(無石綿)	WLP(化) 化粧ばり構造用集成柱	(樹脂製)		~	<u> </u>		
7レキ板 OR	フレキシブル板(無石綿) ロックウール化粧吸音板	MDF(化) 化粧張りMDF LVL 造作用単板積層材	コーナーガード (木製)		L	<u> </u>		乾式耐火壁A(1時間耐火) =● 一般壁 一般壁 一般壁 (片面張り) □ 一般壁 (遮音) □ □
	ロックウール化粧吸音板(立体模様)		コーナーガード			1		耐火構造: FPO60NP-0289 [2-22-1] [2-22-1]
	ロックウール化粧吸音板(軒天用)		(ステンレス製)		<u></u>	<u> </u>		
)H(軒天凹凸)	ロックウール化粧吸音板(立体模様) (軒天用)		コーナーガード (ゴム製)		<u> </u>	<u>_</u>		スラフト (四周) スラフト スラフト スラフト スラフト スラフト スラフト スラフト スラフト
IW-B	ロックウール吸音ボード					- O _F		スラフト (四周) スラフト スラフト スラフト (四周) (四周) (四周) (四周) (四周) (四周) (四周) (四周)
	ロックウール吸音フェルト		消火器ボックス(置き型)		o _F			
W-B W-F	グラスウール吸音ボード グラスウール吸音フェルト		消火器ボックス(半埋込型)					
DF	ミディアムデンシティーファイバーボード		Marken de la company					2576
W	硬質木毛セメント板		消火器ポックス(全埋込型)			− ₽		
W	普通木毛セメント板		丸環		Ф	0		
/ (A) / (B)	天然木化粧合板 不燃天然木化粧板							
C()	壁紙		1	<u> </u>		<u> </u>		
	床:コンクリート直均し仕上げ 煙仕表6.2.5による		分電盤		[]] 分電盤	[] 分電盤		
20()	標仕表6.2.5による		(電気設備工事)					
RC ()	壁、天井:コンクリート打放し(種別) ()の記載がない場合は、		」 端子盤 (電気設備工事)		[=====] 端子盤	[] 端子盤		
	コンクリート打ちのままとする 標仕表6.2.4による		屋内消火栓		[7][2225]	(1)(2227)		
			(機械設備工事)		補助散水栓	補助散水栓		
			連結送水管放水□ (機械設備工事)		[][[][][][][][][][][][][][][][][][][][[][[][][][][][][][][][][][][][][][][][
			1				4	


日 付 2023/06/30 (令和5年) 08 伊藤喜三郎建築研究所


						撤	去												新	設					
			床			幅木・腰・壁	• 柱型		天	井		/22 -br			床				幅木・腰・壁	• 柱型			井		J++
室名	スラブ 高 特記以外 はFL-10	下 地	住 上	仕上高 特記以続 はFL±	5 幅木 外 特記以外 O はH=100	下地	仕 上 腰壁:特記以外はH=1,100	見切	下 地	住 上	天井高	━ 備 考	階 室名	スラブ 高 特記以外 はFL-10	下 地	住 上	仕上高 特記以外 はFL±0	幅木 特記以外 はH=100	下地	仕 上 腰壁: 特記以外はH=1,10	10 見切	下 地	住 上	天井高	備考
看護師控室	-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】		VB H=75 【撤去】	GB-R+GB-R 【一部撤去】	VC 【撤去】	V 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500	流し台 [撤去] 吊戸棚 [撤去] ライニング [撤去]	デイルーム	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		VB H=75 【新設】	GB-R+GB-R 【一部新設】	VC 【新設】	V 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】	2,500 §	鏡【新設】ライニンク ^{壁の下地・仕上及び巾木を彩} LGS【既存のまま】
													面談室(家族控室)	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		VB H=75 【新設】	GB-R+GB-R 【新設】	VC 【新設】	✓ 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】		壁の下地・仕上及び巾木を新 LGS【既存のまま】
													輸血更衣室	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		VB H=75 【新設】	GB-R+GB-R 【一部新設】	VC 【新設】	✓ 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】		壁の下地・仕上及び巾木を終 LGS【既存のまま】
													ドクター室	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		VB H=75 【新設】	GB-R+GB-R 【新設】	VC 【新設】	✓ 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】		壁の下地・仕上及び巾木を LGS【既存のまま】
													HWC2	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		VB H=75 【新設】	GB-R+GB-R 【新設】	FK-C 【新設】	V 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】	2,500 §	鏡【新設】ライニン: 壁の下地・仕上及び巾木を LGS【既存のまま】
廊下-3	-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【一部撤去】		VB H=75 【一部撤去】	GB-R+GB-R 【一部撤去】	VC 【一部撤去】	✓ [一部撤去]	GB-R 【一部撤去】	DR 【一部撤去】	2,400		廊下-3	-20	RC(直) 【一部補修】	VS 【一部新設】		VB H=75 【一部新設】	GB-R+GB-R 【一部新設】	VC 【一部新設】	✓ [一部新設]	GB-R 【一部新設】	DR 【一部新設】	2,400	
会議室5	-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】		VB H=75 【撤去】	GB-R+GB-H 【既存のまま】	VC 【撤去】	✓ [一部撤去]	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500	流し台【撤去】 吊戸棚【撤去】 ライニング【撤去】	キムリア(液体窒素置場)	-20	RC(直) 【補修】	VS(1) 【新設】		VB H=75 【新設】	GB-R+GB-H 【既存のまま】	VC 【新設】	V [一部新設]	GB-R 【新設】	DR 【新設】	2,500	
					VB							造作カウンター【撤去】						VB							
HCUナースステーション	-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【一部撤去】		H=75 [一部撤去] VB	GB-R+GB-R 【既存のまま】	VC 【一部撤去】	V (数字のまま)	GB-R 【既存のまま】	DR 【既存のまま】	2,700	ライニング【既存のまま】	準備コーナー	-20	RC(直) 【一部補修】	VS 【一部新設】		H=75 [一部新設] VB	GB-R+GB-R 【既存のまま】	VC 【一部新設】	V (紙字のまま)	GB-R 【既存のまま】	DR 【既存のまま】	2,700	CR【新設】
HCU-2	-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】		H=75 【撤去】	GB-R+GB-H 【一部撤去】	VC 【撤去】	【一部搬去】	GB-R 【一部撤去】	DR 【一部撤去】	2,500	CR【撤去】 医療コンソール【一時撤去】	HCU-2	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		H=75 【新設】	GB-R+GB-R 【一部新設】	VC 【新設】	【一部新設】	GB-R 【一部新設】	DR 【一部新設】		医療コンソール【復 医療コンソール側面
CCU-1	-20	RC (直)	VS		VB H=75	GB-R+GB-R	VC	V	GB-R	DR	2,700	簡易トイレ【撤去】 流し台【撤去】	CCU-1	-20	RC (直)	VS		VB H=75	GB-R+GB-R	VC	V	GB-R	DR		流し台【新設】 ライニング【新設】
CCU-2	-20	【既存のまま】 RC(直)	【一部撤去】 VS		(既存のまま) VB H=75	【既存のまま】 GB-R+GB-R	【既存のまま】 VC	[一部撤去]	【一部撤去】 GB-R	【一部撤去】 DR	2,700	ライニング 【撤去】 流し台 【撤去】 ライニング 【撤去】	CCU-2	-20	【既存のまま】 RC(直)	【一部新設】 VS		(既存のまま) VB H=75	【既存のまま】 GB-R+GB-R	【既存のまま】 VC	(一部新設)	【一部新設】 GB-R	【一部新設】 DR		流し台【新設】 ライニング【新設】
CCU-3	-20	【既存のまま】 RC (直)	【一部撤去】 VS		(既存のまま) VB H=75 (既存のまま)	【既存のまま】 GB-R+GB-R	【既存のまま】 VC	[一部撤去]	【一部撤去】 GB-R	【一部撤去】 DR	2,700	流し台【撤去】 ライニング【撤去】	CCU-3	-20	【既存のまま】 RC(直)	[一部新設] VS		(既存のまま) VB H=75 (既存のまま)	【既存のまま】 GB-R+GB-R	【既存のまま】 VC	(一部新設)	【一部新設】 GB-R	[一部新設] DR		流し台【新設】 ライニング【新設
CCU-4	-20	【既存のまま】 RC(直) 【既存のまま】	【一部撤去】 VS 【一部撤去】		VB H=75 (既存のまま)	【既存のまま】 GB-R+GB-R 【既存のまま】	【既存のまま】 VC 【既存のまま】	[一部撤去] V [一部撤去]	【一部撤去】 GB-R 【一部撤去】	【一部撤去】 DR 【一部撤去】	2,700	流し台【撤去】 ライニング【撤去】	CCU-4	-20	【既存のまま】 RC(直) 【既存のまま】	【一部新設】 VS 【一部新設】		VB H=75 (既存のまま)	【既存のまま】 GB-R+GB-R 【既存のまま】	【既存のまま】 VC 【既存のまま】	[一部新設] V [一部新設]	【一部新設】 GB-R 【一部新設】	【一部新設】 DR 【一部新設】		流し台【新設】 ライニング【新設
救急病室2	-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】		VB H=75 【撤去】	GB-R+GB-H 【一部撤去】	VC 【撤去】	V 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,600	可動間仕切り【既存のまま】 CR【撤去】 医療コンソール【一部撤去】	HCU10	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		VB H=75 【新設】	GB-R+GB-R 【一部新設】	VC 【新設】	V 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】	2,700	可動間仕切り【既? CR【新設】 医療コンソール【-
																		1.0							
監視スペース (CCU)	-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】		VB H=75 【撤去】	GB-R+GB-R 【既存のまま】	VC 【撤去】	V 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,700		洗浄室	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		VB H=75 【新設】	GB-R+GB-R 【一部新設】	FK-C 【新設】	V 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】	2,500	流し台【新設】 吊戸棚【新設】 ライニング【新設】
準備コーナー1	-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】		VB H=75 【撤去】 VB	GB-R+GB-R 【一部撤去】	VC 【撤去】	V 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,700	可動間仕切り【撤去】 可動間仕切り【撤去】 可動間仕切り【撤去】 50種乗れ速【撤去】	監視スペース (CCU)	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		VB H=75 【新設】 VB	GB-R+GB-R 【一部新設】	VC 【新設】	∨ 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】	2,700	ライニング【新設 <u></u> 一方枠【新設】
準備コーナー2	-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】		H=75 【撤去】 VB	GB-R+GB-R 【一部撤去】	VC 【撤去】	V 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,700	消火用散水栓 【既存のまま】 流し台【撤去】 吊戸棚【撤去】 活火用散水栓・ライニンジ 【既存のまま】	監視スペース (HCU)	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		H=75 【新設】 VB	GB-R+GB-R 【一部新設】	VC 【新設】	V 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】	2,700	ーカ件 [新設] ライニング [新設] 隔て板 [新設] SSカウンター [新
監視スペース (救急病室)	-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】		H=75 【撤去】 VB	GB-R+GB-R 【一部撤去】	VC 【撤去】	【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,600	活作カウンター (搬去) 防煙垂れ壁 (搬去) 活作棚 (搬去) ライニング (搬去) 流し台 (搬去) 吊戸棚 (搬去)	SS	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		H=75 【新設】 VB	GB-R+GB-R 【新設】	VC 【新設】	∨ 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】	2,700	天吊りモニター取付社
器材及び準備コーナー	-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】		H=75 【撤去】 VB	GB-R+GB-H 【一部撤去】	VC 【撤去】	【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,600	ライニング【撤去】 CR【撤去】 可動間仕切り【撤去】	器材コーナー	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		H=75 【新設】 VB	GB-R+GB-R 【一部新設】	VC 【新設】	∨ 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】	2,700	手摺【新設】
Dr.記録 カンファレンス	-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】		H=75 【撤去】 VB	GB-R+GB-R 【撤去】	VC 【撤去】	【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,600	1	HWC1	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		H=75 【新設】 VB	GB-R+GB-R 【一部新設】 乾式耐火壁A【一部新設】	FK-C 【新設】	∨ 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】	2,500	鏡【新設】 ライニング【新設】 流し台【新設】吊戸棚
WC2	-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】		H=75 【撤去】 VB	GB-R+GB-R 【撤去】	VC 【撤去】	V 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500	ライニング【撤去】	看護師休憩室	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		I	GB-R+GB-R【一部新設】		∨ 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】	2,500	ライニング【新設. 洗面化粧台【新設. 手摺【新設】
洗浄室	-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】		H=75 【撤去】 VB	GB-R+GB-R 【撤去】	VC 【撤去】	【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500	吊戸棚【撤去】 ライニング【撤去】	HWC	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		H=75 【新設】 VB	GB-R+GB-R 【新設】	FK-C 【新設】	∨ 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】	2,500	鏡【新設】 ライニング【新設』 ライニング【新設』
器材庫1	-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】		H=75 【撤去】 VB	GB-R+GB-R 【一部撤去】	VC 【撤去】	【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500	手摺【撤去】 鏡【撤去】	SWC	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		H=75 【新設】 VB	GB-R+GB-R 【新設】	VC 【新設】	✓ 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】		ライニング【新設
WC1	-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】		H=75 【撤去】 VB	GB-R+GB-R 【撤去】	VC 【撤去】	【撤去】	GB-R 【撤去】	GB-NC(T) 【撤去】		ライニング【撤去】 造作棚【撤去】 CR【撤去】	HCU16	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		I	GB-R+GB-R 【新設】 乾式耐火壁A【一部新設】		✓ 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】		医療コンソール 【系
器材庫2	-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】		H=75 【撤去】 VB	GB-R+GB-R 【撤去】	VC 【撤去】	【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,600		前室 (面談室1隣)	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		【新設】 VB	GB-R+GB-R【新設】	【新設】	∨ 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】		ライニング 【新設】医療コン
前室3	-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】		H=75 【撤去】	GB-R+GB-R 【撤去】	VC 【撤去】	【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500		HCU14	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】 株式会社 伊菔	墓 三郎 華	H=75 【新設】 【築研究所	GB-R+GB-R 【新設】	VC 【新設】 設 計 者	∨ 【新設】	GB-R 【新設】 件 名 横浜	DR 【新設】 市立大学附属病院重组	L	^{壁の下地・仕上及び巾木を} LGS【既存のまま L事(建築工事)
																一級建築土事列 東京都知事登錄 設計者 一級建築土登錄	番号 第22 赤 清	当 重 信	組括責任者 亦岩重信 一級建築士 第281022号 担当者 岡澤加代子 —級建築士 第388007号	和子 山鬱舞 山本 (土 一級降祭士 一級)	哲也 大学	版建築士 80799号 縮 尺 一	藤喜三良	日 付 2023/6/	/30 (令和5年)


							撤	去													新	≣n āZ					
際 室 :	床 幅木・腰・壁・柱型 天 井 室 名														室名		F	未			幅木・腰・壁	• 柱型		天	井		備考
PB = 1		スラブ 高 特記以外 はFL-10	下 地	住 上		量木 B以外 =100	下 地	仕 上 腰壁:特記以外はH=1,100	見切	下 地	住 上	天井高		階	± 0	スラブ 高 特記以外 はFL-10	下 地	住 上	仕上高 特記以外 はFL±0		下地	仕 上 腰壁:特記以外はH=1,10	o 見切	下 地	仕 上	天井高	
面談室1		-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】	H= 【撤	/B =75 数去】	GB-R+GB-R 【撤去】	VC 【撤去】	V 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500			HCU15	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		VB H=75 【新設】	GB-R+GB-R 【新設】	VC 【新設】	V 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】	2,500	ライニッグ 【新設】医療コンリール【新設】 壁の下地・仕上及び巾木を新設【新設】 LGS 【既存のまま】
NS休憩室		-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】	H= 【撤	/B =75 数去】	GB-R+GB-R 【撤去】	VC 【撤去】	V 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500	流し台【撤去】 吊戸棚【撤去】 ライニング【撤去】		面談室1	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		VB H=75 【新設】	GB-R+GB-R 【新設】	VC 【新設】	V 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】	2,500	壁の下地・仕上及び巾木を新設【新設】 LGS【既存のまま】
ベット交換ホー	・ル	-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】	H= 【撤	/B =75 数去】	GB-R+GB-H 【撤去】	VC 【撤去】	V 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500	可動間仕切り【撤去】		器材室 (面談室1隣)	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		VB H=75 【新設】	乾式耐火壁A【一部新設】 GB-R+GB-H【新設】		V 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】	2,500	壁の下地・仕上及び巾木を新設【新設】 LGS【既存のまま】 ストレッチャーガード二段【新設】
ME機器格納的	=	-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】	H= 【撤	/B =75 数去】	GB-R+GB-R 【撤去】	VC 【撤去】	∨ 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500			PS	-20	RC(直) 【補修】	防塵 【新設】		-		-	-	-	-	直天	
車椅子WC		-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】	H= 【撤	/B =75 数去】	GB-R+GB-H 【一部撤去】	VC 【撤去】	V 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500	ライニング【撤去】 吊戸棚【撤去】 鏡【撤去】 手摺【撤去】														
面談室2		-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】	H= 【撤	/B =75 数去】	GB-R+GB-H 【一部撤去】	VC 【撤去】	V 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500	,														
家族控室1		-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】	H= 【撤	/B =75 数去】	GB-R+GB-H 【一部撤去】	VC 【撤去】	V 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500															
廊下1		-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】	H= 【撤	=75 (数去】	吃式耐火壁A【撤去】 GB-R+GB-R【撤去】	VC 【撤去】	V 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500															
デイルーム		-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】	H= 【撤	/B =75 放去】	GB-R+GB-R 【撤去】	VC 【撤去】	∨ 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500	ライニング【撤去】 洗面化粧台【撤去】														
X線血液照射室		-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】	H= 【撤	/B =75 数去】	GB-R+GB-R 【撤去】	VC 【撤去】	∨ 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500															
Dr室		-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】	H= 【撤	/B =75 数去】	GB-R+GB-R 【撤去】	VC 【撤去】	∨ 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500	CR 【撤去】														
Dr更衣室		-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】	H= 【撤	/B =75 数去】	GB-R+GB-R 【撤去】	VC 【撤去】	V 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500															
輸血部更衣室2		-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】	H= 【撤	/B =75 数去】	GB-R+GB-R 【撤去】	VC 【撤去】	V 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500															
HWC		-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】	H= 【撤	/B =75 数去】	GB-R+GB-R 【撤去】	VC 【撤去】	V 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500	手摺【撤去】フィテングポード【撤去】 パピーチェア【撤去】鏡【撤去】 ライニング【撤去】オムタ交換台【撤去】														
家族控室2		-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】	H= 【撤	/B =75 数去】 /B	GB-R+GB-R 【撤去】	VC 【撤去】	∨ 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500															
前室2		-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】	H= 【撤	vB =75 数去】 vB	GB-R+GB-R 【撤去】	VC 【撤去】	V 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500															
前室1		-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【撤去】	H=	75 数去】	GB-R+GB-R 【撤去】	VC 【撤去】	∨ 【撤去】	GB-R 【撤去】	DR 【撤去】	2,500															
PS		-20	RC(直) 【既存のまま】	-	-	-	GB-R+GB-R 【一部撤去】	-	-	-	// LMXJ NXSC LMXJ	直天															
													柱部銅板仕上【撤去】							VB							ストレッチャーガード二段【新設】
ピロティ (PS6隣)		-20	RC(直) 【既存のまま】	塗膜防水 【撤去】		- /B	RC【一部撤去】	-	A 【撤去】	O.8FK 【撤去】	EP-G 【撤去】	2,500	建具及びRC腰壁【撤去】 RC立上り・ECP【既存のまま】		器材室	-20	RC(直) 【補修】	VS 【新設】		H=75	GB-R+GB-H【新設】 ECP t75(縦張)	VC 【新設】	∨ 【新設】	GB-R 【新設】	DR 【新設】	2,700	
廊下-2		-20	RC(直) 【既存のまま】	VS 【一部撤去】	H=	=75	乾式耐火壁A 【一部撤去】	VC 【一部撤去】	【一部撤去】	GB-R 【一部撤去】	DR 【一部撤去】	2,500			ピロティ (PS6隣)	-20	RC(直) 【補修】	塗膜防水 【新設】		- VB	RC【一部撤去】 PC板【既存のまま】	-	A 【新設】	O.8FK 【新設】	EP-G 【新設】	2,500	
															廊下-2	-20	RC(直) 【補修】	VS 【一部新設】		H=75 【一部新設】	乾式耐火壁A 【一部新設】	VC [一部新設]	【一部新設】	GB-R 【一部新設】	DR 【一部新設】	2,500	
												-															
												-															
																		株式会社伊	:他三喜蒹	建築研究所	<u> </u>	設計者		件名 嫌污	市立大学附属疾院声。	r 系病床心体*	工事 (建築工事) 22060
7!																		一級建築主事 東京都知事登 設計者	務所 録番号 第2	215号	総括責任者 担当者 赤岩重信 山寺美利 一級建築士 一級建築	新子 山嵜舞 山本	当者 担当 公 哲也 大室 建築士 一級 3045号 第380	資悟 選集 図 名 仕」	上表ー 【撤去・	新設】2	意匠
																		一級建築士登	ジャ 録番号 第2	·81032号	第281032号 第309931 担当者 岡澤加代子 一級建築士 第348007号	9,55.	. m.	*** / _	藤喜三郎		(30 (金和5年) 10

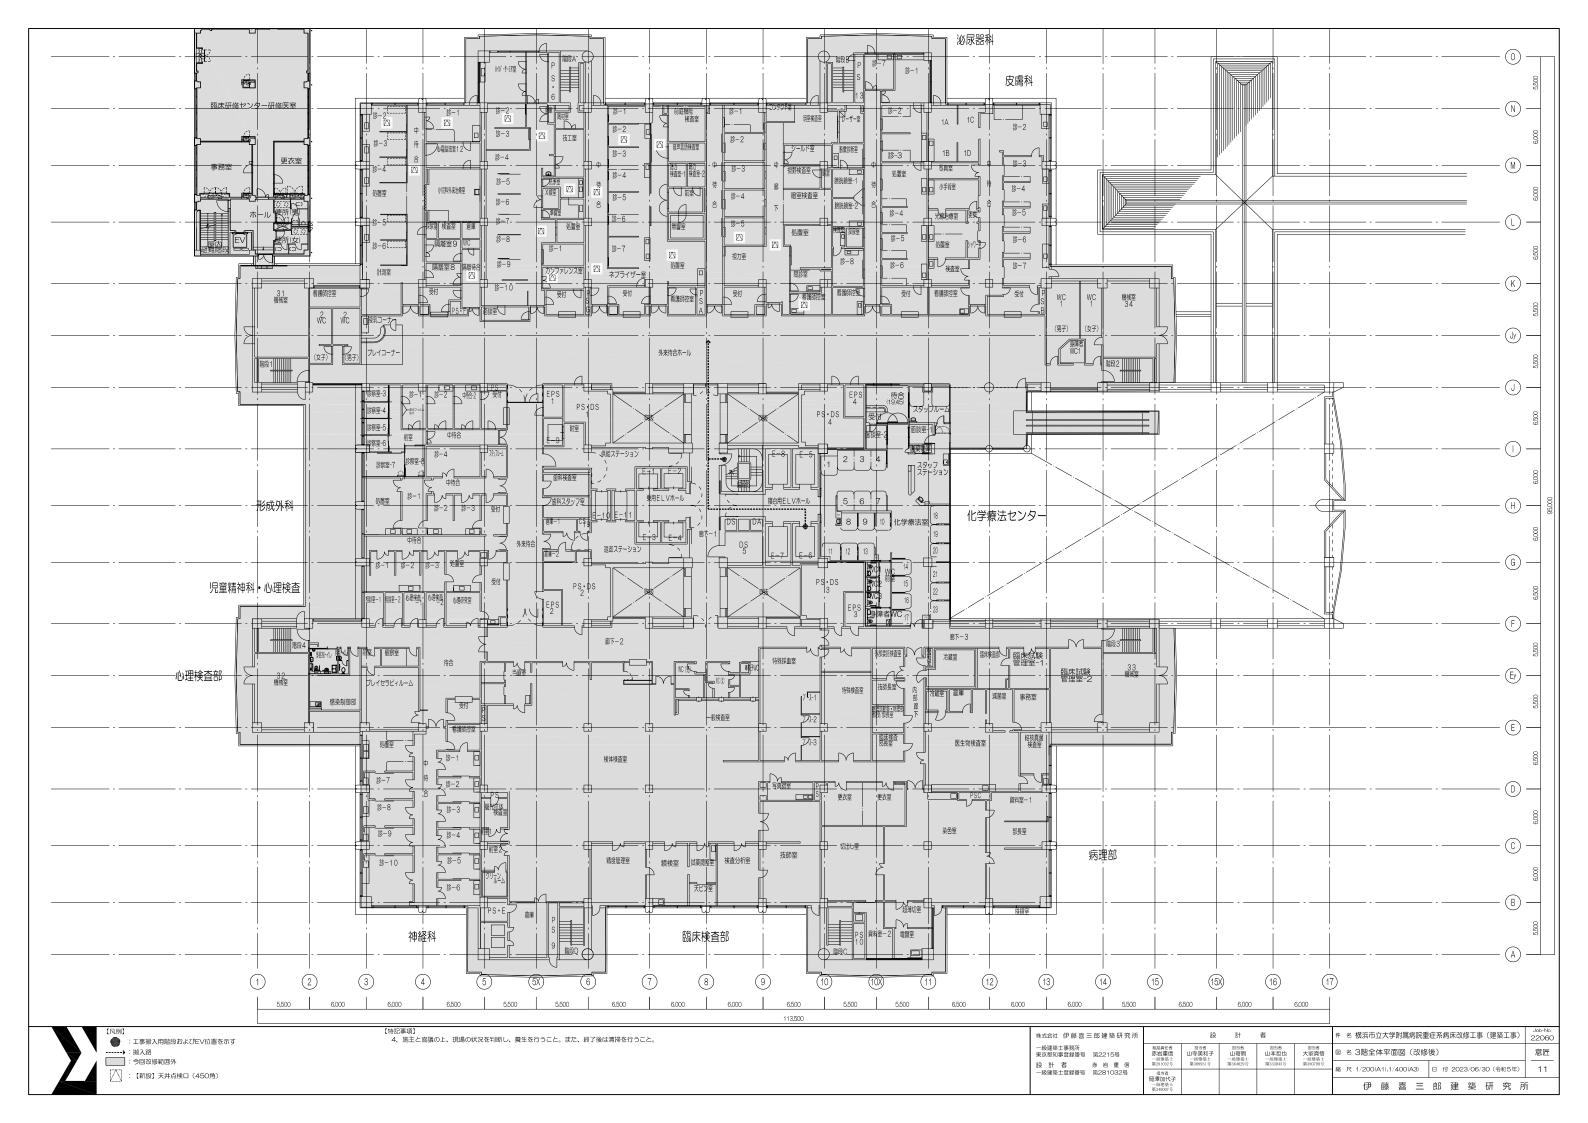


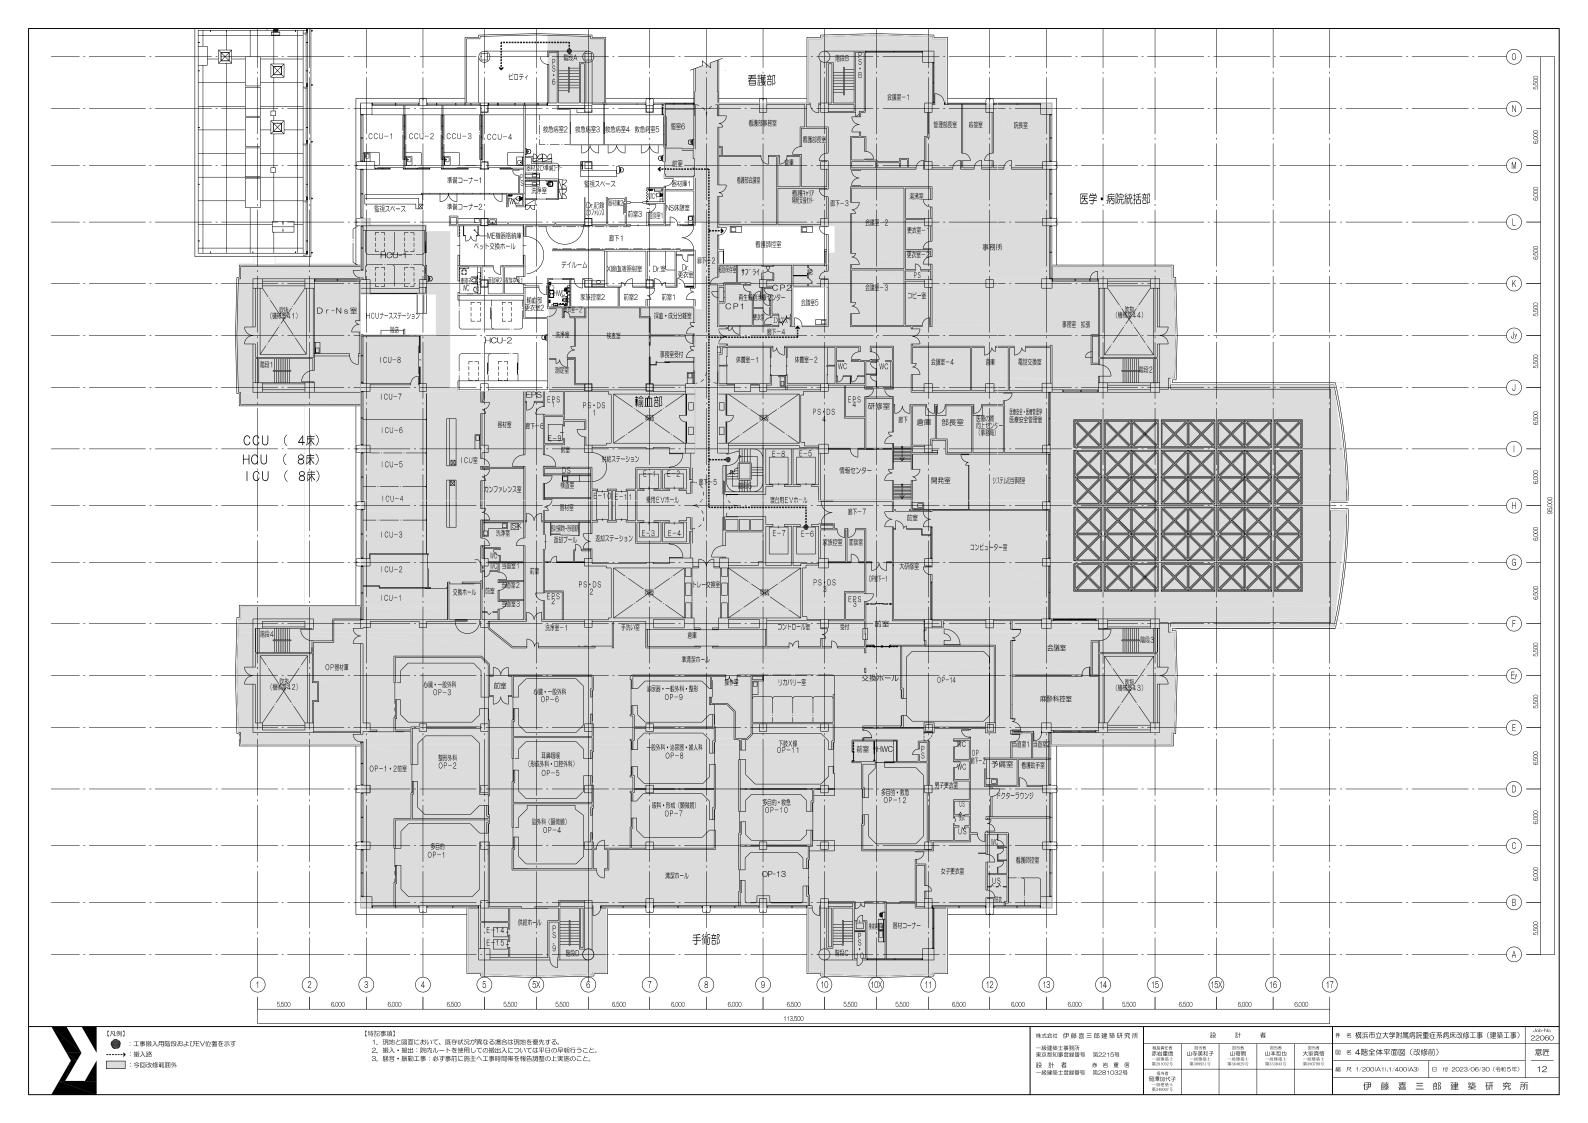


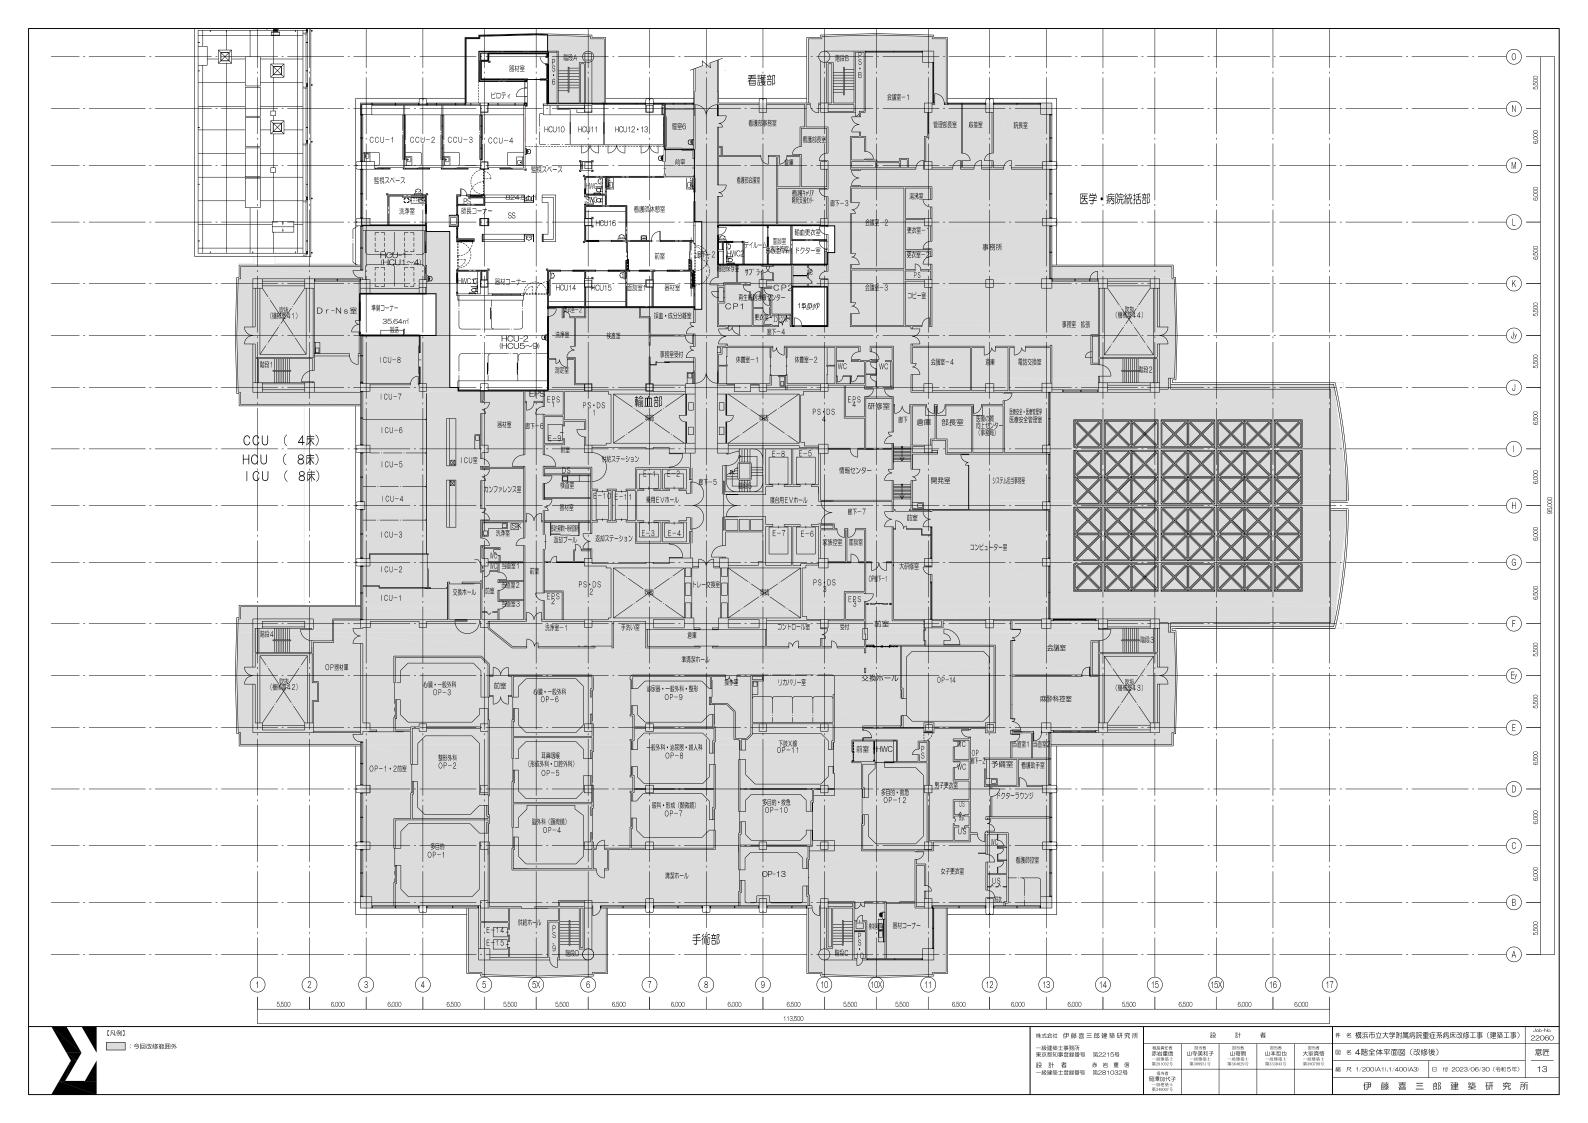


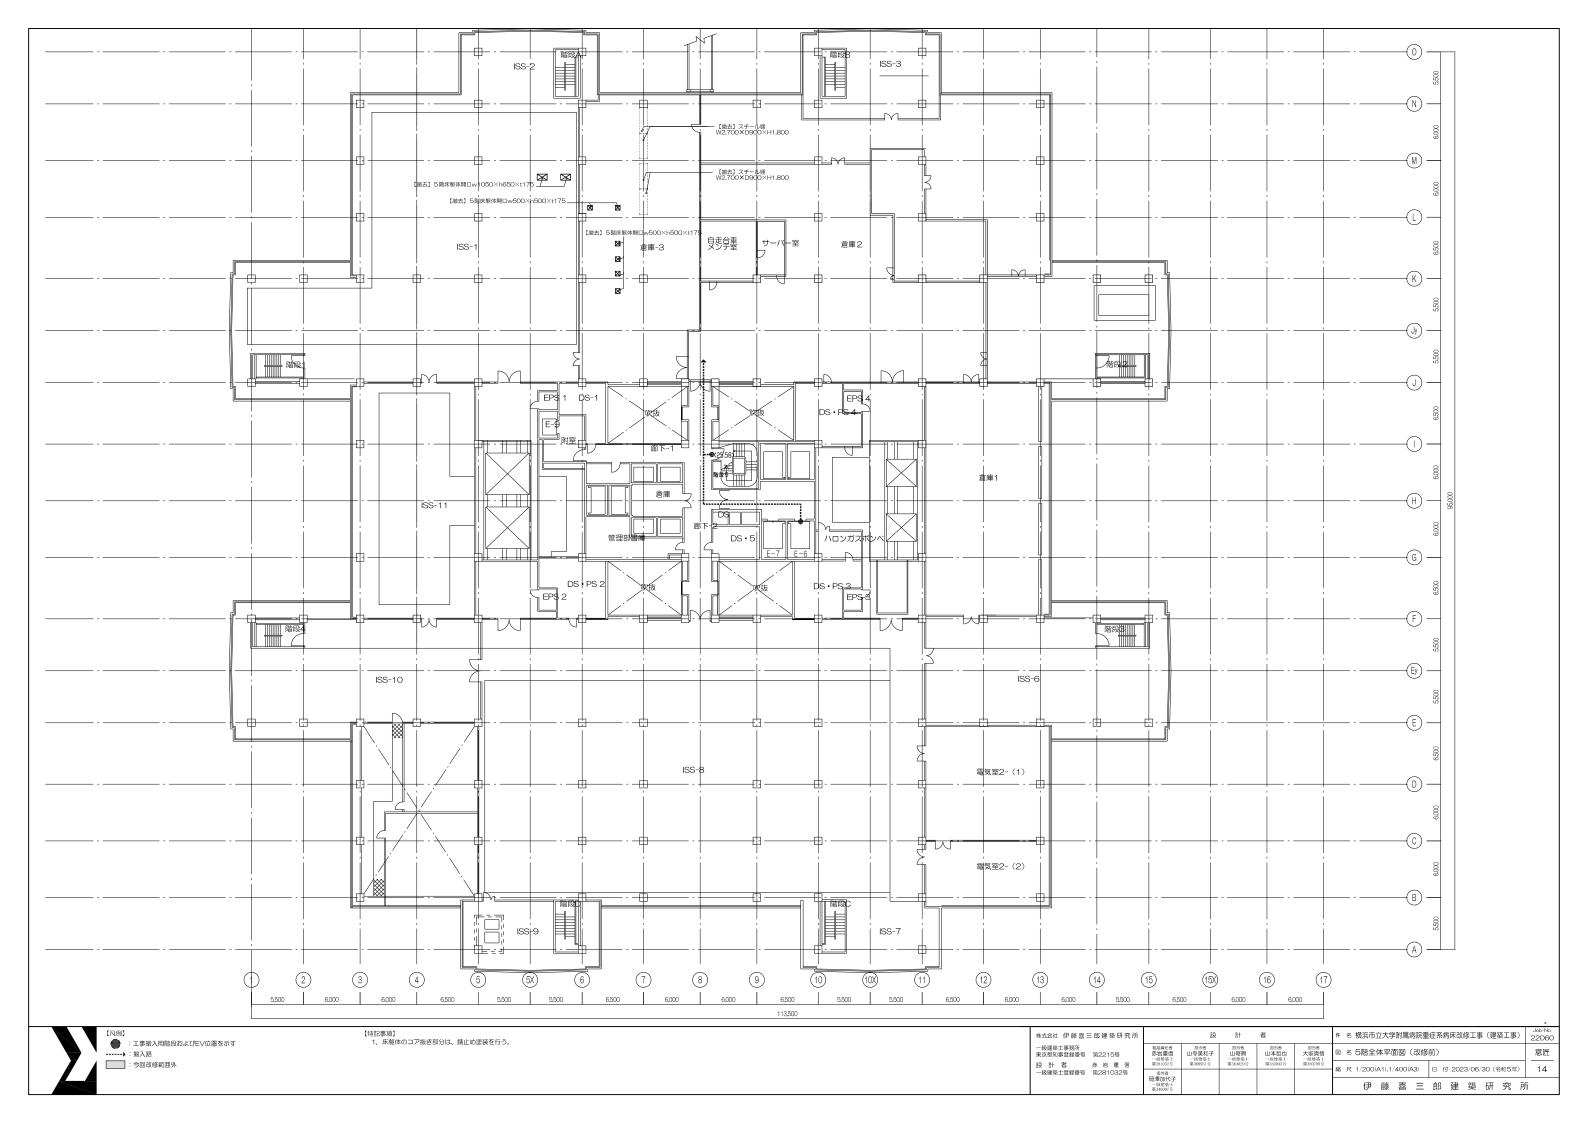


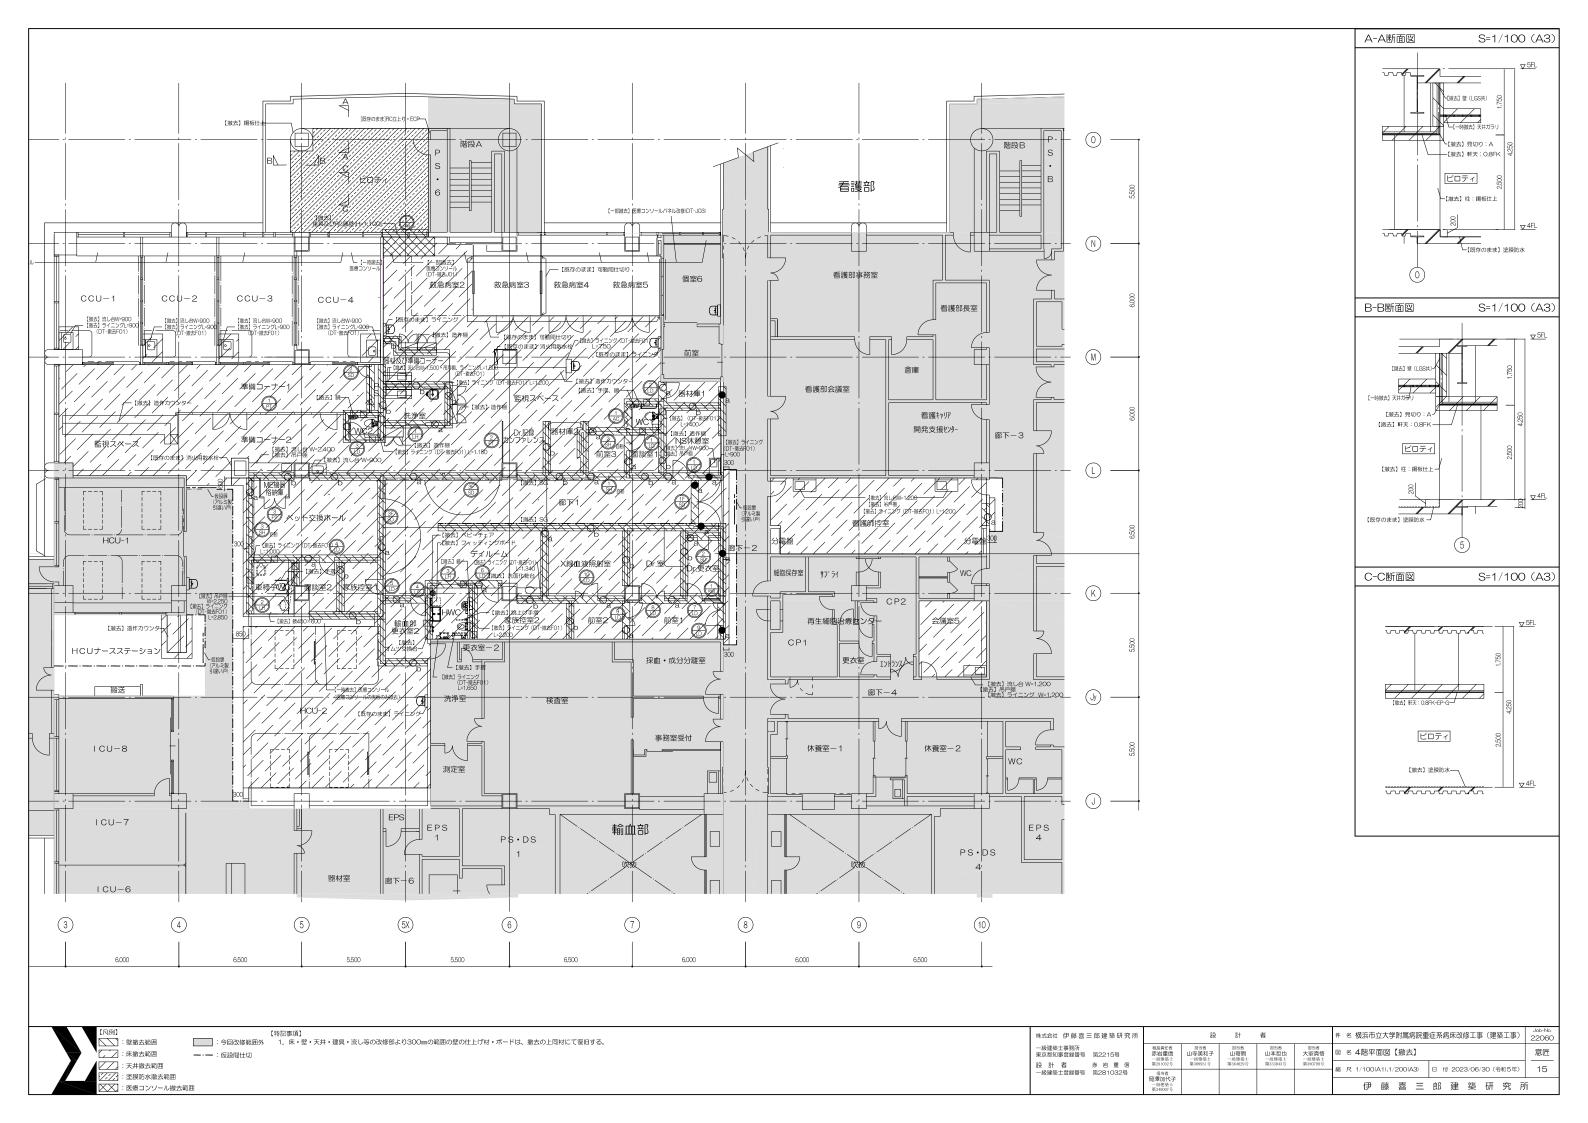


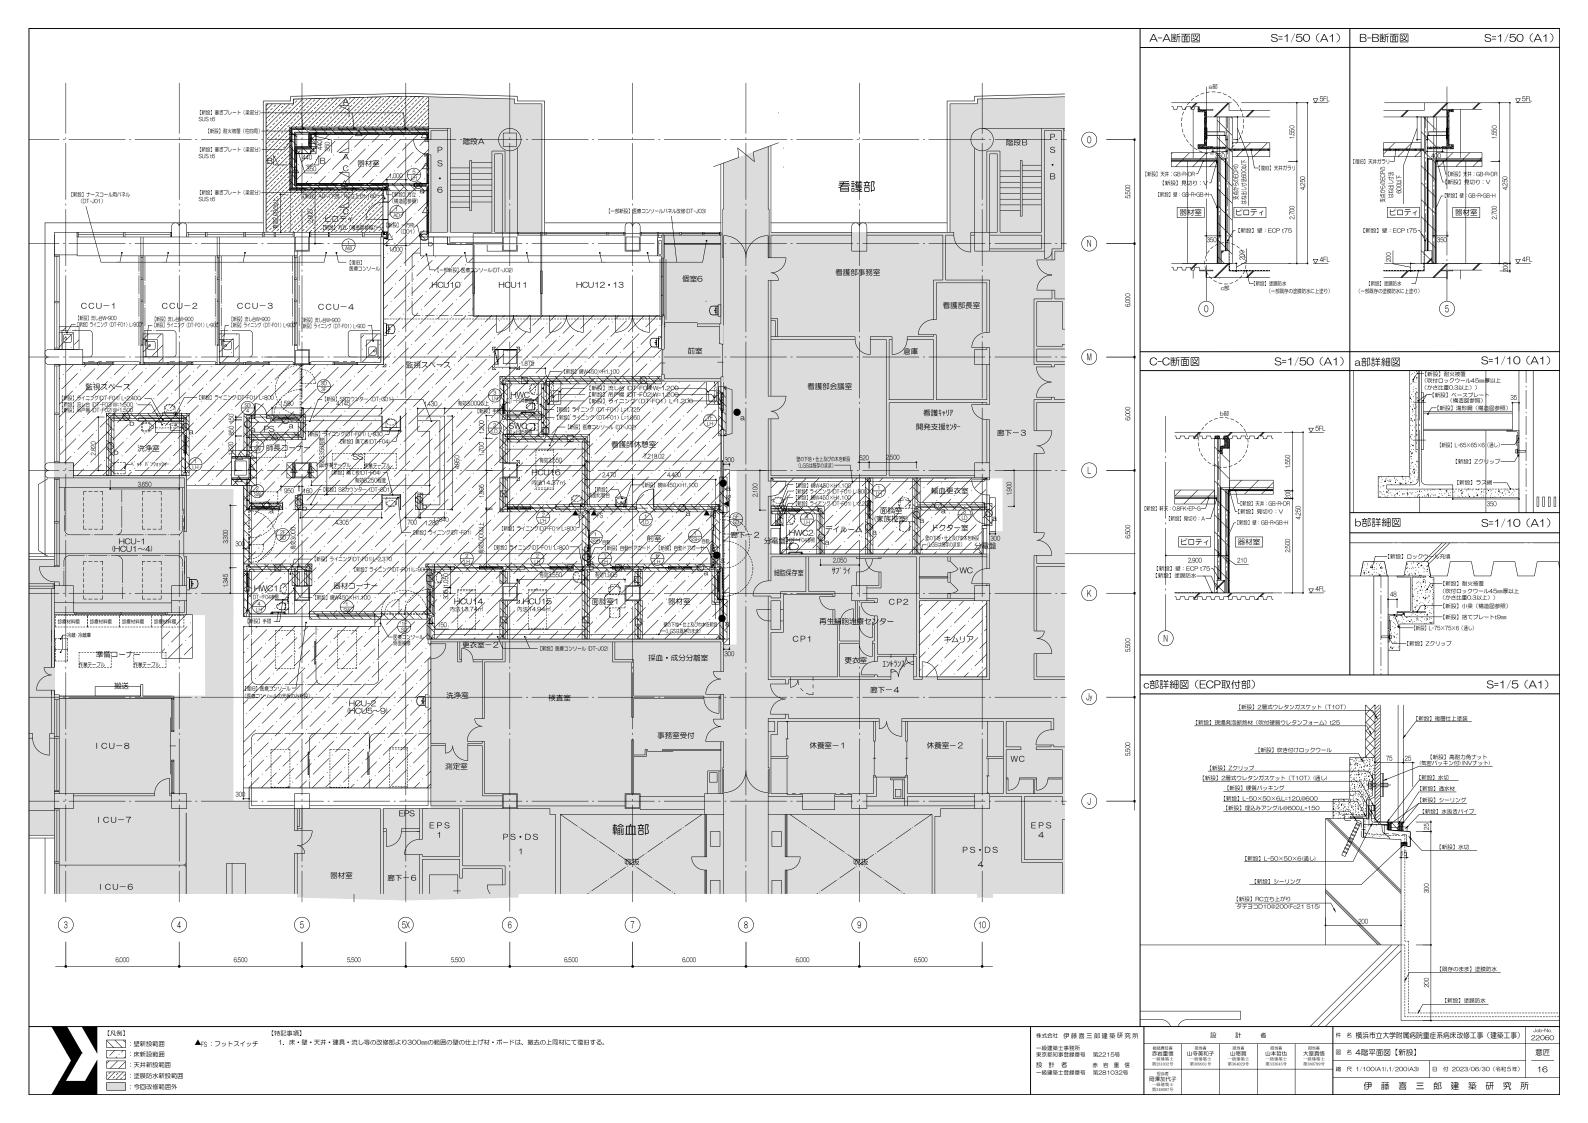

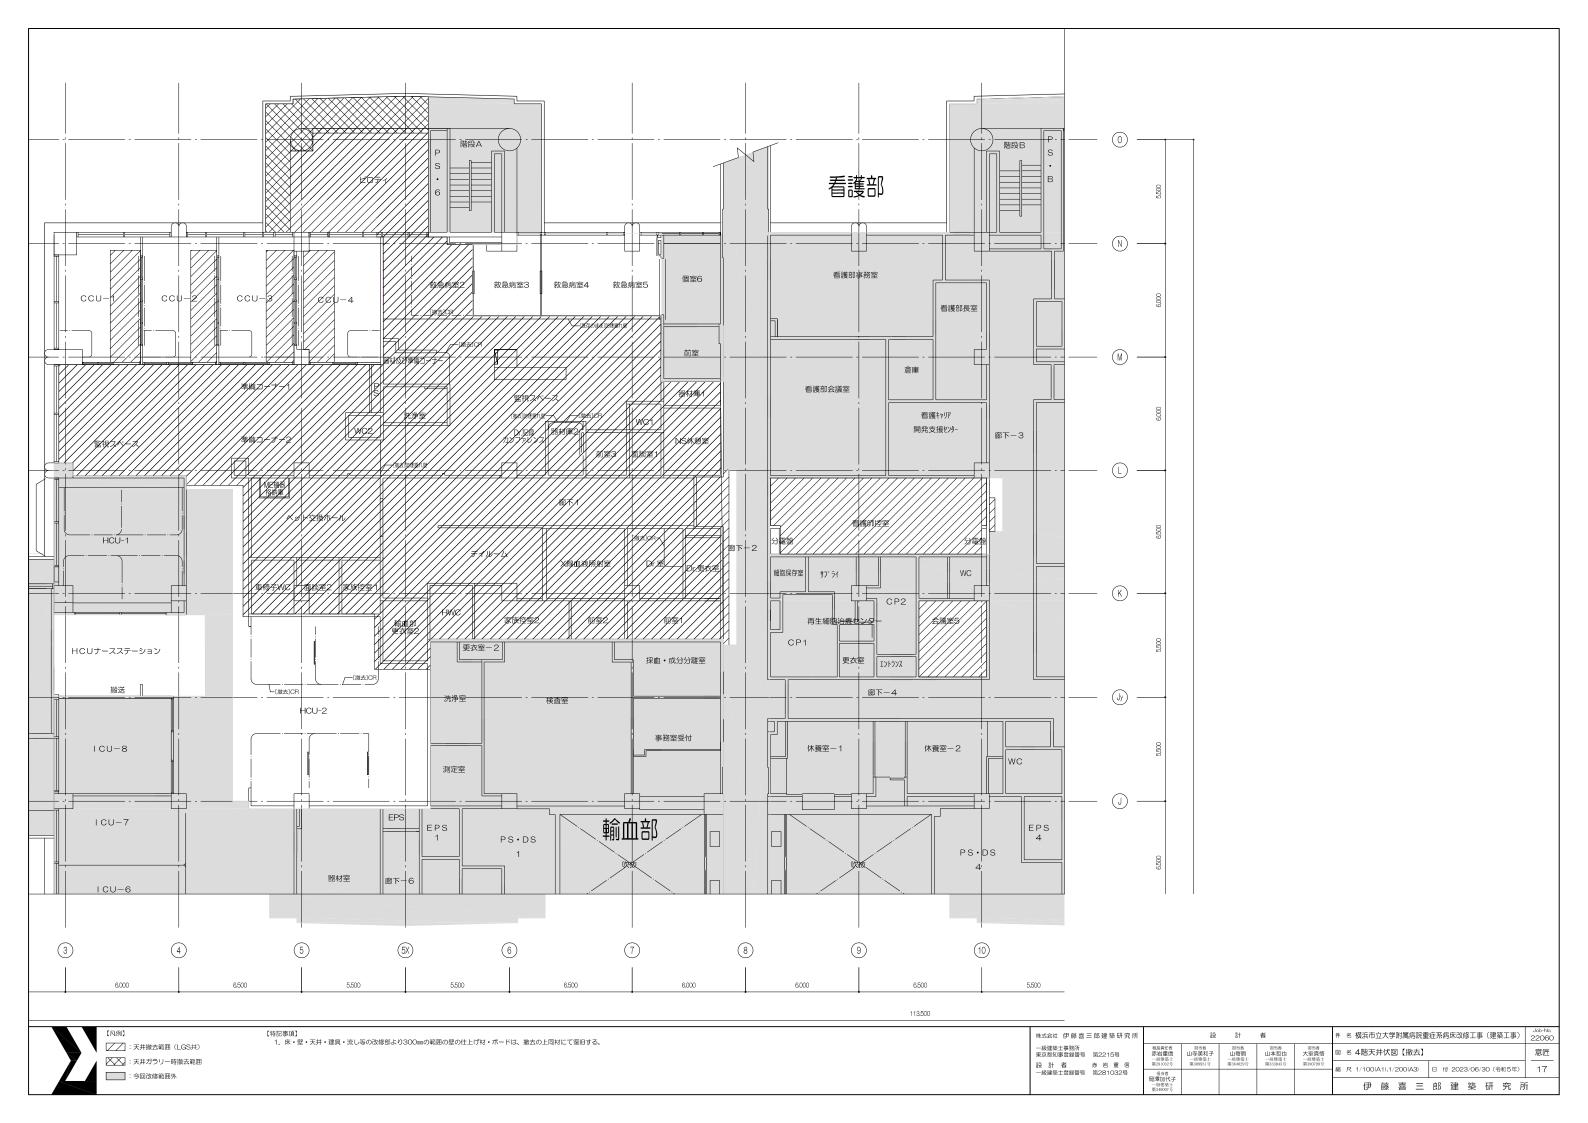


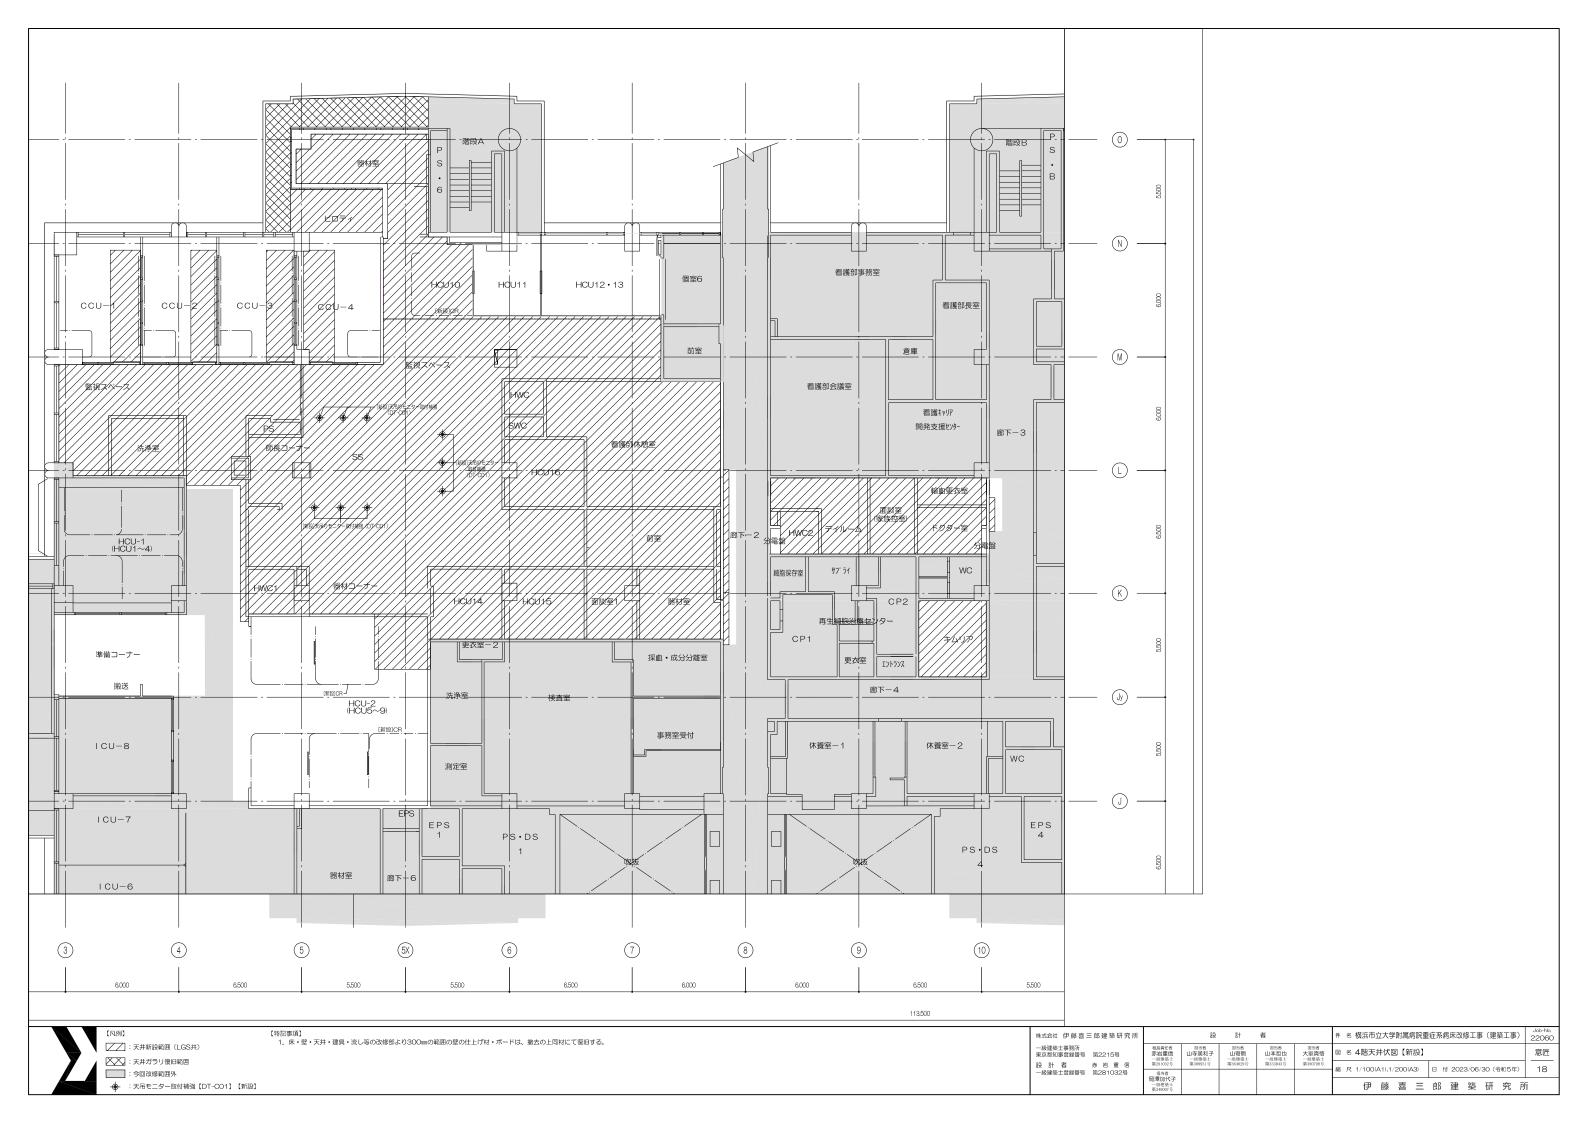

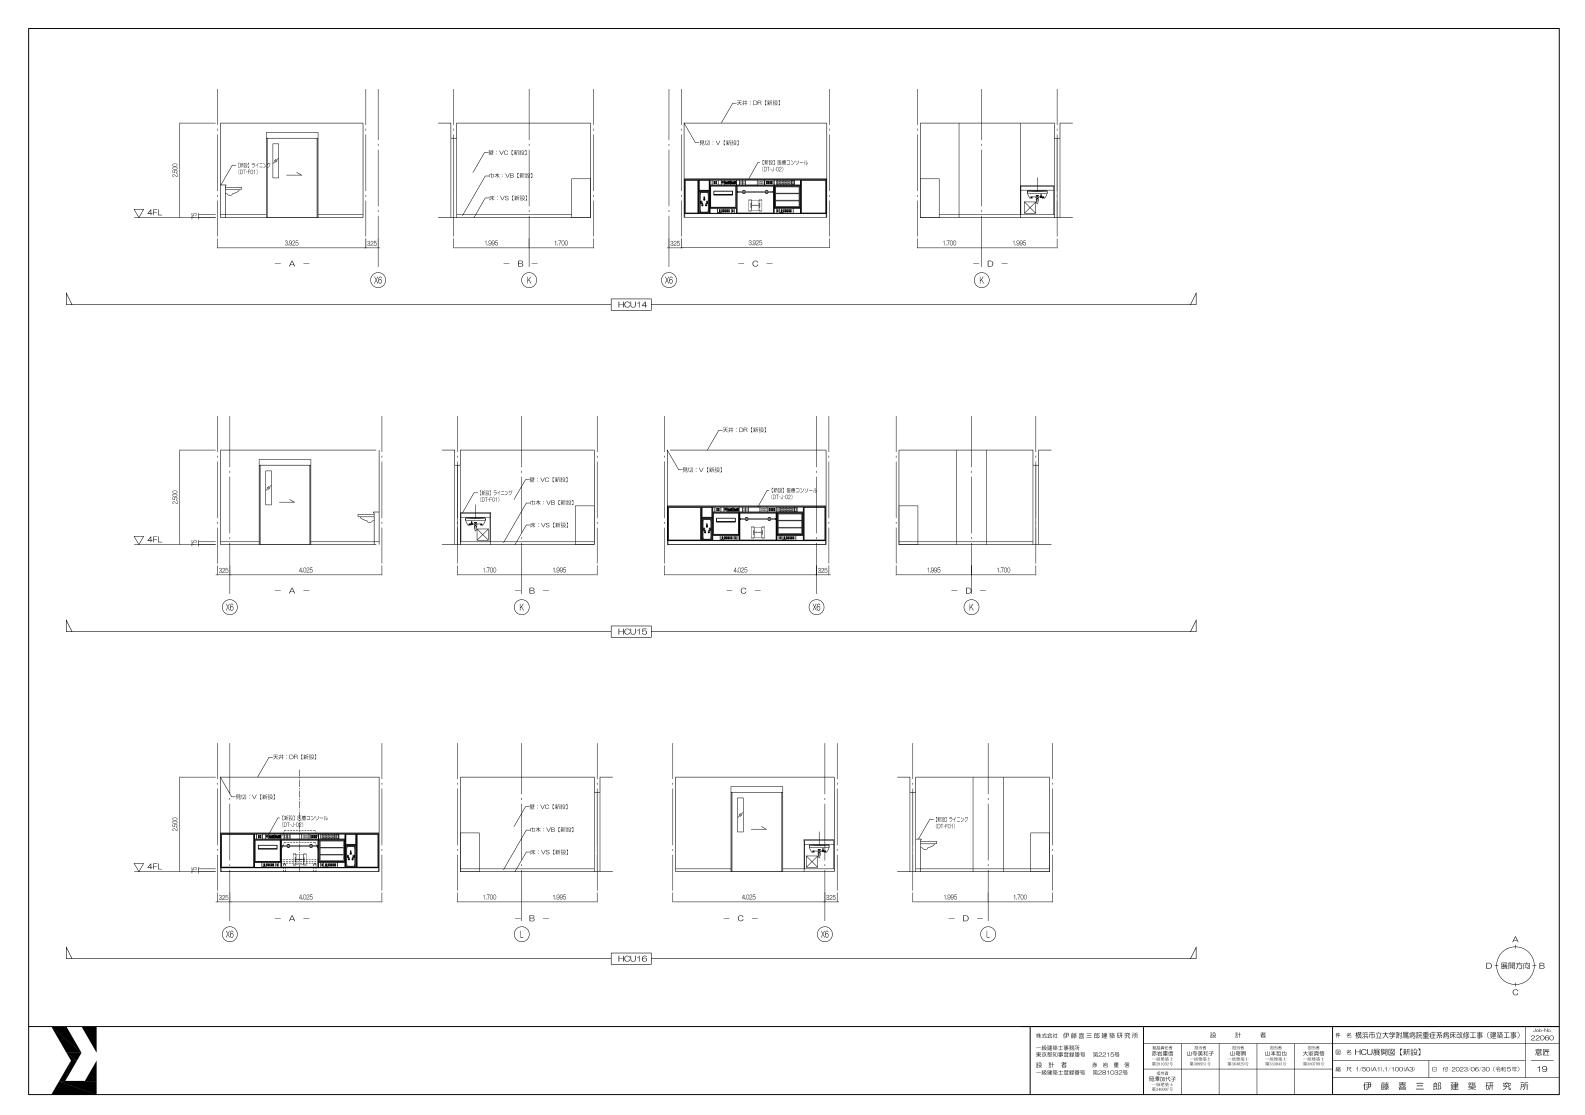


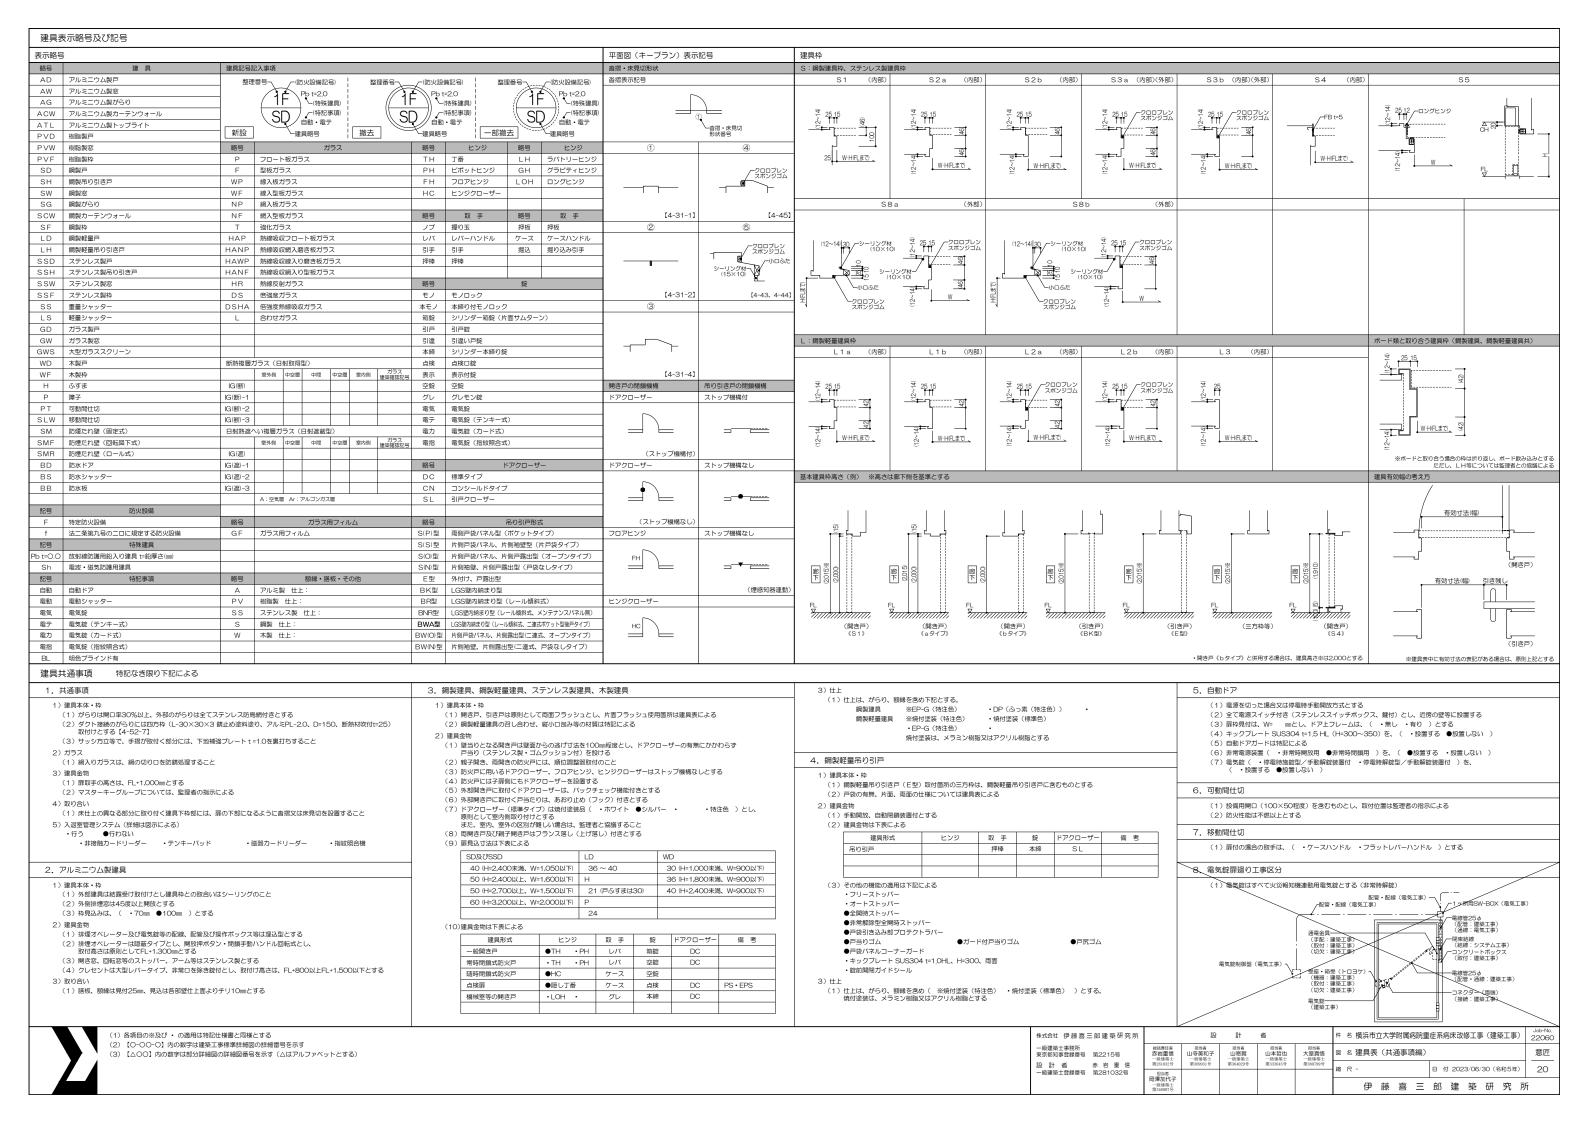





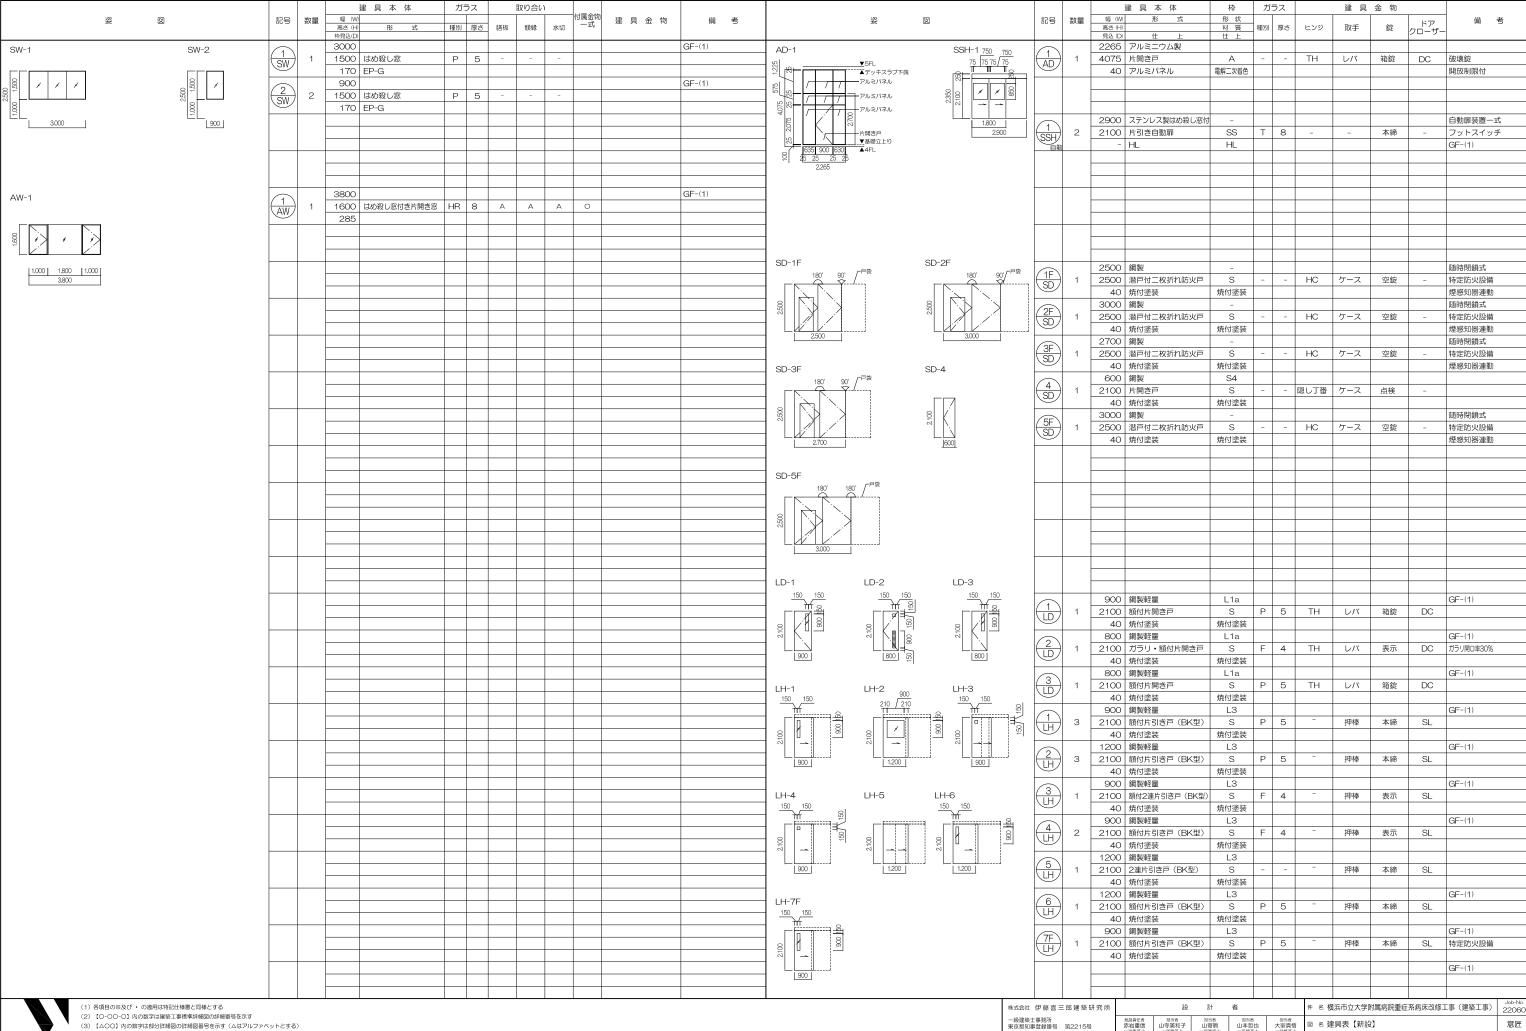



株式会社 伊藤喜	三郎	建築研	究所		設	81	者			件	名横	浜市立大学	附属病院重	症系	病床改修	工事(建築工事	≣)	Job-No, 22060
一級建築士事務所 東京都知事登録番号	第	2215号		総括責任者 赤岩重信 一級建築士	担当者 山寺美和子 一級態後士	担当者 山奇舞 一級地第士	担当者 山本哲 一級继筆	也 大	担当者 大室真悟 -級施術士	S	名建	具表【新談)						意匠
設 計 者 一級建築士登録番号		岩 重 281032		第281032号 担当者	第309931号	第364029号	第333045		#380799-Fj	縮	尺 1/	100(A1),1/2	200(A3)	В	付 2023/	06/30	(令和55	≢)	22
				岡澤加代子 一級建築士 第348007長								伊藤	喜 三	郎	建翁	蒅 研	· 究	所	:

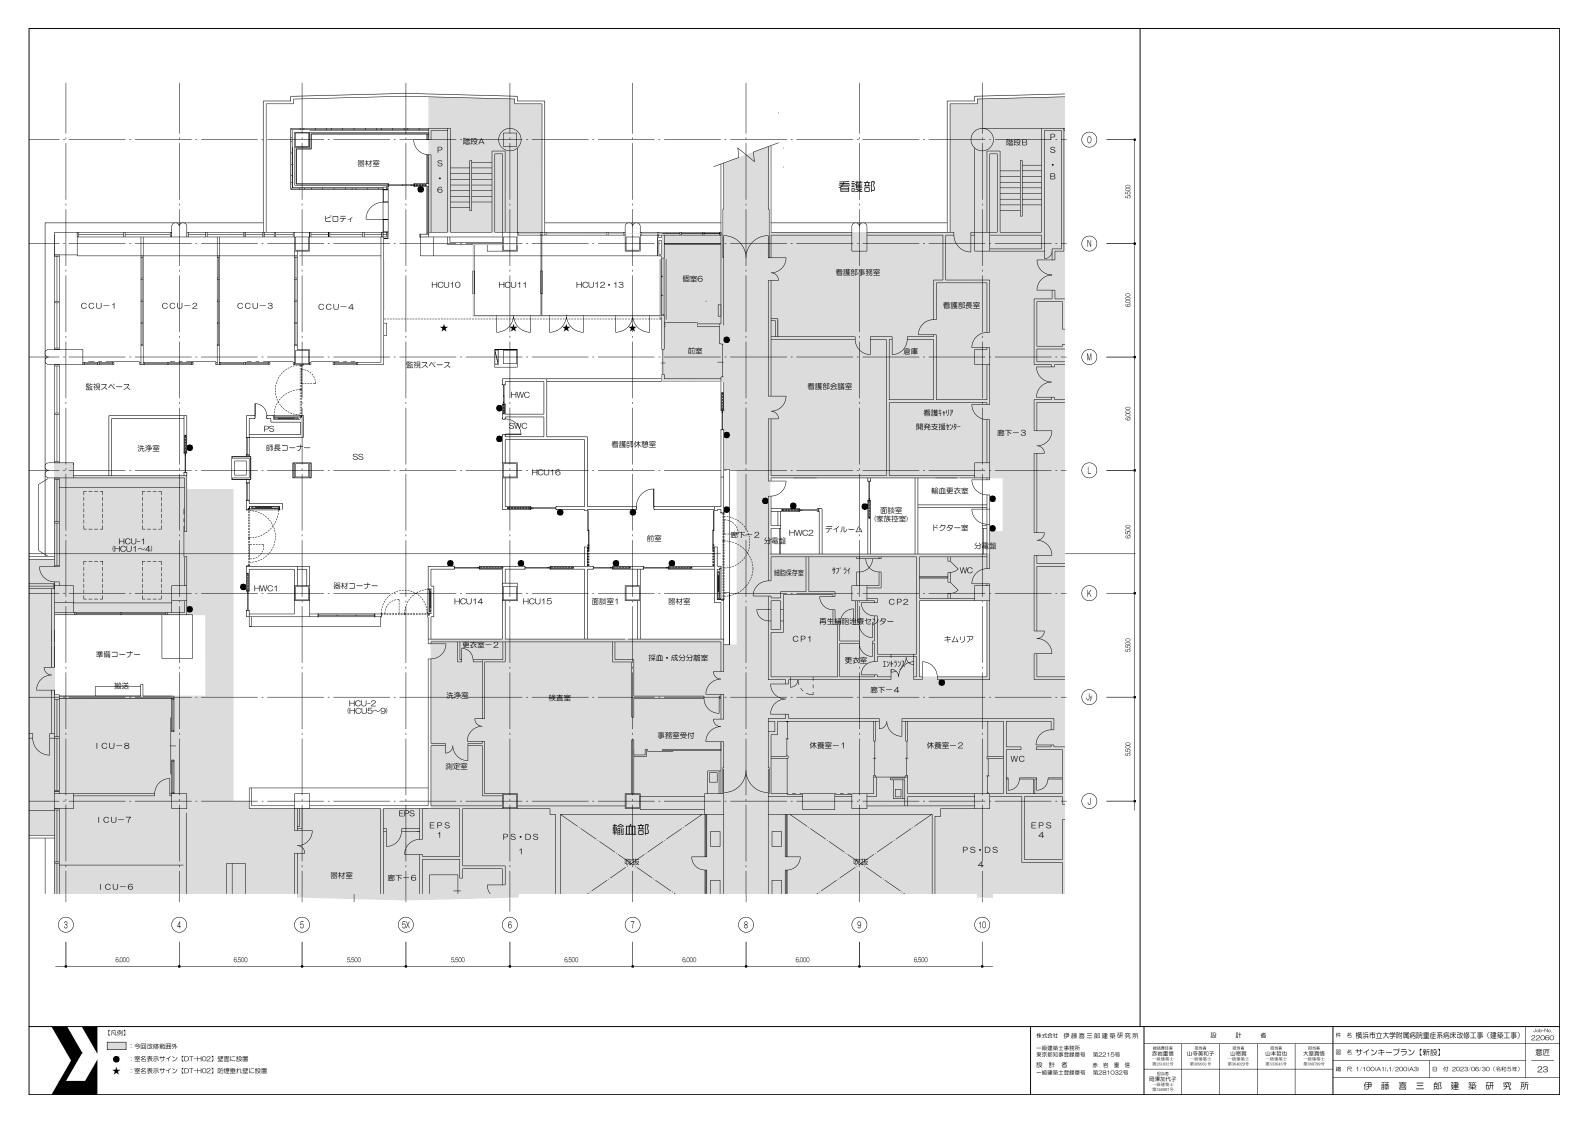

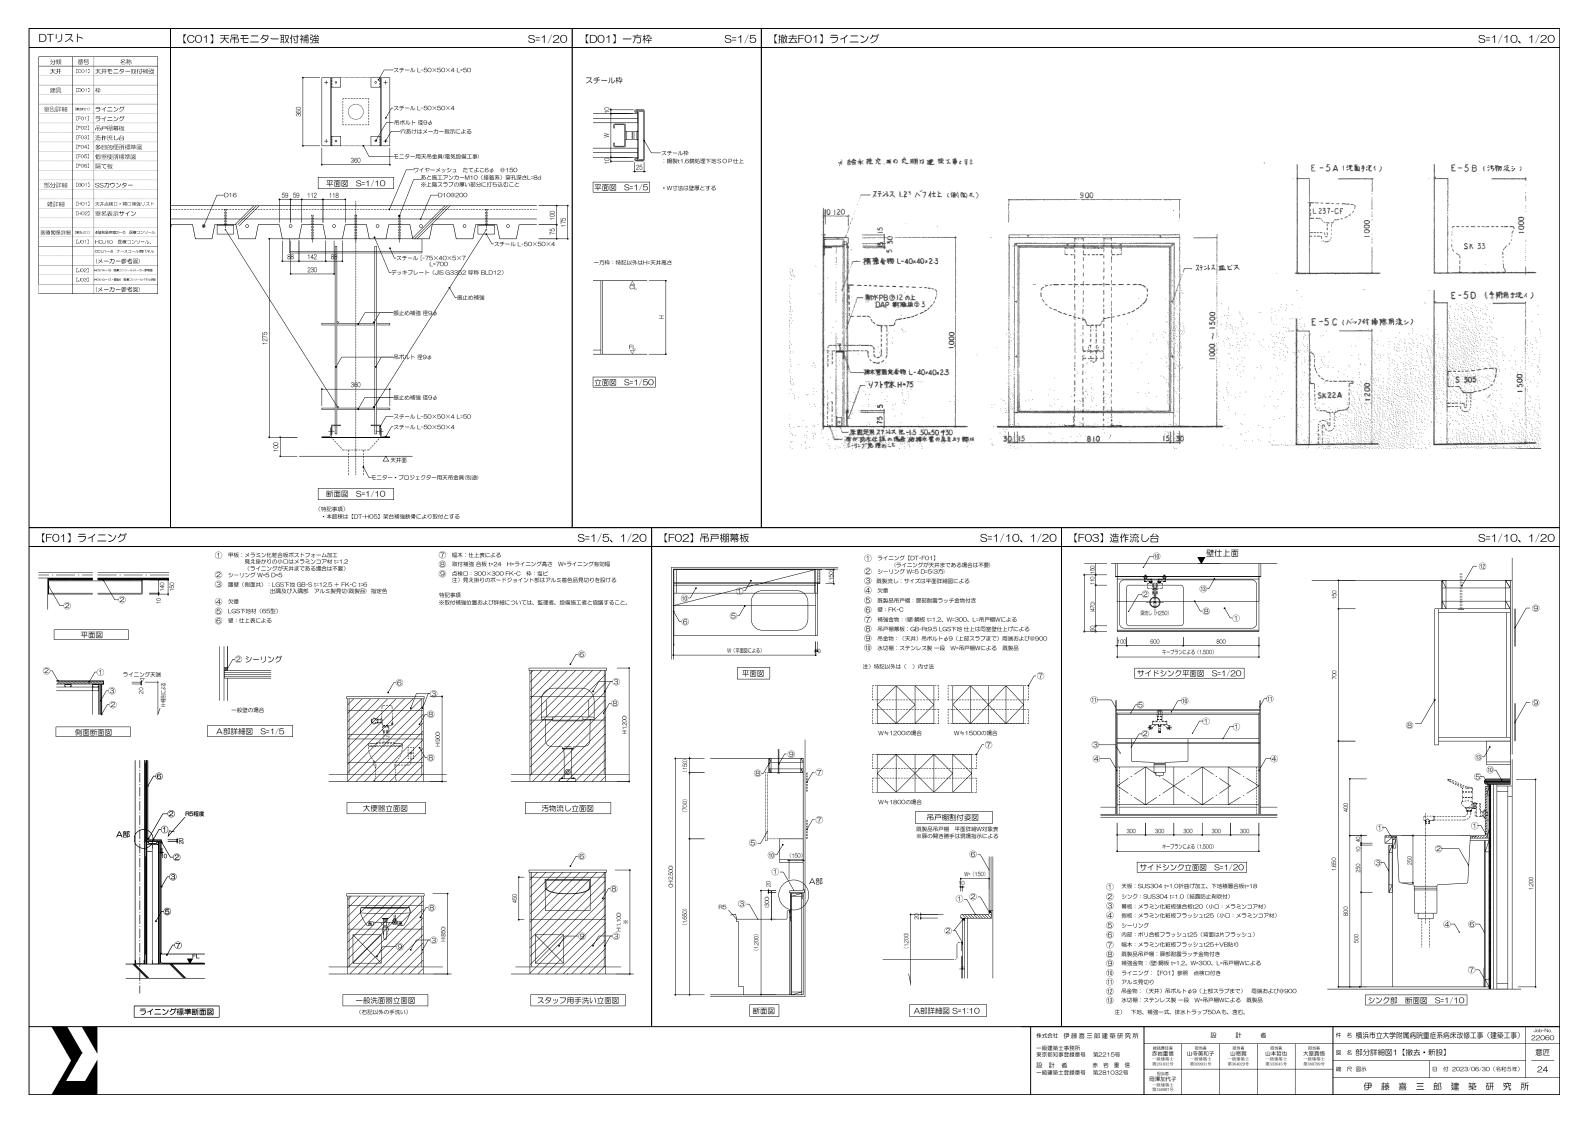

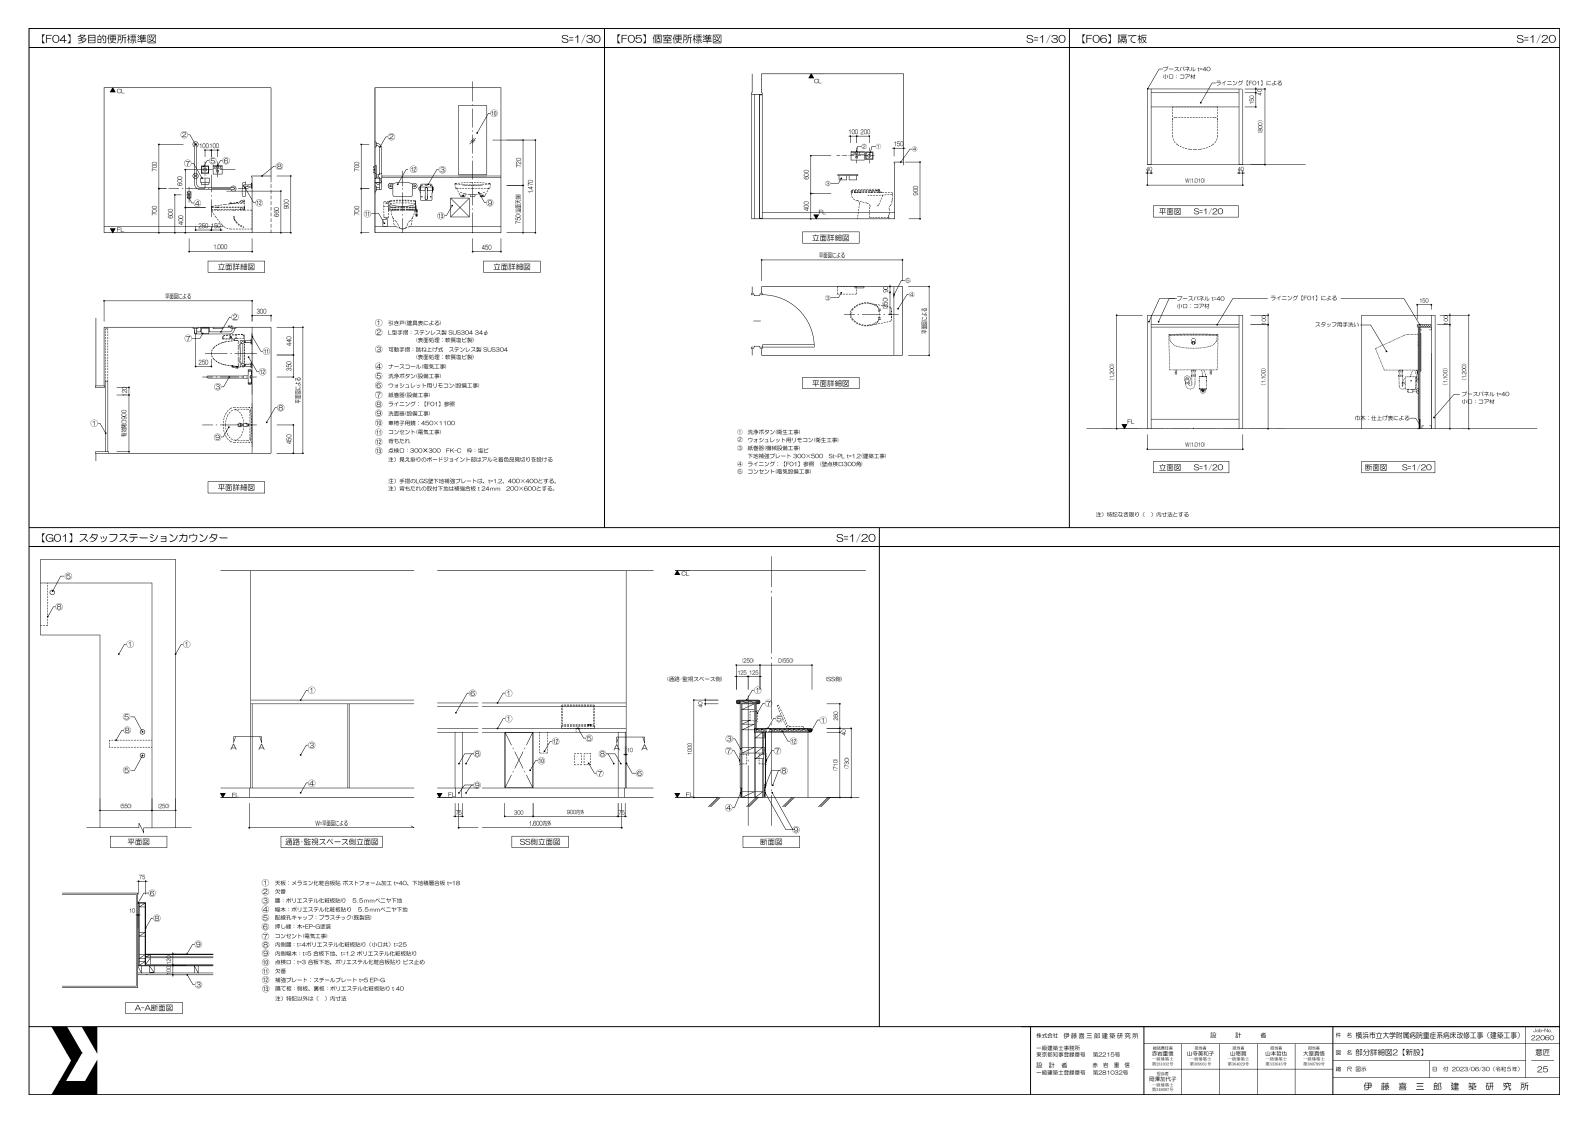






①振レ止メ:@150C [-25×10×12 (H>4m) [-19×12×12 (H>4m) [-19×12×12 (H>4m) 2開口補強 (ダクト等の規模開口) 随柱 ライナーと同材 ③取付補強:L-60×30×2.3 (用口補強 住具等大規模開口) [-60×30×10×2.3 (H>4m) [-90×45×20×2.3 (H>4m) [-65×45×10×0.8 [-120×45×10×0.8]

⑥野縁:『-50×19×0.45



天井点検口

- 【共通事項】
 天井開口補強は原則 [3-41-1、2] [3-42-1] による
 その他天井点検口は [3-42-2] に従い天井網口部下始補強を行うこと
 設置位置については監理者、設備施工者と協議をおこなうこと
 建築工事分の開口補強については設計図より読み取ること


⑦野線: [-25×19×0.45 8野線要: [-38×12×1.1 9月ボルト: 19 を 8900 9天井開口補強(照明器具等)[-19×25×0.45 (ただし、点検口は[-38×12×1.1) ①[-100×50×20×23 ②アンカーボルト96 域|-50×50×4 46設備用脚口

開口補強リスト


	電	気設備			機械設備	
開口	寸法((mm)	数量	階数	開口寸法(mm)	数量
照明器具					天井開口	
220	×	1,250	85		1,000 × 1,000	30
					100 × 100	7
					150 × 150	17
					200 × 200	11
					250 × 250	7
				4階	300 × 300	4
				4 泊	400 × 400	6
					450 × 450	10
					500 × 500	3
				1		


天井点検口


	電気設備		機械設備						
	HEXMXIIII			1,00,000 JPR					
数	開口寸法(mm)	数量	階数	開口寸法(mm)	数量				
階	450 × 450(一般形)	5	3階	450 × 450(一般形)	17				
	×		4階	450 × 450(一般形)	15				
	×			×					
	×			×					

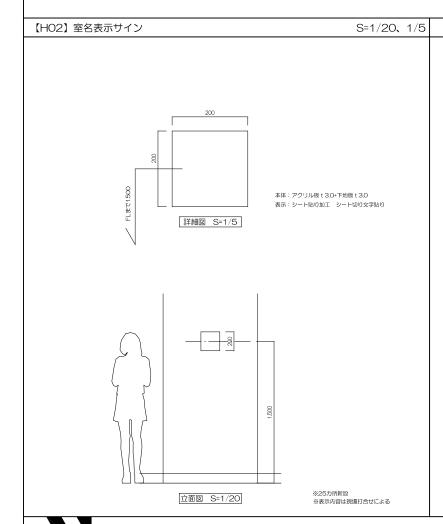

株式会社 伊藤喜三郎		設	計	者		件	名 横湖	兵市工	2大学	附属	病院重	症系統	5床改	修工事	(建築	(事工事		ob-No. 2060		
一級建築士事務所 東京都知事登録番号 第	52215号	総括責任者 赤岩重信 一級生卒士	担当者 山寺美和子 一級建築士	担当者 山奇舞 一級建築士	担当者 山本哲也 一級維第士	担当者 大室真悟 一般患第士	Ø	名部分	详行	細図	3【新	i設】							意匠	
	岩 重 信 i281032号	第281032号 担当者	第309931号	第364029号	第333045号	第380799号	縮	尺図示	ī				日作	202	3/06/	30 (令	和5年)		26	
		岡澤加代子 一級建築士 第348007号						1	尹	藤	喜	Ξ	郎	建	築	研	究	所		

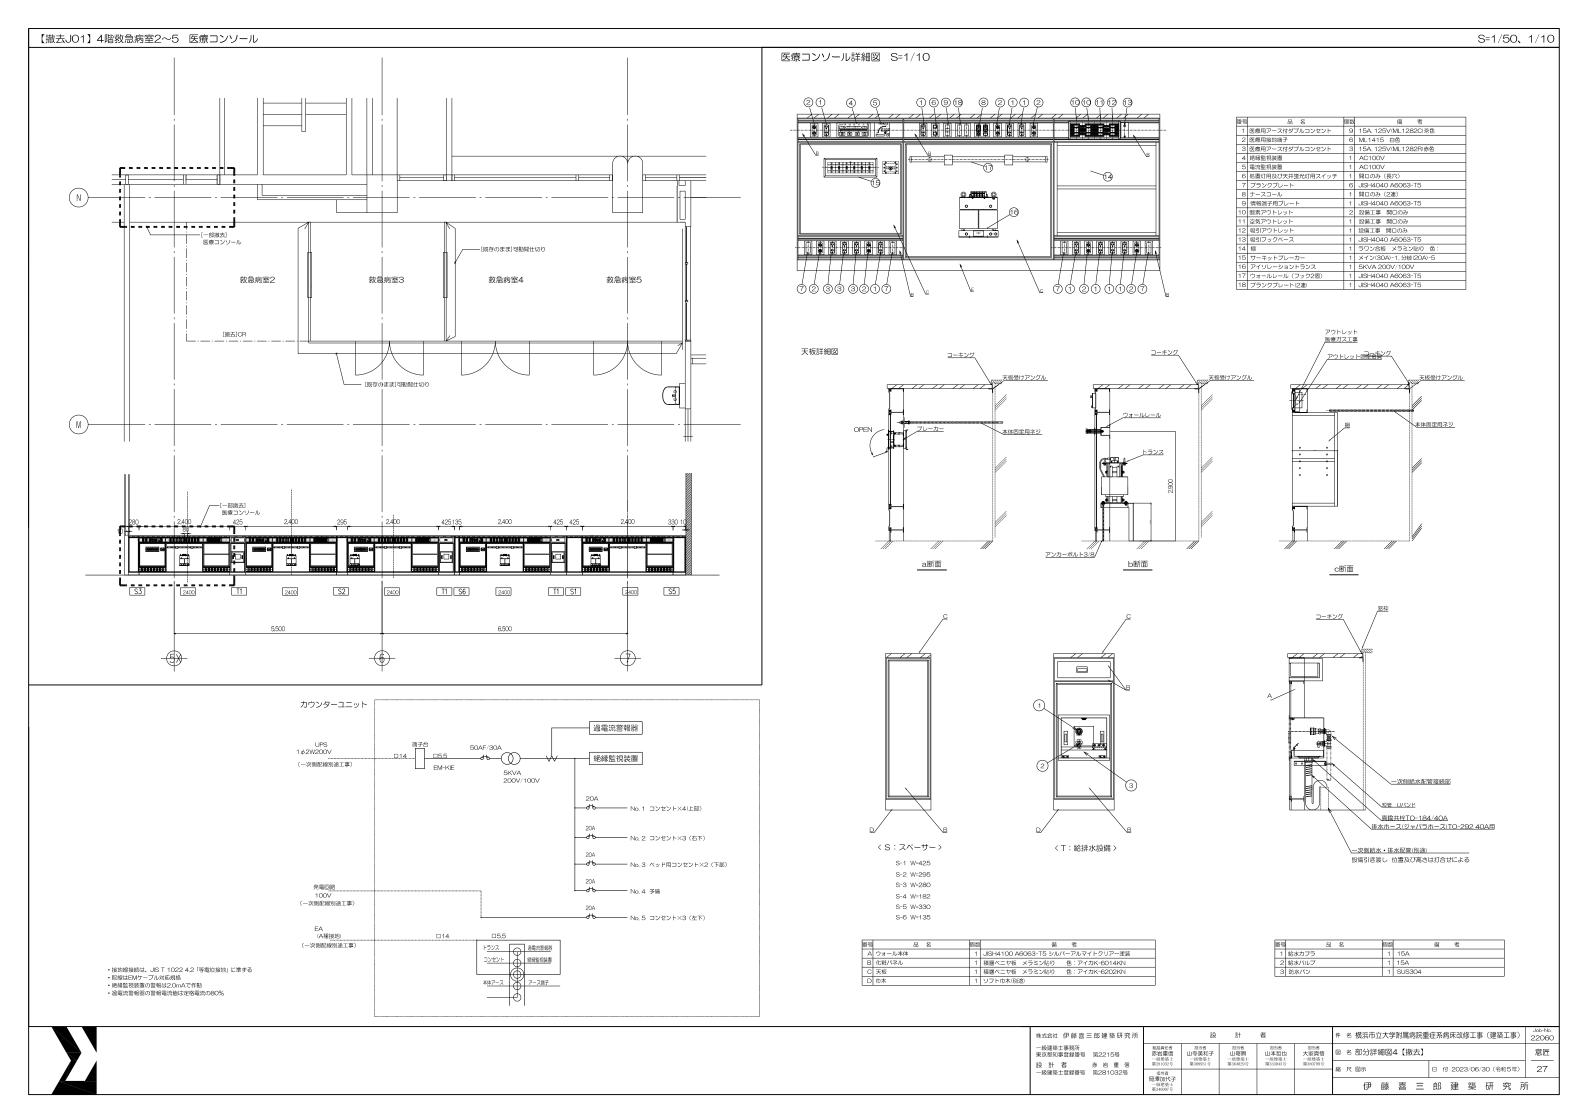

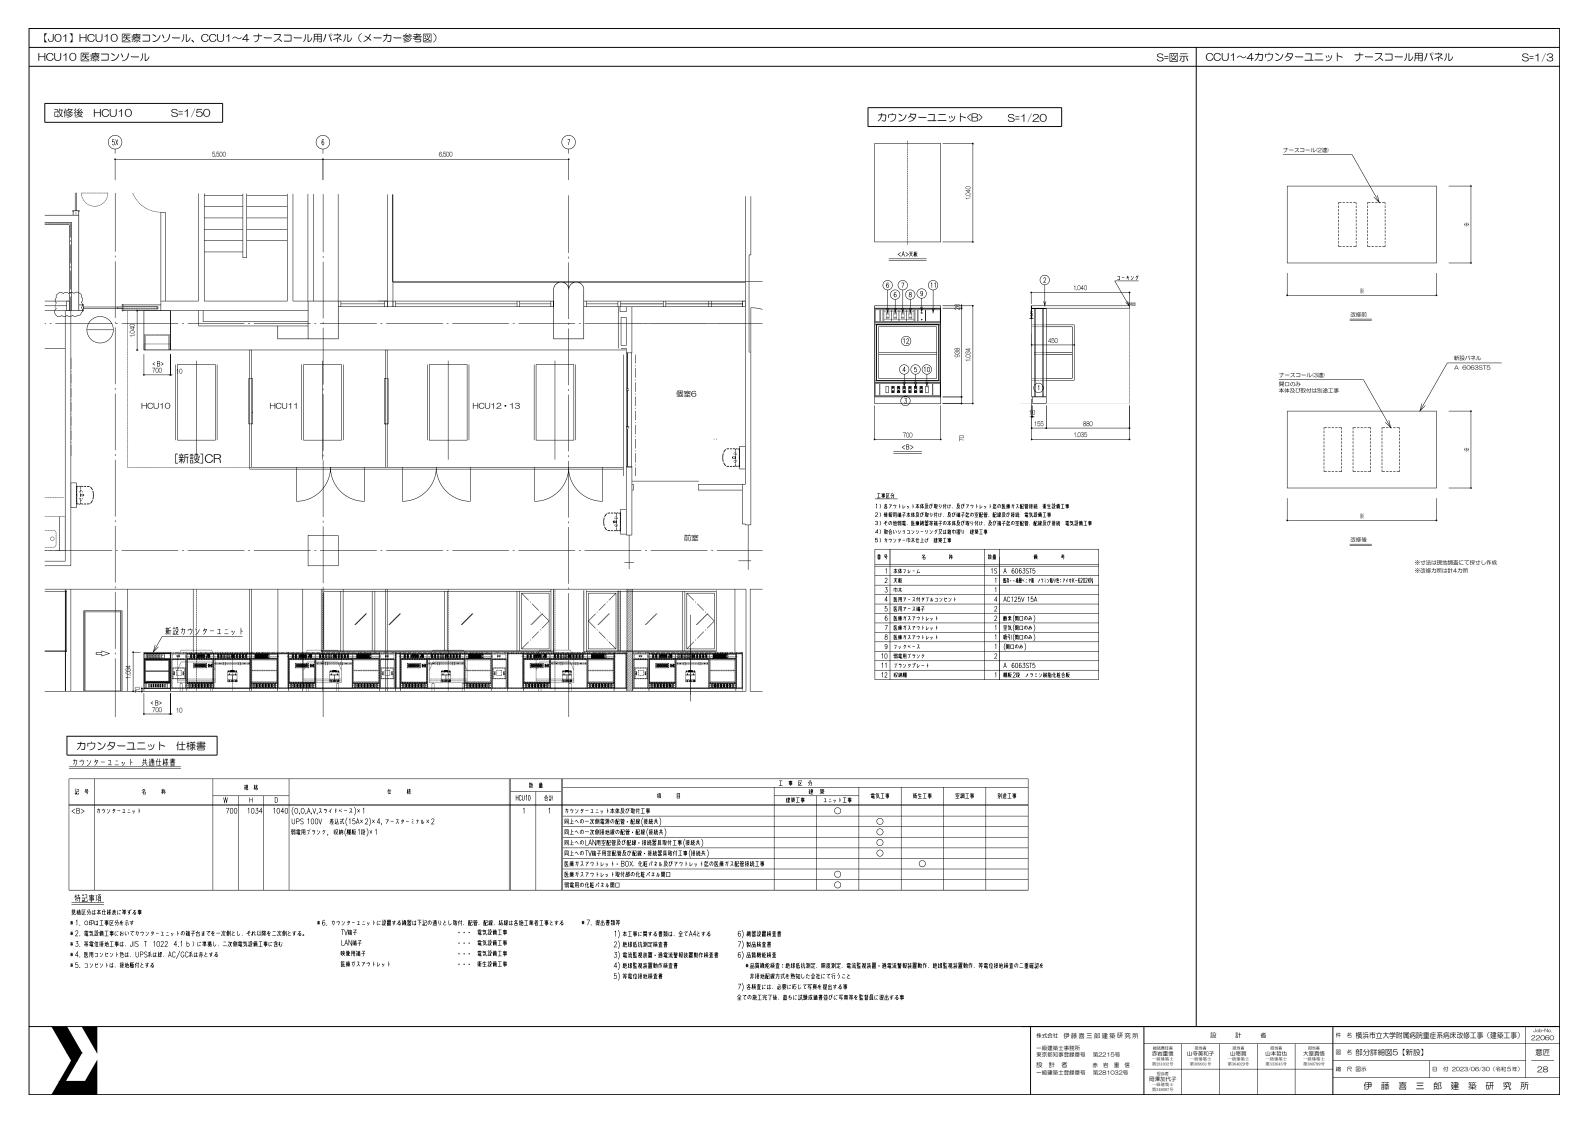

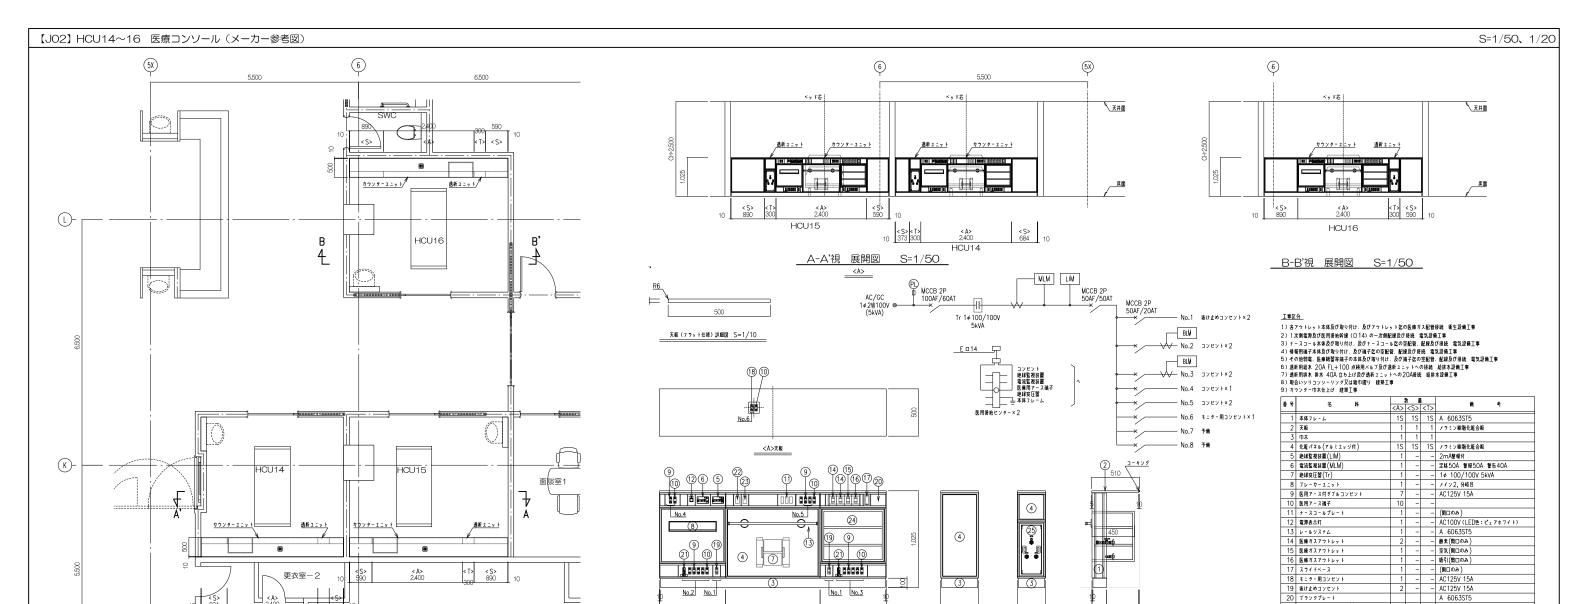

カウンターユニット 仕様書

カウンターユニット 共通仕様書

			规格			数	1	I # © 分								
記号	記号 名 称		н Т	D		HCU14~16	合計	項目	建築 築建築工事 ユニット工事		電気工事	衛生工事	空調工事	別途工事		
<a>	カウンターユニット	2400	1025	50	0 (0,0,A,V,3,2,4, f, < - x) × 1	3	3	カウンターユニット本体及び取付工事	A A L F	0						
					地線変圧器 (Tr) UPS 1φ 100/100V 5kVA×1			同上への一次側電源の配管・配線(接続共)			0					
					絶縁監視装置 (LIM), EPRポイント,電源表示灯,医用接地10Ω以下(□14)			同上への一次側接地線の配管・配線(接続共)			0					
					電流監視装置 (MLM) (50A警報, 40A警告)×1			同上へのナースコール用空配管及び配線・器具取付工事(接続共)			0					
					UPS 100V 差込式(15A×2)×7, アースターミナル×10			同上へのLAN用空配管及び配線・接続器具取付工事(接続共)			0					
					UPS 100V 差込式(15A×2)×1【モニター用】			同上へのTV端子用空配管及び配線・接続器具取付工事(接続共)			0					
					UPS 100V 差込式(15A×2)×2【抜け止めコンセント】			医療ガスアウトレット・BOX、化粧パネル及びアウトレット迄の医療ガス配管接続工事				0				
					分岐用電流監視装置 (BLM) (20A警報, 16A警告)×2			医療ガスアウトレット取付部の化粧パネル開口		0						
					ナースコール, 収納(棚板2段)× 1			弱電用の化粧パネル開口								
<s></s>	スペーサーユニット	*	1250		* W寸法は、平面図・展開図参照	6	6	スペーサーユニット本体及び取付工事		0						
<t></t>	透析用給排水ユニット	300	1250			3	3	透析ユニット本体及び取付工事		0						
								同上への給水20A FL+100 バルブ止め				0				
								同上への排水40A FL+100 キャップ止め				0				
								同上との給水及び排水配管の接続工事				0				

特記事項

見錆区分は本什様表に進ずる事 ※1、〇印は工事区分を示す

*2. 電気設備工事においてカウンターエニットの諸子台までを一次側とし、それ以降を二次側とする。

* 3、等電位接地工事は、JIS T 1022 4.1 b)に準拠し、二次側電気設備工事に含む

*4、医用コンセント色は、UPS系は緑、AC/GC系は赤とする

*5. コンセントは、接地極付とする

***6. カウンターユニットに設置する機器は下記の通りとし取付、配管、配線、結線は各施工業者工事とする** *7. 提出書類等

照明スイッチ ・・・ 電気設備工事 処置灯スイッチ ・・・ 電気設備工事 ナースコール · · · 電気設備工事

HCU14~16 平面図 S=1/50

・・・ 電気設備工事 TV端子 LAN端子 ・・・ 電気設備工事 映像用鎚子 ・・・ 電気設備工事 空調コントロールパネル ・・・ 空調設備工事 医療ガスアウトレット ・・・ 衛生設備工事 1) 本工事に関する書類は、全てA4とする 2) 絶縁抵抗測定検査書

700

3)電流監視装置・過電流警報装置動作検査書 4) 絶縁監視装置動作検査書 5)等電位接地検査書

※品質機能検査:絶縁低抗測定、照度測定、電流監視装置・過電流警報装置動作、絶縁監視装置動作、等電位接地検査の二重確認を 非接地配線方式を熟知した会社にて行うこと 7) 各検査には、必要に応じて写真を提出する事

6)機器設置検査書

7)製品検査書

6) 品質機能検査

1,000

2,400

<A>

全ての施工完了後、直ちに試験成績書並びに写真等を監督員に提出する事

カウンターユニット 仕上仕様書

495

300

<T>

_ カウンターユニット 器具図 S=1/20

es th	住上 耕 料	備考	Ι¥	区分	
名 称	птин	IRI 5	建築工事	ユニット工事	
本体フレーム	アルミニウム合金	A 6063ST5		0	
設備用プレート	アルミニウム合金	A 6063ST5		0	
化粧パネル	メラミン樹脂化粧合板	アルミエッジ付		0	
天板	メラミン樹脂化粧合板			0	
巾木			0		
取合い部シリコンシーリング		1成分形シリコンとし、防カビ剤入りとする	0		

* カウンターユニット工事の仕様は、特記なき限り特記仕様に従う事とする

株式会社 伊藤喜三郎建築研究所		設 計	者		件	名 横浜市立大学附属病院重症系病	床改修工事(建築工事)	Job-No. 22060
一級建築士事務所 東京都知事登録番号 第2215号	赤岩重信 山寺部	当者 担当者 美和子 山嵜舞 (建築士 一級建築士	担当者 山本哲也 一級继第士	担当者 大室真悟 一級继後士	Ø	名 部分詳細図6【新設】		意匠
設計者 赤岩重信 一級建築主登録番号 第281032号	第281032号 第305 担当者	9931号 第364029号	第333045号	第380799号	縮	尺 図示 日 付	2023/06/30 (令和5年)	29
	岡澤加代子 -級建築士 第348007号					伊藤喜三郎	建築研究所	Ť

分岐用電流監視装置(BLM

型 照明スイッチ 処置灯スイッチ

収納棚

25 給排水バルブ

- 定格20A 警報20A 警告16A


- 糠板2段 メラミン樹脂化粧合板

- (開口のみ) - (開口のみ)

- 1 給水 15A,排水 15A




# 0	
番号	品名
1	医療用アース付ダブルコンセント
2	医療用接地端子
3	処置灯用及び天井蛍光灯用スイッチ
	(配線・機器は電気工事)
4	情報端子用プレート
5	ブランクプレート
6	ナースコール 3ロブレート
	(ナースコール本体及び取付は電気工事)

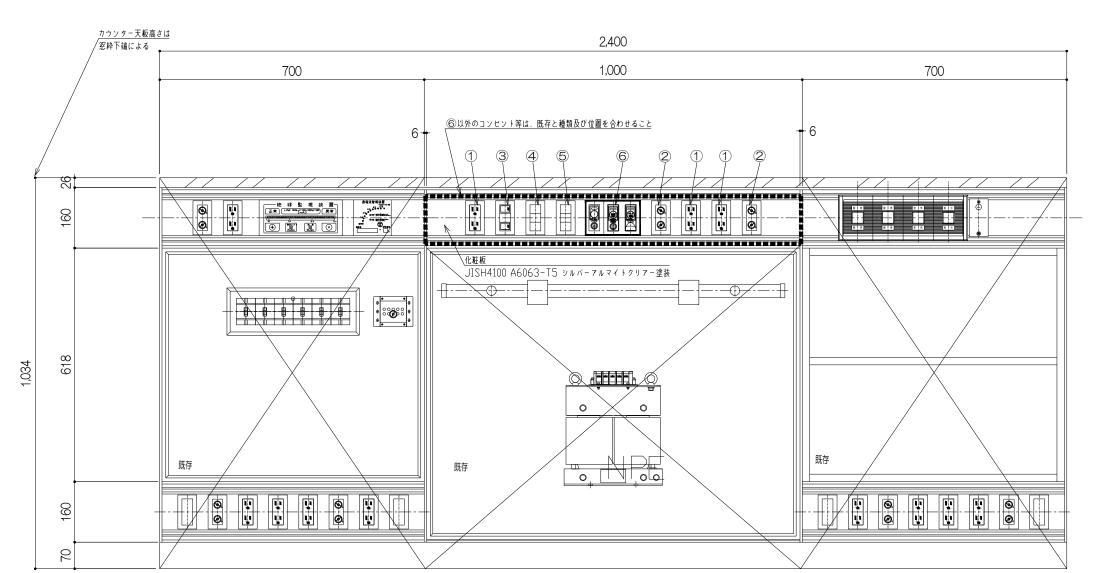




株式会社 伊藤喜三郎		設	計	者		件 名 横浜市立大学附属病院重症系病床改修工事(建築工事) 2206	
一級建築士事務所 東京都知事登録番号 第2	2215号	総括責任者 赤岩重信 一級途後士	担当者 山寺美和子 一級維修士	担当者 山寄舞 一級建築士	担当者 山本哲也 一級維格士	担当者 大室真悟 一級非常士	図 名 部分詳細図7【新設】 意匠
	岩 重 信 281032号	第281032号 担当者	第309931号	第364029号	第333045号	第380799号	- 編 尺 図示 日 付 2023/06/30 (令和5年) 30
		岡澤加代子 一級建築士 ※348007号					伊藤喜三郎建築研究所

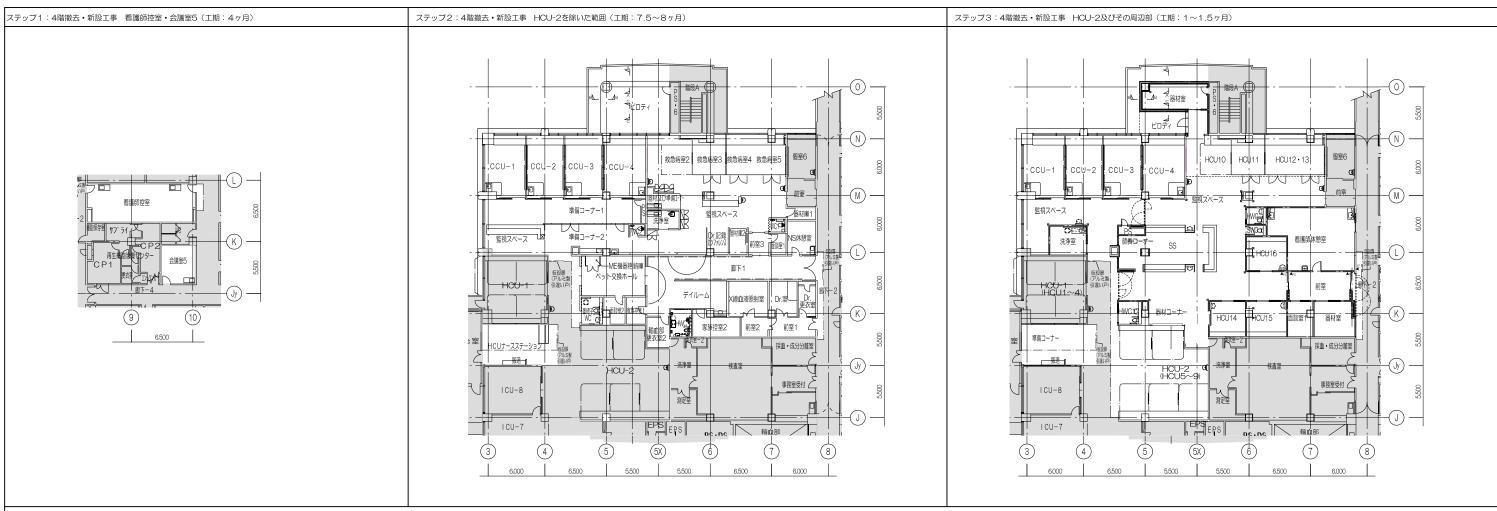

ステップ1:3階撤去・新設工事(13ヶ月の工期の中で天井点検口を設置する)

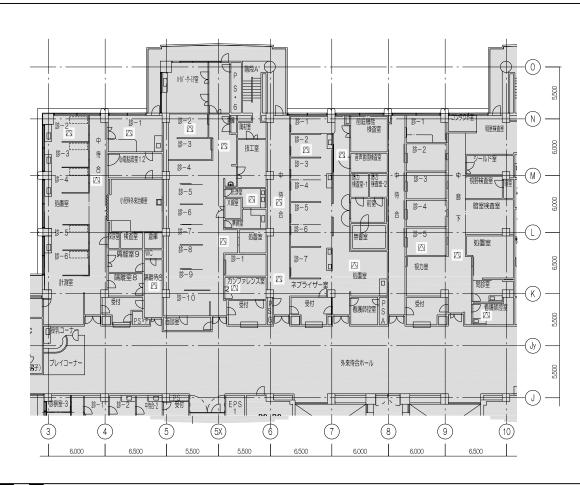

(施主と事前に調整の上、通行人等の安全を確保できる構造とする。)

株式会社 伊藤喜三郎建築研究所		設 計	者		件 名 横浜市立大学附属病院重症系病床改修工事(建築工事)	Job-No. 22060
一級建築士事務所 東京都知事登録番号 第2215号	赤岩重信 山	担当者 担当者 寺美和子 山奇!	山本哲也	担当者 大室真悟 一級建築士	図 名工事手順図	意匠
設計者 赤岩重信 一級建築士登録番号 第281032号		第36402		第380799号	縮 尺 1/200(A1),1/400(A3) 日 付 2023/06/30 (令和5年)	31
	岡澤加代子 一級建築士				伊藤喜三郎建築研究所	