


横浜市立大学附属病院重症系病床改修工事（電気設備工事）
に関する質問と回答

令和5年12月6日（水）

公立大学法人横浜市立大学附属病院

横浜市立大学附属病院重症系病床改修工事(電気設備工事)
に関する質問と回答

番号	質問事項	回答
1	電-2 特記仕様書の12.電灯コンセント●9.予備品にて配線器具とリモコンがありますが、配線器具とリモコンの詳細をご教示ください。	予備品は不要です。
2	各設備共通で既設躯体壁・床の貫通は無いものと考えてよろしいでしょうか。	貫通はありません。
3	本工事では、工事範囲内全体を区画形成して工事。または、工事範囲を分割してエリアごとに区画形成して工事を行いますでしょうか。	ステップ図を参照してください。
4	工事範囲において、工事期間中に運用する場所や設備がありましたらご教示ください。	ステップ図を参照してください。
5	カウンターユニットの品質検査の区分は工事区分と同様と考えてよろしいでしょうか。	品質検査と工事の区分は同様です。

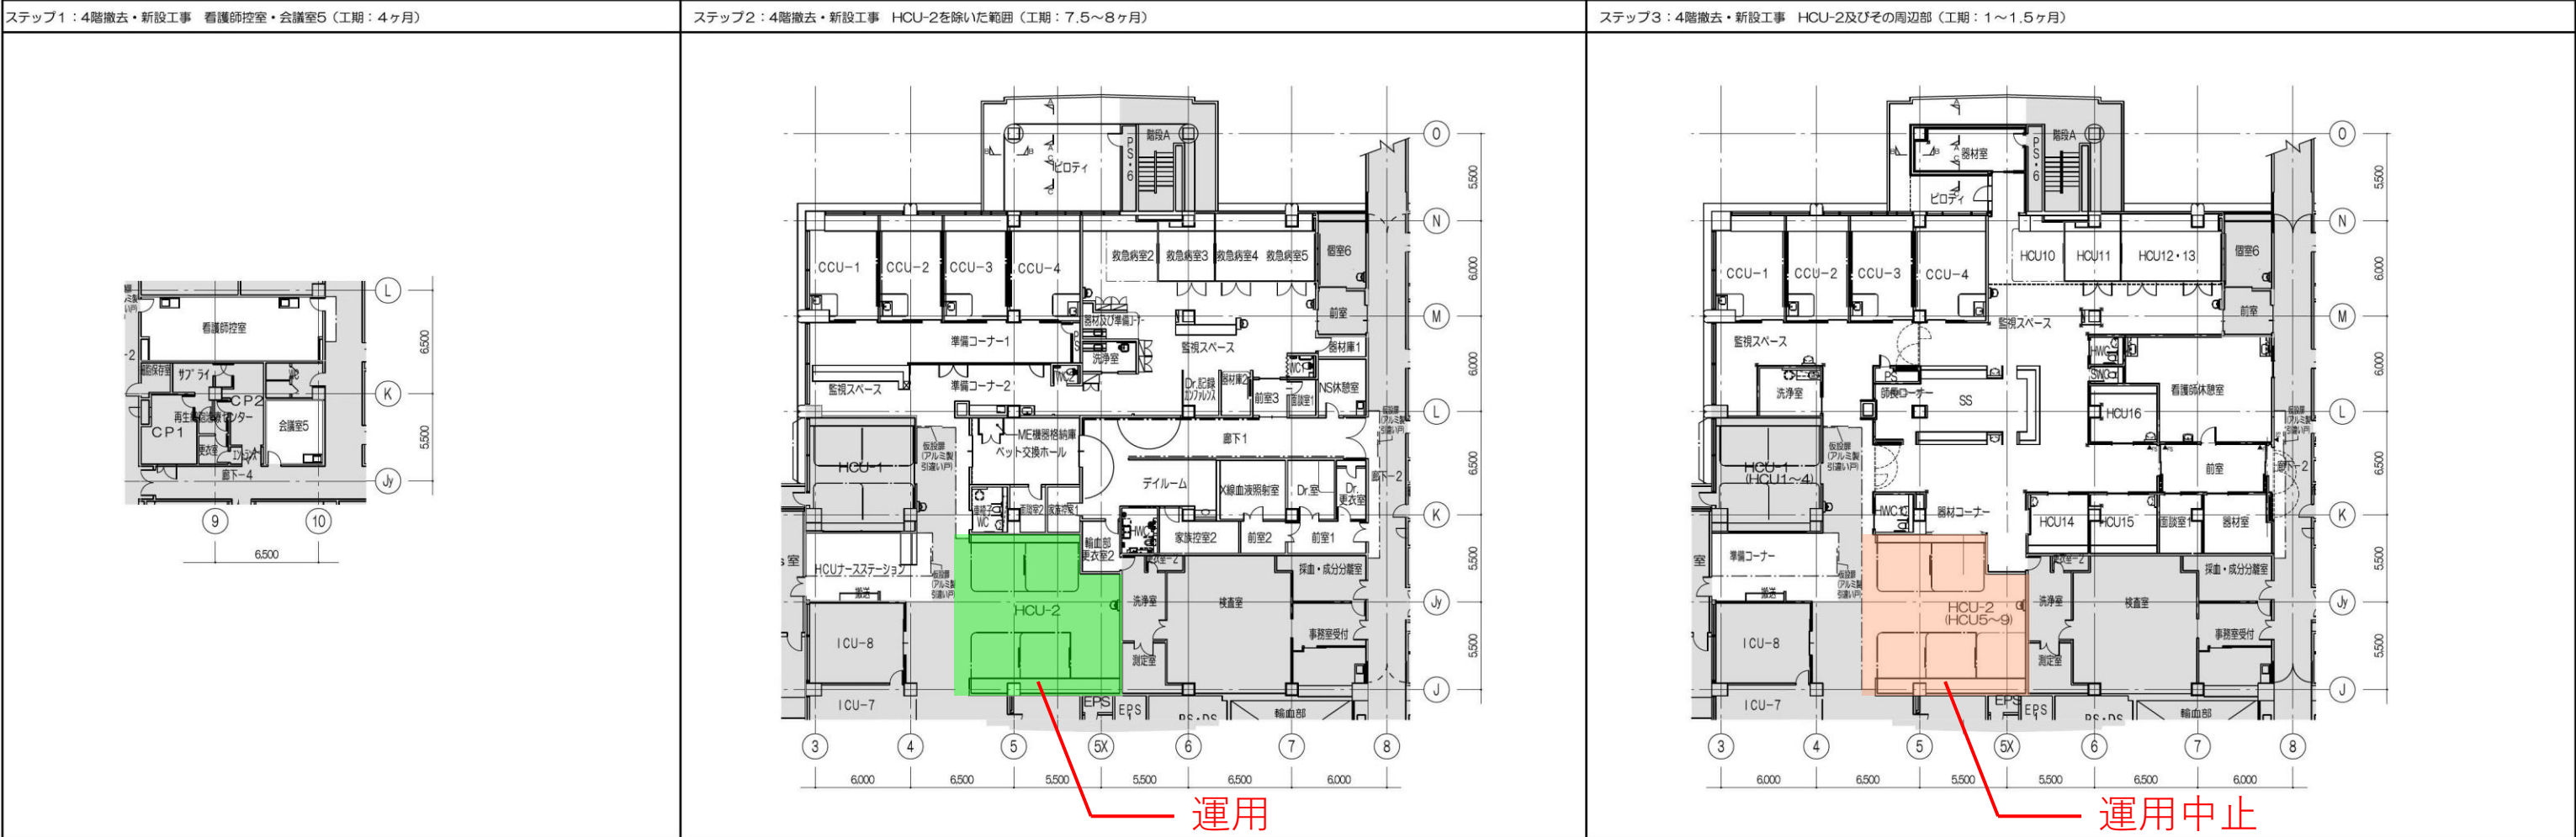

ステップ1：3階撤去・新設工事（13ヶ月の工期の中で天井点検口を設置する）

