仕様書

１　件名

公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター本館照明LEDの賃貸借

２　概要

公立大学法人横浜市立大学附属市民総合センター本館の既存の照明器具（蛍光灯等）をLED照明器具に取り替えることにより、消費電力量削減に伴う温室効果ガスの削減及び維持管理経費の削減を図ることを目的とする。

３　履行場所

横浜市南区浦舟町４丁目５７番地

公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター　本館

４　契約概要

LED専用照明器具本体（ランプ含む）及び付属品、その他設置に必要な資材等一式の調達及び照明器具の交換。照明器具は原則照明器具本体ごと交換を行う。ただし管球類は除くものとする。

５　納入設置期限

契約締結日から令和７年３月３１日

６　賃貸借期間

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで

７　支払い関係

令和７年４月１日から60回均等払い（最終回で金額調整）

※本賃貸借契約までにLED化されている器具や病院の運営状況により実施できなかった箇所などについては双方協議により設計変更する。

８　設置場所、設置範囲

公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター

本館地下２階～１５階　共用部・専用部

９　導入機器

別表「LED製品仕様および数量表（本館）」に準拠した製品

10　設置工事

（１）基本事項

ア　設置作業については，関係法令を遵守し実施すること。

イ　産業廃棄物については、関係法令を遵守し適切に処理すること。

（2）工事関連

ア　「5　納入設置期限」までをLED照明機器設置期限とし、LED照明機器の設置にあたっては、協議のうえ、工事日時を決定すること。

イ　取り外したランプ類は受注者が撤去すること。

ウ　設置前には現場調査、回路調査等を十分に行ったうえ、作業を実施すること。
既存建物、物品等に損傷を与えた場合は発注者に報告のうえ、受注者の負担で復旧、修理を行うこと。

エ　設置工事において、別表「LED製品仕様および数量表」と現場に相違がある場合は、発注者と協議を行うこと。

オ　直管蛍光灯タイプLEDで更新済みの箇所、病室内、屋外照明、及び単体非常灯と誘導灯は更新対象外とする。但し、一部電池搭載型非常照明器具は更新対象とする。

カ　既存の照明器具を流用する場合は、誤装着等を防ぐためにLED照明であることがわかる表示シールを照明器具に設置すること。なお、表示シールは原則として名刺サイズ程度で、メーカー名、LED照明用に変更された内容がわかることを印字したものとする。

キ　作業中は、粉塵の飛散に十分留意し、適切な養生を行い、作業終了後は作業影響箇所の掃除を行うこと。

ク　施工前後に照明回路の絶縁抵抗測定及び導通試験を行い、その結果を発注者に報告すること。

ケ　点検口の設置や照明器具取り付けに伴い天井ボードに開口を設ける必要がある場合は、建築図面の内装仕上げ材一覧にてアスベストの有無を調査すること。また、アスベスト含有の有無が不明な場合は発注者と協議を行うこと。

コ　現状、点灯を間引きしている照明器具についても、本事業の対象とする。

サ　既存器具が調光器を使用している場合は、調光対応とすること。別途工事が発生する際は発注者と協議し、使用部品、調光方法及び工事方法を確認すること。

シ　本仕様書にない事項について、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）」最新版、「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」最新版、及び「公共施設設備工事標準図（電気設備工事編）」最新版に準拠するものとし、遵守すること。

11　物品の保守等

契約期間中、通常の使用条件において LED 照明機器に点滅・不点灯の不具合が生じた場合は、受注者の負担により速やかに物品の取替え、修理等（調査、交換作業を含む）を行うこと。但し、その不具合の発生原因が、故意又は過失による損害、暴動による損失、地震等不可抗力によるものは除く。なお、受注者は動産総合保険に加入し、その適用範囲に基づき、発注者と協議のうえ対応すること。

12　その他

（1）納入製品メーカー及びLED販売店は日本照明工業会の会員であること。

（2）実際の施工に当たっては、発注者と十分に協議のうえ、病院稼働に支障の無い計画を作成し事前に発注者の許可を受けること。

（3）仕様書に基づき、承認を受けたうえで機器等の発注及び設置を行うこと。

（4）当該病院内で改修工事を行っているエリア等での照明器具交換も行うこと。

（５）設置が完了したLED照明機器から使用の試行を開始することとし、設置期日までに構造上の欠陥などにより重大な故障が発生した場合は、受注者は補修・取替等の必要な措置を行うこと。
（６）当該病院内で発注者指定の往来の少ない通路等にはセンサー付き回路の照明システムを構築し、節電に尽力すること。
（７）故障している既設器具，当院が優先と判断した箇所の交換を実施すること。
（８）本契約において導入するLED照明機器について、賃貸借期間満了後は無償譲渡とする。
（９）その他、本仕様書に定めのない事項については、協議のうえ定める。

【別表】LED製品仕様および数量表　40形ベースライトを選定の際は製品仕様は下記基準とする。
40形ベースライト（定格照度1灯タイプ相当））

定格電圧	100V～240V
サイズ	全長1,220ｍｍ（光源部分）
演色性（Ra）	Ra90以上
消費電力	12.9W以下
全光束（lm）	2,000lm以上
定格寿命	40,000時間以上（初期照度より70％まで減衰にて寿命とする）
その他	①低ノイズ設計で国際規格CISPR15をクリアしていること ②EUによる特定有害物質の使用制限RoHSに適合していること ③LED光源により、不快感（グレア、フリッカー等）を与えないこと ④発光体が直接見えない構造であること ⑤LEDランプ本体にメーカー名、品番を識別するための情報を表示すること ⑥LED照明のLED素子その他に関する特許侵害について、現在係争中の製品でないこと ⑦LEDチップは、日亜化学工業製のものであること ⑧国内において5年以上のLED販売期間を有している製品（後継機種も可）であること ⑨LED照明機器は５年保証とする

救　急　棟

湧水ピット

□枠内：休日作業

救　急　棟

ガス圧縮機室

発電機室（コージェネ室）

階段室D

前室

5

4

3

発電機室

検査室3（RI）

検査室2（RI）

PS

WC4

汚染検査室

管理室

治療準備器材室

処置室

診察室1

診察室2

診察室3

中待合

受付

治療計画・品質管理室

工作室

治療室3

治療室1

廊下4

（放射線科・放射線部）

廃熱ボイラー室（コージェネ室）

前室1

操作室（RI）

待合室

更衣室

更衣室

WC3

検査室1（RI）

処置室

前室2

PE1

PE2

BE1

ダストルーム

WC1

WC2

待合

（放射線治療部）

更衣室6

更衣室5

更衣室3

更衣室2

更衣室1

倉庫

倉庫

ドライエリア

附室2

EE2

EPS

F

前室

操作室

スタッフ用

EVホール

一般用

EVホール

PE3

PE4

PE5

階段室B

暗室

2

特高引込

燃料タンク室

ボイラー1

ボイラー2

RI処理室

廃棄物貯蔵室

貯蔵室

準備室

EPS

D

BE2

BE3

BE4

EPS

（共用）

EE1

附室1

EVピット

EPS

C

CT・治療計画室

職員更衣室

治療室2

ドライエリア

PE

廊下1

生殖医療センター保管庫

廊下3

階段室C

階段室

副監視室

前室

US

脱衣

由衣供給

回収室

WC

WC

前室

熱交換器

スプリンクラーポンプ

泡消火ポンプ

消防用水ポンプ

マニホールド室

フィルター

ユニット

スペース

検査系

排水処理室

感染系

排水処理室

EPS

H

EV機械室

温水ポンプ

特高電気室

電気室

倉庫

女子更衣室E

機械室

機械室

DPS H

冷水一次ポンプ

倉庫

倉庫

倉庫

倉庫

CO2ボンベ室

冷凍機No1

冷凍機No2

冷却水ポンプ

冷凍機No3

冷凍機No4

DPS H

ドライエリア

0M　5M　10M　15M　20M

本館　地下2階平面図　R5.10　施設担当

横浜市立大学附属市民総合医療センター

救急棟

車路
ドライエリア（既存）
廊下－4
救急棟
サービスヤード
階段室D
ホール
前室
霊安室－1
霊安室－3
霊安室－2
遺体冷蔵
PS
廊下－1
医療機械室
機械室
更衣室
EV機械室
管理部倉庫1
管理部倉庫2
掃除用具庫
委託員控室（和室）
委託員控室（和室）
WC
WC
WC
PS
BE－5
廊下－3
廊下－3
食材搬入口
検収コーナー
食品庫－1
廊下－5
車路
EPS－A
倉庫－1
CH－1
PS－A
トレンチピット
運転手（和室）
倉庫－2
滅菌器材倉庫1
滅菌器材倉庫2
上部特高トレン
廊下－4
組合事務室1
組合事務室2
ダストルーム
EPS－C
DPS－C
PE－1
PE－2
BE－1
附室－2
EE－2
DPS－E
EPS－F
事務室（栄養部）
食品庫－2
冷蔵庫
冷凍庫－1
氷倉庫
前室
次亜ヨード
手洗室
厨房室
仕込・下処理コーナー
ドライエリア
特高引
EPS－A
EPS－B
車路
PE－7
階段室A
ベッド消毒室
不潔リネン庫（洗濯・リネン）
ベッド洗浄キ
ベッド消毒室
ベッド洗浄キ
洗濯コーナー
廊下－1
DPS－B
BE－2
BE－3
BE－4
EPS－D
DPS－D
PE－3
PE－4
PE－5
EE－1
附室－1
FE－1
EPS－G
PS
階段室B
DPS－A
配膳カートプール
盛付室
調理室
凍室
蔵庫
機械室
調乳室
哺瓶室
エアシャワー室
階段室C
EPS－I
清潔リネン庫
PS
W
SPD（前室）
自走台車
更衣室1
廊下－9
カートプール（物品管理部門）
洗浄室
廊下－2
車路
高さ制限3000H
SPD（物品供給）（物品管理部門）
更衣室2
洗瓶室
第2カンファレンス室
薬剤部長室
廊下－8
医薬品払い出し室
バーディカル
医薬品情報室・薬剤管理室
薬剤部面談室
空調機械室B1－2
DPS－H
ドライエリア
空調機械室B1－1
現像液タンク室
物品倉庫
事務室
ロッカー室
PS
カンファレンス室
無菌製剤室前室
無菌製剤室
抗がん剤調製室
製剤・化学療法支援室
冷蔵室
EV機械室
PE－6
薬品庫
DPS－H

10m

本館　地下１階平面図

R4.2 施 設 担 当

横浜市立大学附属市民総合医療センター

精神科緊急診察室
PS
DS
看護部
放射線当直室
WC
医事当直室
会議室１
家族控室
スライディングウォール
救命救急待合ホール
救急棟
救命救急事務室
会議室２
PS
DS
EV
EV
EVホール
EV
EV
ドライエリア
RD
連絡通路屋根
RD
植栽
給気塔
PS
空調機械室
更所（女子）
更所（男子）
更所（オストメイト）
防潮板置場
総合案内
風除室
風除室
風除室
植栽
車寄
館名碑
歩道
コンビニエンスストア
通路
ベンチシート
カフェテリア(丹)
再来機
メディカルモール
下部トレンチピット
MDF
売店
防災センター
当直室
本館受付
カウンター
築山
歩道
患者相談窓口
かかりつけ医・患者相談・がん相談
車寄
バリカー
歩道
初診受付
入院当日受付
薬剤面談
自動精算機
エントランスホール：
待合室
ドライエリア
植栽
（倉庫）
階段室C-
PS
-H
DPS-H
DPS-H
DPS-H
入院センター
事務室
薬剤師外来
診察室-7
診察室-6
診察室-5
診察室-4
診察室-3
診察室-2
診察室-1
休憩室-1
診察室-9
（整形外科）
診察室-8
診察室-8
診察室-7
診察室-6
診察室-5
診察室-4
診察室-3
診察室-2
診察室-1
（整形外科）
処置室-1
（整形外科）
中待合1H
（整形外科）
EPS-A
バルコニー
CB-1
CK-2
PS-A
DPS-A
EPS-B
バルコニー
階段室A-1
中待合
1E
（精神科：児童
大人）
児精3
児精2
児精1
処置室
（精神科）
中待合
1F
（精神科・児童）
精神科
待合ホール-2
受付-14
休憩室-2
記録室
検査3
検査2
検査1
WC-1
WC-3
WC-2
診察室-5
診察室-4
診察室-3
（ウロ）
診察室-2
診察室-1
中待合
1G
（リウマ）
診察室-14
（総合診療科）
診察室-13
（総合診療科）
診察室-12
（IBD）
診察室-11
（IBD）
受付-15
中待合
1K
処置室-2
処置室-3
処置室-4
（IBDセンター）
面談室-2
総診・IBD・リウマチ・病理診断科・緩和ケア
授乳コーナー
EPS-C
DPS-C
DPS-D
PE-1
PE-2
BE-1
DPS-E
EPS-D
BE-2
BE-3
BE-4
EPS-E
自販機コーナー
廊下
スタッフ用
EVホール
一般用
EVホール
ガストルーム
PE-3
PE-4
PE-5
EE-1
給気ダクト
給気ダクト
附室-2
階段室-B
附室-1
EE-2
FE-1
EPS-G
DPS-F
EPS-F
DPS-G
ES
UP
UP
上部空中廊下
採血採尿受付機
皮膚科
眼科・耳鼻科
歯科・口腔外科
中央採血
待合ホール-1
診察室
診察室
診察室
診察室
診察室
中待合
-1B
（皮膚科）
診察室
診察室
処置室
物置
受付-11
（皮膚科）
光線治療室
倉庫
倉庫
中待合
-1C
（眼科）
視野検査室
（眼科）
暗室
（眼科）
レーザー室
（眼科）
休憩室-4
言語聴覚療法室
（耳鼻科）
音声言語検査室
聴力検査室
（耳鼻科）
器材室
前室
無響室
診察室-6
（眼科）
処置室
診察室-1
（耳鼻科）
診察室-2
（耳鼻科）
診察室-3
（耳鼻科）
診察室-4
（耳鼻科）
診察室-5
（耳鼻科）
受付-12
（眼科・耳鼻科）
処置室
（耳鼻科）
処置室
（眼科）
診察室-8
（眼科）
処置室
前室
（眼科）
準備室
（眼科）
ールド室
（眼科）
診察室-1
（眼科）
診察室-2
（眼科）
診察室-3
（眼科）
診察室-4
（眼科）
診察室-5
（眼科）
診察室-6
（眼科）
中待合
-1B
（眼科）
検査室
（眼科）
通路
通路
視力室
（眼科）
受付-
11
診察室-2
（矯正）
診察室-3
×線室
診察室
-4
診察室
-5
診察室
-6
中待合
診察室-1
（口腔外科）
診察室-8
（口腔外科）
処置室
通路
WC-6
WC-4
WC-5
消毒薬
備室
スタッフ
休憩室
中央採血室
診察室-7
（口腔外科）
技工室
カンファレンス
前室
諸法・
公費窓口
初診受付
会計受付
葉渡し窓口
自走台車
バーティカル
医事課事務室
医事課事務室
当直室
葉剤室
更衣コーナー
DW
W-H
ライエリア
10m
□枠内：休日作業

本館　１階平面図

R5.11　施設担当

横浜市立大学附属市民総合医療センター

□枠内：休日作業

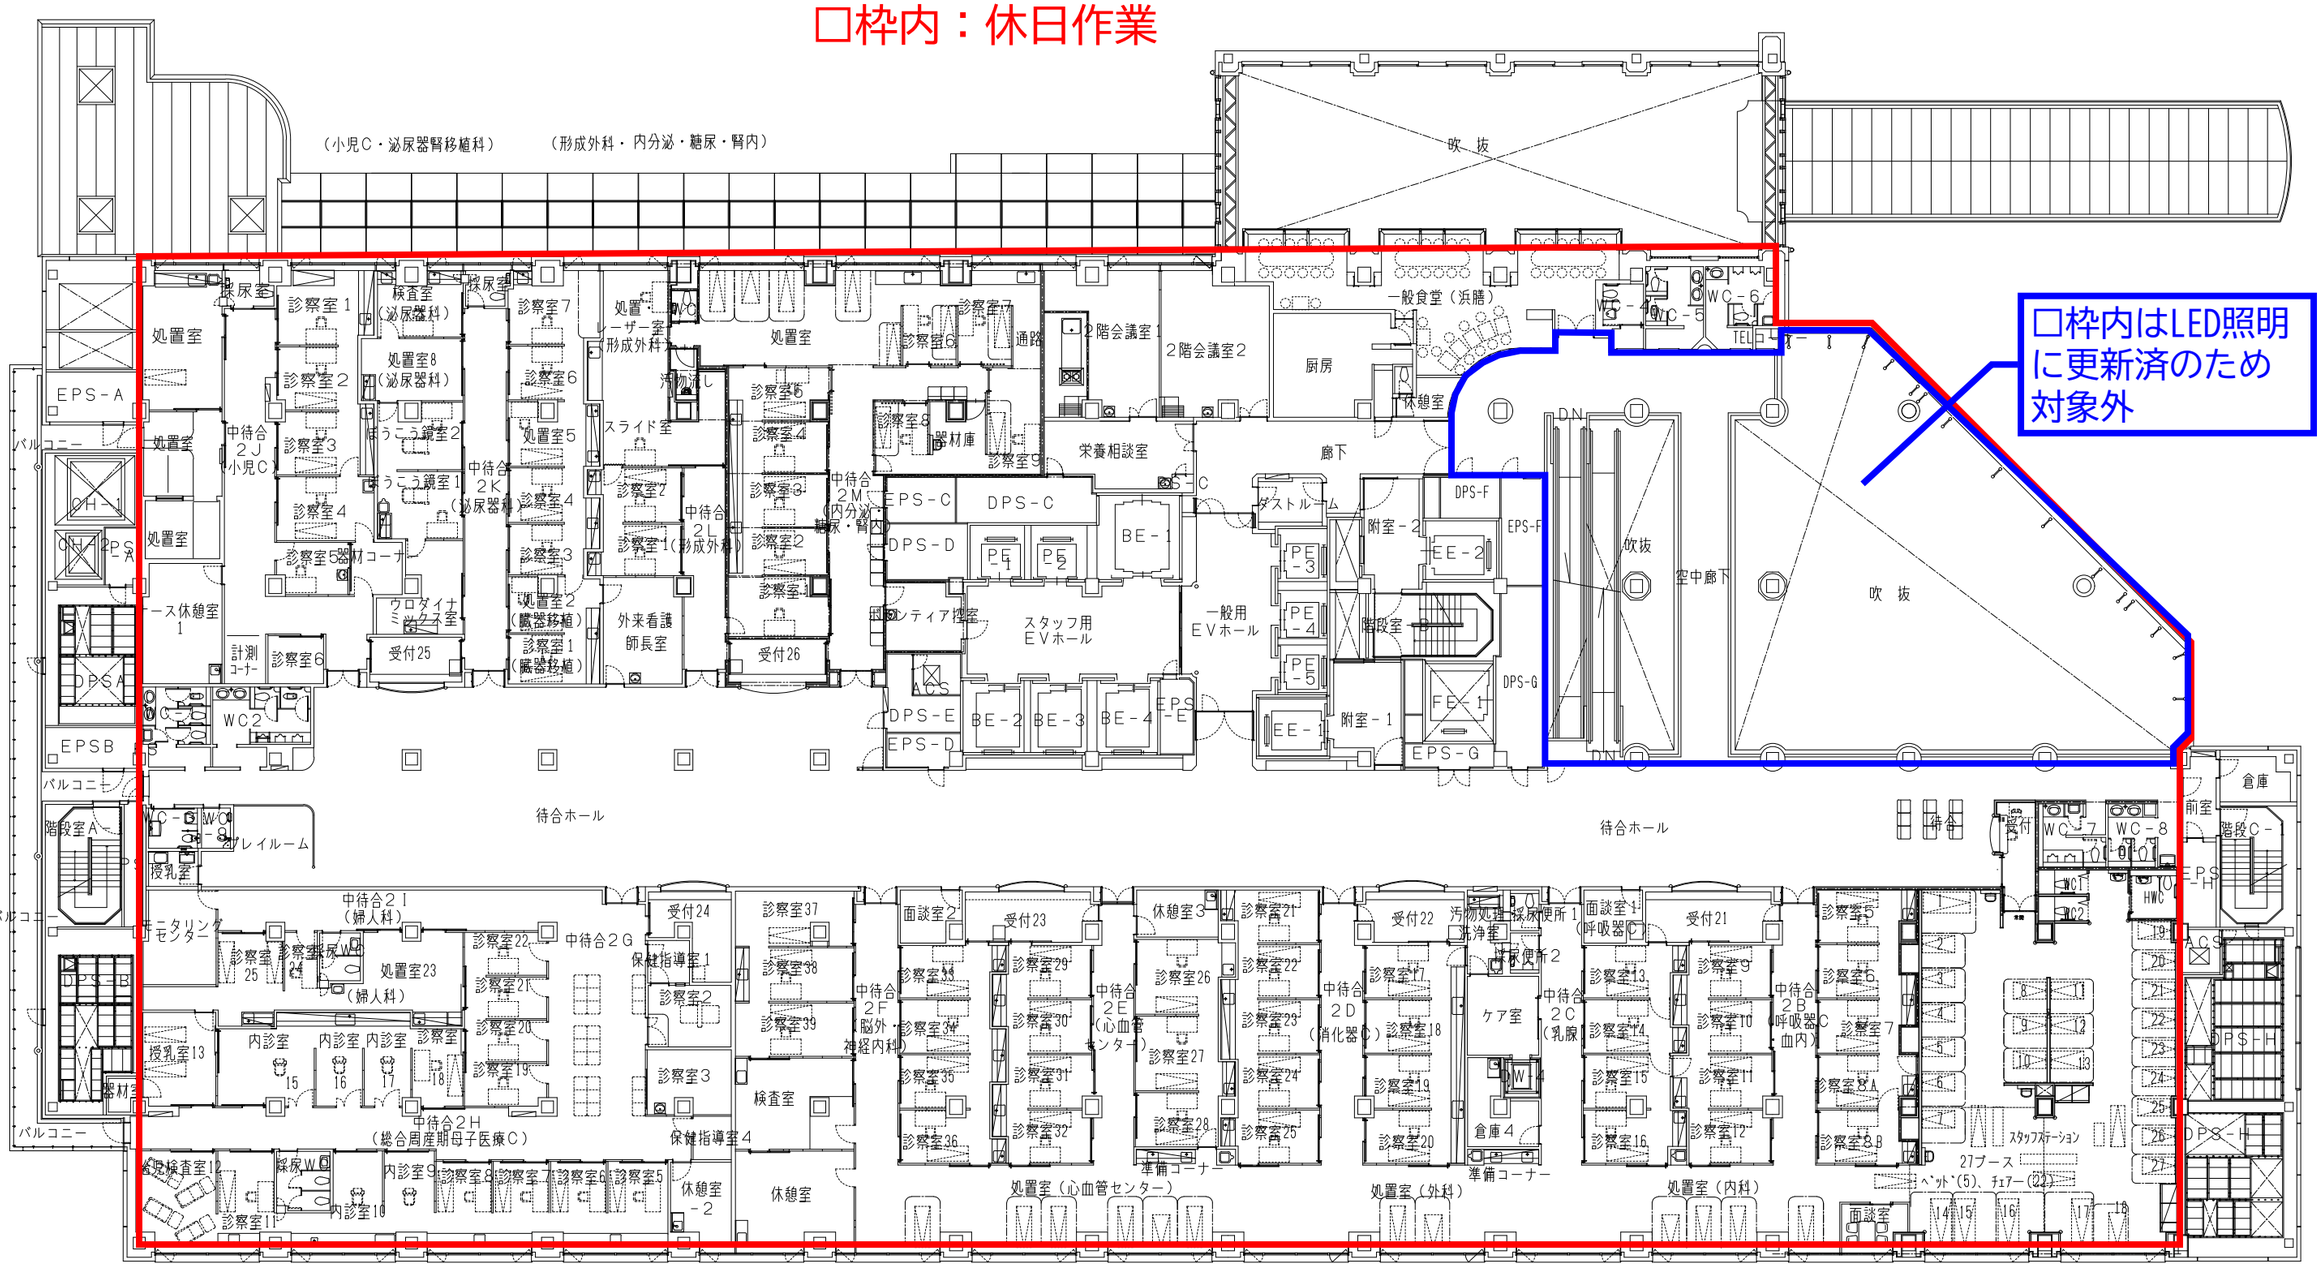
（小児C・泌尿器腎移植科）
（形成外科・内分泌・糖尿・腎内）
吹　抜
一般食堂（浜膳）
厨房
休憩室
2階会議室1
2階会議室2
廊下
栄養相談室
処置室
処置室
診察室1
診察室2
診察室3
診察室4
診察室5
診察室6
診察室7
診察室8
診察室9
診察室10
診察室11
診察室12
診察室13
診察室14
診察室15
診察室16
診察室17
診察室18
診察室19
診察室20
診察室21
診察室22
診察室23
診察室24
診察室25
診察室26
診察室27
診察室28
診察室29
診察室30
診察室31
診察室32
診察室33
診察室34
診察室35
診察室36
診察室37
診察室38
診察室39
検査室
検尿室
検査室（泌尿器科）
処置室8（泌尿器科）
ぼうこう鏡室1
ぼうこう鏡室2
処置室5
処置室2（腎臓移植）
診察室1（腎臓移植）
処置室（レーザー室）（形成外科）
スライド室
冷凍庫
処置室
診察室5
診察室6
診察室7
診察室8
器材庫
診察室9
通路
中待合2J（小児C）
中待合2K（泌尿器科）
中待合2L（形成外科）
中待合2M（内分泌・糖尿・腎内）
中待合2F（脳外・神経内科）
中待合2E（心血管センター）
中待合2D（消化器C）
中待合2C（乳腺）
中待合2B（呼吸器C・血内）
中待合2H（総合周産期母子医療C）
中待合2G
中待合2I（婦人科）
処置室
処置室
処置室

救　急　棟

□枠内：休日作業

□枠内はLED照明に更新済のため対象外

本館　３階平面図

R3,7　施　設　担　当

横浜市立大学附属市民総合医療センター

救　急　棟

□枠内：休日作業

生殖医療センター

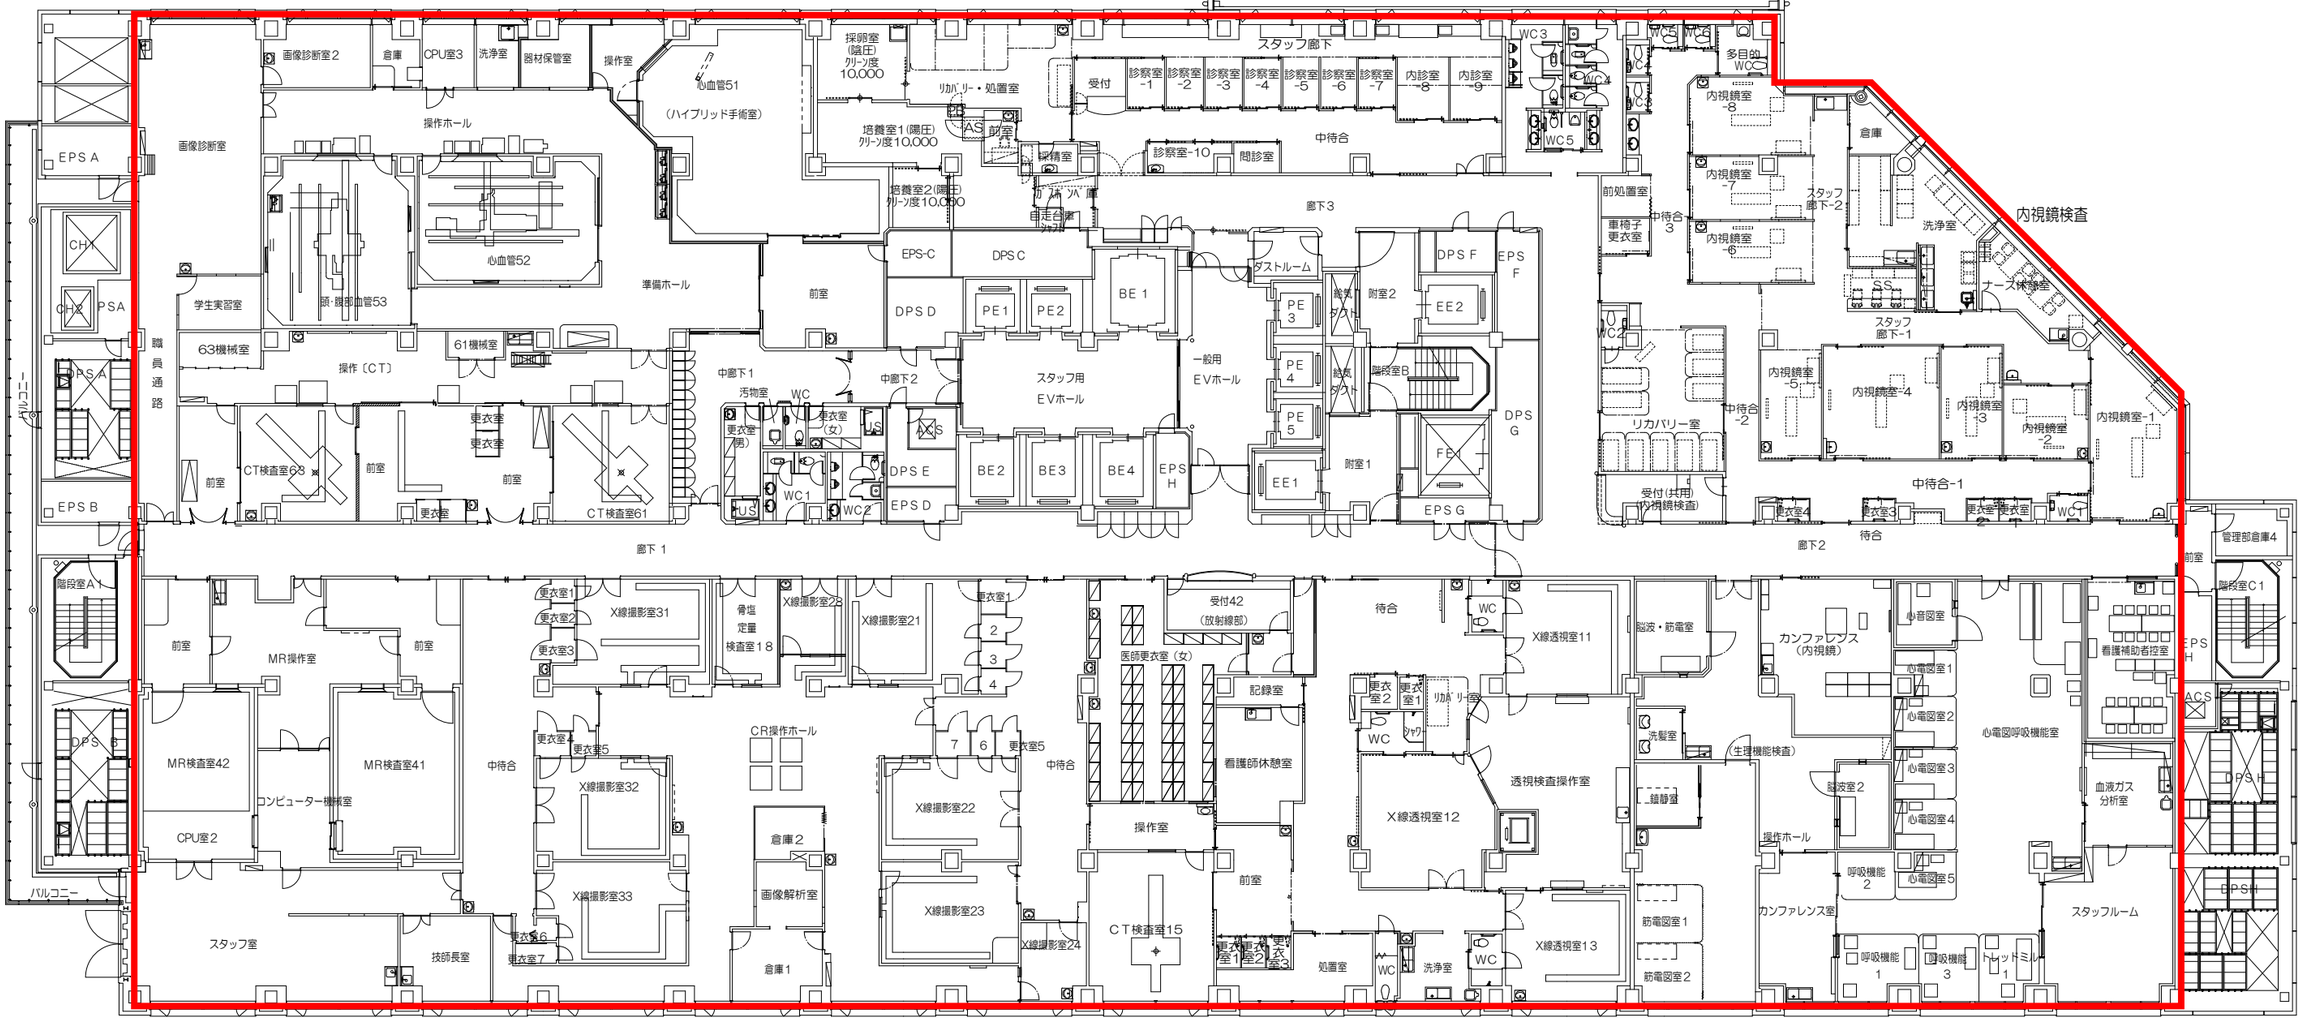

本館　4階平面図　　R5.9　施設担当

横浜市立大学附属市民総合医療センター

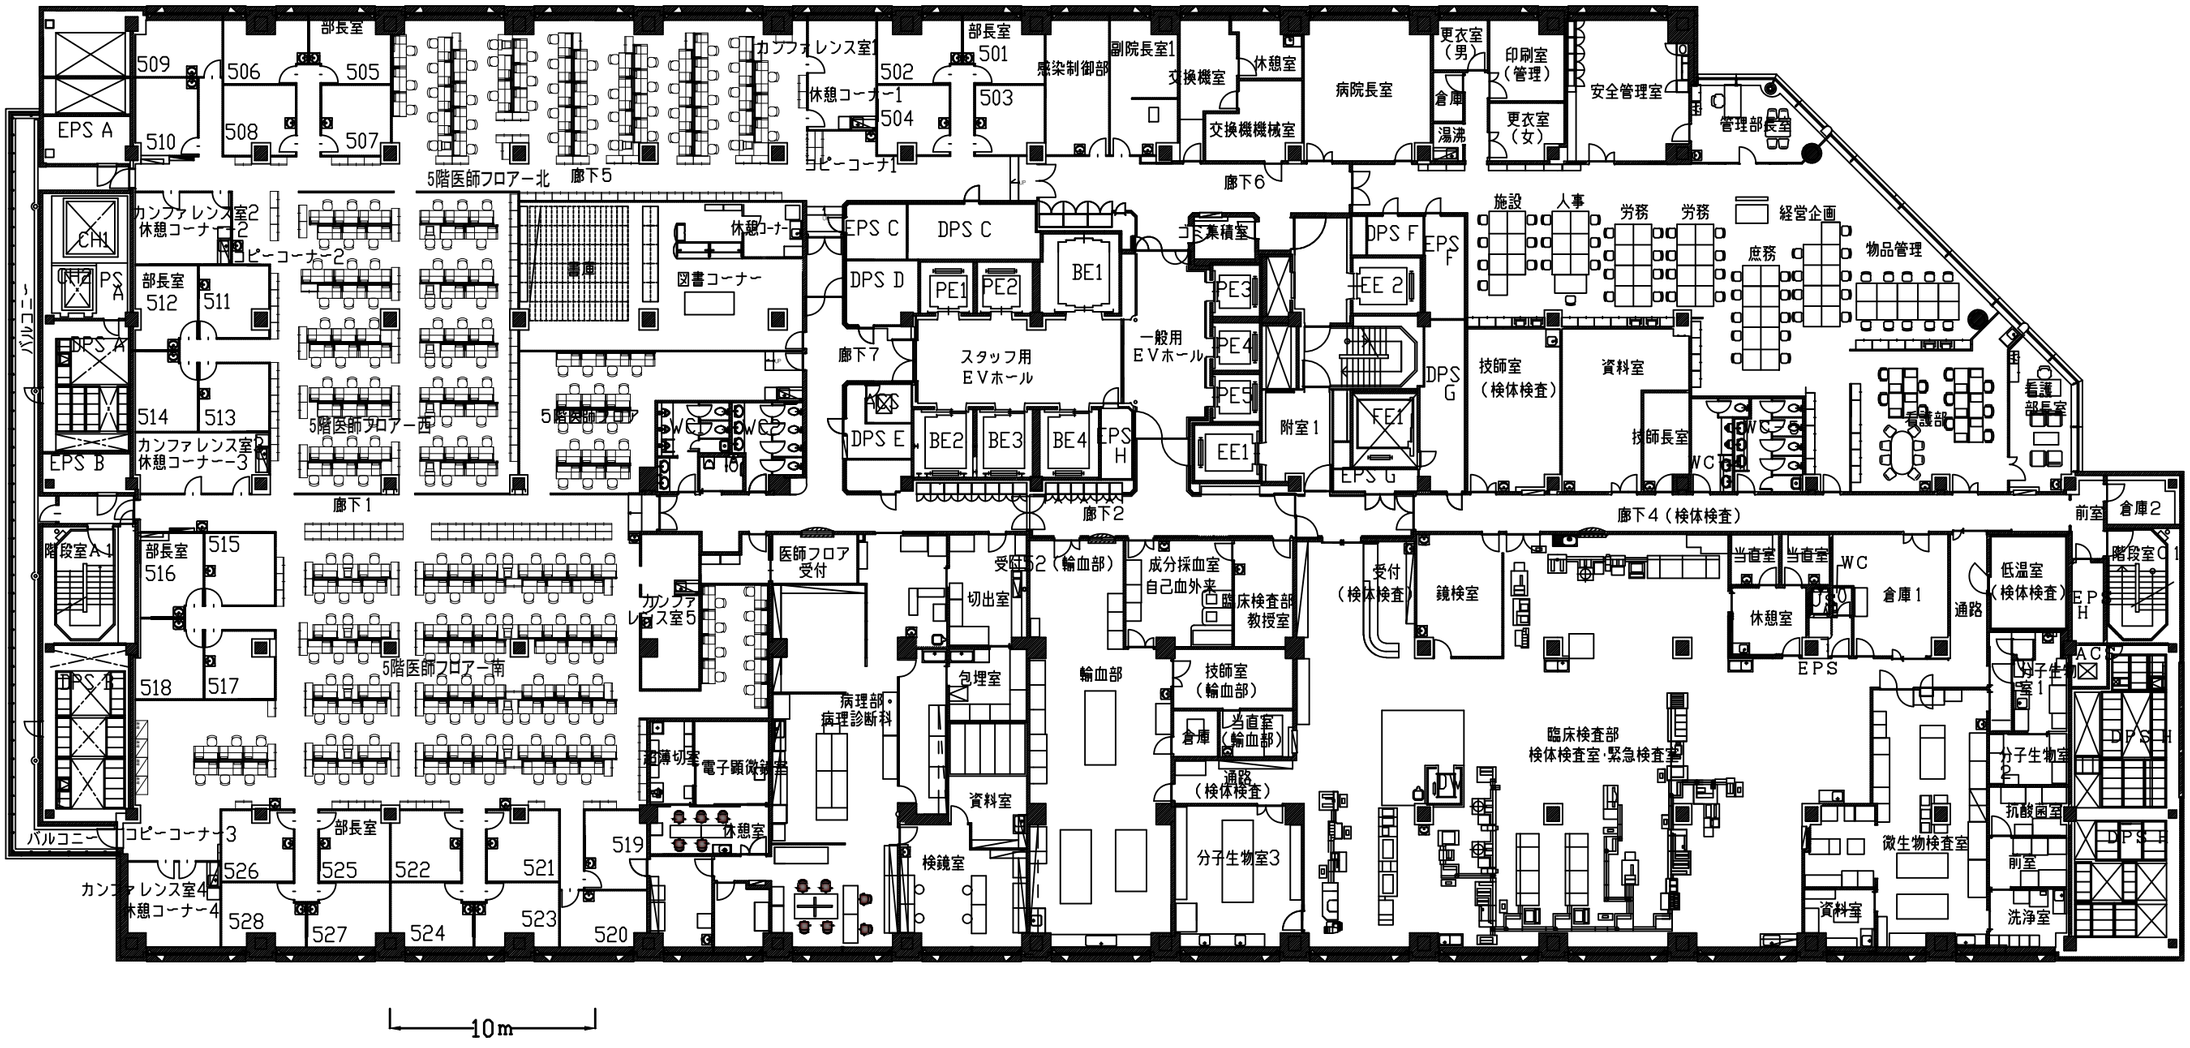

本館　５階平面図

R3.1 施 設 担 当

横浜市立大学附属市民総合医療センター

□枠内：休日作業

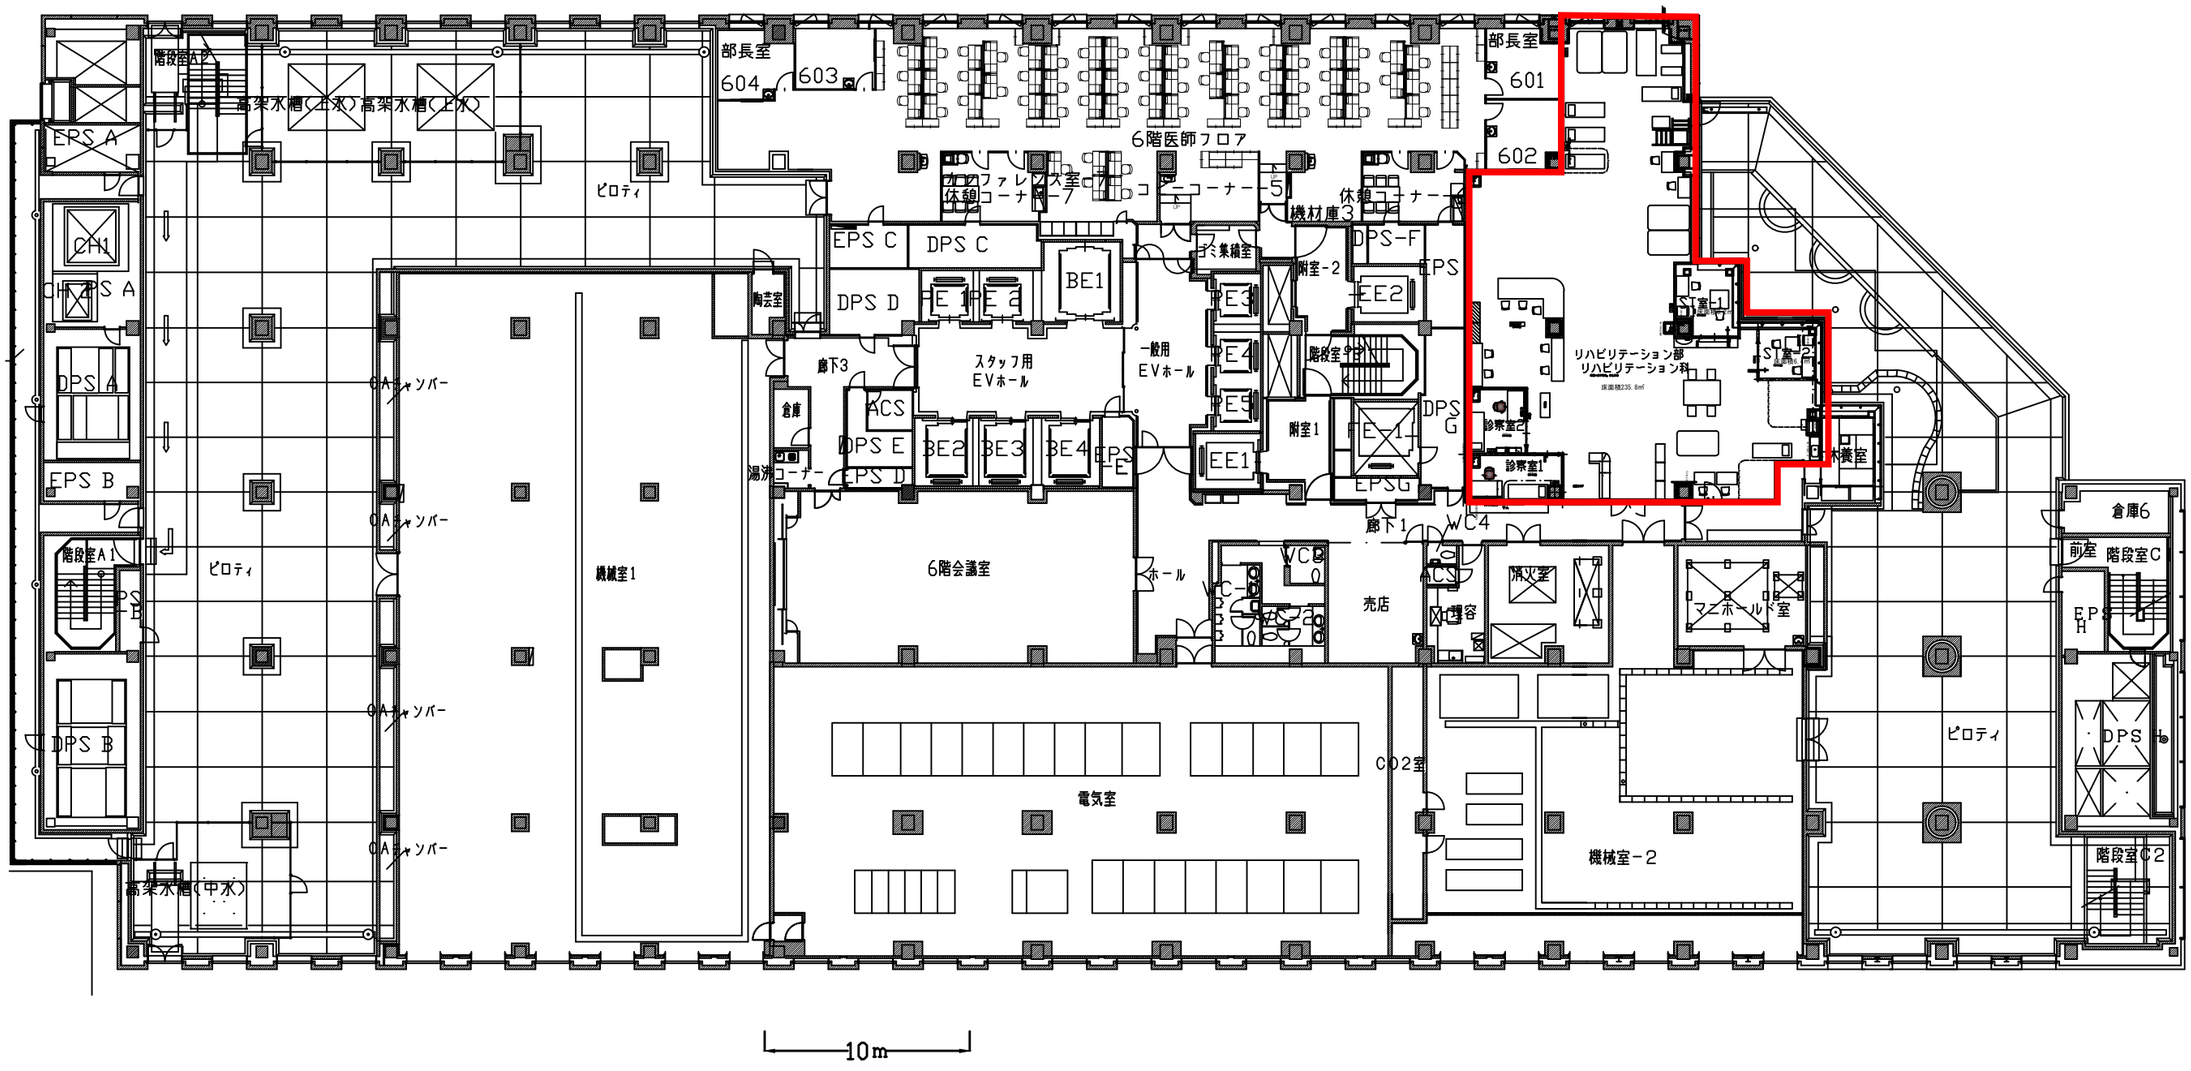

本館　6階平面図

R4.12 施 設 担 当

横浜市立大学附属市民総合医療センター

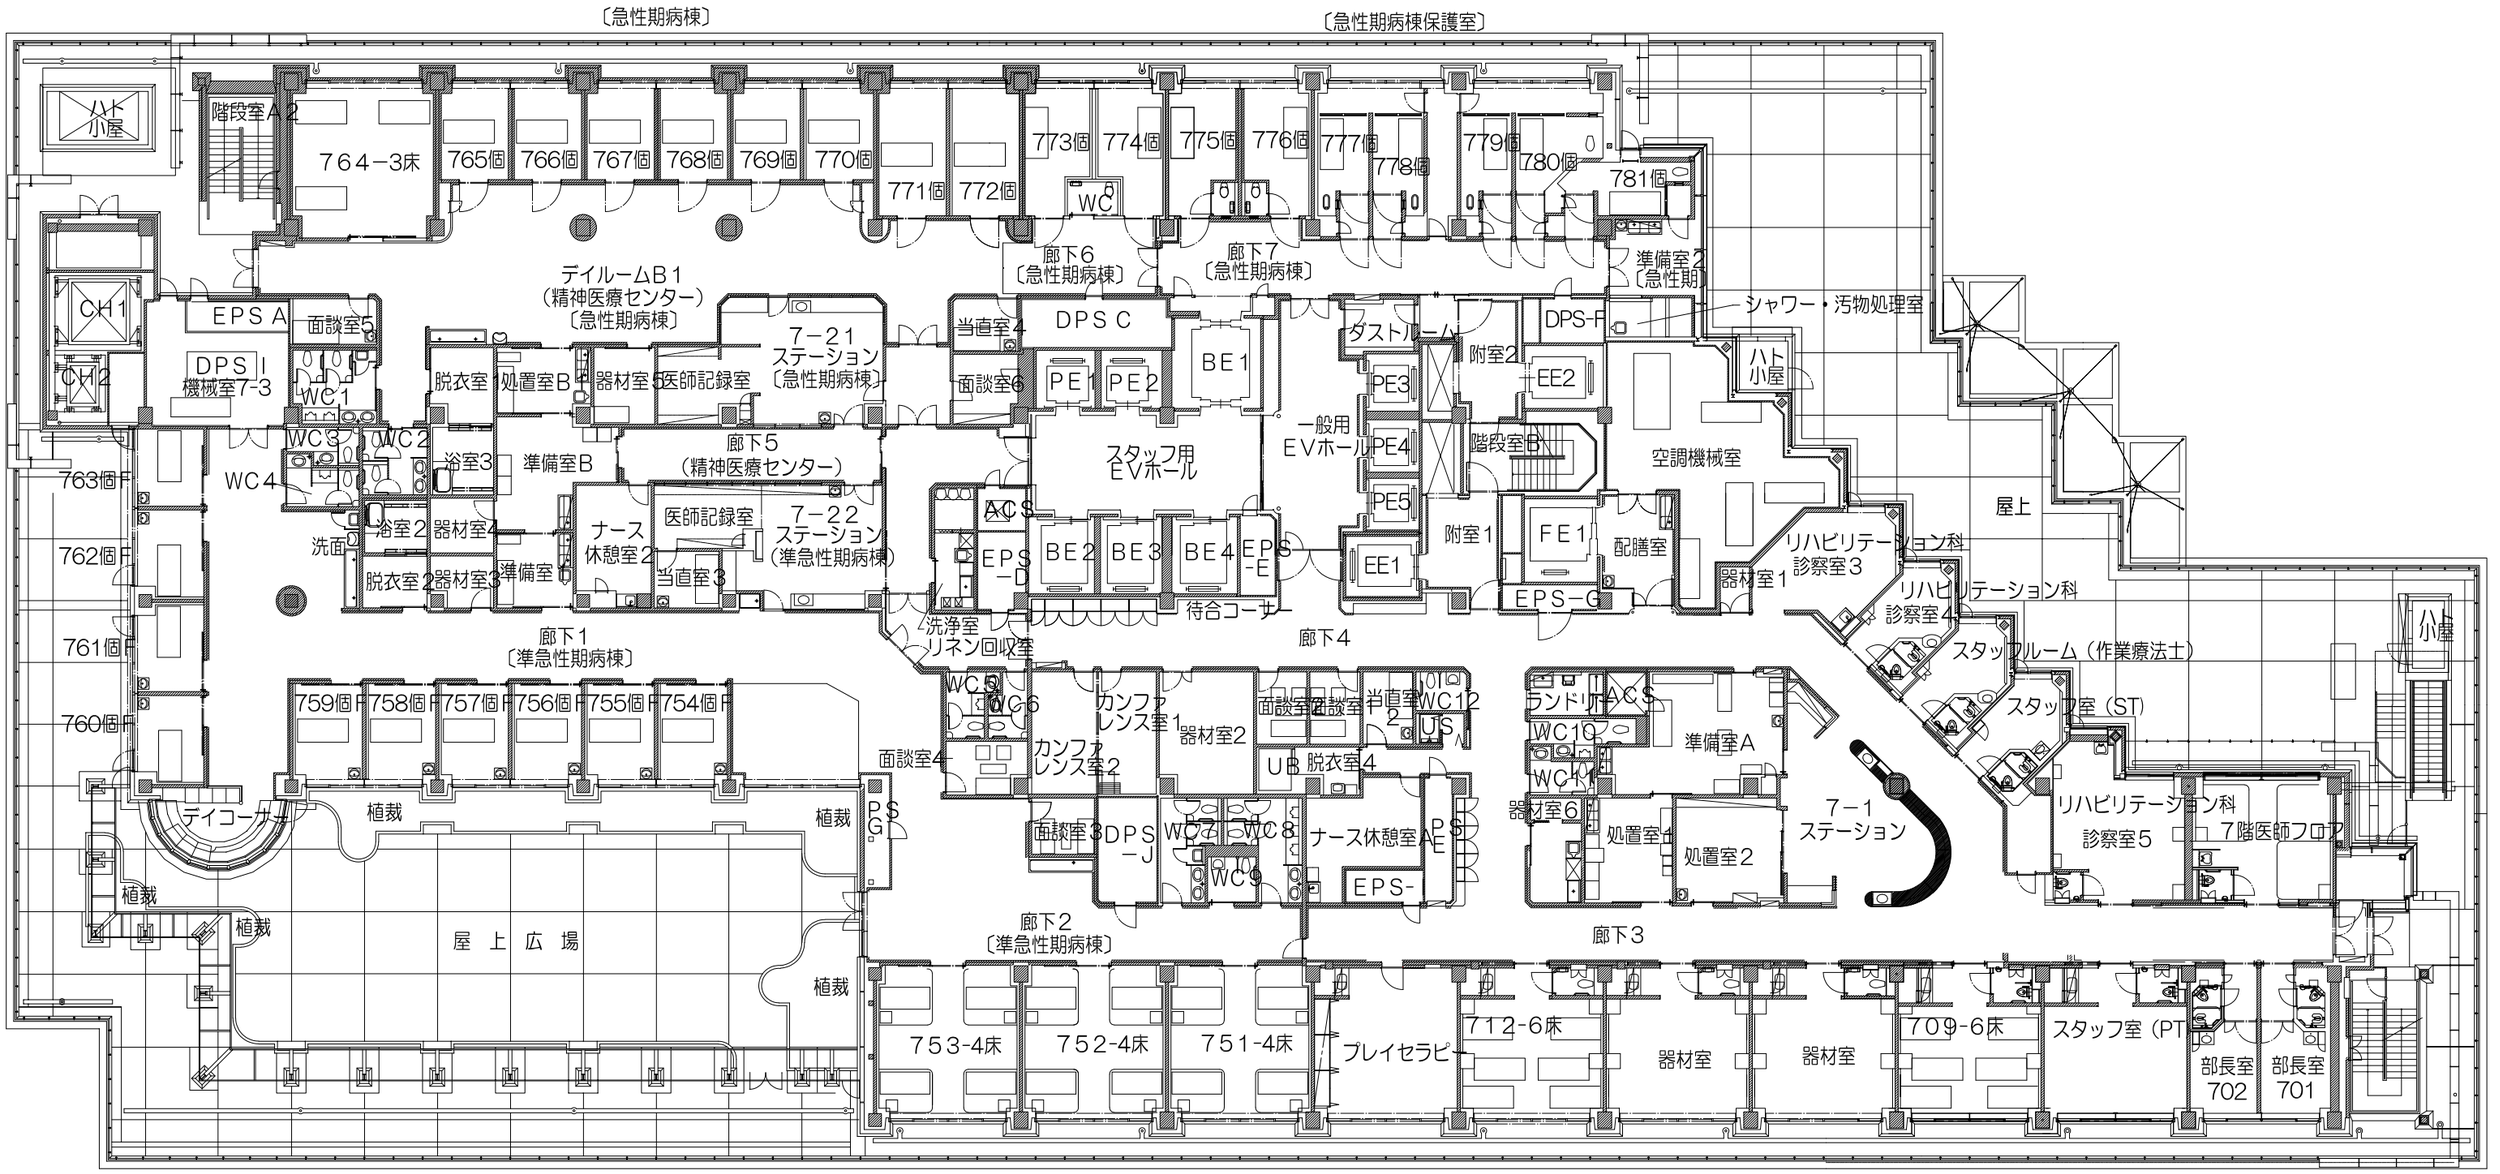

本館　7階平面図　R5.10　施設担当

横浜市立大学附属市民総合医療センター

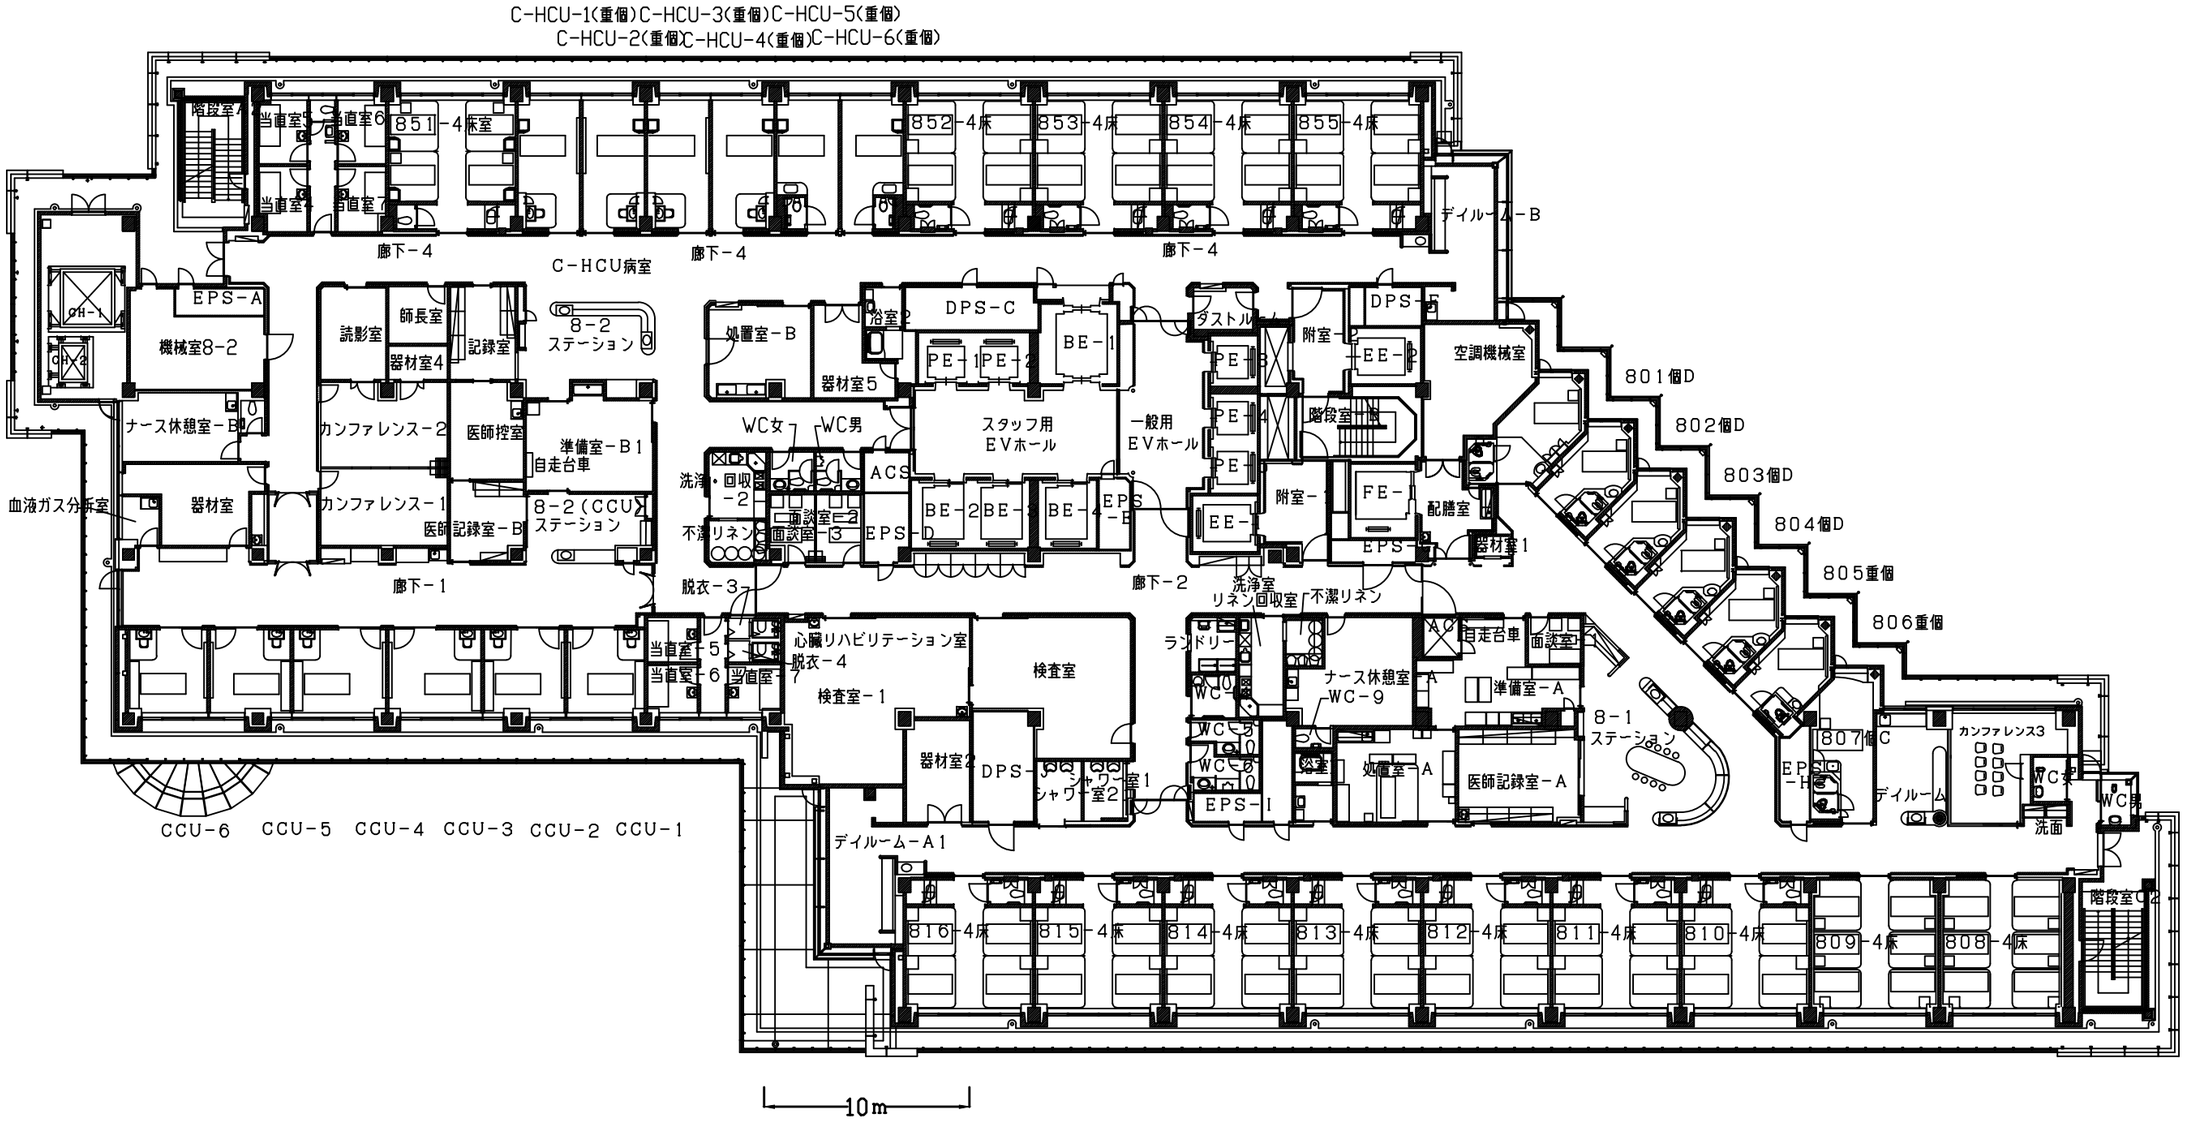

本館　8階平面図

R3.7 施 設 担 当

横浜市立大学附属市民総合医療センター

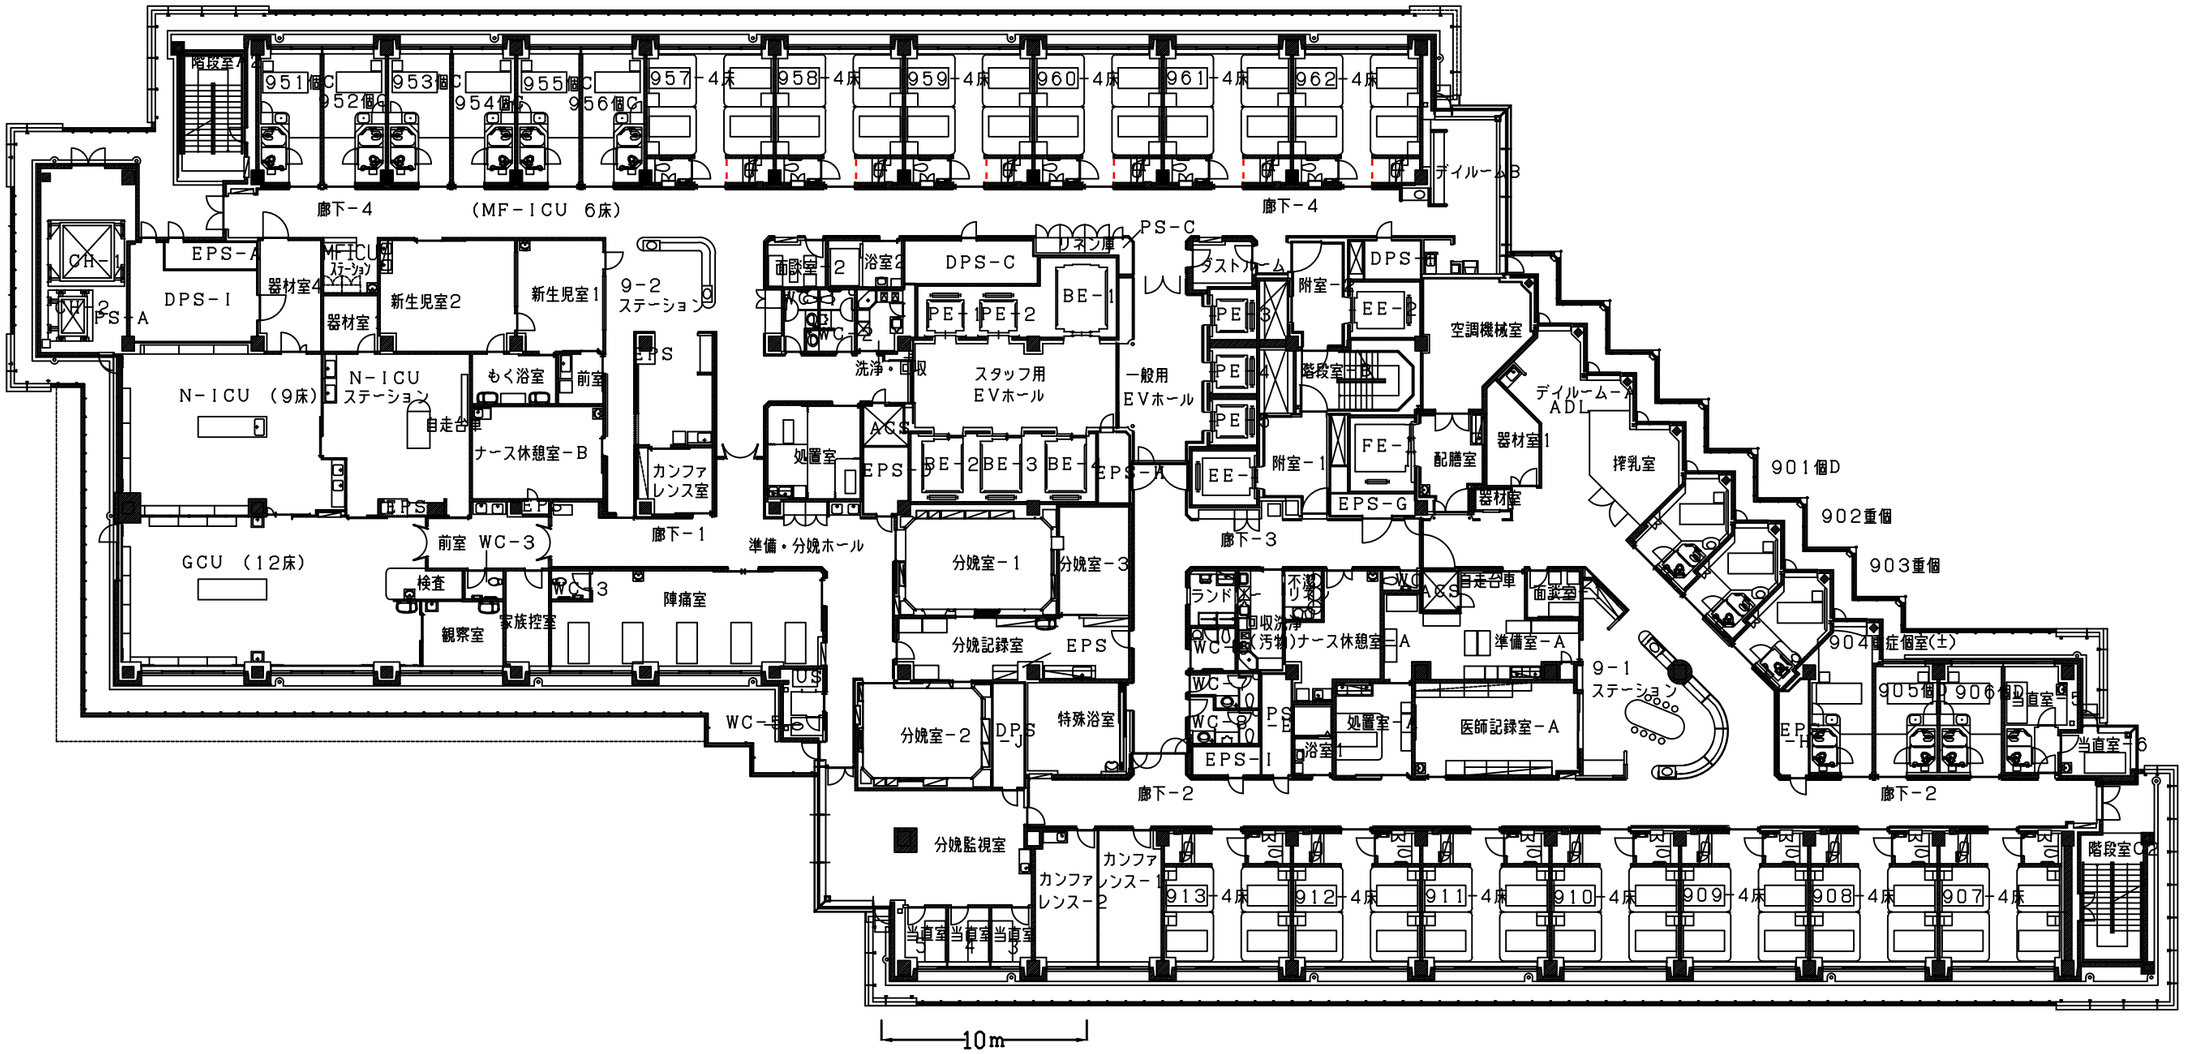

本館　９階平面図

R4.8 施 設 担 当

横浜市立大学附属市民総合医療センター

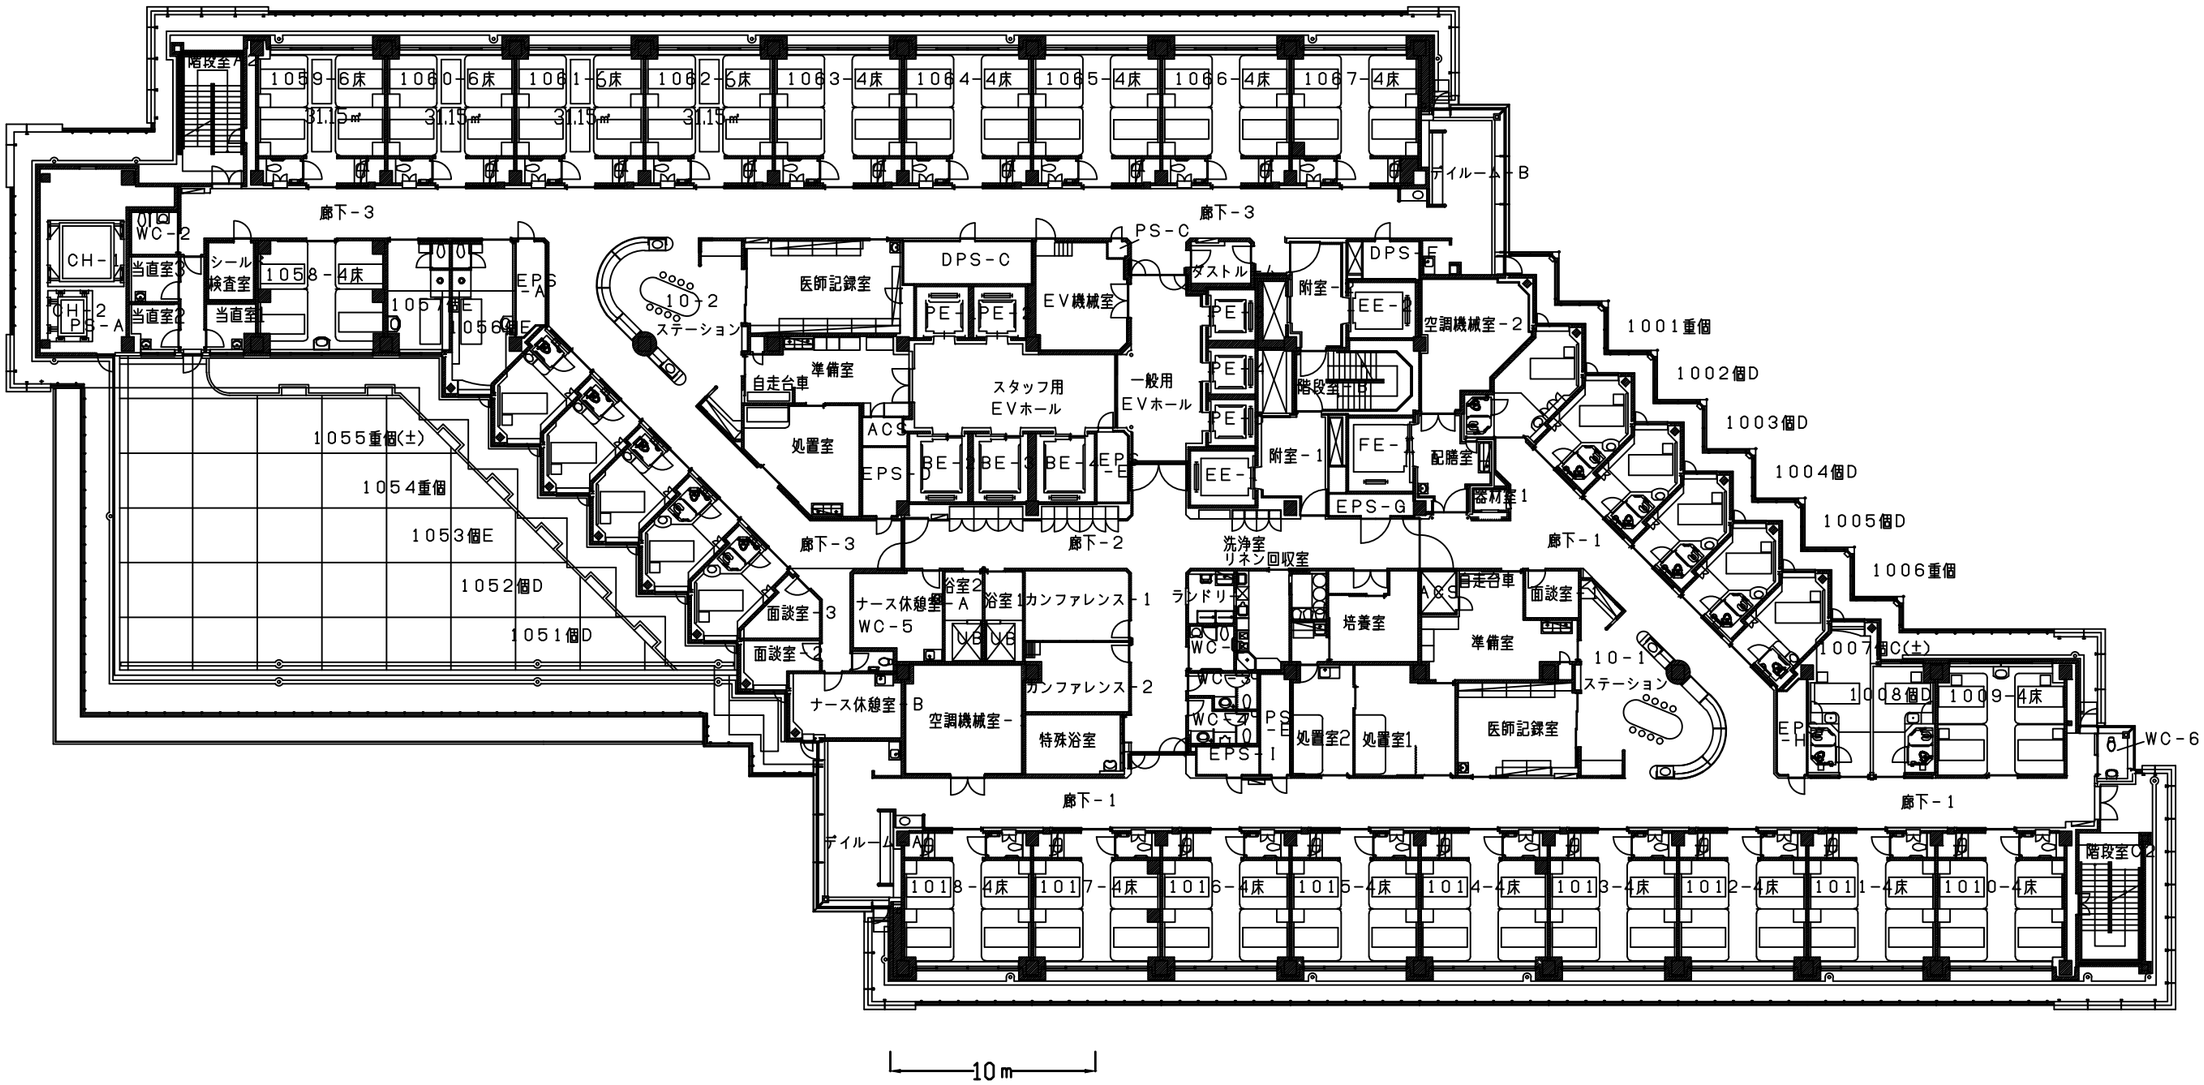

本館　１０階平面図

R4.2 施 設 担 当

横浜市立大学附属市民総合医療センター

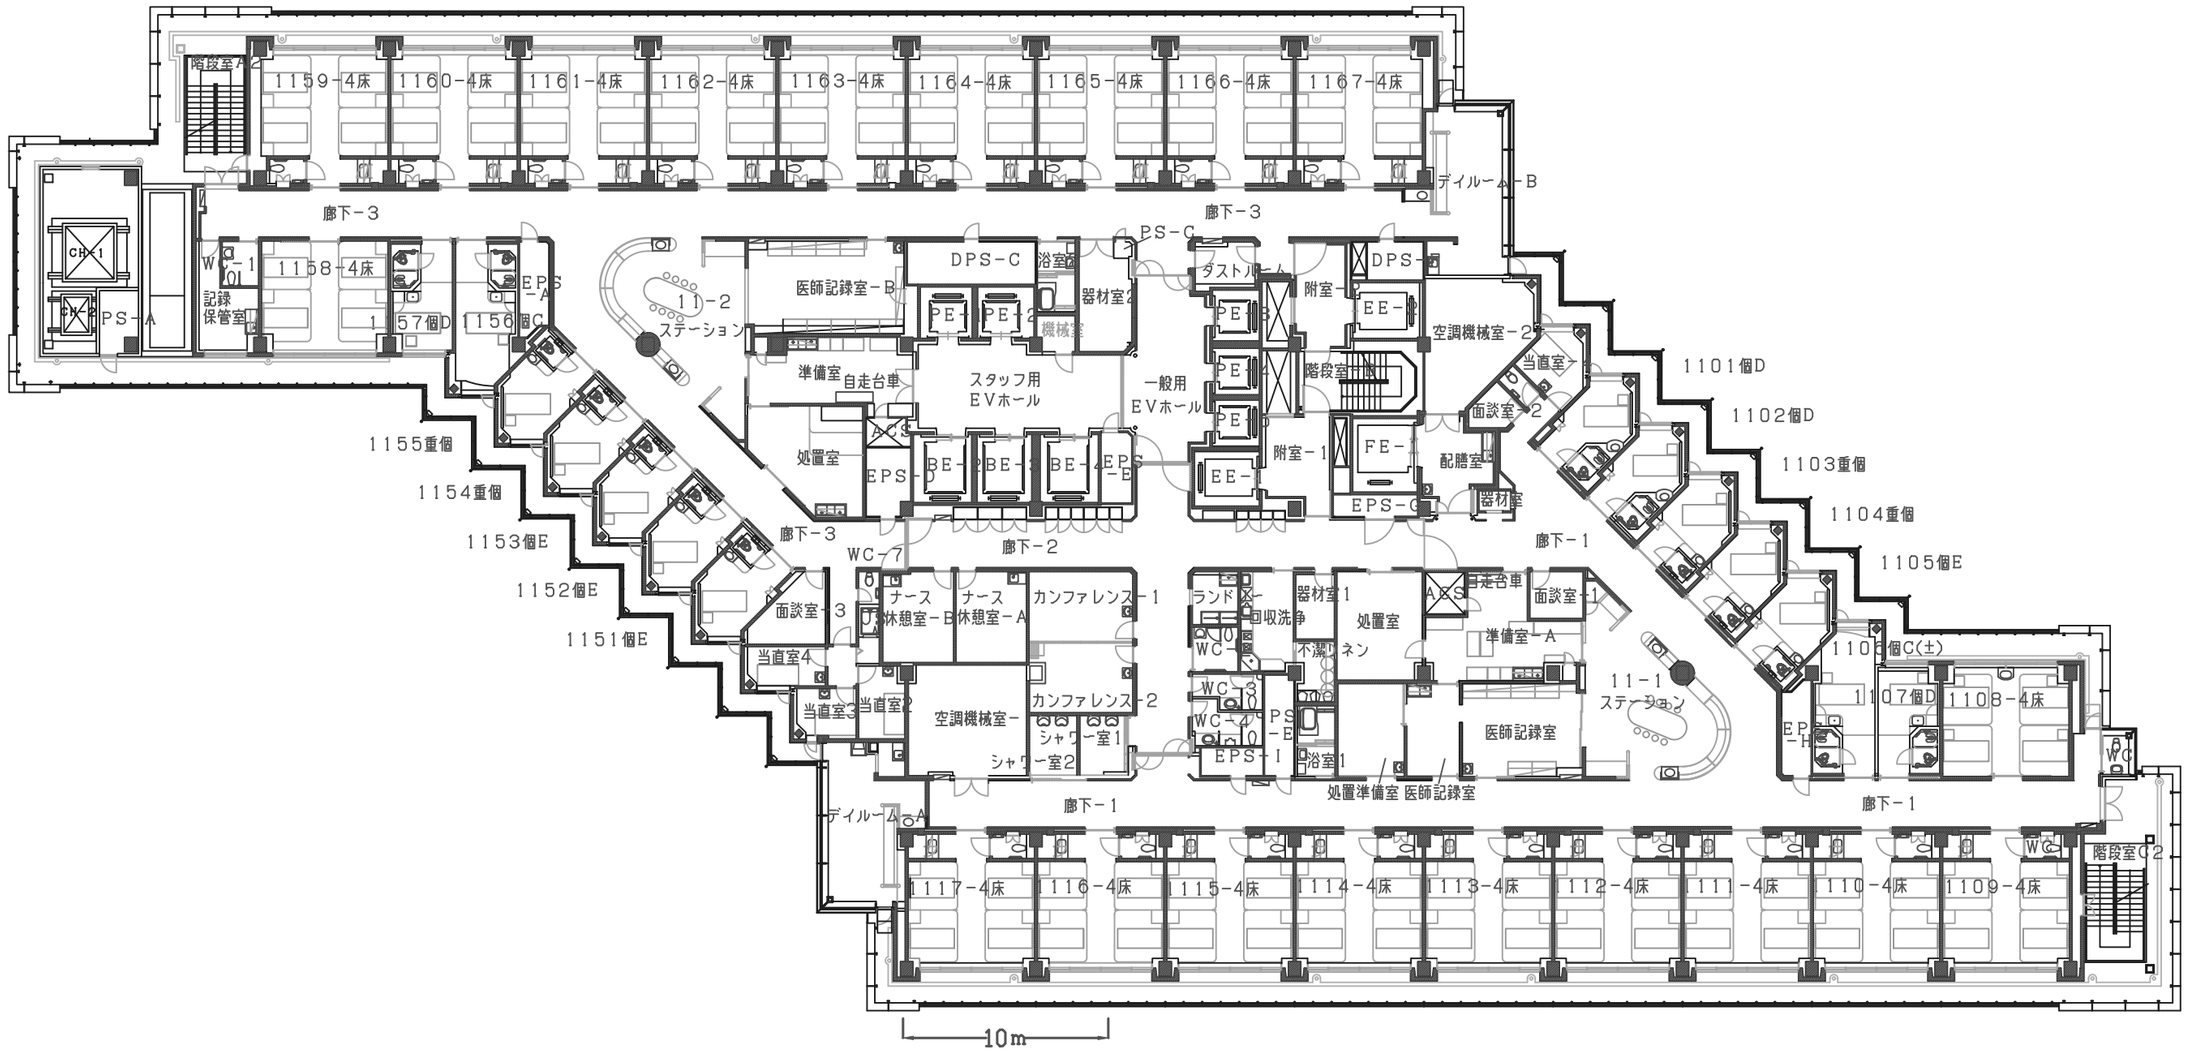

本館　１１階平面図

R1.11 施 設 担 当

横浜市立大学附属市民総合医療センター

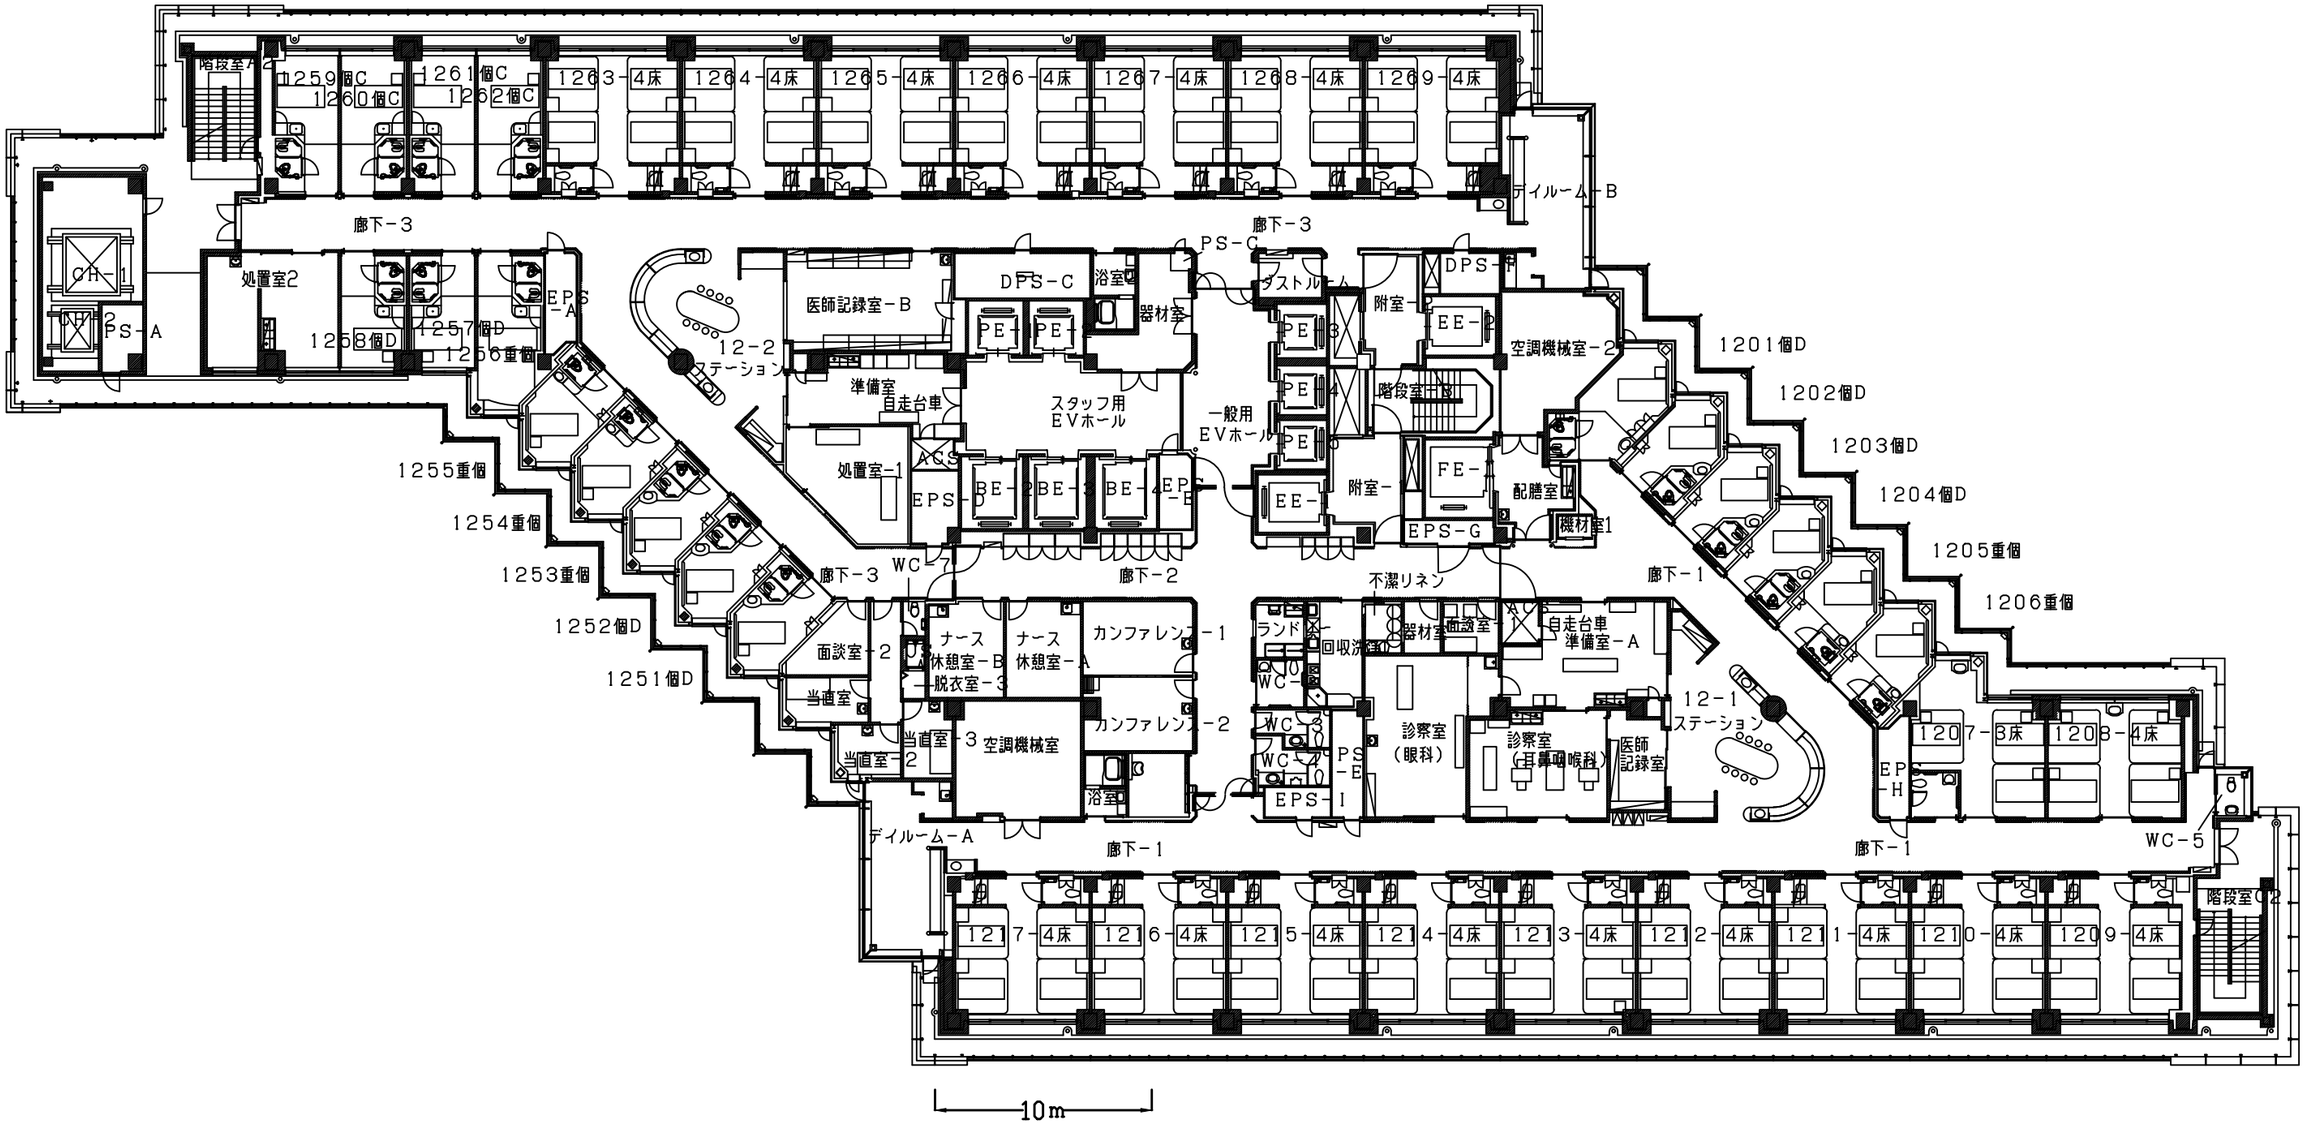

本館　１２階平面図

R3,1 施 設 担 当

横浜市立大学附属市民総合医療センター

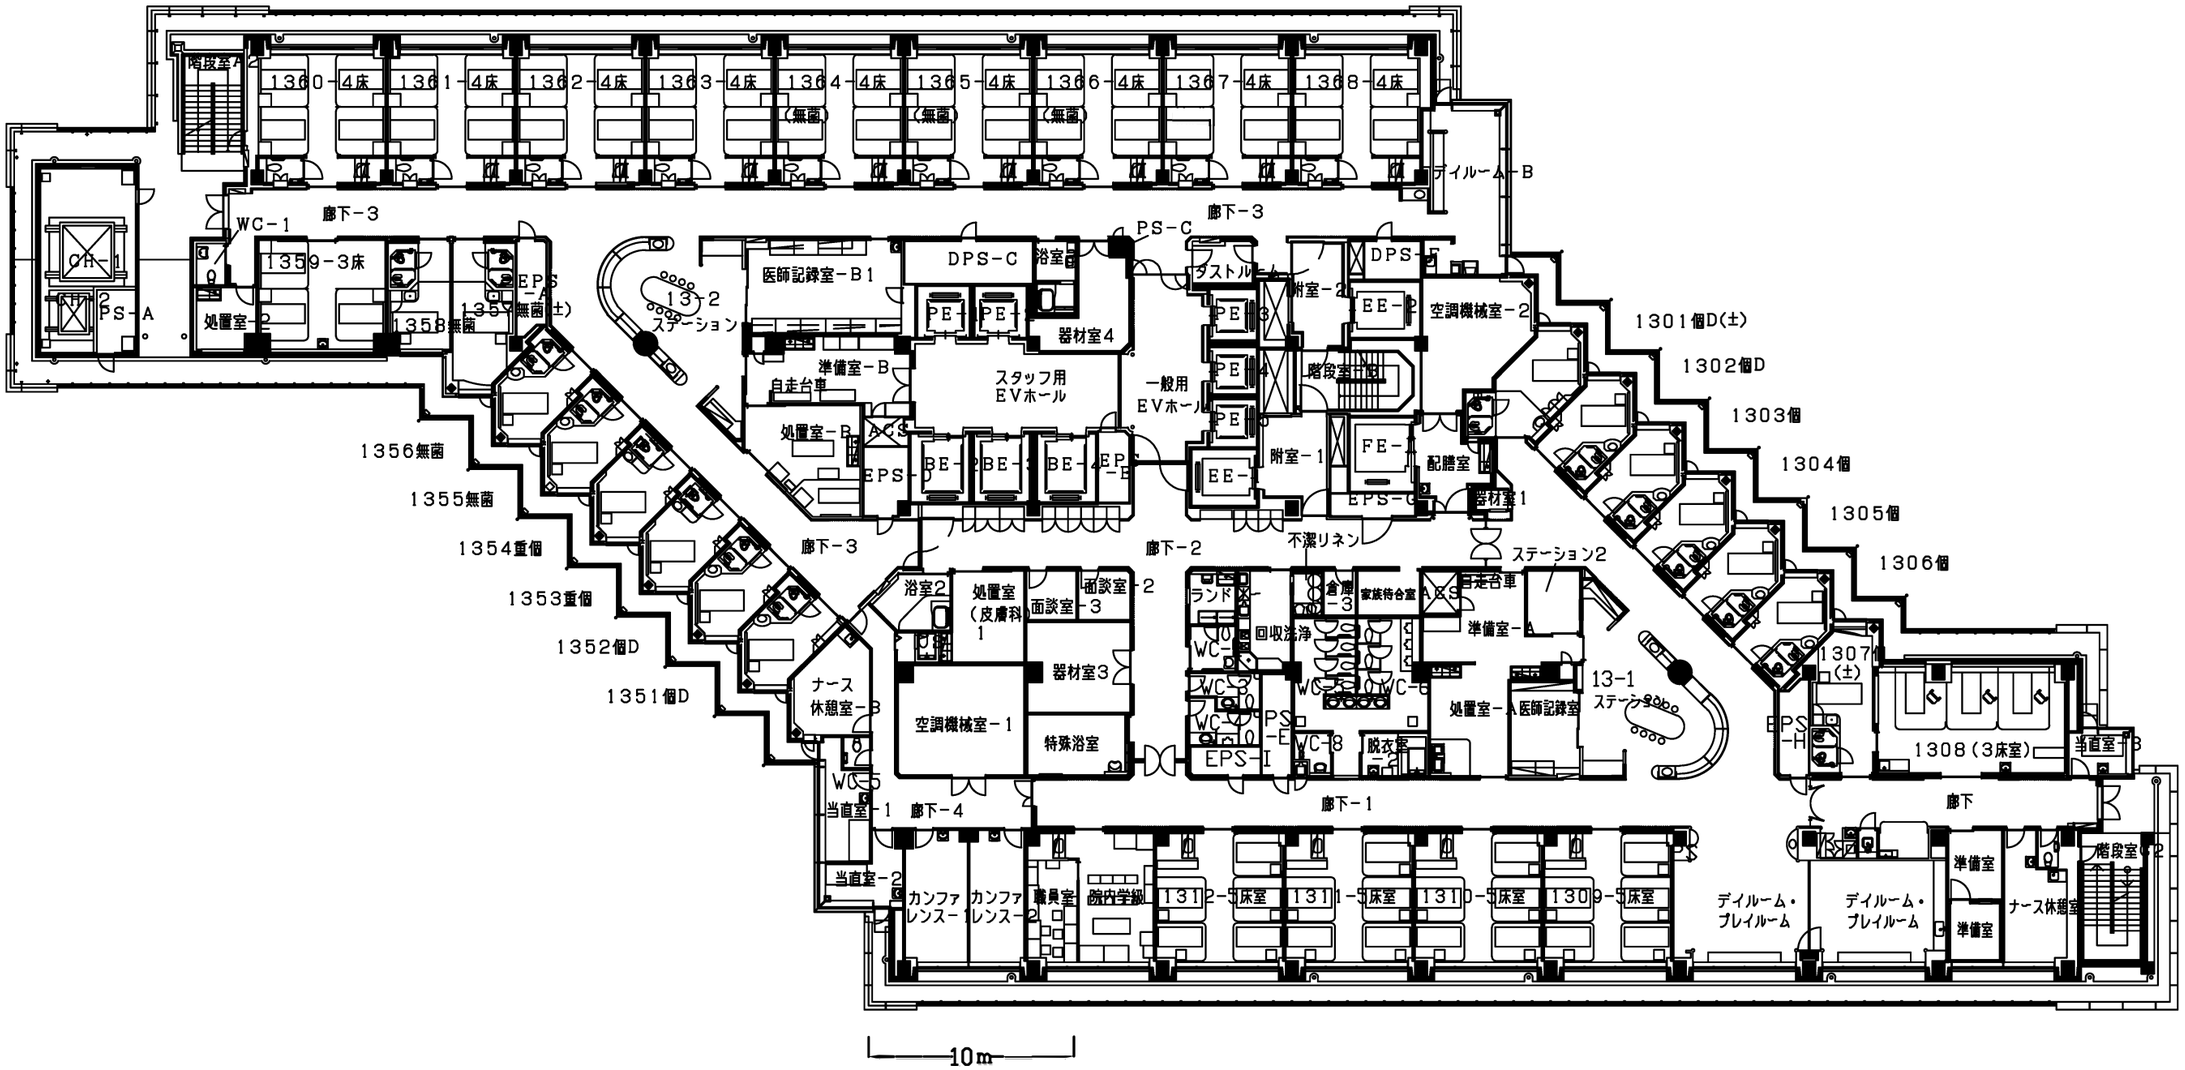

本館　１３階平面図

R4.5 施 設 担 当

横浜市立大学附属市民総合医療センター

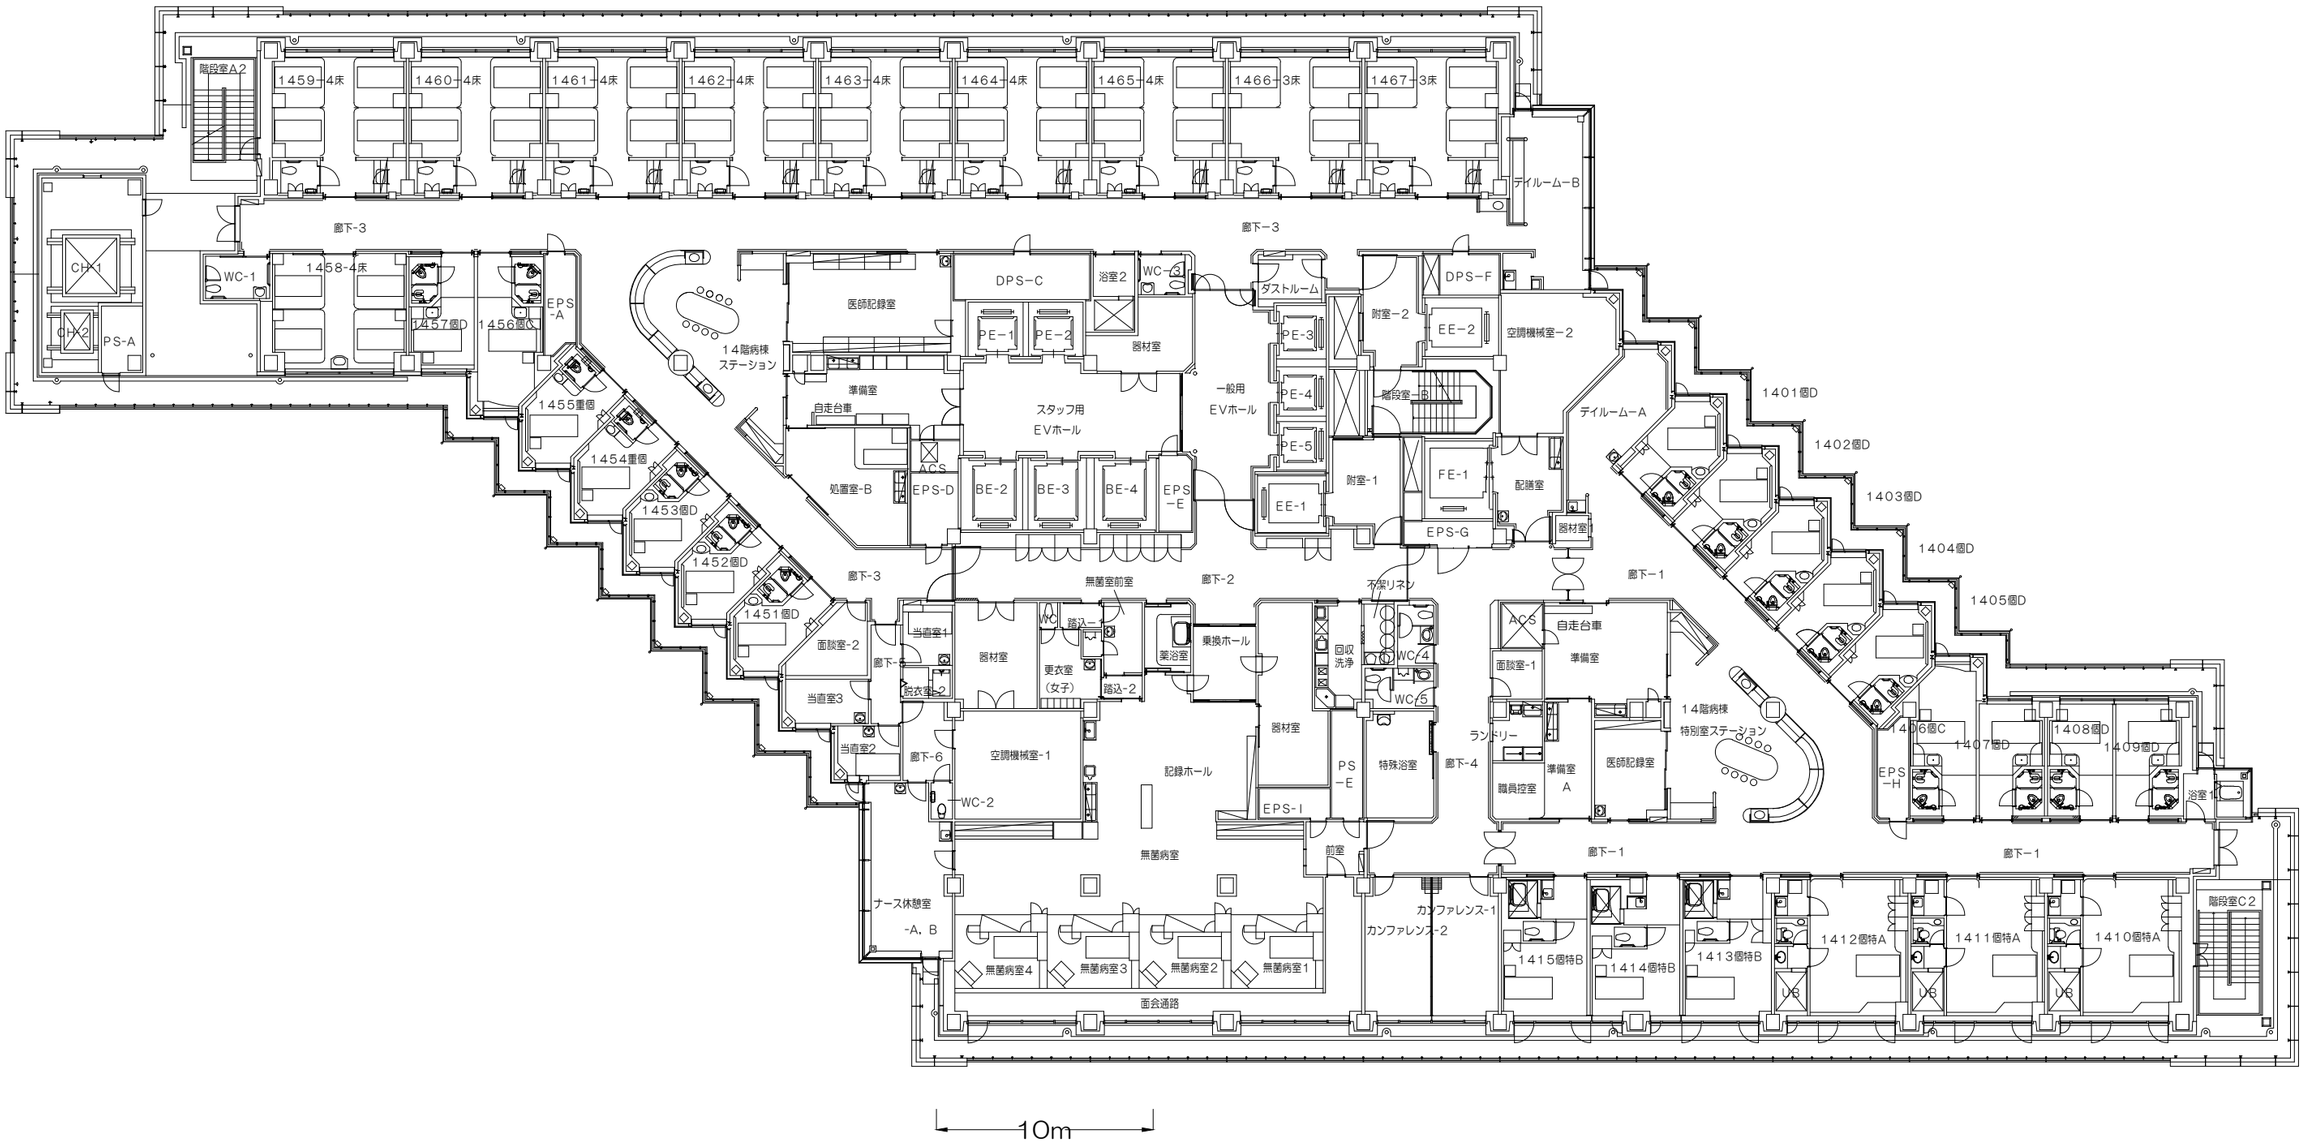

本館　１４階平面図　R5.08　施設担当

横浜市立大学附属市民総合医療センター

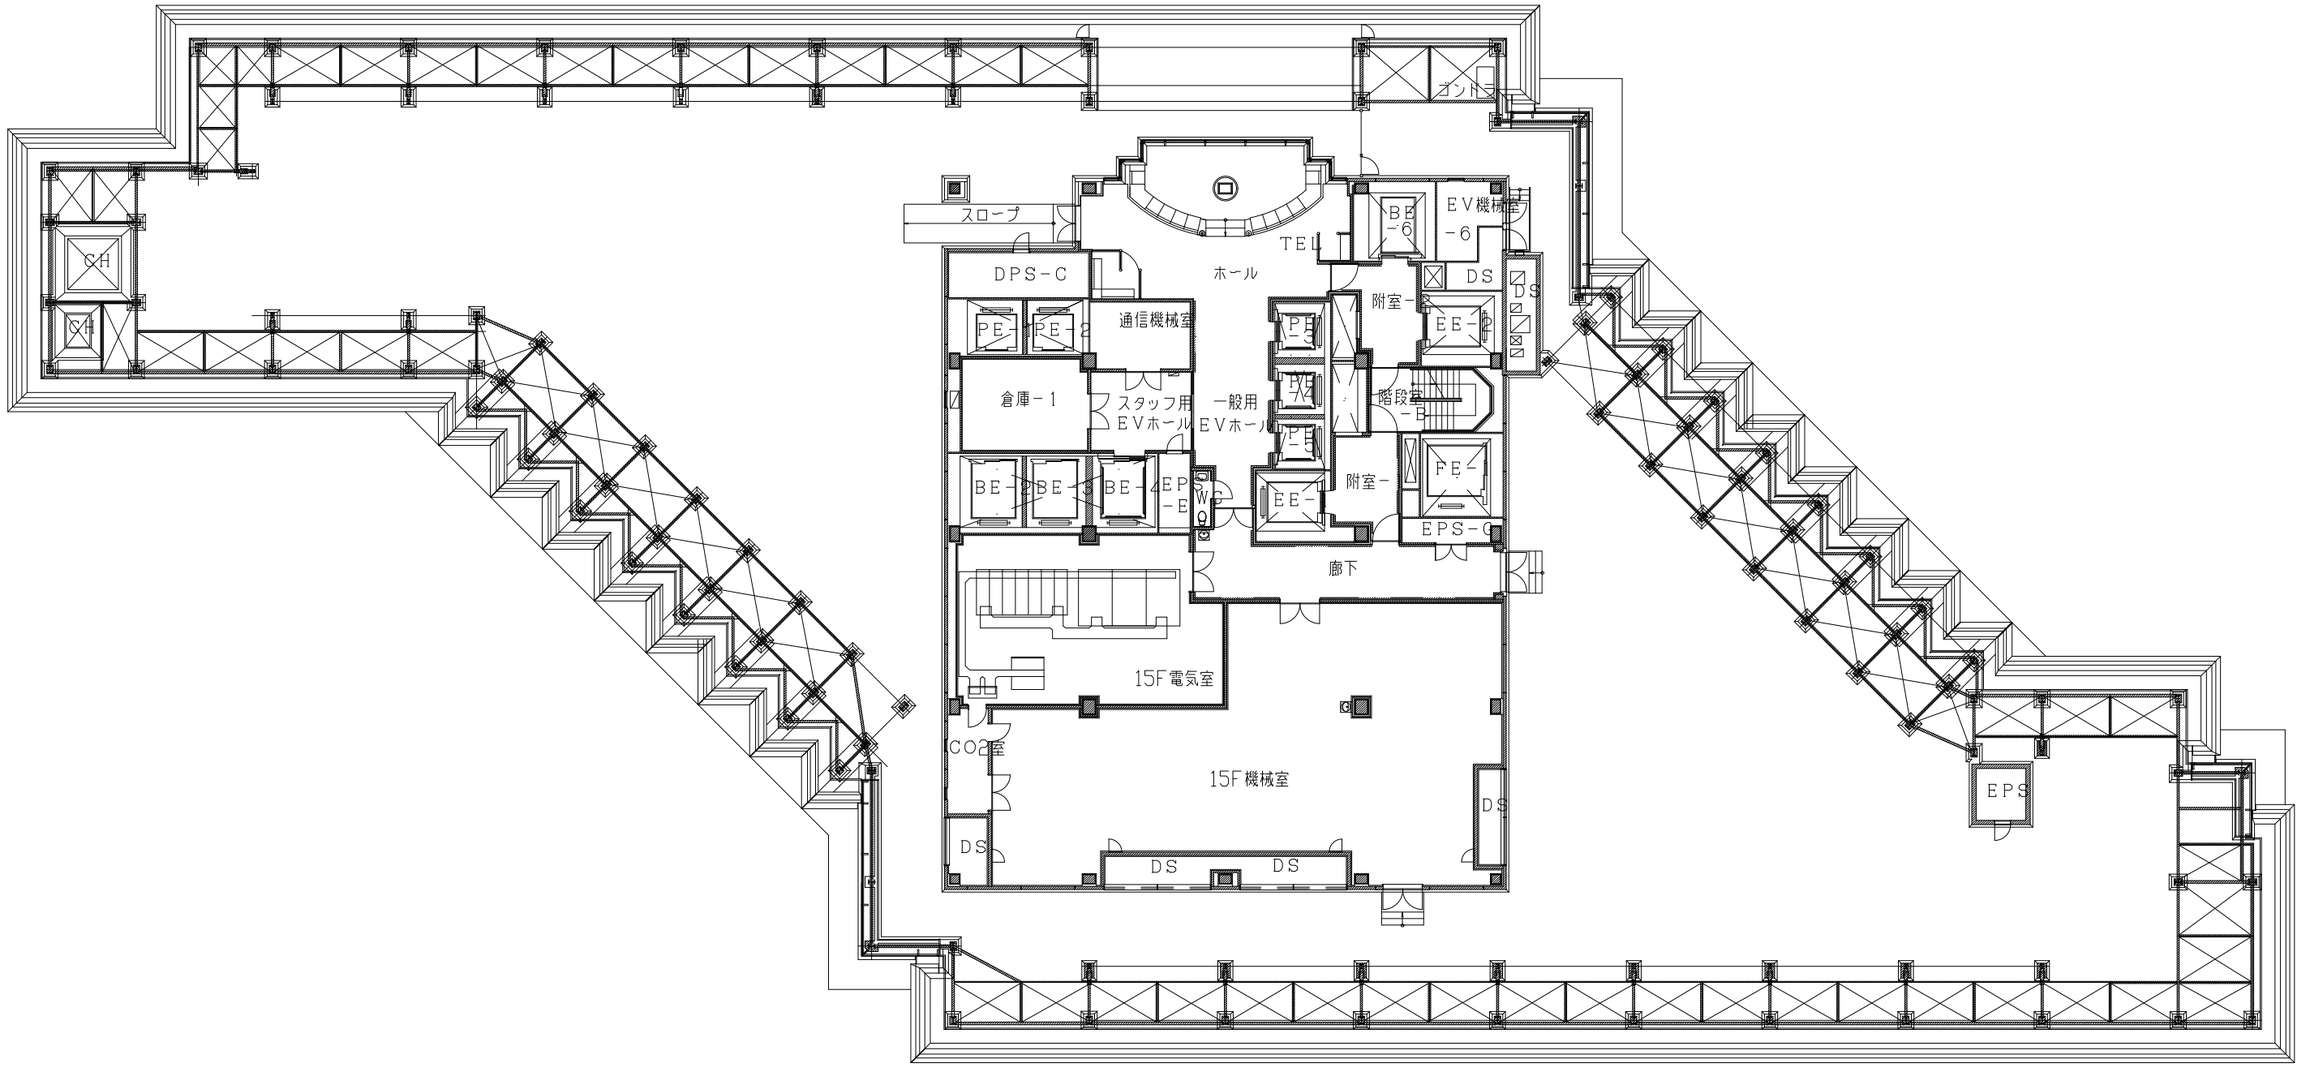

本館　１５階平面図

R1.11　施設担当

横浜市立大学附属市民総合医療センター

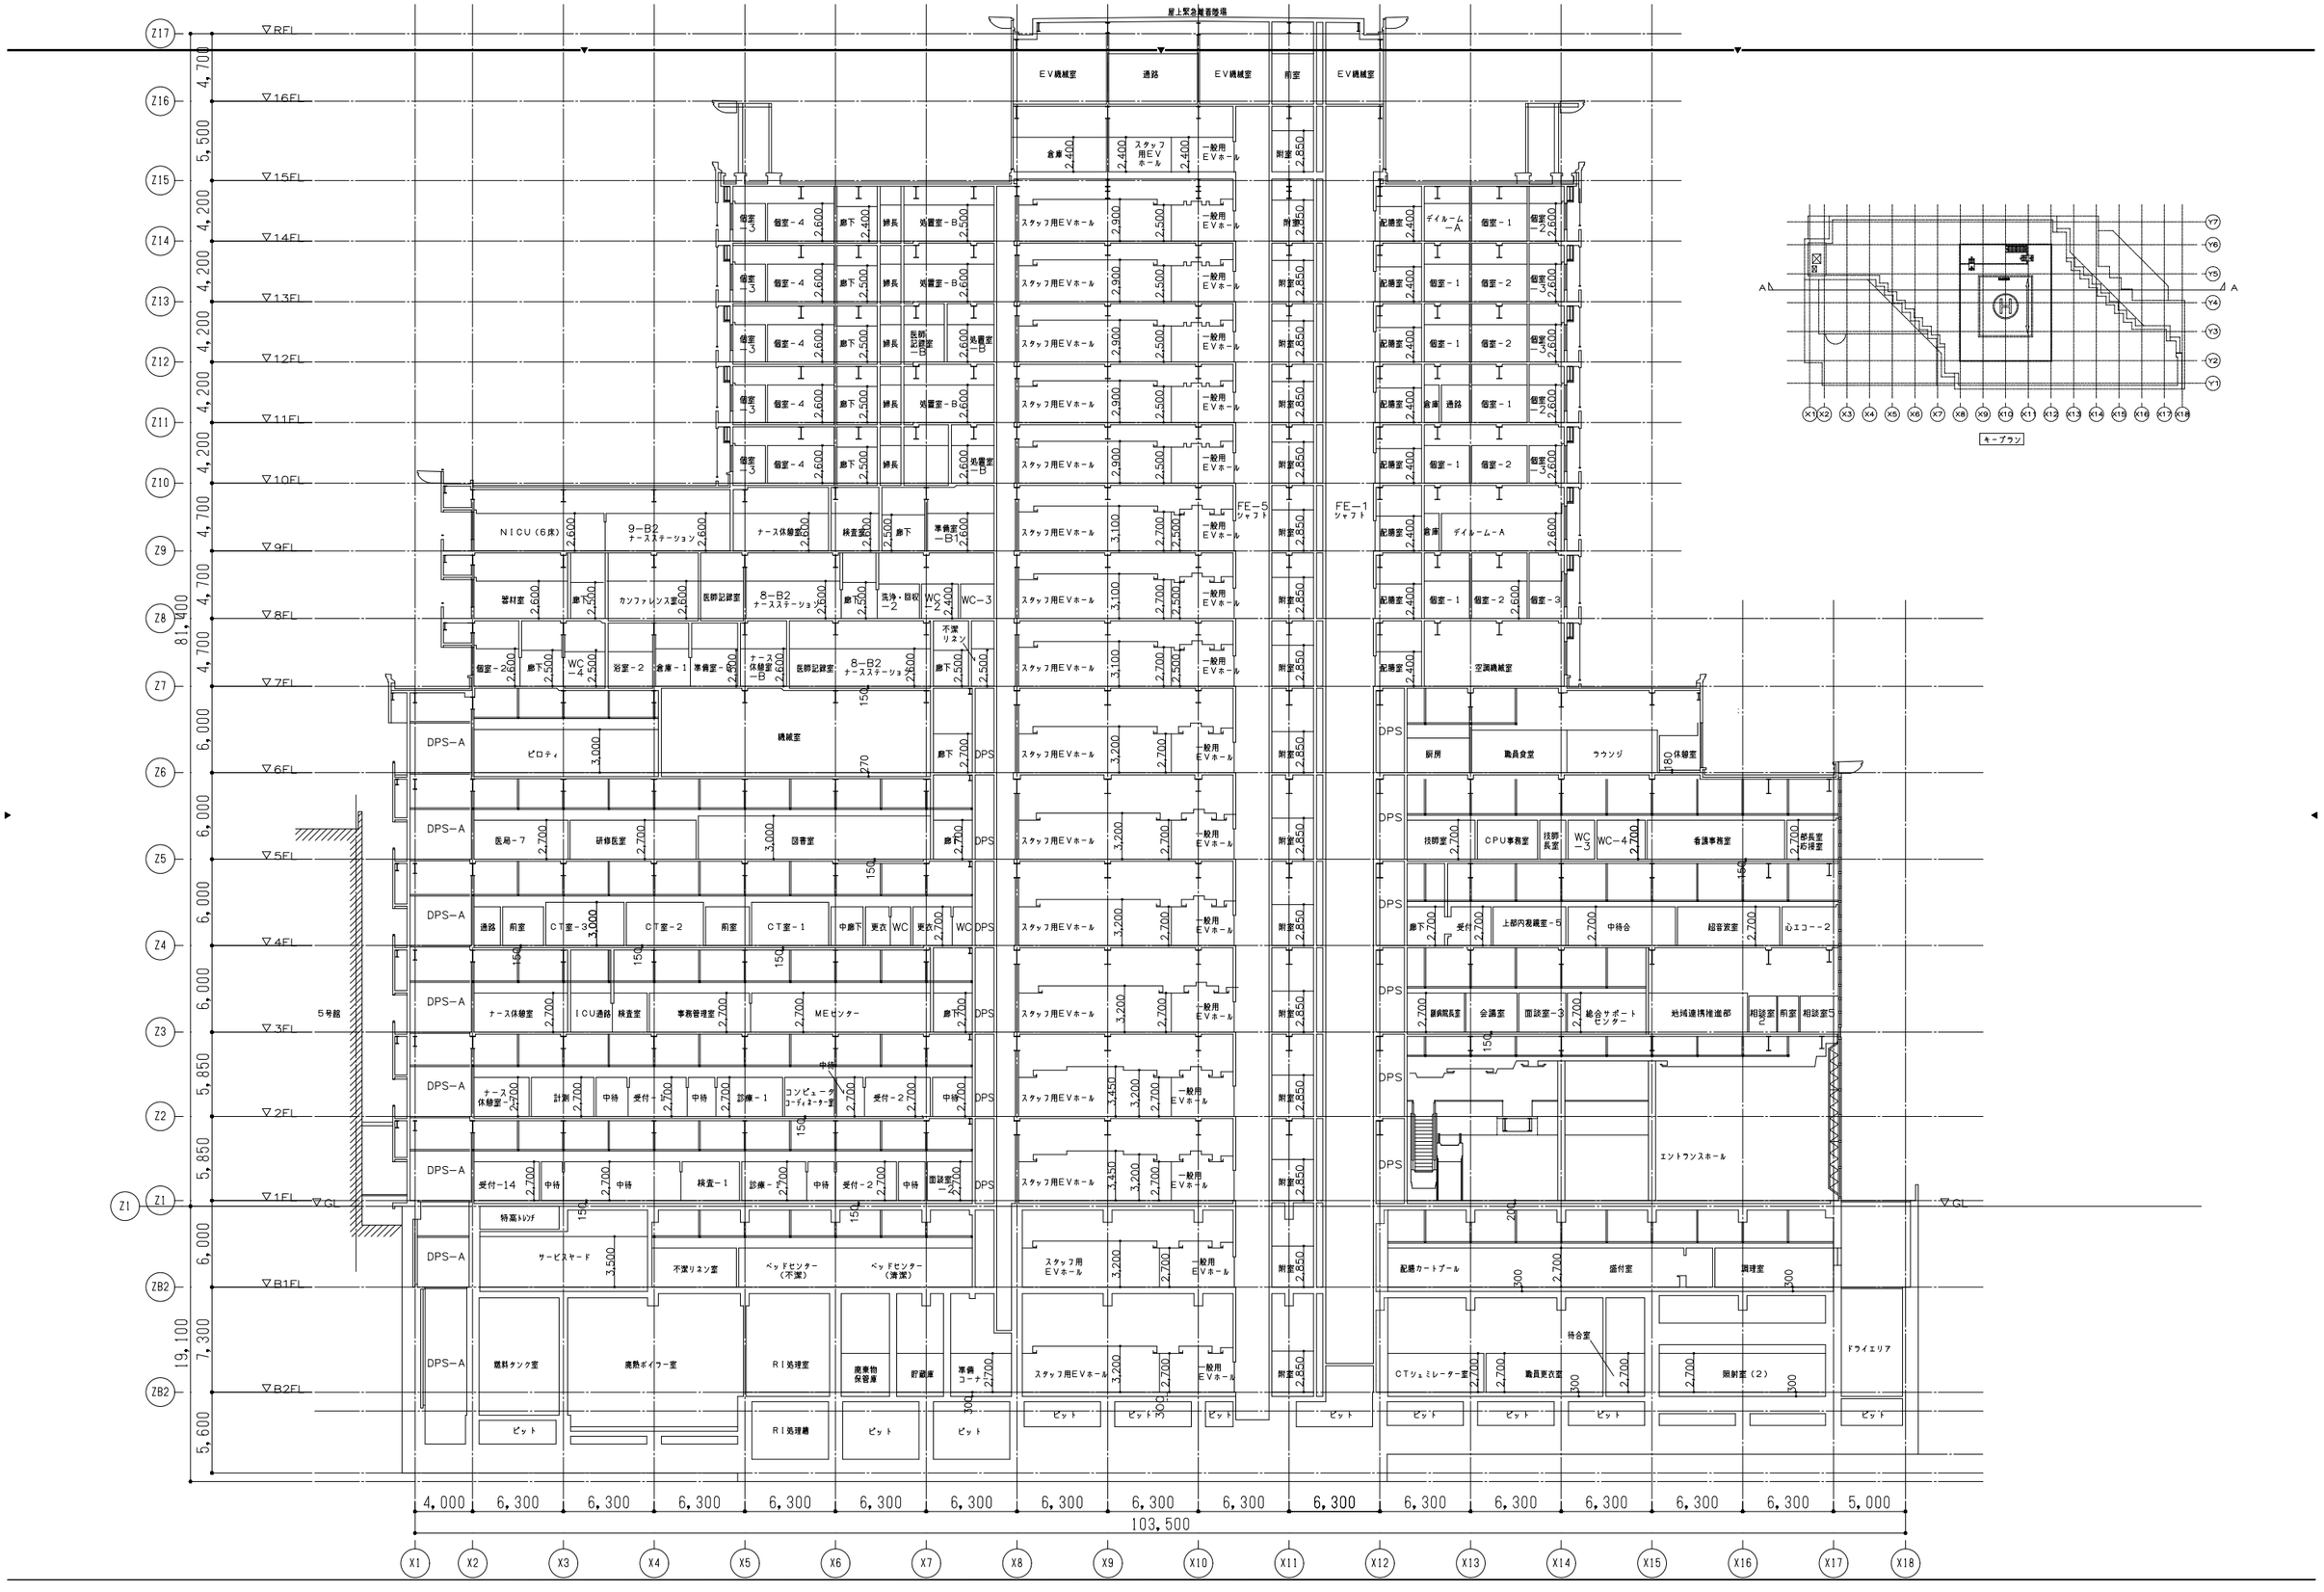
屋上緊急着陸場
EV機械室
通路
EV機械室
前室
EV機械室
▽RFL
▽16FL
▽15FL
▽14FL
▽13FL
▽12FL
▽11FL
▽10FL
▽9FL
▽8FL
▽7FL
▽6FL
▽5FL
▽4FL
▽3FL
▽2FL
▽1FL
▽GL
▽B1FL
▽B2FL
4,700
5,500
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,700
4,700
4,700
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
5,850
5,850
6,000
7,300
5,600
81,400
19,100
NICU（6床）
9−B2 ナースステーション
ナース休憩室
検査室
準備室−1
8−B2 ナースステーション
器材室
カンファレンス室
医師記録室
洗浄・回収−2
WC−3
ナース休憩室−B
不潔リネン
個室−1
個室−2
個室−3
個室−4
浴室−2
倉庫−1
WC−4
処置室−B
医師記録室−1
DPS−A
ピロティ
機械室
医局−7
研修医室
図書室
通路
前室
CT室−3
CT室−2
CT室−1
中廊下
更衣
WC
ナース休憩室
ICU通路
検査室
事務管理室
MEセンター
ナース休憩室−1
計測
中待
受付−1
診療−1
コンピューター・コーディネーター室
受付−2
受付−14
検査−1
診療−2
面談室−1
特高トランヴ
サービスヤード
不潔リネン室
ベッドセンター（不潔）
ベッドセンター（清潔）
燃料タンク室
蒸熱ボイラー室
RI処理室
RI処理槽
廃棄物保管庫
貯蔵庫
準備コーナー
ピット
スタッフ用EVホール
一般用EVホール
スタッフ用EVホール
倉庫
附室
配膳室
ディルーム−A
ディルーム−B
個室−1
個室−2
個室−3
倉庫
通路
厨房
職員食堂
ラウンジ
休憩室
技師室
CPU事務室
技師長室
WC−3
WC−4
看護事務室
部長室/応接室
受付
上部内視鏡室−5
中待合
超音波室
心エコー−2
臨床検査室
会議室
面談室−3
総合サポートセンター
地域連携推進部
相談室
前室
相談室−1
エントランスホール
配膳カートプール
盛付室
調理室
待合室
CTシュミレーター室
職員更衣室
照射室（2）
ドライエリア
FE−5 シャフト
FE−1 シャフト
5号館
4,000
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
6,300
5,000
103,500
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
Y7
Y6
Y5
Y4
Y3
Y2
Y1
A
A
キープラン

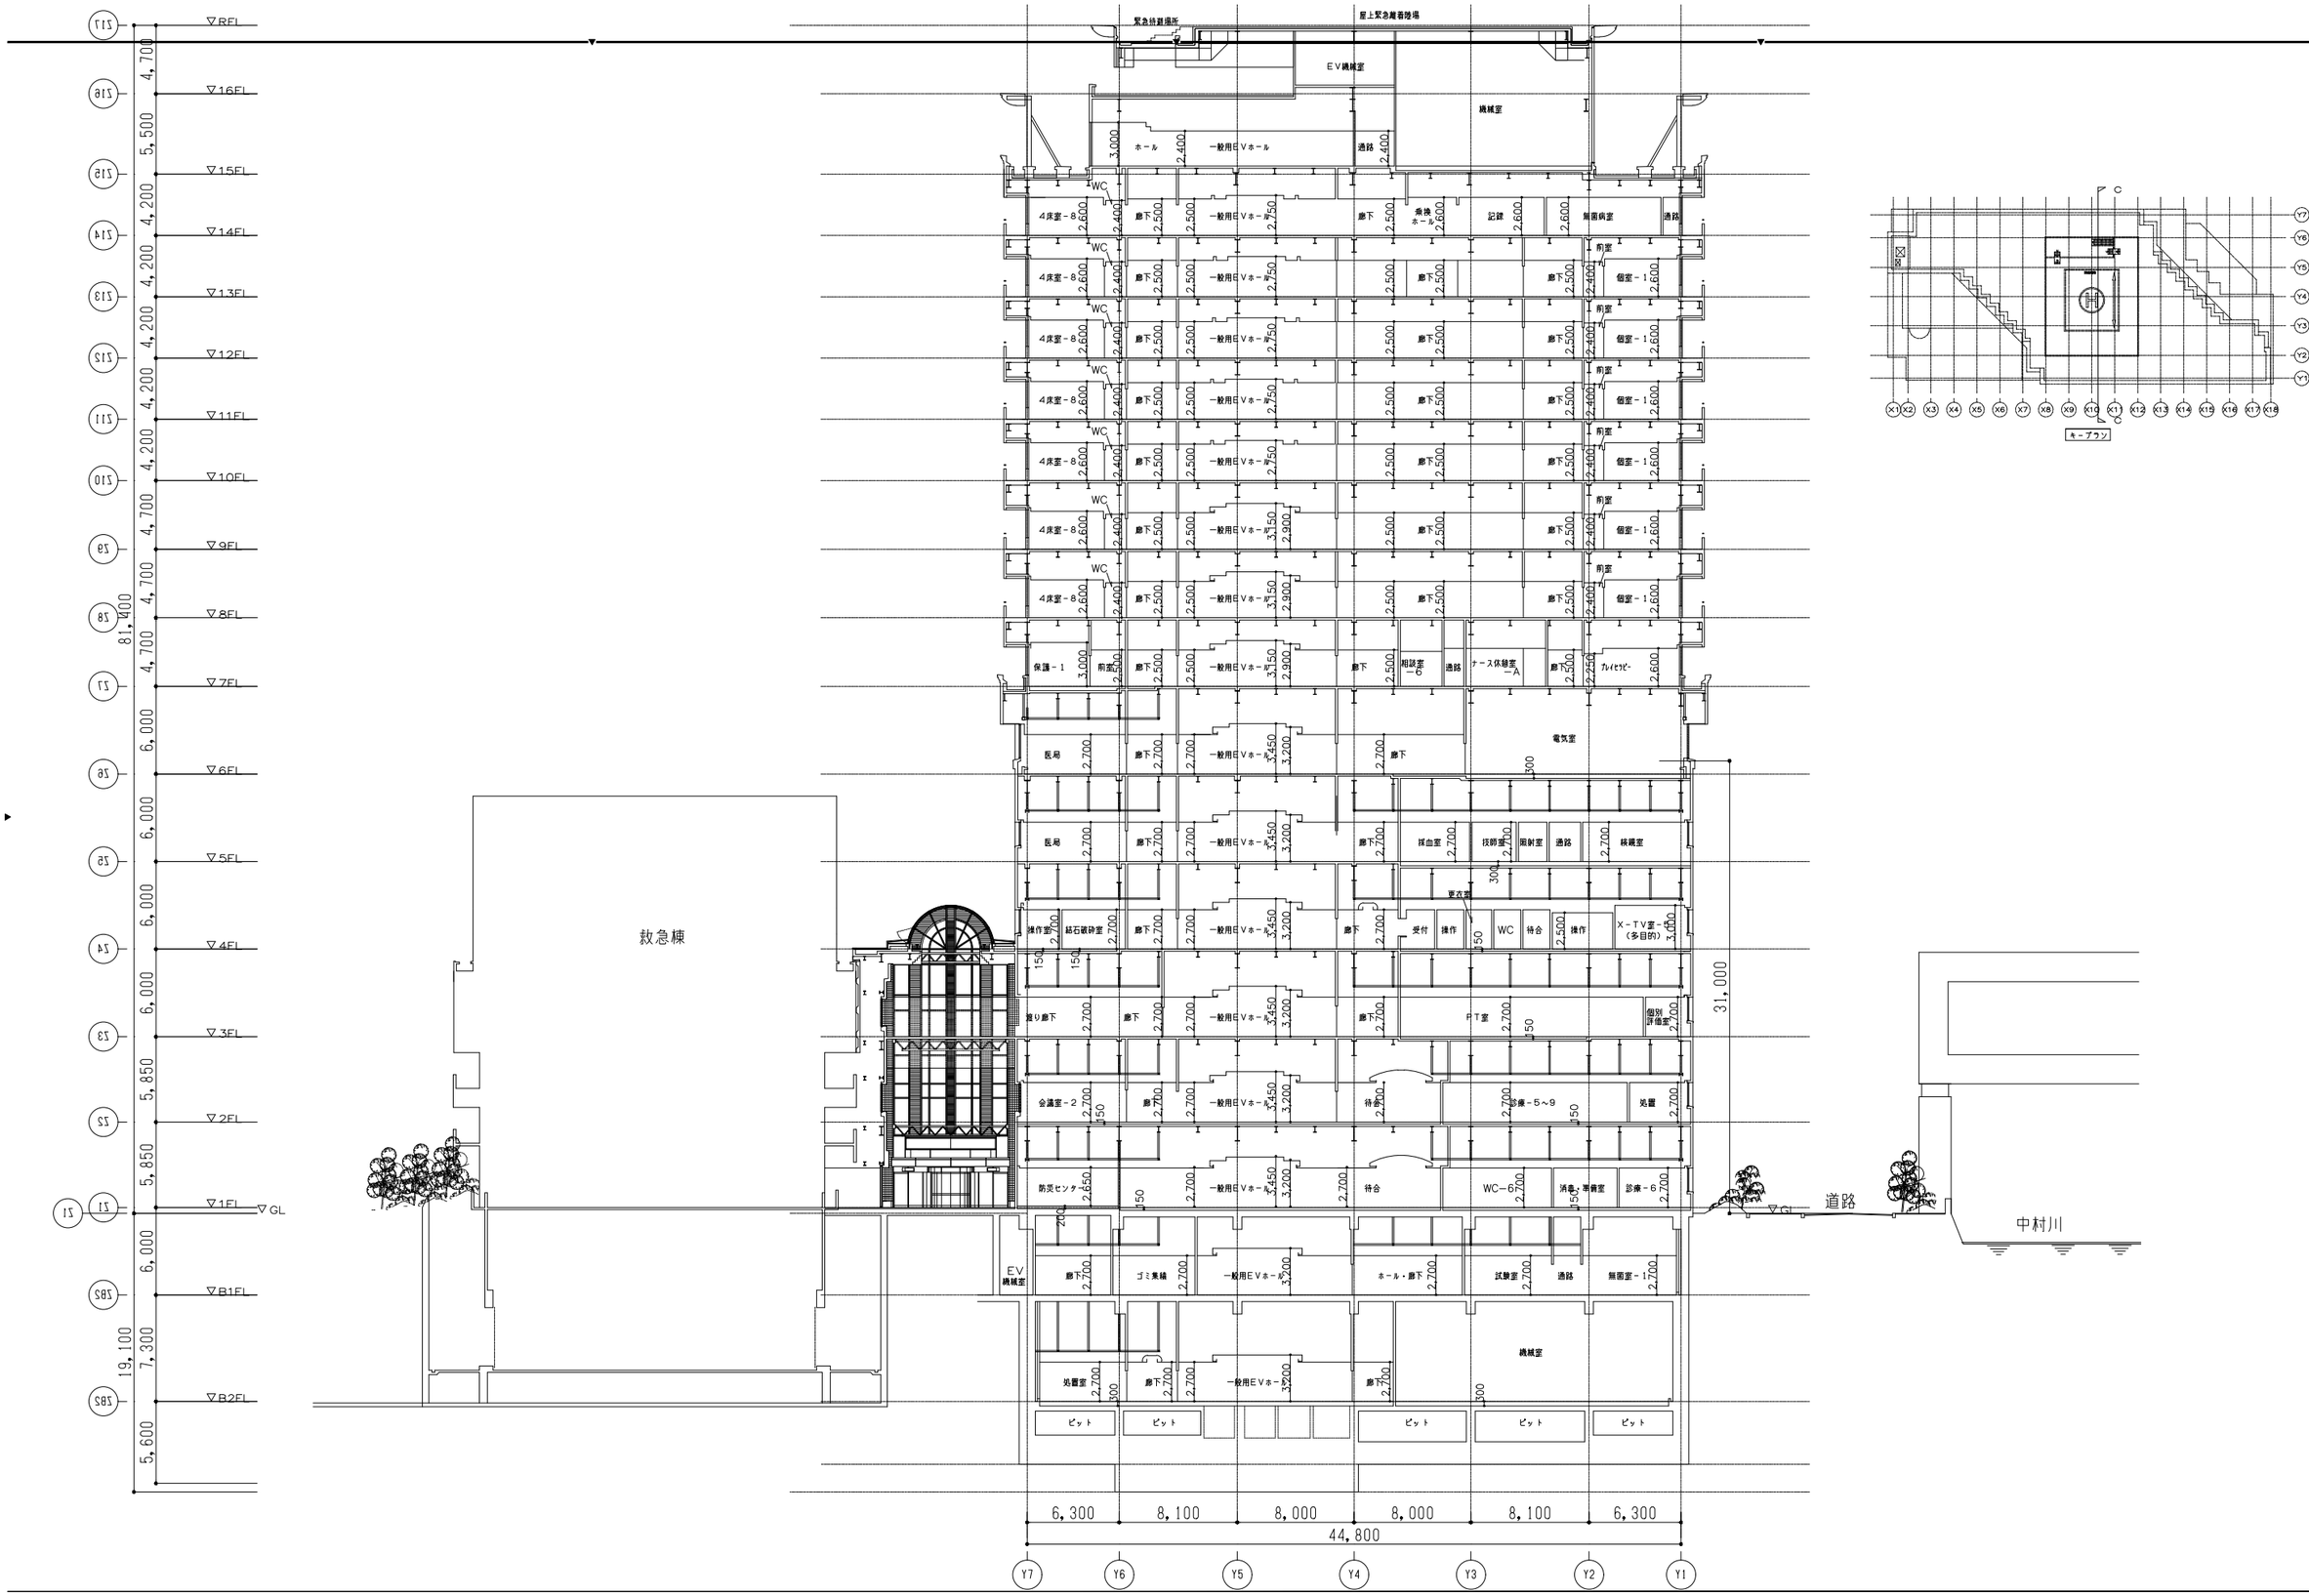
▽RFL
▽16FL
▽15FL
▽14FL
▽13FL
▽12FL
▽11FL
▽10FL
▽9FL
▽8FL
▽7FL
▽6FL
▽5FL
▽4FL
▽3FL
▽2FL
▽1FL
▽GL
▽B1FL
▽B2FL
4,700
5,500
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
4,700
4,700
4,700
6,000
6,000
6,000
6,000
5,850
5,850
6,000
7,300
5,600
81,400
19,100
緊急時避難所
屋上緊急離着陸場
EV機械室
機械室
救急棟
電気室
31,000
道路
中村川
6,300
8,100
8,000
8,000
8,100
6,300
44,800
Y7
Y6
Y5
Y4
Y3
Y2
Y1
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
キープラン

LED製品仕様および数量表（本館）

注：選考比較の為、本館建設完成図書（平成10年11月）より引用

照明ランプ精査表(2023.10.24調べ)

既存照明(改修前)													代替LED(改修後)									
										消費電力										消費電力		
No.	階数	場所	記号	特殊仕様	使用ランプ	色味	器具・型番	灯数	台数	本数	W/本	計	メーカー	色味	セット型番	LED（本体）	数量	器具/電源①	数量	W/本	計	備考
1	B2F	ドライエリア	rr21SP	SUS WP	FL20	昼白色	片反射1灯式	1	2	2	21.0	42.0	三菱	昼白色	MY-WN208530/N AHTN	EL-LUW20853N AHTN	2	EL-LHWN20810	2	5.8	11.6	
2	B2F	放射線治療室-1	H41	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー1灯式 225*1260想定	1	4	4	42.0	168.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40203N-01	LEEM-40203N-01	4	LEER-42251C6-LS9	4	13.6	54.4	
3	B2F	放射線治療室-1	H42	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225*1260想定	2	14	28	42.0	1176.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	14	LEER-42251C6-LS9	14	24.8	347.2	
4	B2F	放射線治療室-1	Q2	WP	IL60W	昼白色	DL Φ150 想定 透明カバー	1	6	6	60.0	360.0	IT	昼白色		DW150-05N50D-RP	6			5.5	33.0	
5	B2F	倉庫（放射線治療室）	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	4	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-G150	4	12.7	50.8	
6	B2F	放射線治療室-2	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	12	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	12	BSL04-G150	12	12.7	152.4	
7	B2F	放射線治療室	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-G230	2	25.2	50.4	
8	B2F	放射線治療室-3	C41		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー1灯式 W190想定	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	埋込下面開放選定。要確認。
9	B2F	放射線治療室-3	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	8	16	42.0	672.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	25.2	201.6	埋込下面開放選定。要確認。
10	B2F	放射線治療室-3	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	100.0	400.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
11	B2F	工作室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	
12	B2F	待合（放射線治療室）	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	31	31	18.9	585.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	31			5.5	170.5	
13	B2F	待合（放射線治療室）	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	17	17	28.4	482.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	17			8.4	142.8	
14	B2F	待合（放射線治療室）	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	70	70	42.0	2940.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	70	BSL04-T	70	12.7	889.0	
15	B2F	待合（放射線治療室）	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	24	24	21.0	504.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	24	BSL02-T	24	7.5	180.0	
16	B2F	治療操作室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	17	34	42.0	1428.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	17	BSL04-UKK300L	17	25.2	428.4	埋込下面開放選定。要確認。
17	B2F	治療操作室	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	2	2	100.0	200.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	2			8.4	16.8	
18	B2F	治療操作室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
19	B2F	治療操作室	Q1		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 乳白カバー	1	2	2	100.0	200.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	2			8.4	16.8	
20	B2F	治療操作室	W		IL5W	昼白色	白熱灯器具 赤丸球	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		該当品なし	0			0.0	0.0	赤丸球？
21	B2F	治療操作室	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	2	2	10.5	21.0	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	2	LMT-11917M-LS9	2	5.0	10.0	
22	B2F	職員更衣室	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	8	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	8	BSL04-G150	8	12.7	101.6	
23	B2F	職員更衣室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
24	B2F	CT・治療計画室	I42		FLR40	昼白色	直付プリズムカバー2灯式	2	10	20	42.0	840.0	IT	昼白色	BL4-2550F-J	IBL40-25N50F-SD	10	BSL04-J250	10	25.2	252.0	直付下面開放選定
25	B2F	CT・治療計画室	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	100.0	400.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
26	B2F	CT・治療計画室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
27	B2F	前室	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
28	B2F	前室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
29	B2F	トイレ1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
30	B2F	トイレ1	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
31	B2F	トイレ1	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
32	B2F	トイレ2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
33	B2F	トイレ2	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
34	B2F	EPS-F	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
35	B2F	治療計画・品質管理室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	9	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	25.2	226.8	埋込下面開放選定。要確認。
36	B2F	診察室2	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
37	B2F	中待合-地下2	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	28.4	113.6	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
38	B2F	診察室3	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
39	B2F	附室-2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	
40	B2F	附室-2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
41	B2F	附室-1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
42	B2F	附室-1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
43	B2F	EPS-G	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
44	B2F	一般用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	19	19	42.0	798.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	19	BSL04-T	19	12.7	241.3	
45	B2F	一般用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
46	B2F	一般用EVホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	18.9	113.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	6			5.5	33.0	
47	B2F	不明	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
48	B2F	不明	U5		GL5W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
49	B2F	診察室1	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	4	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	39.8	159.2	
50	B2F	処置室	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
51	B2F	準備室	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	3	9	36.0	324.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	3			33.5	100.5	
52	B2F	受付-地下2	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	3	9	36.0	324.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	3			33.5	100.5	
53	B2F	管理室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	7	14	42.0	588.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	7	BSL04-UKK300L	7	25.2	176.4	埋込下面開放選定。要確認。
54	B2F	管理室	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
55	B2F	EPS-H	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
56	B2F	感染系 排水処理室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-KT	4	25.2	100.8	
57	B2F	検査系 排水処理室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-KT	4	25.2	100.8	
58	B2F	マニホールド室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	5	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	5	BSL04-KT	5	25.2	126.0	
59	B2F	消火ポンプ室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-KT	6	25.2	151.2	

60	B2F	機械室 B2-1	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	58	116	42.0	4872.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	58	BSL04-KT	58	25.2	1461.6	
61	B2F	事務室・倉庫	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	12	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	12	BSL04-UKK300L	12	25.2	302.4	
62	B2F	CO2 ポンベ室	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	4	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-G150	4	12.7	50.8	
63	B2F	CO2 ポンベ室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
64	B2F	焼却室	D41wp	WP	FLR40	昼白色	シーリング1灯式	1	1	1	42.0	42.0	東芝	昼白色		LEDB-40940N-LS9	1			19.9	19.9	
65	B2F	廃棄物保管室	D41wp	WP	FLR40	昼白色	シーリング1灯式	1	2	2	42.0	84.0	東芝	昼白色		LEDB-40940N-LS9	2			19.9	39.8	
66	B2F	準備室	En42		FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
67	B2F	準備室	L41		FLR40	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	EL-LFV47111A AHJ (25N5)	LDL40S・N/17/25・N5	1	EL-LFV4711A AHJ	1	21.0	21.0	
68	B2F	貯蔵室	D41wp	WP	FLR40	昼白色	シーリング1灯式	1	1	1	42.0	42.0	東芝	昼白色		LEDB-40940N-LS9	1			19.9	19.9	
69	B2F	実験室	En42		FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 W300想定	2	14	28	42.0	1176.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	14	BSL04-UKK300L	14	25.2	352.8	埋込下面開放選定。要確認。
70	B2F	実験室	L41		FLR40	昼白色	ブラケット1灯式	1	2	2	42.0	84.0	三菱	昼白色	EL-LFV47111A AHJ (25N5)	LDL40S・N/17/25・N5	2	EL-LFV4711A AHJ	2	21.0	42.0	
71	B2F	汚染検査室	En42		FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
72	B2F	汚染検査室	L11		FL10	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	10.5	10.5	IT	昼白色	MK330(W)+LFIR010-05N50G2	LFIR010-05N50G2	1	MK330(W)	1	5.0	5.0	
73	B2F	RI管理室	En42		FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	埋込下面開放選定。要確認。
74	B2F	RI管理室	L11		FL10	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	10.5	10.5	IT	昼白色	MK330(W)+LFIR010-05N50G2	LFIR010-05N50G2	1	MK330(W)	1	5.0	5.0	
75	B2F	廊下-1	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	7	7	42.0	294.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	7	BSL04-G150	7	12.7	88.9	
76	B2F	EPS-E	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
77	B2F	スタッフ用 EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	20	20	42.0	840.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	20	BSL04-T	20	12.7	254.0	
78	B2F	スタッフ用 EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
79	B2F	車椅子用トイレ	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
80	B2F	待合(RI検査室)	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	8	8	28.4	227.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	8			8.4	67.2	
81	B2F	EPS-D	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
82	B2F	準備室	E42		FLR40	昼白色	埋込透明カバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
83	B2F	準備室	L41		FLR40	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	EL-LFV47111A AHJ (25N5)	LDL40S・N/17/25・N5	1	EL-LFV4711A AHJ	1	21.0	21.0	
84	B2F	EPS-C	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
85	B2F	更衣室	J8		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	28.4	28.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	1			8.4	8.4	
86	B2F	中待合(RI検査室)	M3		FML36	昼白色	埋込乳白カバー3灯式 口450想定	3	4	12	37.8	453.6	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	4			33.5	134.0	
87	B2F	中待合(RI検査室)	J8		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	28.4	340.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	12			8.4	100.8	
88	B2F	トイレ3	J8		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	5	5	28.4	142.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	5			8.4	42.0	
89	B2F	RI検査室-3	E42		FLR40	昼白色	埋込透明カバー2灯式 W300想定	2	24	48	42.0	2016.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	24	BSL04-UKK300L	24	25.2	604.8	埋込下面開放選定。要確認。
90	B2F	RI検査室-3	L11		FL10	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	10.5	10.5	IT	昼白色	MK330(W)+LFIR010-05N50G2	LFIR010-05N50G2	1	MK330(W)	1	5.0	5.0	
91	B2F	RI検査室-2	E42		FLR40	昼白色	埋込透明カバー2灯式 W300想定	2	10	20	42.0	840.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	10	BSL04-UKK300L	10	25.2	252.0	埋込下面開放選定。要確認。
92	B2F	RI検査室-2	L11		FL10	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	10.5	10.5	IT	昼白色	MK330(W)+LFIR010-05N50G2	LFIR010-05N50G2	1	MK330(W)	1	5.0	5.0	
93	B2F	RI検査室-1	E42		FLR40	昼白色	埋込透明カバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
94	B2F	RI検査室-1	L11		FL10	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	10.5	10.5	IT	昼白色	MK330(W)+LFIR010-05N50G2	LFIR010-05N50G2	1	MK330(W)	1	5.0	5.0	
95	B2F	処置室	E42		FLR40	昼白色	埋込透明カバー2灯式 W300想定	2	7	14	42.0	588.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	7	BSL04-UKK300L	7	25.2	176.4	埋込下面開放選定。要確認。
96	B2F	処置室	E22		FL20	昼白色	埋込透明カバー2灯式 W300想定	2	1	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-1150F-U30L	IBL20-11N50F-SD	1	BSL02-UKK300L	1	11.8	11.8	埋込下面開放選定。問題ないか要確認。
97	B2F	処置室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
98	B2F	貯蔵室	D41wp	WP	FLR40	昼白色	シーリング1灯式	1	2	2	42.0	84.0	東芝	昼白色		LEDB-40940N-LS9	2			19.9	39.8	
99	B2F	廃棄物貯蔵室	D41wp	WP	FLR40	昼白色	シーリング1灯式	1	1	1	42.0	42.0	東芝	昼白色		LEDB-40940N-LS9	1			19.9	19.9	
100	B2F	廃棄物貯蔵室	D42wp	WP	FLR40	昼白色	シーリング2灯式	2	2	4	42.0	168.0	東芝	昼白色		LDL40S・N/19/25-G2	4	LET-42580-LS9	2	20.5	82.0	LED管×2
101	B2F	貯蔵室 隣室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-KT	6	12.7	76.2	
102	B2F	発電機室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	22	44	42.0	1848.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	22	BSL04-KT	22	25.2	554.4	
103	B2F	発電機室	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-KT	3	12.7	38.1	
104	B2F	ガス圧縮機室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-KT	6	25.2	151.2	
105	B2F	階段 前室	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
106	B2F	ボイラー室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	31	62	42.0	2604.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	31	BSL04-KT	31	25.2	781.2	
107	B2F	ボイラー室	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-T	4	12.7	50.8	
108	B2F	燃料タンク室	SP-1		RC100W	昼白色	防爆型白熱灯	1	2	2	100.0	200.0	東芝	昼白色		LEDQ-10822SEB-LS9	2			15.5	31.0	G22選定。要確認。
109	B2F	廊下-1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	14	14	42.0	588.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	14	BSL04-UKK190L	14	12.7	177.8	
110	B2F	副監視室	B43		FLR40	昼白色	埋込ルーバー3灯式 W300想定	3	8	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	39.8	318.4	埋込下面開放選定
111	B2F	副監視室	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-G230	2	25.2	50.4	
112	B2F	特高電気室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	86	86	42.0	3612.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	86	BSL04-KT	86	12.7	1092.2	
113	B2F	ドライエリア	R21		FL20	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-KT	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-KT	1	7.5	7.5	
114	B2F	M2(図面E202)	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	43	86	42.0	3612.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	43	BSL04-KT	43	25.2	1083.6	
115	B2F	M2(図面E202)	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
116	B2F	M2(図面E204)	rr41sp	SUS WP	FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	11	11	42.0	462.0	三菱	昼白色	MY-EN420530/N AHTN	EL-LUE42053N AHTN	11	EL-LH-EN40810	11	13.6	149.6	
117	B2F	M2(図面E204)	rr41sp	SUS WP	FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	17	17	42.0	714.0	三菱	昼白色	MY-EN420530/N AHTN	EL-LUE42053N AHTN	17	EL-LH-EN40810	17	13.6	231.2	
118	B1F	炊飯コーナー	F42sp	SUS WP	FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	8	16	42.0	672.0	三菱	昼白色	MY-EV440531/N AHTN	EL-LUE44053N AHTN	8	EL-LH-EV42310	8	24.9	199.2	
119	B1F	炊飯コーナー	U1		GL15W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	2	2	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
120	B1F	炊飯コーナー	S3		LDS60W	昼白色	直付シーリング	1	1	1	60.0	60.0	三菱	昼白色		LDA7N-G-E17/60/S	1	EL-CE1702C	1	6.8	6.8	
121	B1F	調理室	F42sp	SUS WP	FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	26	52	42.0	2184.0	三菱	昼白色	MY-EV440531/N AHTN	EL-LUE44053N AHTN	26	EL-LH-EV42310	26	24.9	647.4	
122	B1F	調理室	U1		GL15W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	9	9	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
123	B1F	前室 (栄養部)	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
124	B1F	調理室	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-G150	3	12.7	38.1	
125	B1F	低温倉庫	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	8	8	18.9	151.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	8			5.5	44.0	
126	B1F	食品庫-2	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-G230	2	25.2	50.4	
127	B1F	食品庫-2	J6		MT70W	昼白色	DL Φ250 想定	1	4	4	73.5	294.0	三菱	昼白色		EL-D3533NS/6W AHTZ	4			30.1	120.4	
128	B1F	仕込み・下処理	F42sp	SUS WP	FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	17	34	42.0	1428.0	三菱	昼白色	MY-EV440531/N AHTN	EL-LUE44053N AHTN	17	EL-LH-EV42310	17	24.9	423.3	

129	B1F	仕込み・下処理	F22sp	SUS WP	FL20	昼白色	逆富士2灯式	2	4	8	21.0	168.0	IT	昼白色	BL2-1150QRPQ23	IBL20-11N50Q-RP	4	BSL02-RPQ230	4	11.8	47.2	
130	B1F	仕込み・下処理	U1		GL15W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	6	6	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
131	B1F	盛付室	F42sp	SUS WP	FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	31	62	42.0	2604.0	三菱	昼白色	MY-EV440531/N AHTN	EL-LUE44053N AHTN	31	EL-LH-EV42310	31	24.9	771.9	
132	B1F	盛付室	U1		GL15W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	7	7	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
133	B1F	盛付室	T21sp	SUS WP	FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750QRPT	IBL20-07N50Q-RP	1	BSL02-RPT	1	7.5	7.5	
134	B1F	洗浄室-2	F42sp	SUS WP	FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	3	6	42.0	252.0	三菱	昼白色	MY-EV440531/N AHTN	EL-LUE44053N AHTN	3	EL-LH-EV42310	3	24.9	74.7	
135	B1F	洗浄室-2	U1		GL15W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
136	B1F	前室 調乳室	E41		FLR40	昼白色	埋込透明カバー1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
137	B1F	調乳室	E42		FLR40	昼白色	埋込透明カバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
138	B1F	調乳室	U2		GL15W	昼白色	殺菌灯 壁付	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
139	B1F	洗浄室-1	F42sp	SUS WP	FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	12	24	42.0	1008.0	三菱	昼白色	MY-EV440531/N AHTN	EL-LUE44053N AHTN	12	EL-LH-EV42310	12	24.9	298.8	
140	B1F	洗浄室-1	U1		GL15W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	3	3	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
141	B1F	廊下-2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	11	22	42.0	924.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	11	BSL04-UKK300L	11	25.2	277.2	
142	B1F	廊下-5	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	7	14	42.0	588.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	7	BSL04-UKK300L	7	25.2	176.4	
143	B1F	配膳	F42sp	SUS WP	FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	21	42	42.0	1764.0	三菱	昼白色	MY-EV440531/N AHTN	EL-LUE44053N AHTN	21	EL-LH-EV42310	21	24.9	522.9	
144	B1F	配膳	U1		GL15W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	8	8	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
145	B1F	DPS-G	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
146	B1F	EPS-F	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
147	B1F	事務室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	18	36	42.0	1512.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	18	BSL04-UKK300L	18	25.2	453.6	埋込下面開放選定。要確認。
148	B1F	DPS-F	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
149	B1F	EPS-G	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
150	B1F	検収コーナー	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
151	B1F	食品庫-1	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-G230	2	25.2	50.4	
152	B1F	食品庫-1	U5		GL5W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	4	4	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
153	B1F	カートプール	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	10	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	10	BSL04-UKK190L	10	12.7	127.0	
154	B1F	カートプール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
155	B1F	附室-1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
156	B1F	附室-1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
157	B1F	附室-2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	
158	B1F	附室-2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
159	B1F	一般用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	19	19	42.0	798.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	19	BSL04-T	19	12.7	241.3	
160	B1F	一般用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
161	B1F	一般用EVホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	10	10	18.9	189.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	10			5.5	55.0	
162	B1F	ダストルーム	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	4	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-G150	4	12.7	50.8	
163	B1F	ダストルーム	U6		GL5W	昼白色	殺菌灯 壁付	1	2	2	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
164	B1F	廊下-3	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	20	40	42.0	1680.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	20	BSL04-UKK300L	20	25.2	504.0	
165	B1F	廊下-3	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
166	B1F	廊下-3	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
167	B1F	EV機械室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
168	B1F	EV機械室	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
169	B1F	トイレ-1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
170	B1F	トイレ-1	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
171	B1F	車椅子トイレ	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
172	B1F	トイレ-2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	18.9	113.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	6			5.5	33.0	
173	B1F	トイレ-2	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	3	3	21.0	63.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	3	BSL02-T	3	7.5	22.5	
174	B1F	組合事務室-2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
175	B1F	スタッフ用 EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	20	20	42.0	840.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	20	BSL04-T	20	12.7	254.0	
176	B1F	スタッフ用 EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
177	B1F	コンプレッサー室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
178	B1F	EPS-B	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
179	B1F	DPS-H	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
180	B1F	DPS-H	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
181	B1F	機械室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-KT	6	12.7	76.2	
182	B1F	倉庫 医事課	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	4	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-G150	4	12.7	50.8	
183	B1F	部長室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
184	B1F	更衣室-1	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-G150	3	12.7	38.1	
185	B1F	更衣室-2	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-G230	2	25.2	50.4	
186	B1F	カンファレンス室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	12	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	12	BSL04-UKK300L	12	25.2	302.4	埋込下面開放選定。要確認。
187	B1F	EV機械室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
188	B1F	注射薬室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	39	78	42.0	3276.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	39	BSL04-UKK300L	39	25.2	982.8	
189	B1F	注射薬室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
190	B1F	注射薬室	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
191	B1F	無菌室-2	H42	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225×1260想定	2	6	12	42.0	504.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	6	LEER-42251C6-LS9	6	24.8	148.8	
192	B1F	無菌室 前室	E42		FLR40	昼白色	埋込透明カバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
193	B1F	無菌室 前室	E41		FLR40	昼白色	埋込透明カバー1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
194	B1F	無菌室-1	H42	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225×1260想定	2	9	18	42.0	756.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	9	LEER-42251C6-LS9	9	24.8	223.2	
195	B1F	廊下-8	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	5	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	25.2	126.0	
196	B1F	薬品管理室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	9	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	25.2	226.8	埋込下面開放選定。要確認。

197	B1F	散剤製剤室	E42		FLR40	昼白色	埋込透明カバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
198	B1F	散剤製剤室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
199	B1F	試験室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	9	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	25.2	226.8	
200	B1F	蒸留水製造室	F42sp	SUS WP	FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	2	4	42.0	168.0	三菱	昼白色	MY-EV440531/N AHTN	EL-LUE44053N AHTN	2	EL-LH-EV42310	2	24.9	49.8	
201	B1F	洗瓶室	F42sp	SUS WP	FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	6	12	42.0	504.0	三菱	昼白色	MY-EV440531/N AHTN	EL-LUE44053N AHTN	6	EL-LH-EV42310	6	24.9	149.4	
202	B1F	洗瓶室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
203	B1F	湿性製剤室	H42	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225*1260想定	2	6	12	42.0	504.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	6	LEER-42251C6-LS9	6	24.8	148.8	
204	B1F	医療機材室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	14	28	42.0	1176.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	14	BSL04-UKK300L	14	25.2	352.8	
205	B1F	医療機材室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
206	B1F	組合事務室-1	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	
207	B1F	EPS-B	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
208	B1F	DPS-C	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
209	B1F	DPS-D	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
210	B1F	DPS-E	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
211	B1F	DPS-D	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
212	B1F	廊下	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	
213	B1F	廊下	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
214	B1F	霊安室 前室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	5	5	18.9	94.5	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	5			5.5	27.5	
215	B1F	霊安室 前室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
216	B1F	ホール霊安室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	7	7	18.9	132.3	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	7			5.5	38.5	
217	B1F	霊安室1	M4		FL20	昼白色	埋込乳白カバー5灯式 □639想定	5	1	5	21.0	105.0	三菱	昼白色	EL-LFY2005 AHJ (13N4)	LDL20S・N/10/13・N4	5	EL-LK2725 AHJ	1	11.0	55.0	LED管×5必要
218	B1F	霊安室2	M4		FL20	昼白色	埋込乳白カバー5灯式 □639想定	5	1	5	21.0	105.0	三菱	昼白色	EL-LFY2005 AHJ (13N4)	LDL20S・N/10/13・N4	5	EL-LK2725 AHJ	1	11.0	55.0	LED管×5必要
219	B1F	霊安室3	M4		FL20	昼白色	埋込乳白カバー5灯式 □639想定	5	1	5	21.0	105.0	三菱	昼白色	EL-LFY2005 AHJ (13N4)	LDL20S・N/10/13・N4	5	EL-LK2725 AHJ	1	11.0	55.0	LED管×5必要
220	B1F	霊安室 WC	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
221	B1F	控室1	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-G230	1	25.2	25.2	
222	B1F	控室1	At41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
223	B1F	控室1	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
224	B1F	控室2	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-G230	1	25.2	25.2	
225	B1F	控室2	At41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
226	B1F	控室2	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
227	B1F	清掃用具庫	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
228	B1F	保管庫2	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
229	B1F	保管庫1	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-G230	1	25.2	25.2	
230	B1F	滅菌機材倉庫1	F42sp	SUS WP	FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	12	24	42.0	1008.0	三菱	昼白色	MY-EV440531/N AHTN	EL-LUE44053N AHTN	12	EL-LH-EV42310	12	24.9	298.8	
231	B1F	滅菌機材倉庫1	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
232	B1F	滅菌機材倉庫2	F42sp	SUS WP	FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	8	16	42.0	672.0	三菱	昼白色	MY-EV440531/N AHTN	EL-LUE44053N AHTN	8	EL-LH-EV42310	8	24.9	199.2	
233	B1F	滅菌機材倉庫2	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
234	B1F	運転手控室	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-G150	2	12.7	25.4	
235	B1F	運転手控室	At41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
236	B1F	作業室	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
237	B1F	ベッド消毒室	F42sp	SUS WP	FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	19	38	42.0	1596.0	三菱	昼白色	MY-EV440531/N AHTN	EL-LUE44053N AHTN	19	EL-LH-EV42310	19	24.9	473.1	
238	B1F	ベッド消毒室	F42sp	SUS WP	FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	10	20	42.0	840.0	三菱	昼白色	MY-EV440531/N AHTN	EL-LUE44053N AHTN	10	EL-LH-EV42310	10	24.9	249.0	
239	B1F	リネン室 不潔	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	12	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	12	BSL04-G230	12	25.2	302.4	
240	B1F	リネン室 不潔	U1		GL15W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	2	2	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
241	B1F	リネン室 清潔	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	10	20	42.0	840.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	10	BSL04-UKK300L	10	25.2	252.0	
242	B1F	リネン室 前室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
243	B1F	サービスヤード	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	82	82	42.0	3444.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	82	BSL04-UKK190L	82	12.7	1041.4	
244	B1F	サービスヤード	A41sp	SUS	FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	18	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	18	BSL04-UKK190L	18	12.7	228.6	ステンレス一通常製品。問題ないか要確認。
245	B1F	EPS-A	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
246	B1F	倉庫1	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
247	B1F	PS-A	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
248	B1F	特高引込	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-KT	3	12.7	38.1	
249	B1F	特高引込	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
250	B1F	DPS-A	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
251	B1F	EPS-B	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
252	B1F	階段附室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
253	B1F	EPS-E	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
254	B1F	物品倉庫	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	84	84	42.0	3528.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	84	BSL04-UKK190L	84	12.7	1066.8	
255	B1F	物品倉庫	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	2	2	21.0	42.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	2	LEDB83911	2	10.0	20.0	
256	B1F	トイレ-3	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
257	B1F	トイレ-4	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
258	B1F	物品倉庫 前室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
259	B1F	事務室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
260	B1F	事務室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
261	B1F	タンク室	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
262	B1F	当直室	D2		FCL40+30	昼白色	直付シーリング プルSW付	1	1	1	73.5	73.5	東芝	調色		LEDH81101A01-LC	1			34.4	34.4	プルSW付ープルSWなし、リモコン
263	B1F	当直室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
264	B1F	機械室 B1-1	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-KT	6	12.7	76.2	
265	1F	喫煙室	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	

266	1F	エントランスホール	J7		FHT32	昼白色	DL Φ150 想定	1	31	31	33.6	1041.6	IT	昼白色		DW150-11N50F-SD	31			11.5	356.5	
267	1F	エントランスホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	49	49	42.0	2058.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	49	BSL04-T	49	12.7	622.3	
268	1F	エントランスホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
269	1F	エントランスホール	J7		FHT32	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	33.6	201.6	IT	昼白色		DW150-11N50F-SD	6			11.5	69.0	
270	1F	総合案内	J7		FHT32	昼白色	DL Φ150 想定	1	23	23	33.6	772.8	IT	昼白色		DW150-11N50F-SD	23			11.5	264.5	
271	1F	軒下	J10	WP	FDL13	昼白色	DL Φ150 想定	1	8	8	13.7	109.6	IT	昼白色		DW150-05N50D-RP	8			5.5	44.0	
272	1F	風除室	J10	WP	FDL13	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	13.7	54.8	IT	昼白色		DW150-05N50D-RP	4			5.5	22.0	
273	1F	風除室	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
274	1F	TELコーナー	D5		LDS60W	昼白色	小型角形ブラケット	1	2	2	60.0	120.0	東芝	昼白色		LDF4N-HG/C7/5/2	2	LEDB85005	2	4.0	8.0	
275	1F	防潮板置場	F22		FL20	昼白色	逆富士2灯式	2	4	8	21.0	168.0	IT	昼白色	BL2-1150F-G23	IBL20-11N50F-SD	4	BSL02-G230	4	11.8	47.2	
276	1F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	10	10	18.9	189.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	10			5.5	55.0	
277	1F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
278	1F	トイレ4	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
279	1F	トイレ3	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	5	5	18.9	94.5	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	5			5.5	27.5	
280	1F	トイレ2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	18.9	113.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	6			5.5	33.0	
281	1F	トイレ1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
282	1F	空調機械室	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
283	1F	喫茶コーナー	Q7	WP	FML18	昼白色	DL Φ150 想定 強化ガラス	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50D-RP	2			5.5	11.0	
284	1F	警備室	B43		FLR40	昼白色	埋込ルーバー3灯式 W300想定	3	3	9	42.0	378.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	39.8	119.4	埋込下面開放選定
285	1F	当直室	C41		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
286	1F	防災センター	B43		FLR40	昼白色	埋込ルーバー3灯式 W300想定	3	13	39	42.0	1638.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	13	BSL04-UKK300L	13	39.8	517.4	埋込下面開放選定
287	1F	1F売店	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	20	20	18.9	378.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	20			5.5	110.0	
288	1F	1F売店	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-UKK190L	6	12.7	76.2	
289	1F	MDF	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-G230	1	25.2	25.2	
290	1F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	22	22	18.9	415.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	22			5.5	121.0	
291	1F	廊下	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
292	1F	EPS-F	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
293	1F	DPS-F	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
294	1F	附室-2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	
295	1F	附室-2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
296	1F	ダストルーム	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
297	1F	機械室	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
298	1F	EPS-G	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
299	1F	附室-1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
300	1F	附室-1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
301	1F	EVホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	18.9	113.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	6			5.5	33.0	
302	1F	EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	14	14	42.0	588.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	14	BSL04-T	14	12.7	177.8	
303	1F	EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	10	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	10	BSL04-T	10	12.7	127.0	
304	1F	EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	8	8	28.4	227.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	8			8.4	67.2	
305	1F	スタッフ用 EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	17	17	21.0	357.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	17	BSL02-T	17	7.5	127.5	
306	1F	スタッフ用 EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	20	20	42.0	840.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	20	BSL04-T	20	12.7	254.0	
307	1F	スタッフ用 EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
308	1F	DPS-C	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
309	1F	EPS-C	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
310	1F	DPS-D	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
311	1F	ACS	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
312	1F	DPS-E	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
313	1F	EPS-D	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
314	1F	1F待合ホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	83	83	42.0	3486.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	83	BSL04-T	83	12.7	1054.1	
315	1F	1F待合ホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
316	1F	EPS-H	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
317	1F	調剤室前室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
318	1F	医薬品情報室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	10	20	42.0	840.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	10	BSL04-UKK300L	10	25.2	252.0	埋込下面開放選定。要確認。
319	1F	薬渡しカウンター	Ba42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
320	1F	薬渡しカウンター	Ba42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
321	1F	薬渡しカウンター	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
322	1F	薬渡しカウンター	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	7	7	42.0	294.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	7	BSL04-T	7	12.7	88.9	
323	1F	銀行	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	3	3	21.0	63.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	3	BSL02-T	3	7.5	22.5	
324	1F	銀行	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	12	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	12	BSL04-T	12	12.7	152.4	
325	1F	銀行	Ba42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
326	1F	銀行	Ba22		FL20	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	1	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-1150F-U30L	IBL20-11N50F-SD	1	BSL02-UKK300L	1	11.8	11.8	埋込下面開放選定。問題ないか要確認。
327	1F	銀行	Ba42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	12	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	12	BSL04-UKK300L	12	25.2	302.4	埋込下面開放選定。要確認。
328	1F	調剤室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	35	70	42.0	2940.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	35	BSL04-UKK300L	35	25.2	882.0	
329	1F	初診受付	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	3	3	21.0	63.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	3	BSL02-T	3	7.5	22.5	
330	1F	初診受付	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	12	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	12	BSL04-T	12	12.7	152.4	
331	1F	初診受付	Ba42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
332	1F	初診受付	Ba22		FL20	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	1	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-1150F-U30L	IBL20-11N50F-SD	1	BSL02-UKK300L	1	11.8	11.8	埋込下面開放選定。問題ないか要確認。
333	1F	初診受付	Ba42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	12	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	12	BSL04-UKK300L	12	25.2	302.4	埋込下面開放選定。要確認。
334	1F	医事課事務室	Ba42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。

335	1F	医事課事務室	Ba42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	40	80	42.0	3360.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	40	BSL04-UKK300L	40	25.2	1008.0	埋込下面開放選定。要確認。
336	1F	医事課事務室	Ba42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
337	1F	医事課事務室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	8	16	42.0	672.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	25.2	201.6	
338	1F	当直室	D2		FCL40+30	昼白色	直付シーリング プルSW付	1	2	2	73.5	147.0	東芝	調色		LEDH8101A01-LC	2			34.4	68.8	プルSW付→プルSWなし、リモコン
339	1F	当直室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
340	1F	WC	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
341	1F	US	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
342	1F	諸法相談室	Ba42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
343	1F	ベンチシート	J9		FDL13	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	13.7	82.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	6			5.5	33.0	
344	1F	ベンチシート 廊下	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	15	15	42.0	630.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	15	BSL04-T	15	12.7	190.5	
345	1F	ベンチシート 廊下	J9		FDL13	昼白色	DL Φ150 想定	1	15	15	13.7	205.5	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	15			5.5	82.5	
346	1F	診察室 通路	L41		FLR40	昼白色	ブラケット1灯式	1	8	8	42.0	336.0	三菱	昼白色	EL-LFV4711A AHJ (25N5)	LDL40S・N/17/25・N5	8	EL-LFV4711A AHJ	8	21.0	168.0	
347	1F	診察室 通路	d	WP	HF200	昼白色	街路灯	1	6	6	210.0	1260.0	IT	昼白色		LB60-E3950B	6			60.0	360.0	電球交換選定
348	1F	ギプス・装具室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	14	28	42.0	1176.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	14	BSL04-UKK300L	14	25.2	352.8	
349	1F	ギプス・装具室	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
350	1F	機材室	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
351	1F	診察室1	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
352	1F	診察室2	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	4	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	39.8	159.2	
353	1F	診察室3	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	4	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	39.8	159.2	
354	1F	診察室4	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	4	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	39.8	159.2	
355	1F	診察室5	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	4	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	39.8	159.2	
356	1F	中待合-1I	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
357	1F	中待合-1I	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	9	9	42.0	378.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	9	BSL04-T	9	12.7	114.3	
358	1F	中待合-1I	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
359	1F	検査室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
360	1F	検査室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
361	1F	診察室1	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
362	1F	診察室2	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
363	1F	診察室3	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
364	1F	診察室4	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
365	1F	診察室5	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
366	1F	処置室	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	4	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	39.8	159.2	
367	1F	処置室	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
368	1F	面談室2	M2		FPL27	昼白色	埋込ルーバー2灯式 □275想定	2	2	4	27.0	108.0	三菱	昼白色		EL-SK3002NM/2 AHTZ	2			25.7	51.4	乳白パネル選定
369	1F	中待合-1H	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
370	1F	中待合-1H	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
371	1F	受付15	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	2	6	36.0	216.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	2			33.5	67.0	
372	1F	中待合1G	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
373	1F	中待合1G	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-T	4	12.7	50.8	
374	1F	診察室1	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
375	1F	診察室2	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
376	1F	診察室3	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
377	1F	処置室	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	7	21	42.0	882.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	7	BSL04-UKK300L	7	39.8	278.6	
378	1F	休憩室5	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
379	1F	中待合1F	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
380	1F	中待合1F	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
381	1F	記録室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	7	14	42.0	588.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	7	BSL04-UKK300L	7	25.2	176.4	埋込下面開放選定。要確認。
382	1F	記録室	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
383	1F	検査室	B43		FLR40	昼白色	埋込ルーバー3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	埋込下面開放選定
384	1F	カウンセリング室2	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
385	1F	カウンセリング室1	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	5	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	25.2	126.0	
386	1F	受付14	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	2	6	36.0	216.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	2			33.5	67.0	
387	1F	処置室	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	4	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	39.8	159.2	
388	1F	診察室1	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
389	1F	診察室2	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
390	1F	診察室2	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
391	1F	診察室3	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
392	1F	診察室4	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
393	1F	診察室4	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
394	1F	診察室5	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
395	1F	診察室6	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
396	1F	診察室6	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
397	1F	診察室7	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
398	1F	診察室8	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
399	1F	診察室8	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
400	1F	診察室8	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
401	1F	診察室9	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	4	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	39.8	159.2	
402	1F	診察室10	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	5	15	42.0	630.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	39.8	199.0	
403	1F	診察室10	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	

404	1F	休憩室4	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	4	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	39.8	159.2	
405	1F	中待合1E	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	12	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	12	BSL04-T	12	12.7	152.4	
406	1F	中待合1E	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
407	1F	面談室	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	2	6	36.0	216.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	2			33.5	67.0	
408	1F	EPS-A	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
409	1F	DPS-A	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
410	1F	EPS-B	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
411	1F	1F待合ホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	12	12	21.0	252.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	12	BSL02-T	12	7.5	90.0	
412	1F	1F待合ホール	ee		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	40.0	80.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
413	1F	1F待合ホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	48	48	42.0	2016.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	48	BSL04-T	48	12.7	609.6	
414	1F	1F待合ホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	18.9	226.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	12			5.5	66.0	
415	1F	1F待合ホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	10	10	18.9	189.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	10			5.5	55.0	
416	1F	1F待合ホール	ee		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	40.0	80.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
417	1F	1F待合ホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	10	10	18.9	189.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	10			5.5	55.0	
418	1F	1F待合ホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	8	8	21.0	168.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	8	BSL02-T	8	7.5	60.0	
419	1F	1F待合ホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	106	106	42.0	4452.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	106	BSL04-T	106	12.7	1346.2	
420	1F	1F待合ホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
421	1F	1F待合ホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	18	18	18.9	340.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	18			5.5	99.0	
422	1F	DPS-B	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
423	1F	診察1	At43L	調光	FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	三菱	昼白色	MY-B470335/N AHZ	EL-LU47033N AHZ	2	EL-LHB43000	2	43.0	86.0	現調後調光器は調整してください。
424	1F	診察2	At43L	調光	FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	三菱	昼白色	MY-B470335/N AHZ	EL-LU47033N AHZ	2	EL-LHB43000	2	43.0	86.0	現調後調光器は調整してください。
425	1F	診察3	At43L	調光	FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	三菱	昼白色	MY-B470335/N AHZ	EL-LU47033N AHZ	2	EL-LHB43000	2	43.0	86.0	現調後調光器は調整してください。
426	1F	診察4	At43L	調光	FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	三菱	昼白色	MY-B470335/N AHZ	EL-LU47033N AHZ	2	EL-LHB43000	2	43.0	86.0	現調後調光器は調整してください。
427	1F	処置室	At43L	調光	FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	三菱	昼白色	MY-B470335/N AHZ	EL-LU47033N AHZ	2	EL-LHB43000	2	43.0	86.0	現調後調光器は調整してください。
428	1F	観察室	At43L	調光	FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	三菱	昼白色	MY-B470335/N AHZ	EL-LU47033N AHZ	2	EL-LHB43000	2	43.0	86.0	現調後調光器は調整してください。
429	1F	中待合1D	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
430	1F	中待合1D	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
431	1F	中待合1D	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
432	1F	受付13	M2		FPL27	昼白色	埋込ルーバー2灯式 □275想定	2	2	4	27.0	108.0	三菱	昼白色		EL-SK3002NM/2 AHTZ	2			25.7	51.4	乳白パネル選定
433	1F	US	L11		FL10	昼白色	ブラケット1灯式	1	2	2	10.5	21.0	IT	昼白色	MK330(W)+LFIR010-05N50G2	LFIR010-05N50G2	2	MK330(W)	2	5.0	10.0	
434	1F	更衣室1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
435	1F	更衣室2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
436	1F	デイケア室	M2		FPL27	昼白色	埋込ルーバー2灯式 □275想定	2	3	6	27.0	162.0	三菱	昼白色		EL-SK3002NM/2 AHTZ	3			25.7	77.1	乳白パネル選定
437	1F	デイケア室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	12	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	12	BSL04-UKK300L	12	25.2	302.4	
438	1F	プレイセラピー室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	16	16	18.9	302.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	16			5.5	88.0	
439	1F	プレイセラピー室	Y1		FCL30	昼白色	埋込3灯式 Φ450想定	3	4	12	31.5	378.0	東芝	昼白色	LEKR660701FN-LD9	LEEM-60701N-FW	4	LEER-66021-LD9	4	57.7	230.8	
440	1F	前庭機能検査室	B43		FLR40	昼白色	埋込ルーバー3灯式 W300想定	3	4	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	39.8	159.2	埋込下面開放選定
441	1F	音声言語検査室	hh1		IL60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	60.0	360.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	6			5.5	33.0	
442	1F	聴力検査室1	hh1		IL60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	60.0	180.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
443	1F	聴力検査室2	hh1		IL60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	60.0	180.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
444	1F	前室	B42L	調光	FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	三菱	昼白色	MY-B440335/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	2	EL-LHB43000	2	24.9	49.8	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
445	1F	無響室	hh4		LDS60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	60.0	360.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	6			5.5	33.0	
446	1F	休憩室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
447	1F	中待合1C	M2		FPL27	昼白色	埋込ルーバー2灯式 □275想定	2	7	14	27.0	378.0	三菱	昼白色		EL-SK3002NM/2 AHTZ	7			25.7	179.9	乳白パネル選定
448	1F	診察室1	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	3	9	42.0	378.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	39.8	119.4	
449	1F	診察室2	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	3	9	42.0	378.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	39.8	119.4	
450	1F	診察室3	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	3	9	42.0	378.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	39.8	119.4	
451	1F	診察室4	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	3	9	42.0	378.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	39.8	119.4	
452	1F	診察室5	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	3	9	42.0	378.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	39.8	119.4	
453	1F	ネブライザー室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
454	1F	ネブライザー室	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	4	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	39.8	159.2	
455	1F	ネブライザー室	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	5	5	21.0	105.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	5	MK580(W)	5	7.5	37.5	
456	1F	処置室	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	4	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	39.8	159.2	
457	1F	受付12	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	14	14	21.0	294.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	14	BSL02-T	14	7.5	105.0	
458	1F	受付12	ee		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	40.0	80.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
459	1F	受付12	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	2	6	36.0	216.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	2			33.5	67.0	
460	1F	眼底検査	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
461	1F	眼底検査	hh3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	100.0	100.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	1			8.4	8.4	
462	1F	視野検査	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
463	1F	視野検査	hh3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	100.0	100.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	1			8.4	8.4	
464	1F	暗室	At41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
465	1F	暗室	hh1		IL60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	60.0	60.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
466	1F	暗室	W		IL5W	昼白色	白熱灯器具 赤丸球	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		該当品なし	0			0.0	0.0	赤丸球？
467	1F	処置室	C43L	調光	FLR40	昼白色	埋込乳白カバー3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	三菱	昼白色	MY-B470335/N AHZ	EL-LU47033N AHZ	2	EL-LHB43000	2	43.0	86.0	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
468	1F	処置室	C43L	調光	FLR40	昼白色	埋込乳白カバー3灯式 W300想定	3	6	18	42.0	756.0	三菱	昼白色	MY-B470335/N AHZ	EL-LU47033N AHZ	6	EL-LHB43000	6	43.0	258.0	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
469	1F	検査スペース	M2		FPL27	昼白色	埋込ルーバー2灯式 □275想定	2	7	14	27.0	378.0	三菱	昼白色		EL-SK3002NM/2 AHTZ	7			25.7	179.9	乳白パネル選定
470	1F	検査スペース	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	2	2	10.5	21.0	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	2	LMT-11917M-LS9	2	5.0	10.0	
471	1F	シールド室	hh1		IL60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	60.0	360.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	6			5.5	33.0	
472	1F	シールド室	W		IL5W	昼白色	白熱灯器具 赤丸球	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		該当品なし	0			0.0	0.0	赤丸球？

473	1F	診察1	C43		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	埋込下面開放選定
474	1F	診察1	xx		JDR60W	昼白色	アームライト	1	2	2	60.0	120.0	東芝	昼白色		LDF4N-HGX/C7/5/2	2	LEDA-04004	2	4.0	8.0	
475	1F	診察1	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
476	1F	診察2	C43		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	埋込下面開放選定
477	1F	診察2	xx		JDR60W	昼白色	アームライト	1	2	2	60.0	120.0	東芝	昼白色		LDF4N-HGX/C7/5/2	2	LEDA-04004	2	4.0	8.0	
478	1F	診察2	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
479	1F	診察3	C43		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	埋込下面開放選定
480	1F	診察3	xx		JDR60W	昼白色	アームライト	1	2	2	60.0	120.0	東芝	昼白色		LDF4N-HGX/C7/5/2	2	LEDA-04004	2	4.0	8.0	
481	1F	診察3	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
482	1F	診察4	C43		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	埋込下面開放選定
483	1F	診察4	xx		JDR60W	昼白色	アームライト	1	2	2	60.0	120.0	東芝	昼白色		LDF4N-HGX/C7/5/2	2	LEDA-04004	2	4.0	8.0	
484	1F	診察4	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
485	1F	準備室	M2		FPL27	昼白色	埋込ルーバー2灯式 □275想定	2	2	4	27.0	108.0	三菱	昼白色		EL-SK3002NM/2 AHTZ	2			25.7	51.4	乳白パネル選定
486	1F	準備室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
487	1F	コンタクト室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
488	1F	コンタクト室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
489	1F	中待合1B	M2		FPL27	昼白色	埋込ルーバー2灯式 □275想定	2	7	14	27.0	378.0	三菱	昼白色		EL-SK3002NM/2 AHTZ	7			25.7	179.9	乳白パネル選定
490	1F	視力室	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	6	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	39.8	238.8	
491	1F	視力室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
492	1F	レーザー室	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	3	9	42.0	378.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	39.8	119.4	
493	1F	休憩室2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
494	1F	受付11	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	10	10	21.0	210.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	10	BSL02-T	10	7.5	75.0	
495	1F	受付11	M2		FPL27	昼白色	埋込ルーバー2灯式 □275想定	2	2	4	27.0	108.0	三菱	昼白色		EL-SK3002NM/2 AHTZ	2			25.7	51.4	乳白パネル選定
496	1F	診察1 2	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	6	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	39.8	238.8	
497	1F	X線	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-G150	2	12.7	25.4	
498	1F	診察3 4	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	9	27	42.0	1134.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	39.8	358.2	
499	1F	診察3 4	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
500	1F	診察5	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
501	1F	診察5	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
502	1F	診察6	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	4	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	39.8	159.2	
503	1F	診察6	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
504	1F	カンファレンス室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
505	1F	技工室	A43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
506	1F	技工室	f41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-G150	2	12.7	25.4	
507	1F	休憩室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
508	1F	資料室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
509	1F	資料室	M2		FPL27	昼白色	埋込ルーバー2灯式 □275想定	2	5	10	27.0	270.0	三菱	昼白色		EL-SK3002NM/2 AHTZ	5			25.7	128.5	乳白パネル選定
510	1F	中待合1A	M2		FPL27	昼白色	埋込ルーバー2灯式 □275想定	2	6	12	27.0	324.0	三菱	昼白色		EL-SK3002NM/2 AHTZ	6			25.7	154.2	乳白パネル選定
511	1F	初診室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
512	1F	診断室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
513	1F	記録コーナー	At41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
514	1F	記録コーナー	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
515	1F	記録コーナー	A22		FL20	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-1150F-U30L	IBL20-11N50F-SD	2	BSL02-UKK300L	2	11.8	23.6	
516	1F	処置室	At41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
517	1F	車椅子トイレ	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
518	1F	トイレ5	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	10	10	18.9	189.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	10			5.5	55.0	
519	1F	トイレ6	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	18.9	226.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	12			5.5	66.0	
520	1F	トイレ6	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
521	1F	中央採血室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	13	26	42.0	1092.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	13	BSL04-UKK300L	13	25.2	327.6	
522	1F	中央採血室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
523	1F	中央採血室	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
524	2F	エントランスホール	Tn41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	72	72	42.0	3024.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	72	BSL04-T	72	12.7	914.4	
525	2F	エントランスホール	J5		MT70W	昼白色	DL Φ250 想定	1	18	18	73.5	1323.0	三菱	昼白色		EL-D3533NS/6W AHTZ	18			30.1	541.8	
526	2F	エントランスホール	J7		FHT32	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	33.6	33.6	IT	昼白色		DW150-11N50F-SD	1			11.5	11.5	
527	2F	エントランスホール	J4		HQI250W	昼白色	DL Φ300 想定	1	18	18	262.5	4725.0	三菱	昼白色		EL-D9013NS/7W AHTZ	18			74.4	1339.2	
528	2F	エントランスホール	J5		MT70W	昼白色	DL Φ250 想定	1	24	24	73.5	1764.0	三菱	昼白色		EL-D3533NS/6W AHTZ	24			30.1	722.4	
529	2F	エントランスホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	16	16	18.9	302.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	16			5.5	88.0	
530	2F	エントランスホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	16	16	18.9	302.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	16			5.5	88.0	
531	2F	エントランスホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	17	17	18.9	321.3	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	17			5.5	93.5	
532	2F	エントランスホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	11	11	28.4	312.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	11			8.4	92.4	
533	2F	エントランスホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	24	24	21.0	504.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	24	BSL02-T	24	7.5	180.0	
534	2F	エントランスホール	J3		MT150W	昼白色	DL Φ200 想定	1	12	12	157.5	1890.0	三菱	昼白色		EL-D9010NS/5W AHTZ	12			74.4	892.8	
535	2F	エントランスホール	J6		MT70W	昼白色	DL Φ250 想定	1	12	12	73.5	882.0	三菱	昼白色		EL-D3533NS/6W AHTZ	12			30.1	361.2	
536	2F	エントランスホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	34	34	21.0	714.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	34	BSL02-T	34	7.5	255.0	
537	2F	エントランスホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	56	56	42.0	2352.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	56	BSL04-T	56	12.7	711.2	
538	2F	TELコーナー	J5		MT70W	昼白色	DL Φ250 想定	1	1	1	73.5	73.5	三菱	昼白色		EL-D3533NS/6W AHTZ	1			30.1	30.1	
539	2F	トイレ3	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	7	7	18.9	132.3	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	7			5.5	38.5	
540	2F	トイレ3	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
541	2F	トイレ3	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	

542	2F	トイレ2	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
543	2F	トイレ2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	18.9	113.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	6			5.5	33.0	
544	2F	トイレ1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	5	5	18.9	94.5	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	5			5.5	27.5	
545	2F	軽食堂	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	33	33	18.9	623.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	33			5.5	181.5	
546	2F	休憩室	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
547	2F	厨房	F42sp	SUS WP	FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	4	8	42.0	336.0	三菱	昼白色	MY-EV440531/N AHTN	EL-LUE44053N AHTN	4	EL-LH-EV42310	4	24.9	99.6	
548	2F	厨房	F41sp	SUS WP	FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-EV420530/N AHTN	EL-LUE42053N AHTN	1	EL-LH-EV41510	1	13.6	13.6	
549	2F	厨房	S3		LDS60W	昼白色	直付シーリング	1	3	3	60.0	180.0	三菱	昼白色		LDA7N-G-E17/60/S	3	EL-CE1702C	3	6.8	20.4	
550	2F	厨房	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
551	2F	エスカレータホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	32	32	21.0	672.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	32	BSL02-T	32	7.5	240.0	
552	2F	エスカレータホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	58	58	42.0	2436.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	58	BSL04-T	58	12.7	736.6	
553	2F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	15	15	18.9	283.5	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	15			5.5	82.5	
554	2F	会議室2	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	9	27	36.0	972.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	9			33.5	301.5	
555	2F	会議室2	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
556	2F	会議室1	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	6	18	36.0	648.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	6			33.5	201.0	
557	2F	会議室1	M5		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー4灯式 □1257想定	4	1	4	42.0	168.0	東芝	昼白色	LEKR712141FN-LD9	LEEM-40403N-01	1	LEER-71221-LD9	1	124.0	124.0	
558	2F	会議室1	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
559	2F	栄養指導室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
560	2F	EPS-F	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
561	2F	DPS-G	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
562	2F	DPS-F	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
563	2F	EPS-G	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
564	2F	附室2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	
565	2F	附室2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
566	2F	附室1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
567	2F	附室1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
568	2F	ダストルーム	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-G230	1	25.2	25.2	
569	2F	ダストルーム	U6		GL5W	昼白色	殺菌灯 壁付	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
570	2F	一般用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	58	58	42.0	2436.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	58	BSL04-T	58	12.7	736.6	
571	2F	一般用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	42	42	21.0	882.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	42	BSL02-T	42	7.5	315.0	
572	2F	一般用EVホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
573	2F	管理部倉庫	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
574	2F	階段前室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
575	2F	EPS-H	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
576	2F	ACS	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	2	2	21.0	42.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	2	LEDB83911	2	10.0	20.0	
577	2F	トイレ4	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
578	2F	トイレ4	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
579	2F	トイレ5	L41		FLR40	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	EL-LFV4711A AHJ (25N5)	LDL40S・N/17/25・N5	1	EL-LFV4711A AHJ	1	21.0	21.0	
580	2F	トイレ5	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
581	2F	トイレ5	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
582	2F	外来婦長室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
583	2F	検査室1から3	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	18	36	42.0	1512.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	18	BSL04-UKK300L	18	25.2	453.6	
584	2F	休憩室1	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	
585	2F	中待合2A	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	9	9	42.0	378.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	9	BSL04-T	9	12.7	114.3	
586	2F	中待合2B	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
587	2F	中待合2B	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
588	2F	中待合2C	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	9	9	42.0	378.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	9	BSL04-T	9	12.7	114.3	
589	2F	診察室1から16	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	32	96	42.0	4032.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	32	BSL04-UKK300L	32	39.8	1273.6	
590	2F	診察室1から16	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	7	7	21.0	147.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	7	MK580(W)	7	7.5	52.5	
591	2F	診察室1から16	K41		FL20	昼白色	棚下灯2灯式	2	3	6	21.0	126.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	3	MK580(W)	3	7.5	22.5	FL20×2なら照度不足。姿図がK41なので4O形かも。要確認。
592	2F	処置室1	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
593	2F	処置室2	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
594	2F	受付21	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	2	6	36.0	216.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	2			33.5	67.0	
595	2F	面談室1	M2		FPL27	昼白色	埋込ルーバー2灯式 □275想定	2	2	4	27.0	108.0	三菱	昼白色		EL-SK3002NM/2 AHTZ	2			25.7	51.4	乳白パネル選定
596	2F	処置フロアー	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	24	48	42.0	2016.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	24	BSL04-UKK300L	24	25.2	604.8	
597	2F	EPS-C	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
598	2F	DPS-D	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
599	2F	DPS-E	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
600	2F	ACS	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
601	2F	看護助手控室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
602	2F	洗浄室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
603	2F	洗浄室	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
604	2F	トイレ6	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
605	2F	トイレ6	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
606	2F	トイレ7	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
607	2F	トイレ7	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
608	2F	看護指導室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
609	2F	休憩室2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
610	2F	休憩室2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	

611	2F	受付22	ee		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	40.0	80.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
612	2F	受付22	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	14	14	21.0	294.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	14	BSL02-T	14	7.5	105.0	
613	2F	受付22	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	2	6	36.0	216.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	2			33.5	67.0	
614	2F	診察室17から20	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	8	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	39.8	318.4	
615	2F	診察室17から20	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	3	3	21.0	63.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	3	MK580(W)	3	7.5	22.5	
616	2F	中待合2D	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
617	2F	中待合2D	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
618	2F	休憩室3	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
619	2F	診察室21から28	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	20	60	42.0	2520.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	20	BSL04-UKK300L	20	39.8	796.0	
620	2F	診察室21から28	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	6	6	21.0	126.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	6	MK580(W)	6	7.5	45.0	
621	2F	中待合2E	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
622	2F	中待合2E	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
623	2F	受付23	ee		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	40.0	80.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
624	2F	受付23	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	14	14	21.0	294.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	14	BSL02-T	14	7.5	105.0	
625	2F	受付23	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	2	6	36.0	216.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	2			33.5	67.0	
626	2F	面談室2	M2		FPL27	昼白色	埋込ルーバー2灯式 □275想定	2	2	4	27.0	108.0	三菱	昼白色		EL-SK3002NM/2 AHTZ	2			25.7	51.4	乳白パネル選定
627	2F	診察室29から36	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	16	48	42.0	2016.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	16	BSL04-UKK300L	16	39.8	636.8	
628	2F	診察室29から36	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	5	5	21.0	105.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	5	MK580(W)	5	7.5	37.5	
629	2F	中待合2F	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
630	2F	中待合2F	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	9	9	42.0	378.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	9	BSL04-T	9	12.7	114.3	
631	2F	処置フロアー	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	28	56	42.0	2352.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	28	BSL04-UKK300L	28	25.2	705.6	
632	2F	診察室37から39	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	9	27	42.0	1134.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	39.8	358.2	
633	2F	診察室37から39	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
634	2F	検査室4から5	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	12	36	42.0	1512.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	12	BSL04-UKK300L	12	39.8	477.6	
635	2F	受付24	ee		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	40.0	80.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
636	2F	受付24	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	14	14	21.0	294.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	14	BSL02-T	14	7.5	105.0	
637	2F	受付24	M2		FPL27	昼白色	埋込ルーバー2灯式 □275想定	2	3	6	27.0	162.0	三菱	昼白色		EL-SK3002NM/2 AHTZ	3			25.7	77.1	乳白パネル選定
638	2F	面談室3	I42L	調光	FLR40	昼白色	直付プリズムカバー2灯式	2	4	8	42.0	336.0	三菱	昼白色	MY-X440330/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	4	EL-LHX42500	4	24.9	99.6	直付下面開放選定，現調後調光器は調整してください。
639	2F	情報処理室	B43		FLR40	昼白色	埋込ルーバー3灯式 W300想定	3	3	9	42.0	378.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	39.8	119.4	埋込下面開放選定
640	2F	中待合2G	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	28.4	340.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	12			8.4	100.8	
641	2F	中待合2G	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	
642	2F	中待合2G	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
643	2F	中待合2G	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	7	7	42.0	294.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	7	BSL04-T	7	12.7	88.9	
644	2F	中待合2I	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	14	14	42.0	588.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	14	BSL04-T	14	12.7	177.8	
645	2F	中待合2H	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	10	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	10	BSL04-T	10	12.7	127.0	
646	2F	中待合2H	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	28.4	56.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	2			8.4	16.8	
647	2F	休憩室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
648	2F	診察室1から4	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	8	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	39.8	318.4	
649	2F	内診室5から6	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	5	15	42.0	630.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	39.8	199.0	
650	2F	トイレ8	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
651	2F	トイレ8	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
652	2F	母性検査室	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
653	2F	胎児検査室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
654	2F	診察室11から診察室24	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	30	90	42.0	3780.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	30	BSL04-UKK300L	30	39.8	1194.0	
655	2F	診察室11から診察室24	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	3	3	21.0	63.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	3	MK580(W)	3	7.5	22.5	
656	2F	診察室11から診察室24	At41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
657	2F	超音波室	AT42L	調光	FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	三菱	昼白色	MY-B440335/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	4	EL-LHB43000	4	24.9	99.6	現調後調光器は調整してください。
658	2F	器材室	P1		IL40W	昼白色	コップ灯	1	1	1	40.0	40.0	三菱	昼白色		LDA4N-G/40/S-A	1	EL-WCE2600C	1	4.4	4.4	
659	2F	DPS-B	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
660	2F	廊下	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
661	2F	廊下	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	67	67	42.0	2814.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	67	BSL04-T	67	12.7	850.9	
662	2F	廊下	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	11	11	28.4	312.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	11			8.4	92.4	
663	2F	廊下	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
664	2F	廊下	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	170	170	42.0	7140.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	170	BSL04-T	170	12.7	2159.0	
665	2F	プレイルーム	D5		LDS60W	昼白色	小型角形ブラケット	1	2	2	60.0	120.0	東芝	昼白色		LDF4N-HG/C7/5/2	2	LEDB85005	2	4.0	8.0	
666	2F	プレイルーム	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	11	11	18.9	207.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	11			5.5	60.5	
667	2F	トイレ10	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
668	2F	授乳室	M2		FPL27	昼白色	埋込ルーバー2灯式 □275想定	2	2	4	27.0	108.0	三菱	昼白色		EL-SK3002NM/2 AHTZ	2			25.7	51.4	乳白パネル選定
669	2F	車椅子トイレ	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
670	2F	EPS-B	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
671	2F	DPS-A	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
672	2F	EPS-A	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
673	2F	トイレ11	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	7	7	18.9	132.3	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	7			5.5	38.5	
674	2F	トイレ12	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	9	9	18.9	170.1	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	9			5.5	49.5	
675	2F	廊下	J14		FHT32	昼白色	DL Φ150 想定	1	26	26	33.6	873.6	IT	昼白色		DW150-11N50F-SD	26			11.5	299.0	
676	2F	中待合2M	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	7	7	42.0	294.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	7	BSL04-T	7	12.7	88.9	
677	2F	中待合2M	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	28.4	56.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	2			8.4	16.8	
678	2F	写真室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
679	2F	写真室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	

680	2F	光線治療室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
681	2F	診察室1から6	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	14	42	42.0	1764.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	14	BSL04-UKK300L	14	39.8	557.2	
682	2F	診察室1から6	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	3	3	21.0	63.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	3	MK580(W)	3	7.5	22.5	
683	2F	処置室1	C43L	調光	FLR40	昼白色	埋込乳白カバー3灯式 W300想定	3	4	12	42.0	504.0	三菱	昼白色	MY-B470335/N AHZ	EL-LU47033N AHZ	4	EL-LHB43000	4	43.0	172.0	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
684	2F	処置室1	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	
685	2F	処置室2	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	
686	2F	受付26	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	2	6	36.0	216.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	2			33.5	67.0	
687	2F	受付26	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	14	14	21.0	294.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	14	BSL02-T	14	7.5	105.0	
688	2F	受付26	ee		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	40.0	80.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
689	2F	中待合2L	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
690	2F	中待合2L	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	5	5	42.0	210.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	5	BSL04-T	5	12.7	63.5	
691	2F	コーディネータ室	B43		FLR40	昼白色	埋込ルーバー3灯式 W300想定	3	6	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	39.8	238.8	埋込下面開放選定
692	2F	診察室1から2	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	4	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	39.8	159.2	
693	2F	診察室1から2	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	2	MK580(W)	2	7.5	15.0	
694	2F	スライド室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
695	2F	処置レーザー室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	9	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	25.2	226.8	
696	2F	処置レーザー室	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
697	2F	トイレ5	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
698	2F	診察室1-7	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	14	42	42.0	1764.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	14	BSL04-UKK300L	14	39.8	557.2	
699	2F	診察室1-7	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	3	3	21.0	63.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	3	MK580(W)	3	7.5	22.5	
700	2F	中待合2K	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	13	13	42.0	546.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	13	BSL04-T	13	12.7	165.1	
701	2F	中待合2K	yy		FDL27	電球色	壁取付ホルダー	1	1	1	28.4	28.4	三菱	電球色		LDA8L-G-E17/60/S	1	EL-WCE1700C	1	7.6	7.6	意匠、用途要確認。
702	2F	トイレ14	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
703	2F	受付25	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	2	6	36.0	216.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	2			33.5	67.0	
704	2F	受付25	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	14	14	21.0	294.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	14	BSL02-T	14	7.5	105.0	
705	2F	受付25	ee		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	40.0	80.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
706	2F	トイレ	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
707	2F	ウロダイナ・膀胱鏡室	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	7	21	42.0	882.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	7	BSL04-UKK300L	7	39.8	278.6	
708	2F	ウロダイナ・膀胱鏡室	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	2	MK580(W)	2	7.5	15.0	
709	2F	処置室8	C42I	調光	FLR40	昼白色	埋込カバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	三菱	昼白色	MY-B440335/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	6	EL-LHB43000	6	24.9	149.4	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
710	2F	処置室8	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
711	2F	検査室	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
712	2F	検査室	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
713	2F	診察室1-5	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	13	39	42.0	1638.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	13	BSL04-UKK300L	13	39.8	517.4	
714	2F	隔離中待合	M2		FPL27	昼白色	埋込ルーバー2灯式 □275想定	2	2	4	27.0	108.0	三菱	昼白色		EL-SK3002NM/2 AHTZ	2			25.7	51.4	乳白パネル選定
715	2F	計測コーナー・中待合2J	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	12	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	12	BSL04-T	12	12.7	152.4	
716	2F	計測コーナー・中待合2J	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	3	9	36.0	324.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	3			33.5	100.5	
717	2F	計測コーナー・中待合2J	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
718	2F	トイレ13	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
719	2F	処置室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	
720	2F	検査室	At42I	調光	FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	三菱	昼白色	MY-B440335/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	4	EL-LHB43000	4	24.9	99.6	現調後調光器は調整してください。
721	2F	シールド室	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	100.0	400.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
722	2F	休憩室5	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
723	2F	トイレ11	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	7	7	18.9	132.3	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	7			5.5	38.5	
724	2F	トイレ11	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
725	2F	トイレ12	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	9	9	18.9	170.1	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	9			5.5	49.5	
726	2F	トイレ12	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
727	3F	管理部倉庫2	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
728	3F	EPS-H	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
729	3F	ACS	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	2	2	21.0	42.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	2	LEDB83911	2	10.0	20.0	
730	3F	病歴閲覧室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
731	3F	病歴閲覧室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
732	3F	倉庫4	B41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-UKK190L	4	12.7	50.8	埋込下面開放選定。要確認。
733	3F	病歴事務室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	15	30	42.0	1260.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	15	BSL04-UKK300L	15	25.2	378.0	埋込下面開放選定。要確認。
734	3F	病歴保管庫1-3	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	52	52	42.0	2184.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	52	BSL04-G150	52	12.7	660.4	
735	3F	病歴保管庫1-3	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	9	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	25.2	226.8	
736	3F	トイレ3	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	18.9	113.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	6			5.5	33.0	
737	3F	トイレ3	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
738	3F	車椅子トイレ	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
739	3F	トイレ4	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	5	5	18.9	94.5	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	5			5.5	27.5	
740	3F	トイレ4	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
741	3F	トイレ4	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
742	3F	水治療法室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	12	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	12	BSL04-UKK300L	12	25.2	302.4	埋込下面開放選定。要確認。
743	3F	水治療法室	k21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	3	3	21.0	63.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	3	MK580(W)	3	7.5	22.5	
744	3F	学生室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
745	3F	スタッフ室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
746	3F	カンファレンス室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	9	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	25.2	226.8	
747	3F	PT室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	49	98	42.0	4116.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	49	BSL04-UKK300L	49	25.2	1234.8	埋込下面開放選定。要確認。
748	3F	個別評価室	B41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	埋込下面開放選定。要確認。

749	3F	OT室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	18	36	42.0	1512.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	18	BSL04-UKK300L	18	25.2	453.6	埋込下面開放選定。要確認。
750	3F	OT室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
751	3F	木工室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
752	3F	ADL室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
753	3F	看護室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
754	3F	倉庫	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
755	3F	ST室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
756	3F	受付31	M2		FPL27	昼白色	埋込ルーバー2灯式 □275想定	2	2	4	27.0	108.0	三菱	昼白色		EL-SK3002NM/2 AHTZ	2			25.7	51.4	乳白パネル選定
757	3F	廊下	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	52	52	28.4	1476.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	52			8.4	436.8	
758	3F	家族控室	M8		FL20	昼白色	埋込バッフル6灯式 □639想定	6	6	36	21.0	756.0	三菱	昼白色	EL-LFY2006 AHJ (13N4)	LDL20S・N/10/13・N4	36	EL-LK2726 AHJ	6	11.0	396.0	LED管×6必要
759	3F	面談室2・3	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
760	3F	面談室1	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
761	3F	相談室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	5	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	25.2	126.0	埋込下面開放選定。要確認。
762	3F	EPS-G	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
763	3F	附室-1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
764	3F	附室-1	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	28.4	56.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	2			8.4	16.8	
765	3F	DPS-G	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
766	3F	EPS-F	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
767	3F	DPS-F	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
768	3F	附室-2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	
769	3F	附室-2	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
770	3F	一般用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	28.4	113.6	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
771	3F	一般用EVホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
772	3F	一般用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	28	28	42.0	1176.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	28	BSL04-T	28	12.7	355.6	
773	3F	PE3-5前	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
774	3F	PE3-5前	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	10	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	10	BSL04-T	10	12.7	127.0	
775	3F	ダストルーム	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
776	3F	ダストルーム	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
777	3F	ダストルーム	U2		GL15W	昼白色	殺菌灯 壁付	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
778	3F	EPS-E	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
779	3F	スタッフ用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	40	40	42.0	1680.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	40	BSL04-T	40	12.7	508.0	
780	3F	スタッフ用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
781	3F	EPS-D	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
782	3F	DPS-E	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
783	3F	DPS-D	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
784	3F	EPS-C	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
785	3F	DPS-C	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
786	3F	BE-1ホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
787	3F	BE-1ホール	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
788	3F	管理部倉庫-3	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
789	3F	女医当直室	C41		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー1灯式 W190想定	1	12	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	12	BSL04-UKK190L	12	12.7	152.4	埋込下面開放選定。要確認。
790	3F	女医当直室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	6	6	21.0	126.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	6	LEDB83911	6	10.0	60.0	
791	3F	トイレ2	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
792	3F	女医当直室 前室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
793	3F	ホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	17	17	18.9	321.3	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	17			5.5	93.5	
794	3F	ホール	qq		IL60W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	5	5	60.0	300.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	5			5.5	27.5	
795	3F	廊下 ホール前	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	10	10	18.9	189.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	10			5.5	55.0	
796	3F	看護仮眠室	C41		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー1灯式 W190想定	1	8	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	8	BSL04-UKK190L	8	12.7	101.6	埋込下面開放選定。要確認。
797	3F	看護仮眠室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	4	4	21.0	84.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	4	LEDB83911	4	10.0	40.0	
798	3F	トイレ1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
799	3F	トイレ1	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
800	3F	前室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
801	3F	カンファレンス室1-2	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	16	32	42.0	1344.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	16	BSL04-UKK300L	16	25.2	403.2	埋込下面開放選定。要確認。
802	3F	カンファレンス室1-2	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	2	2	21.0	42.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	2	LEDB83911	2	10.0	20.0	
803	3F	医師控室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	8	16	42.0	672.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	25.2	201.6	埋込下面開放選定。要確認。
804	3F	当直室-3	C41		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	埋込下面開放選定。要確認。
805	3F	トイレ10	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
806	3F	トイレ10	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
807	3F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	34	34	18.9	642.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	34			5.5	187.0	
808	3F	302から304 ⑤	H42L	クリーンルーム調光	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225×1260想定	2	28	56	42.0	2352.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LD9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	28	LEER-42251C6-LD9	28	24.8	694.4	現調後調光器は調整してください。
809	3F	302から304 ⑤	a	WP	FPL9	電球色	埋込足元灯	1	7	7	9.5	66.5	東芝	電球色		LEDF-01008L(K)-LS1	7			1.6	11.2	
810	3F	301	H42L	クリーンルーム調光	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225×1260想定	2	6	12	42.0	504.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LD9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	6	LEER-42251C6-LD9	6	24.8	148.8	現調後調光器は調整してください。
811	3F	301	a	WP	FPL9	電球色	埋込足元灯	1	1	1	9.5	9.5	東芝	電球色		LEDF-01008L(K)-LS1	1			1.6	1.6	
812	3F	EPS-A	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
813	3F	G-ICUステーション	H42	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225×1260想定	2	42	84	42.0	3528.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	42	LEER-42251C6-LS9	42	24.8	1041.6	
814	3F	G-ICUステーション	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	5	5	10.5	52.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	5	LMT-11917M-LS9	5	5.0	25.0	
815	3F	記録室 G-ICU	H42	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225×1260想定	2	3	6	42.0	252.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	3	LEER-42251C6-LS9	3	24.8	74.4	

816	3F	面接室	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	2	6	36.0	216.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	2			33.5	67.0	
817	3F	面接室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
818	3F	当直室1	C41		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	埋込下面開放選定。要確認。
819	3F	当直室1	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
820	3F	当直室1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
821	3F	当直室2	C41		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	埋込下面開放選定。要確認。
822	3F	当直室2	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
823	3F	当直室2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
824	3F	ME室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	24	48	42.0	2016.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	24	BSL04-UKK300L	24	25.2	604.8	
825	3F	スタッフルーム	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	13	26	42.0	1092.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	13	BSL04-UKK300L	13	25.2	327.6	埋込下面開放選定。要確認。
826	3F	スタッフルーム	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
827	3F	当直室	C41		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	埋込下面開放選定。要確認。
828	3F	当直室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
829	3F	当直室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
830	3F	洗浄室	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-G150	2	12.7	25.4	
831	3F	回収リネン室	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
832	3F	検査室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
833	3F	検査室	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
834	3F	準備室	H42	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225*1260想定	2	4	8	42.0	336.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	4	LEER-42251C6-LS9	4	24.8	99.2	
835	3F	準備室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
836	3F	シールド室(不明)	I法4		不明 姿図無し	昼白色	不明 姿図無し	0		0	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	不明 姿図無し
837	3F	器材室2	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-G230	4	25.2	100.8	
838	3F	休憩室2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	
839	3F	休憩室2	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
840	3F	休憩室2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
841	3F	DPS-A	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
842	3F	EPS-B	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
843	3F	DPS-B	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
844	3F	受付32	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
845	3F	更衣室2	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-G150	2	12.7	25.4	
846	3F	手術・乗換ホール	M2		FPL27	昼白色	埋込ルーバー2灯式 □275想定	2	2	4	27.0	108.0	三菱	昼白色		EL-SK3002NM/2 AHTZ	2			25.7	51.4	乳白パネル選定
847	3F	手術・乗換ホール	H42'	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込乳白ガラスカバー2灯式 225*1260想定	2	6	12	42.0	504.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	6	LEER-42251C6-LS9	6	24.8	148.8	
848	3F	リカバリー室	H42L	クリーンルーム 調光	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225*1260想定	2	3	6	42.0	252.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LD9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	3	LEER-42251C6-LD9	3	24.8	74.4	現調後調光器は調整してください。
849	3F	更衣室1	H42	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225*1260想定	2	3	6	42.0	252.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	3	LEER-42251C6-LS9	3	24.8	74.4	
850	3F	更衣室4	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
851	3F	更衣室3	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
852	3F	患者控室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	5	5	18.9	94.5	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	5			5.5	27.5	
853	3F	血液浄化機械室	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-G230	3	25.2	75.6	
854	3F	血液浄化室1	H42	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225*1260想定	2	4	8	42.0	336.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	4	LEER-42251C6-LS9	4	24.8	99.2	
855	3F	血液浄化室2	C43I	調光	FLR40	昼白色	埋込乳白カバー3灯式 W300想定	3	8	24	42.0	1008.0	三菱	昼白色	MY-B470335/N AHZ	EL-LU47033N AHZ	8	EL-LHB43000	8	43.0	344.0	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
856	3F	血液浄化室2	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
857	3F	血液浄化室2	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	9	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	25.2	226.8	埋込下面開放選定。要確認。
858	3F	血液浄化室2	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
859	3F	血液浄化室2	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	埋込下面開放選定。要確認。
860	3F	血液浄化室2	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
861	3F	血液浄化室3	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
862	3F	洗浄室	F22		FL20	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-1150F-G23	IBL20-11N50F-SD	1	BSL02-G230	1	11.8	11.8	
863	3F	更衣室2	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
864	3F	トイレ6	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
865	3F	更衣室1	F22		FL20	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-1150F-G23	IBL20-11N50F-SD	1	BSL02-G230	1	11.8	11.8	
866	3F	医師控室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
867	3F	医師控室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
868	3F	トイレ7	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
869	3F	トイレ7	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	21.0	126.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	6	BSL02-T	6	7.5	45.0	
870	3F	トイレ8	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
871	3F	トイレ8	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
872	3F	休憩室1	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
873	3F	休憩室1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
874	3F	準備室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	8	16	42.0	672.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	25.2	201.6	埋込下面開放選定。要確認。
875	3F	準備室	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
876	3F	面談室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
877	3F	面談室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
878	3F	洗浄室	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-G150	2	12.7	25.4	
879	3F	回収・リネン室	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
880	3F	廊下	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
881	3F	廊下	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	10	10	28.4	284.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	10			8.4	84.0	

882	3F	廊下	H42	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225*1260想定	2	11	22	42.0	924.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	11	LEER-42251C6-LS9	11	24.8	272.8	
883	3F	記録室	H42	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225*1260想定	2	4	8	42.0	336.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	4	LEER-42251C6-LS9	4	24.8	99.2	
884	3F	G-HCUステーション	H42	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225*1260想定	2	6	12	42.0	504.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	6	LEER-42251C6-LS9	6	24.8	148.8	
885	3F	器材室1	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-G230	4	25.2	100.8	
886	3F	305から308	H42	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225*1260想定	2	8	16	42.0	672.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	8	LEER-42251C6-LS9	8	24.8	198.4	
887	4F	超音波室	At42l	調光	FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	15	30	42.0	1260.0	三菱	昼白色	MY-B440335/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	15	EL-LHB43000	15	24.9	373.5	現調後調光器は調整してください。
888	4F	超音波記録室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	
889	4F	カンファレンス室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	5	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	25.2	126.0	埋込下面開放選定。要確認。
890	4F	休憩室1	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
891	4F	更衣室2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
892	4F	更衣室1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
893	4F	中待合B	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	7	7	42.0	294.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	7	BSL04-UKK190L	7	12.7	88.9	
894	4F	内視鏡検査室1から6	At43l	調光	FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	21	63	42.0	2646.0	三菱	昼白色	MY-B470335/N AHZ	EL-LU47033N AHZ	21	EL-LHB43000	21	43.0	903.0	現調後調光器は調整してください。
895	4F	洗浄室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
896	4F	洗浄室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
897	4F	処置室	At43l	調光	FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	三菱	昼白色	MY-B470335/N AHZ	EL-LU47033N AHZ	2	EL-LHB43000	2	43.0	86.0	現調後調光器は調整してください。
898	4F	中待合A	M2		FPL27	昼白色	埋込ルーバー2灯式 □275想定	2	2	4	27.0	108.0	三菱	昼白色		EL-SK3002NM/2 AHTZ	2			25.7	51.4	乳白パネル選定
899	4F	中待合A	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
900	4F	リカバリー室	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	7	14	42.0	588.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	7	BSL04-UKK300L	7	25.2	176.4	埋込下面開放選定。要確認。
901	4F	トイレ3	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
902	4F	トイレ3	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
903	4F	内視鏡検査室5	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	6	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	39.8	238.8	
904	4F	内視鏡検査室5	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
905	4F	内視鏡検査室5	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
906	4F	受付41	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	2	6	36.0	216.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	2			33.5	67.0	
907	4F	受付41	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	21	21	21.0	441.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	21	BSL02-T	21	7.5	157.5	
908	4F	受付41	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
909	4F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	14	14	18.9	264.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	14			5.5	77.0	
910	4F	廊下3	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	29	29	18.9	548.1	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	29			5.5	159.5	
911	4F	中待合4A	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	5	5	28.4	142.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	5			8.4	42.0	
912	4F	EPS-F	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
913	4F	DPS-G	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
914	4F	DPS-F	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
915	4F	階段附室2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	
916	4F	階段附室2	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
917	4F	階段附室1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
918	4F	階段附室1	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	28.4	113.6	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
919	4F	EPS-G	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
920	4F	一般用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	10	10	28.4	284.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	10			8.4	84.0	
921	4F	一般用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	28	28	42.0	1176.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	28	BSL04-T	28	12.7	355.6	
922	4F	一般用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	20	20	42.0	840.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	20	BSL04-T	20	12.7	254.0	
923	4F	トイレ2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	18.9	113.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	6			5.5	33.0	
924	4F	トイレ2	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
925	4F	トイレ2	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
926	4F	トイレ1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	18.9	113.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	6			5.5	33.0	
927	4F	トイレ1	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
928	4F	車椅子トイレ	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
929	4F	トイレ前	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
930	4F	会議室3・4	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	16	32	42.0	1344.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	16	BSL04-UKK300L	16	25.2	403.2	埋込下面開放選定。要確認。
931	4F	会議室3・4	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	2	2	21.0	42.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	2	LEDB83911	2	10.0	20.0	
932	4F	操作室	B42l	調光	FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	三菱	昼白色	MY-B440335/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	3	EL-LHB43000	3	24.9	74.7	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
933	4F	操作室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
934	4F	結石破砕室	I42L	調光	FLR40	昼白色	直付プリズムカバー2灯式	2	4	8	42.0	336.0	三菱	昼白色	MY-X440330/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	4	EL-LHX42500	4	24.9	99.6	直付下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
935	4F	観察室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
936	4F	観察室	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	
937	4F	診察室	B41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-UKK190L	4	12.7	50.8	埋込下面開放選定。要確認。
938	4F	記録室	B41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-UKK190L	4	12.7	50.8	埋込下面開放選定。要確認。
939	4F	記録室	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
940	4F	通路	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
941	4F	受付43	B41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	埋込下面開放選定。要確認。
942	4F	処置室2	I43		FLR40	昼白色	直付プリズムカバー3灯式	3	3	9	42.0	378.0	IT	昼白色	BL4-3950F-J	IBL40-39N50F-SD	3	BSL04-J250	3	39.8	119.4	直付下面開放選定
943	4F	処置室1	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	9	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	25.2	226.8	埋込下面開放選定。要確認。
944	4F	倶進会事務室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	10	20	42.0	840.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	10	BSL04-UKK300L	10	25.2	252.0	
945	4F	倶進会事務室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
946	4F	EPS-C	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
947	4F	DPS-C	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
948	4F	DPS-D	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	

949	4F	ACS	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
950	4F	DPS-E	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
951	4F	EPS-D	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
952	4F	スタッフ用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	40	40	42.0	1680.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	40	BSL04-T	40	12.7	508.0	
953	4F	スタッフ用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
954	4F	中央廊下	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	14	14	28.4	397.6	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	14			8.4	117.6	
955	4F	中央廊下	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	28	28	21.0	588.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	28	BSL02-T	28	7.5	210.0	
956	4F	中央廊下	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	84	84	42.0	3528.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	84	BSL04-T	84	12.7	1066.8	
957	4F	中央廊下	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	6	6	100.0	600.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
958	4F	前室	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	9	9	28.4	255.6	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	9			8.4	75.6	
959	4F	倉庫4	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
960	4F	EPS-H	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
961	4F	超音波 生理検査	At41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
962	4F	超音波 生理検査	H42L	クリーンルーム 調光	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225×1260想定	2	5	10	42.0	420.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LD9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	5	LEER-42251C6-LD9	5	24.8	124.0	現調後調光器は調整してください。
963	4F	呼吸機能室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	
964	4F	心電図室	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	20	60	42.0	2520.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	20	BSL04-UKK300L	20	39.8	796.0	
965	4F	心電図室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	10	20	42.0	840.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	10	BSL04-UKK300L	10	25.2	252.0	
966	4F	心音図室	hh1		IL60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	60.0	360.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	6			5.5	33.0	
967	4F	脳波室1・2	hh1		IL60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	17	17	60.0	1020.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	17			5.5	93.5	
968	4F	脳波室3	hh1		IL60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	8	8	60.0	480.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	8			5.5	44.0	
969	4F	操作ホール	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	16	32	42.0	1344.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	16	BSL04-UKK300L	16	25.2	403.2	埋込下面開放選定。要確認。
970	4F	操作ホール	B42I	調光	FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	三菱	昼白色	MY-B440335/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	4	EL-LHB43000	4	24.9	99.6	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
971	4F	操作ホール	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
972	4F	脳波カンファレンス室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
973	4F	筋電図室	hh1		IL60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	30	30	60.0	1800.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	30			5.5	165.0	
974	4F	洗髪室	B41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	埋込下面開放選定。要確認。
975	4F	洗髪室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	2	2	21.0	42.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	2	LEDB83911	2	10.0	20.0	
976	4F	透視室1	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	8	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	39.8	318.4	
977	4F	透視室1	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	100.0	400.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
978	4F	透視室1	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	3	3	10.5	31.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	3	LMT-11917M-LS9	3	5.0	15.0	
979	4F	透視操作室	B42I	調光	FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	8	16	42.0	672.0	三菱	昼白色	MY-B440335/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	8	EL-LHB43000	8	24.9	199.2	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
980	4F	透視操作室	B42I	調光	FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	三菱	昼白色	MY-B440335/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	3	EL-LHB43000	3	24.9	74.7	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
981	4F	透視操作室	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	2	2	10.5	21.0	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	2	LMT-11917M-LS9	2	5.0	10.0	
982	4F	倉庫	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
983	4F	透視室3	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	8	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	39.8	318.4	
984	4F	透視室3	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	100.0	400.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
985	4F	透視室3	V5		FL10	昼白色	表示灯 照射中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	
986	4F	汚物処理室2	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-G230	2	25.2	50.4	
987	4F	汚物処理室2	U5		GL5W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
988	4F	汚物処理室2	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	2	2	10.5	21.0	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	2	LMT-11917M-LS9	2	5.0	10.0	
989	4F	汚物処理室2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
990	4F	汚物処理室2	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
991	4F	処置室2	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
992	4F	中待合 透視	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	16	16	28.4	454.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	16			8.4	134.4	
993	4F	中待合 透視	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	3	3	10.5	31.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	3	LMT-11917M-LS9	3	5.0	15.0	
994	4F	中待合 透視	V5		FL10	昼白色	表示灯 照射中 壁直付想定 白地	1	3	3	10.5	31.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	3	LMT-11917M-LS9	3	5.0	15.0	
995	4F	透視室2	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	8	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	39.8	318.4	
996	4F	透視室2	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	100.0	400.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
997	4F	透視室2	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	
998	4F	透視室2	V5		FL10	昼白色	表示灯 照射中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	
999	4F	透視室2	B42I	調光	FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	三菱	昼白色	MY-B440335/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	1	EL-LHB43000	1	24.9	24.9	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
1000	4F	現像室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	
1001	4F	現像室	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1002	4F	更衣室1-3	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
1003	4F	汚物処理室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1004	4F	トイレ	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1005	4F	トイレ	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1006	4F	トイレ	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1007	4F	中待合 透視	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	2	2	10.5	21.0	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	2	LMT-11917M-LS9	2	5.0	10.0	
1008	4F	中待合 透視	V5		FL10	昼白色	表示灯 照射中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	
1009	4F	トイレ10	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1010	4F	多目的透視室2	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	8	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	39.8	318.4	
1011	4F	多目的透視室2	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	100.0	400.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
1012	4F	トイレ11	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1013	4F	医師更衣室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	埋込下面開放選定。要確認。
1014	4F	CR室・多目的透視室	B43I	調光	FLR40	昼白色	埋込ルーバー3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	三菱	昼白色	MY-B470335/N AHZ	EL-LU47033N AHZ	2	EL-LHB43000	2	43.0	86.0	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
1015	4F	CR室・多目的透視室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
1016	4F	CR室・多目的透視室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1017	4F	CR室・多目的透視室	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	2	2	10.5	21.0	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	2	LMT-11917M-LS9	2	5.0	10.0	

1018	4F	CR室・多目的透視室	V5		FL10	昼白色	表示灯 照射中 壁直付想定 白地	1	2	2	10.5	21.0	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	2	LMT-11917M-LS9	2	5.0	10.0	
1019	4F	前室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	
1020	4F	前室	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	
1021	4F	前室	V5		FL10	昼白色	表示灯 照射中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	
1022	4F	前室	U5		GL5W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
1023	4F	更衣室4-6	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
1024	4F	多目的透視室1	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	
1025	4F	多目的透視室1	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	100.0	400.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
1026	4F	受付42	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
1027	4F	受付42	M2		FPL27	昼白色	埋込ルーバー2灯式 □275想定	2	2	4	27.0	108.0	三菱	昼白色		EL-SK3002NM/2 AHTZ	2			25.7	51.4	乳白パネル選定
1028	4F	骨塩定量操作室	B42I	調光	FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	三菱	昼白色	MY-B440335/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	2	EL-LHB43000	2	24.9	49.8	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
1029	4F	骨塩定量操作室	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1030	4F	骨塩定量操作室	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	
1031	4F	骨塩定量検査室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	
1032	4F	骨塩定量検査室	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	100.0	400.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
1033	4F	心血管検査室1	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	12	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	12	BSL04-UKK300L	12	25.2	302.4	埋込下面開放選定。要確認。
1034	4F	心血管検査室1	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	6	6	100.0	600.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
1035	4F	リカバリー室	C41		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	埋込下面開放選定。要確認。
1036	4F	リカバリー室	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	
1037	4F	リカバリー室	V5		FL10	昼白色	表示灯 照射中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	
1038	4F	洗浄室	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	28.4	28.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	1			8.4	8.4	
1039	4F	洗浄室	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1040	4F	中廊下1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	9	9	18.9	170.1	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	9			5.5	49.5	
1041	4F	中廊下2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1042	4F	更衣室2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	18.9	113.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	6			5.5	33.0	
1043	4F	更衣室2	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1044	4F	更衣室1	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-G150	2	12.7	25.4	
1045	4F	更衣室1	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1046	4F	更衣室1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1047	4F	更衣室1	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
1048	4F	トイレ12から14	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	9	9	18.9	170.1	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	9			5.5	49.5	
1049	4F	トイレ12から14	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	21.0	126.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	6	BSL02-T	6	7.5	45.0	
1050	4F	トイレ12から14	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1051	4F	解析室	B42I	調光	FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	三菱	昼白色	MY-B440335/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	2	EL-LHB43000	2	24.9	49.8	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
1052	4F	現像・編集室	B42I	調光	FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	5	10	42.0	420.0	三菱	昼白色	MY-B440335/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	5	EL-LHB43000	5	24.9	124.5	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
1053	4F	暗室	Q1		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 乳白カバー	1	2	2	100.0	200.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	2			8.4	16.8	
1054	4F	技師長室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
1055	4F	技師長室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1056	4F	スタッフ室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	9	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	25.2	226.8	埋込下面開放選定。要確認。
1057	4F	血管操作室	I42		FLR40	昼白色	直付プリズムカバー2灯式	2	13	26	42.0	1092.0	IT	昼白色	BL4-2550F-J	IBL40-25N50F-SD	13	BSL04-J250	13	25.2	327.6	直付下面開放選定
1058	4F	血管操作室	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-G150	6	12.7	76.2	
1059	4F	血管操作室	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	4	4	10.5	42.0	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	4	LMT-11917M-LS9	4	5.0	20.0	
1060	4F	血管操作室	V5		FL10	昼白色	表示灯 照射中 壁直付想定 白地	1	2	2	10.5	21.0	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	2	LMT-11917M-LS9	2	5.0	10.0	
1061	4F	準備ホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	13	13	18.9	245.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	13			5.5	71.5	
1062	4F	準備ホール	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	2	2	10.5	21.0	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	2	LMT-11917M-LS9	2	5.0	10.0	
1063	4F	準備ホール	V5		FL10	昼白色	表示灯 照射中 壁直付想定 白地	1	2	2	10.5	21.0	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	2	LMT-11917M-LS9	2	5.0	10.0	
1064	4F	心血管検査室2	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	12	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	12	BSL04-UKK300L	12	25.2	302.4	埋込下面開放選定。要確認。
1065	4F	心血管検査室2	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	6	6	100.0	600.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
1066	4F	頭・腹部血管検査室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	13	26	42.0	1092.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	13	BSL04-UKK300L	13	25.2	327.6	埋込下面開放選定。要確認。
1067	4F	頭・腹部血管検査室	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	6	6	100.0	600.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
1068	4F	カンファレンス室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
1069	4F	器材保管室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1070	4F	スタッフ通路	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	8	8	18.9	151.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	8			5.5	44.0	
1071	4F	EPS-A	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
1072	4F	DPS-A	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1073	4F	EPS-B	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
1074	4F	CT室1	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	8	16	42.0	672.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	25.2	201.6	
1075	4F	CT室1	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	100.0	400.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
1076	4F	CT操作室	B42I	調光	FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	14	28	42.0	1176.0	三菱	昼白色	MY-B440335/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	14	EL-LHB43000	14	24.9	348.6	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
1077	4F	CT操作室	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	3	3	10.5	31.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	3	LMT-11917M-LS9	3	5.0	15.0	
1078	4F	CT操作室	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1079	4F	更衣室1・2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1080	4F	更衣室1・2	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	2	2	21.0	42.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	2	LEDB83911	2	10.0	20.0	
1081	4F	前室1	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1082	4F	前室1	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	2	2	10.5	21.0	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	2	LMT-11917M-LS9	2	5.0	10.0	
1083	4F	CT室2	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	8	16	42.0	672.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	25.2	201.6	
1084	4F	CT室2	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	100.0	400.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
1085	4F	CT室3	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	8	16	42.0	672.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	25.2	201.6	
1086	4F	CT室3	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	100.0	400.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	

1087	4F	前室2	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1088	4F	前室2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1089	4F	前室2	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	2	2	21.0	42.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	2	LEDB83911	2	10.0	20.0	
1090	4F	前室2	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	
1091	4F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	8	8	18.9	151.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	8			5.5	44.0	
1092	4F	廊下	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	8	8	28.4	227.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	8			8.4	67.2	
1093	4F	廊下	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	16	16	21.0	336.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	16	BSL02-T	16	7.5	120.0	
1094	4F	廊下	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	48	48	42.0	2016.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	48	BSL04-T	48	12.7	609.6	
1095	4F	更衣室1-4	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1096	4F	更衣室1-4	V6		IL5W	電球色	表示灯 使用中 →足元灯として選定	1	4	4	5.0	20.0	東芝	電球色		NDG9614	4			0.5	2.0	姿図の絵が足元灯のため足元灯として選定。要確認
1097	4F	中待合	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	9	9	18.9	170.1	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	9			5.5	49.5	
1098	4F	中待合	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	3	3	10.5	31.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	3	LMT-11917M-LS9	3	5.0	15.0	
1099	4F	更衣室5-7	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
1100	4F	更衣室5-7	V6		IL5W	電球色	表示灯 使用中 →足元灯として選定	1	3	3	5.0	15.0	東芝	電球色		NDG9614	3			0.5	1.5	姿図の絵が足元灯のため足元灯として選定。要確認
1101	4F	胸腹部撮影室2	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	8	16	42.0	672.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	25.2	201.6	
1102	4F	胸腹部撮影室2	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	100.0	400.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
1103	4F	胸腹部撮影室3	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	8	16	42.0	672.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	25.2	201.6	
1104	4F	胸腹部撮影室3	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	100.0	400.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
1105	4F	軟線撮影室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	
1106	4F	軟線撮影室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1107	4F	軟線撮影室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1108	4F	胸腹部撮影室1	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	8	16	42.0	672.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	25.2	201.6	
1109	4F	胸腹部撮影室1	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	100.0	400.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
1110	4F	断層撮影室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	8	16	42.0	672.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	25.2	201.6	
1111	4F	断層撮影室	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	100.0	400.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
1112	4F	骨撮影室1	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	8	16	42.0	672.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	25.2	201.6	
1113	4F	骨撮影室1	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	100.0	400.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
1114	4F	更衣室1-5	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	5	5	18.9	94.5	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	5			5.5	27.5	
1115	4F	更衣室1-5	V6		IL5W	電球色	表示灯 使用中 →足元灯として選定	1	5	5	5.0	25.0	東芝	電球色		NDG9614	5			0.5	2.5	姿図の絵が足元灯のため足元灯として選定。要確認
1116	4F	写真整理室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	12	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	12	BSL04-UKK300L	12	25.2	302.4	埋込下面開放選定。要確認。
1117	4F	写真整理室	B42I	調光	FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	7	14	42.0	588.0	三菱	昼白色	MY-B440335/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	7	EL-LHB43000	7	24.9	174.3	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
1118	4F	写真整理室	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	7	7	10.5	73.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	7	LMT-11917M-LS9	7	5.0	35.0	
1119	4F	写真整理室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	2	2	21.0	42.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	2	LEDB83911	2	10.0	20.0	
1120	4F	写真整理室	B42I	調光	FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	10	20	42.0	840.0	三菱	昼白色	MY-B440335/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	10	EL-LHB43000	10	24.9	249.0	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
1121	4F	暗室	k21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1122	4F	倉庫1	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-G230	2	25.2	50.4	
1123	4F	倉庫2	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
1124	4F	更衣室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1125	4F	更衣室	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	
1126	4F	骨撮影室3	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	8	16	42.0	672.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	25.2	201.6	
1127	4F	骨撮影室3	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	100.0	400.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
1128	4F	骨撮影室2	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	8	16	42.0	672.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	25.2	201.6	
1129	4F	骨撮影室2	Q3		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	100.0	400.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
1130	4F	中待合	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	11	11	28.4	312.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	11			8.4	92.4	
1131	4F	中待合	D5		LDS60W	昼白色	小型角形ブラケット	1	4	4	60.0	240.0	東芝	昼白色		LDF4N-HG/C7/5/2	4	LEDB85005	4	4.0	16.0	
1132	4F	中待合	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	3	3	10.5	31.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	3	LMT-11917M-LS9	3	5.0	15.0	
1133	4F	中待合	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	12	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	12	BSL04-T	12	12.7	152.4	
1134	4F	前室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1135	4F	前室	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	
1136	4F	前室	V4		FL10	昼白色	表示灯 磁場発生中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	
1137	4F	処置室1	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
1138	4F	MR操作室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1139	4F	MR操作室	B42I	調光	FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	5	10	42.0	420.0	三菱	昼白色	MY-B440335/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	5	EL-LHB43000	5	24.9	124.5	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
1140	4F	処置室2	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1141	4F	現像室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1142	4F	MR室1	Z1		JD250W	昼白色	ブラケット1灯式	1	8	8	250.0	2000.0	東芝	昼白色		LEDS-04910NW-LS9	8			30.9	247.2	
1143	4F	MR室2	Z1		JD250W	昼白色	ブラケット1灯式	1	8	8	250.0	2000.0	東芝	昼白色		LEDS-04910NW-LS9	8			30.9	247.2	
1144	4F	前室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1145	4F	前室	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	
1146	4F	前室	V4		FL10	昼白色	表示灯 磁場発生中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	
1147	4F	画像診断室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	13	26	42.0	1092.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	13	BSL04-UKK300L	13	25.2	327.6	埋込下面開放選定。要確認。
1148	4F	休憩室2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
1149	5F		M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	4	12	36.0	432.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	4			33.5	134.0	
1150	5F		M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	55	165	36.0	5940.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	55			33.5	1842.5	
1151	5F		M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	9	27	36.0	972.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	9			33.5	301.5	
1152	5F		M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	3	9	36.0	324.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	3			33.5	100.5	
1153	5F	トイレ	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	18.9	113.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	6			5.5	33.0	
1154	5F	トイレ	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	9	9	21.0	189.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	9	BSL02-T	9	7.5	67.5	
1155	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。

1156	5F	コンピューター室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1157	5F	コンピューター室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	11	22	42.0	924.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	11	BSL04-UKK300L	11	25.2	277.2	埋込下面開放選定。要確認。
1158	5F		L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1159	5F		B42L	調光	FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	8	16	42.0	672.0	三菱	昼白色	MY-B440335/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	8	EL-LHB43000	8	24.9	199.2	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
1160	5F	EPS	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1161	5F	DPS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1162	5F	DPS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1163	5F	階段附室2	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
1164	5F	階段附室2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	
1165	5F	階段附室1	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	28.4	113.6	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
1166	5F	階段附室1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
1167	5F	DPS	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
1168	5F	一般用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	19	19	42.0	798.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	19	BSL04-T	19	12.7	241.3	
1169	5F	一般用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
1170	5F	一般用EVホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1171	5F	スタッフ用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	20	20	42.0	840.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	20	BSL04-T	20	12.7	254.0	
1172	5F	スタッフ用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
1173	5F	DPS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1174	5F	EPS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1175	5F	DPS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1176	5F	ACS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1177	5F	DPS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1178	5F	EPS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1179	5F		J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	18.9	226.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	12			5.5	66.0	
1180	5F		Y6		FCL40+32	昼白色	シーリング プルSW付	1	1	1	75.6	75.6	東芝	調色		LEDH8101A01-LC	1			34.4	34.4	プルSW付⇔プルSWなし、リモコン
1181	5F		J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	8	8	18.9	151.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	8			5.5	44.0	
1182	5F		At41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
1183	5F		A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
1184	5F		A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1185	5F		A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1186	5F		J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	5	5	18.9	94.5	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	5			5.5	27.5	
1187	5F		M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	6	18	36.0	648.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	6			33.5	201.0	
1188	5F		A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	5	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	25.2	126.0	
1189	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1190	5F	ダストルーム	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-Q23	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-G230	1	25.2	25.2	
1191	5F	ダストルーム	U5		GL5W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
1192	5F	倉庫	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
1193	5F		J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	28.4	56.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	2			8.4	16.8	
1194	5F		F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-G150	2	12.7	25.4	
1195	5F		R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1196	5F	ACS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1197	5F		A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	4	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-UKK190L	4	12.7	50.8	
1198	5F		Ht41	クリーンルーム	FLR40	昼白色	トラフ1灯式想定 乳白カバー	1	4	4	42.0	168.0	東芝	昼白色	LEET-41251C6-LS9 + LEEM-40203N-01	LEEM-40203N-01	4	LEET-41251C6-LS9	4	13.6	54.4	トラフ該当品なく逆富士選定
1199	5F		At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1200	5F		Ht41	クリーンルーム	FLR40	昼白色	トラフ1灯式想定 乳白カバー	1	16	16	42.0	672.0	東芝	昼白色	LEET-41251C6-LS9 + LEEM-40203N-01	LEEM-40203N-01	16	LEET-41251C6-LS9	16	13.6	217.6	トラフ該当品なく逆富士選定
1201	5F		Ht41	クリーンルーム	FLR40	昼白色	トラフ1灯式想定 乳白カバー	1	18	18	42.0	756.0	東芝	昼白色	LEET-41251C6-LS9 + LEEM-40203N-01	LEEM-40203N-01	18	LEET-41251C6-LS9	18	13.6	244.8	トラフ該当品なく逆富士選定
1202	5F		Ht41	クリーンルーム	FLR40	昼白色	トラフ1灯式想定 乳白カバー	1	4	4	42.0	168.0	東芝	昼白色	LEET-41251C6-LS9 + LEEM-40203N-01	LEEM-40203N-01	4	LEET-41251C6-LS9	4	13.6	54.4	トラフ該当品なく逆富士選定
1203	5F		Ht41	クリーンルーム	FLR40	昼白色	トラフ1灯式想定 乳白カバー	1	2	2	42.0	84.0	東芝	昼白色	LEET-41251C6-LS9 + LEEM-40203N-01	LEEM-40203N-01	2	LEET-41251C6-LS9	2	13.6	27.2	トラフ該当品なく逆富士選定
1204	5F		L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1205	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	80	160	42.0	6720.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	80	BSL04-UKK300L	80	25.2	2016.0	埋込下面開放選定。要確認。
1206	5F		A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
1207	5F	トイレ	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1208	5F		L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	2	2	21.0	42.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	2	LEDB83911	2	10.0	20.0	
1209	5F		C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1210	5F		A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1211	5F		L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1212	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	15	30	42.0	1260.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	15	BSL04-UKK300L	15	25.2	378.0	埋込下面開放選定。要確認。
1213	5F	管理室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
1214	5F	受付51	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1215	5F	受付51	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
1216	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
1217	5F		A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	9	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	25.2	226.8	
1218	5F		A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
1219	5F		C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	埋込下面開放選定。要確認。
1220	5F		A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
1221	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	9	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	25.2	226.8	埋込下面開放選定。要確認。
1222	5F		V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	

1223	5F		L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1224	5F	受付52	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	30	60	42.0	2520.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	30	BSL04-KT	30	25.2	756.0	
1225	5F		At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	
1226	5F		At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	
1227	5F		At22		FL20	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-1150F-U30L	IBL20-11N50F-SD	1	BSL02-UKK300L	1	11.8	11.8	
1228	5F		K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	2	MK580(W)	2	7.5	15.0	
1229	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	5	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	25.2	126.0	埋込下面開放選定。要確認。
1230	5F		K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	2	MK580(W)	2	7.5	15.0	
1231	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
1232	5F		K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	2	MK580(W)	2	7.5	15.0	
1233	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
1234	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
1235	5F	カンファレンス室	B42I	調光	FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	5	10	42.0	420.0	三菱	昼白色	MY-B440335/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	5	EL-LHB43000	5	24.9	124.5	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
1236	5F		K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1237	5F		L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1238	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
1239	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1240	5F		V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	
1241	5F		xx		JDR60W	昼白色	アームライト	1	1	1	60.0	60.0	東芝	昼白色		LDF4N-HGX/C7/5/2	1	LEDA-04004	1	4.0	4.0	
1242	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
1243	5F		Q1		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定 乳白カバー	1	2	2	100.0	200.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	2			8.4	16.8	
1244	5F		W'		FL10	昼白色	暗室灯1灯式	1	2	2	10.5	21.0	IT	昼白色		LFIR010-05N50Q2	2			5.0	10.0	姿図不鮮明で器具不明のため管交換選定
1245	5F		V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	1	1	10.5	10.5	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	1	LMT-11917M-LS9	1	5.0	5.0	
1246	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
1247	5F		K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	5	5	21.0	105.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	5	MK580(W)	5	7.5	37.5	
1248	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
1249	5F		L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1250	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
1251	5F		K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1252	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	12	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	12	BSL04-UKK300L	12	25.2	302.4	埋込下面開放選定。要確認。
1253	5F		K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	3	3	21.0	63.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	3	MK580(W)	3	7.5	22.5	
1254	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
1255	5F	廊下	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	15	15	28.4	426.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	15			8.4	126.0	
1256	5F	廊下2	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	20	20	28.4	568.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	20			8.4	168.0	
1257	5F	廊下3	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	20	20	28.4	568.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	20			8.4	168.0	
1258	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
1259	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
1260	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
1261	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
1262	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	9	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	25.2	226.8	埋込下面開放選定。要確認。
1263	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
1264	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	12	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	12	BSL04-UKK300L	12	25.2	302.4	埋込下面開放選定。要確認。
1265	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
1266	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	12	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	12	BSL04-UKK300L	12	25.2	302.4	埋込下面開放選定。要確認。
1267	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
1268	5F		A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1269	5F		A43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	44	132	42.0	5544.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	44	BSL04-UKK300L	44	39.8	1751.2	
1270	5F		J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1271	5F	トイレ	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	22	22	18.9	415.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	22			5.5	121.0	
1272	5F	トイレ	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	7	7	21.0	147.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	7	BSL02-T	7	7.5	52.5	
1273	5F		L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1274	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1275	5F		L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1276	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1277	5F		L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1278	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1279	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	12	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	12	BSL04-UKK300L	12	25.2	302.4	埋込下面開放選定。要確認。
1280	5F		L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1281	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	16	32	42.0	1344.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	16	BSL04-UKK300L	16	25.2	403.2	埋込下面開放選定。要確認。
1282	5F	ロッカー室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	埋込下面開放選定。要確認。
1283	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1284	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	9	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	25.2	226.8	埋込下面開放選定。要確認。
1285	5F	EPS-B	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1286	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	12	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	12	BSL04-UKK300L	12	25.2	302.4	埋込下面開放選定。要確認。
1287	5F		L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1288	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
1289	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	10	20	42.0	840.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	10	BSL04-UKK300L	10	25.2	252.0	埋込下面開放選定。要確認。
1290	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
1291	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。

1292	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1293	5F		L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1294	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	13	26	42.0	1092.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	13	BSL04-UKK300L	13	25.2	327.6	埋込下面開放選定。要確認。
1295	5F	ロッカー室1-2	B22		FL20	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-1150F-U30L	IBL20-11N50F-SD	2	BSL02-UKK300L	2	11.8	23.6	埋込下面開放選定。問題ないか要確認。
1296	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	12	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	12	BSL04-UKK300L	12	25.2	302.4	埋込下面開放選定。要確認。
1297	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
1298	5F		L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1299	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
1300	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	9	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	25.2	226.8	埋込下面開放選定。要確認。
1301	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	12	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	12	BSL04-UKK300L	12	25.2	302.4	埋込下面開放選定。要確認。
1302	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
1303	5F		L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1304	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
1305	5F		B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	24	48	42.0	2016.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	24	BSL04-UKK300L	24	25.2	604.8	埋込下面開放選定。要確認。
1306	5F		L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1307	5F	EPS-A	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-G150	2	12.7	25.4	
1308	5F	廊下	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	34	34	28.4	965.6	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	34			8.4	285.6	
1309	5F	廊下	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	55	55	28.4	1562.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	55			8.4	462.0	
1310	6F	管理部 倉庫6	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
1311	6F	階段C-1 前室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1312	6F	EPS-H	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1313	6F	DPS-H	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1314	6F	ピロティ	A42sp	SUS	FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	20	40	42.0	1680.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	20	BSL04-UKK300L	20	25.2	504.0	ステンレス一通常製品。問題ないか要確認。
1315	6F	機械室6-2	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	15	30	42.0	1260.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	15	BSL04-KT	15	25.2	378.0	
1316	6F	機械室6-2	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	15	15	42.0	630.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	15	BSL04-KT	15	12.7	190.5	
1317	6F	マニホールド室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	5	5	42.0	210.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	5	BSL04-KT	5	12.7	63.5	
1318	6F	中間水槽室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	4	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-KT	4	12.7	50.8	
1319	6F	Co2ボンベ室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	5	5	42.0	210.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	5	BSL04-KT	5	12.7	63.5	
1320	6F	6F電気室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	38	38	42.0	1596.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	38	BSL04-KT	38	12.7	482.6	
1321	6F	6F電気室	rr21		FL20	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	21.0	21.0	三菱	昼白色	MY-N208233/N AHTN	EL-LU20823N AHTN	1	EL-LH-N20903	1	5.8	5.8	
1322	6F	休養室2	D3		FCL32+30	昼白色	和風コードペンダント プルSW付	1	1	1	65.1	65.1	コイズミ	昼白色		AP503002	1			24.2	24.2	
1323	6F	ラウンジ	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	18	18	18.9	340.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	18			5.5	99.0	
1324	6F	ラウンジ	J9		FDL13	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	13.7	41.1	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
1325	6F	ラウンジ	M6		FPL36	昼白色	埋込乳白カバー4灯式 □450想定	4	4	16	36.0	576.0	三菱	昼白色		EL-SK5512N/4 AHTZ	4			40.4	161.6	
1326	6F	休養室1	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	28.4	113.6	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
1327	6F	食堂	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	69	69	28.4	1959.6	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	69			8.4	579.6	
1328	6F	食堂	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	15	15	42.0	630.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	15	BSL04-T	15	12.7	190.5	
1329	6F	廊下1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	30	30	18.9	567.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	30			5.5	165.0	
1330	6F	廊下1	Z		LDS60W	昼白色	ブラケット1灯式	1	2	2	60.0	120.0	東芝	昼白色		LDA6N-G-E17/1/60W2	2	LEDB88086	2	5.9	11.8	
1331	6F	理容室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1332	6F	理容室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
1333	6F	理容室	L41		FLR40	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	EL-LFV47111A AHJ (25N5)	LDL40S-N/17/25・N5	1	EL-LFV4711A AHJ	1	21.0	21.0	
1334	6F	WC4	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1335	6F	6F売店	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	9	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	25.2	226.8	
1336	6F	トイレ1-3	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	19	19	18.9	359.1	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	19			5.5	104.5	
1337	6F	トイレ1-3	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	7	7	21.0	147.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	7	BSL02-T	7	7.5	52.5	
1338	6F	ホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	8	8	18.9	151.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	8			5.5	44.0	
1339	6F	会議室6	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	124	124	42.0	5208.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	124	BSL04-T	124	12.7	1574.8	
1340	6F	会議室6	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	36	36	21.0	756.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	36	BSL02-T	36	7.5	270.0	
1341	6F	会議室6	J11		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	30	30	28.4	852.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	30			8.4	252.0	
1342	6F	会議室6	Q5		IL100W	昼白色	DL Φ150 想定	1	26	26	100.0	2600.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	26			8.4	218.4	
1343	6F	厨房	F42sp	SUS WP	FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	15	30	42.0	1260.0	三菱	昼白色	MY-EV440531/N AHTN	EL-LUE44053N AHTN	15	EL-LH-EV42310	15	24.9	373.5	
1344	6F	厨房	U1		GL15W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
1345	6F	厨房	J12	WP	FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	10	10	18.9	189.0	IT	昼白色		DW150-05N50D-RP	10			5.5	55.0	
1346	6F	DPS-F	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1347	6F	EPS-F	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1348	6F	DPS-G	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	3	3	42.0	126.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	3	EL-LH-N40903	3	13.6	40.8	
1349	6F	EPS-G	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1350	6F	附室1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
1351	6F	附室1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1352	6F	附室2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	
1353	6F	附室2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
1354	6F	廊下2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	39	39	18.9	737.1	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	39			5.5	214.5	
1355	6F	ダストルーム	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-G230	1	25.2	25.2	
1356	6F	ダストルーム	U5		GL5W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
1357	6F	一般用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	19	19	42.0	798.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	19	BSL04-T	19	12.7	241.3	
1358	6F	一般用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
1359	6F	一般用EVホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1360	6F	スタッフ用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	20	20	42.0	840.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	20	BSL04-T	20	12.7	254.0	

1361	6F	スタッフ用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
1362	6F	EPS-D	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1363	6F	DPS-E	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
1364	6F	DPS-D	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1365	6F	EPS-C	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
1366	6F	DPS-C	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1367	6F	小児科 医局	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	9	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	25.2	226.8	埋込下面開放選定。要確認。
1368	6F	母子 助講室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
1369	6F	母子 助講室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1370	6F	母子 医局	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	12	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	12	BSL04-UKK300L	12	25.2	302.4	埋込下面開放選定。要確認。
1371	6F	婦人科 医局	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
1372	6F	婦人科 助講室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1373	6F	難病医療 助講室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
1374	6F	難病医療 助講室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1375	6F	整形 助講室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
1376	6F	整形 助講室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1377	6F	整形 医局	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	10	20	42.0	840.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	10	BSL04-UKK300L	10	25.2	252.0	埋込下面開放選定。要確認。
1378	6F	リハビリ 医局	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1379	6F	廊下3	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	18.9	226.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	12			5.5	66.0	
1380	6F	倉庫1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1381	6F	湯沸かし	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1382	6F	陶芸室	L41		FLR40	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	EL-LFV4711A AHJ (25N5)	LDL40S・N/17/25・N5	1	EL-LFV4711A AHJ	1	21.0	21.0	
1383	6F	機械室6-1	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	10	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	10	BSL04-KT	10	12.7	127.0	
1384	6F	機械室6-1	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	25	50	42.0	2100.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	25	BSL04-KT	25	25.2	630.0	
1385	6F	ピロティ	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	50	100	42.0	4200.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	50	BSL04-G230	50	25.2	1260.0	
1386	6F	ピロティ	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1387	6F	EPS-A	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1388	6F	DPS-A	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1389	6F	EPS-B	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1390	6F	PS-B	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1391	6F	DPS-B	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1392	7F	機械室7-2	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1393	7F	後室 感染症センター	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1394	7F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	8	8	18.9	151.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	8			5.5	44.0	
1395	7F	前室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1396	7F	EPS-H	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
1397	7F	701	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1398	7F	701	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	15.8	15.8	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	1	LMT-15003-LS9	1	8.0	8.0	
1399	7F	701	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
1400	7F	701	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-T	1	12.7	12.7	
1401	7F	702	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1402	7F	702	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	15.8	15.8	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	1	LMT-15003-LS9	1	8.0	8.0	
1403	7F	702	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
1404	7F	702	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-T	1	12.7	12.7	
1405	7F	703	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1406	7F	703	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	15.8	15.8	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	1	LMT-15003-LS9	1	8.0	8.0	
1407	7F	703	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
1408	7F	703	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-T	1	12.7	12.7	
1409	7F	洗浄室	F22		FL20	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-1150F-G23	IBL20-11N50F-SD	1	BSL02-G230	1	11.8	11.8	
1410	7F	洗浄室	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-G230	2	25.2	50.4	
1411	7F	704	Q7	WP	FML18	昼白色	DL Φ150 想定 強化ガラス	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50D-RP	1			5.5	5.5	
1412	7F	704	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	15.8	15.8	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	1	LMT-15003-LS9	1	8.0	8.0	
1413	7F	704	H41	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー1灯式 225*1260想定	1	1	1	42.0	42.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40203N-01	LEEM-40203N-01	1	LEER-42251C6-LS9	1	13.6	13.6	
1414	7F	705	Q7	WP	FML18	昼白色	DL Φ150 想定 強化ガラス	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50D-RP	1			5.5	5.5	
1415	7F	705	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	15.8	15.8	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	1	LMT-15003-LS9	1	8.0	8.0	
1416	7F	705	H41	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー1灯式 225*1260想定	1	1	1	42.0	42.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40203N-01	LEEM-40203N-01	1	LEER-42251C6-LS9	1	13.6	13.6	
1417	7F	706	Q7	WP	FML18	昼白色	DL Φ150 想定 強化ガラス	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50D-RP	1			5.5	5.5	
1418	7F	706	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	15.8	15.8	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	1	LMT-15003-LS9	1	8.0	8.0	
1419	7F	706	H41	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー1灯式 225*1260想定	1	1	1	42.0	42.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40203N-01	LEEM-40203N-01	1	LEER-42251C6-LS9	1	13.6	13.6	
1420	7F	707	Q7	WP	FML18	昼白色	DL Φ150 想定 強化ガラス	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50D-RP	1			5.5	5.5	
1421	7F	707	H41'	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込乳白ガラスカバー1灯式 225*1260想定	1	1	1	42.0	42.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40203N-01	LEEM-40203N-01	1	LEER-42251C6-LS9	1	13.6	13.6	
1422	7F	708	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1423	7F	708	Q7	WP	FML18	昼白色	DL Φ150 想定 強化ガラス	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50D-RP	1			5.5	5.5	
1424	7F	708	H41'	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込乳白ガラスカバー1灯式 225*1260想定	1	1	1	42.0	42.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40203N-01	LEEM-40203N-01	1	LEER-42251C6-LS9	1	13.6	13.6	
1425	7F	709	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1426	7F	709	Q7	WP	FML18	昼白色	DL Φ150 想定 強化ガラス	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50D-RP	1			5.5	5.5	

1427	7F	709	H41'	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込乳白ガラスカバー1灯式 225*1260想定	1	1	1	42.0	42.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40203N-01	LEEM-40203N-01	1	LEER-42251C6-LS9	1	13.6	13.6	
1428	7F	709	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	15.8	15.8	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	1	LMT-15003-LS9	1	8.0	8.0	
1429	7F	710	Q7	WP	FML18	昼白色	DL Φ150 想定 強化ガラス	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50D-RP	1			5.5	5.5	
1430	7F	710	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	15.8	15.8	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	1	LMT-15003-LS9	1	8.0	8.0	
1431	7F	710	H41'	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込乳白ガラスカバー1灯式 225*1260想定	1	1	1	42.0	42.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40203N-01	LEEM-40203N-01	1	LEER-42251C6-LS9	1	13.6	13.6	
1432	7F	711	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1433	7F	711	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	15.8	15.8	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	1	LMT-15003-LS9	1	8.0	8.0	
1434	7F	711	H41'	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込乳白ガラスカバー1灯式 225*1260想定	1	1	1	42.0	42.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40203N-01	LEEM-40203N-01	1	LEER-42251C6-LS9	1	13.6	13.6	
1435	7F	712	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1436	7F	712	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	15.8	15.8	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	1	LMT-15003-LS9	1	8.0	8.0	
1437	7F	712	H41'	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込乳白ガラスカバー1灯式 225*1260想定	1	1	1	42.0	42.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40203N-01	LEEM-40203N-01	1	LEER-42251C6-LS9	1	13.6	13.6	
1438	7F	713	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1439	7F	713	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
1440	7F	713	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	1	1	5.0	5.0	東芝	電球色		NDG9614	1			0.5	0.5	
1441	7F	713	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1442	7F	714	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1443	7F	714	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
1444	7F	714	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	1	1	5.0	5.0	東芝	電球色		NDG9614	1			0.5	0.5	
1445	7F	714	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1446	7F	715	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1447	7F	715	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
1448	7F	715	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	1	1	5.0	5.0	東芝	電球色		NDG9614	1			0.5	0.5	
1449	7F	715	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1450	7F	716	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1451	7F	716	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
1452	7F	716	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	1	1	5.0	5.0	東芝	電球色		NDG9614	1			0.5	0.5	
1453	7F	716	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1454	7F	廊下3	Q4		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	2	2	40.0	80.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1455	7F	廊下3	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	22	22	18.9	415.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	22			5.5	121.0	
1456	7F	廊下4	Q4		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	1	1	40.0	40.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1457	7F	廊下4	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	40	40	18.9	756.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	40			5.5	220.0	
1458	7F	廊下4	hh4		LDS60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	60.0	120.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1459	7F	デイルーム7-1	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	9	9	28.4	255.6	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	9			8.4	75.6	
1460	7F	デイルーム7-1	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	埋込下面開放選定。要確認。
1461	7F	器材室1	F22		FL20	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-1150F-G23	IBL20-11N50F-SD	1	BSL02-G230	1	11.8	11.8	
1462	7F	配膳室	L11		FL10	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	10.5	10.5	IT	昼白色	MK330(W)+LFIR010-05N50G2	LFIR010-05N50G2	1	MK330(W)	1	5.0	5.0	
1463	7F	配膳室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1464	7F	配膳室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1465	7F	婦長コーナー	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	7	7	28.4	198.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	7			8.4	58.8	
1466	7F	7-1ステーション	yy		FDL27	電球色	壁取付ホルダー	1	12	12	28.4	340.8	三菱	電球色		LDA8L-G-E17/60/S	12	EL-WCE1700C	12	7.6	91.2	意匠、用途要確認。
1467	7F	7-1ステーション	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
1468	7F	7-1ステーション	Y3		FPL36+FPL27	昼白色	埋込8灯式 Φ900想定	8	1	8	63.0	504.0	東芝	昼白色	【特注品】LEER-69021-LD9	LEEM-3-50651N-01	2	LEER-69021-LD9	1	47.5	95.0	LEDバー×2必要。照度不足のため現調後調整してくださ
1469	7F	7-1ステーション	Ba41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
1470	7F	準備室7-1	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1471	7F	準備室7-1	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	9	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	25.2	226.8	
1472	7F	ACS	r41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
1473	7F	ランドリー	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
1474	7F	トイレ1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
1475	7F	トイレ1	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
1476	7F	記録室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1477	7F	記録室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
1478	7F	処置室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1479	7F	処置室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
1480	7F	トイレ2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1481	7F	トイレ2	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
1482	7F	リネン回収室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
1483	7F	洗浄室2	U5		GL5W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
1484	7F	洗浄室2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
1485	7F	車椅子トイレ1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1486	7F	脱衣室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1487	7F	当直室2	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1488	7F	当直室2	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	埋込下面開放選定。要確認。
1489	7F	PS-E	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU420339 AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1490	7F	休憩室1	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
1491	7F	EPS-I	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
1492	7F	面談室1・2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	4	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-UKK190L	4	12.7	50.8	
1493	7F	脱衣室1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	

1494	7F	器材室2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-UKK190L	6	12.7	76.2	
1495	7F	カンファレンス室1	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
1496	7F	カンファレンス室2	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
1497	7F	観察廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	9	9	18.9	170.1	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	9			5.5	49.5	
1498	7F	観察廊下	hh1		IL60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	60.0	60.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1499	7F	処置室4	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
1500	7F	シャワー室	D4	WP 想定	FDL18	昼白色	直付小型シーリング 想定	1	2	2	18.9	37.8	東芝	昼白色		LDT7N-G/S/60W/2	2	LEDG88930(K)	2	6.8	13.6	
1501	7F	機械室7-5	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	4	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-KT	4	12.7	50.8	
1502	7F	機械室7-5	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-KT	2	25.2	50.4	
1503	7F	DPS-F	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1504	7F	EPS-G	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1505	7F	階段附室1	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
1506	7F	階段附室1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
1507	7F	階段附室2	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
1508	7F	階段附室2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	
1509	7F	ゲストルーム	U6		GL5W	昼白色	殺菌灯 壁付	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
1510	7F	ゲストルーム	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-G230	1	25.2	25.2	
1511	7F	一般用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
1512	7F	一般用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
1513	7F	一般用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	29	29	42.0	1218.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	29	BSL04-T	29	12.7	368.3	
1514	7F	EPS-E	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1515	7F	スタッフ用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
1516	7F	スタッフ用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
1517	7F	スタッフ用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	18	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	18	BSL04-T	18	12.7	228.6	
1518	7F	機械室7-4	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1519	7F	当直室4	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1520	7F	当直室4	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	埋込下面開放選定。要確認。
1521	7F	面談室6	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1522	7F	ACS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1523	7F	洗浄室	U5		GL5W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
1524	7F	洗浄室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
1525	7F	EPS-D	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
1526	7F	リネン回収室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
1527	7F	7-2ステーション2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	7	14	42.0	588.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	7	BSL04-UKK300L	7	25.2	176.4	
1528	7F	処置室3	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	埋込下面開放選定。要確認。
1529	7F	7-2ステーション1	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	9	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	25.2	226.8	
1530	7F	当直室3	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	埋込下面開放選定。要確認。
1531	7F	休憩室2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	
1532	7F	処置室2	K21		FL20	昼白色	棚下灯1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1533	7F	処置室2	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1534	7F	準備室7-2	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1535	7F	準備室7-2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	5	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	25.2	126.0	
1536	7F	処置室1	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1537	7F	処置室1	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1538	7F	脱衣室3	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
1539	7F	浴室3	D4	WP 想定	FDL18	昼白色	直付小型シーリング 想定	1	2	2	18.9	37.8	東芝	昼白色		LDT7N-G/S/60W/2	2	LEDG88930(K)	2	6.8	13.6	
1540	7F	器材室4	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
1541	7F	器材室3	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
1542	7F	トイレ9	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1543	7F	トイレ9	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	3	3	21.0	63.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	3	BSL02-T	3	7.5	22.5	
1544	7F	浴室2	D4	WP 想定	FDL18	昼白色	直付小型シーリング 想定	1	2	2	18.9	37.8	東芝	昼白色		LDT7N-G/S/60W/2	2	LEDG88930(K)	2	6.8	13.6	
1545	7F	脱衣室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
1546	7F	トイレ7	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1547	7F	トイレ7	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
1548	7F	トイレ8	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1549	7F	トイレ8	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
1550	7F	面談室5	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
1551	7F	トイレ10	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	5	5	18.9	94.5	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	5			5.5	27.5	
1552	7F	トイレ10	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	3	3	21.0	63.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	3	BSL02-T	3	7.5	22.5	
1553	7F	EPS-A	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1554	7F	機械室7-3	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1555	7F	機械室7-3	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
1556	7F	廊下7	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	14	14	18.9	264.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	14			5.5	77.0	
1557	7F	廊下6	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	43	43	18.9	812.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	43			5.5	236.5	
1558	7F	廊下5	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	18	18	18.9	340.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	18			5.5	99.0	
1559	7F	トイレ6	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1560	7F	トイレ6	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
1561	7F	トイレ5	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1562	7F	トイレ5	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	

1563	7F	面談室4	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
1564	7F	デイルーム1	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	10	10	28.4	284.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	10			8.4	84.0	
1565	7F	デイルーム1	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
1566	7F	デイルーム1	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
1567	7F	面談室3	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
1568	7F	面談室3	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
1569	7F	機械室7-1	m41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1570	7F	トイレ3	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	5	5	18.9	94.5	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	5			5.5	27.5	
1571	7F	トイレ3	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	3	3	21.0	63.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	3	BSL02-T	3	7.5	22.5	
1572	7F	車椅子トイレ2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1573	7F	廊下	Y1		FCL30	昼白色	埋込3灯式 Φ450想定	3	4	12	31.5	378.0	東芝	昼白色	LEKR660701FN-LD9	LEEM-60701N-FW	4	LEER-66021-LD9	4	57.7	230.8	
1574	7F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	55	55	18.9	1039.5	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	55			5.5	302.5	
1575	7F	デイコーナー	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	5	5	28.4	142.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	5			8.4	42.0	
1576	7F	デイコーナー	Y1		FCL30	昼白色	埋込3灯式 Φ450想定	3	1	3	31.5	94.5	東芝	昼白色	LEKR660701FN-LD9	LEEM-60701N-FW	1	LEER-66021-LD9	1	57.7	57.7	
1577	7F	751～753	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	18	18	21.0	378.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	18	LEDB83911	18	10.0	180.0	
1578	7F	751～753	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	3	3	5.0	15.0	東芝	電球色		NDG9614	3			0.5	1.5	
1579	7F	751～753	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	
1580	7F	754～759	mm		IL20W	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	20.0	120.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	6			5.5	33.0	
1581	7F	754～759	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
1582	7F	760～763	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
1583	7F	764	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	5	5	21.0	105.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	5	LEDB83911	5	10.0	50.0	
1584	7F	764	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	1	1	5.0	5.0	東芝	電球色		NDG9614	1			0.5	0.5	
1585	7F	764	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1586	7F	765～772	mm		IL20W	昼白色	DL Φ150 想定	1	8	8	20.0	160.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	8			5.5	44.0	
1587	7F	765～772	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	8	16	42.0	672.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	25.2	201.6	埋込下面開放選定。要確認。
1588	7F	773	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	5	5	21.0	105.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	5	LEDB83911	5	10.0	50.0	
1589	7F	773	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	1	1	5.0	5.0	東芝	電球色		NDG9614	1			0.5	0.5	
1590	7F	773	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1591	7F	774～775	hh1		IL60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	60.0	120.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1592	7F	774～775	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1593	7F	776～779	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1594	7F	776～779	nn		WB60W	昼白色	白熱灯器具	1	8	8	60.0	480.0	三菱	昼白色		LDA6N-G/60/S-A	8	LC505C	8	6.4	51.2	
1595	7F	776～779	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	12	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	12	BSL04-T	12	12.7	152.4	
1596	7F	780	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1597	7F	780	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-T	3	12.7	38.1	
1598	8F	801～806	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	18.9	113.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	6			5.5	33.0	
1599	8F	801～806	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	15.8	94.8	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	6	LMT-15003-LS9	6	8.0	48.0	
1600	8F	801～806	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-UKK190L	6	12.7	76.2	埋込下面開放選定。要確認。
1601	8F	801～806	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
1602	8F	807	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1603	8F	807	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	15.8	15.8	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	1	LMT-15003-LS9	1	8.0	8.0	
1604	8F	807	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
1605	8F	ナースコーナー	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	28.4	113.6	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
1606	8F	ナースコーナー	Y3		FPL36+FPL27	昼白色	埋込8灯式 Φ900想定	8	1	8	63.0	504.0	東芝	昼白色	【特注品】LEER-69021-LD9	LEEM-3-50651N-01	2	LEER-69021-LD9	1	47.5	95.0	LEDバー×2必要。照度不足のため現調後調整してくださ
1607	8F	デイルーム2	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	5	5	28.4	142.0	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	5			8.4	42.0	
1608	8F	デイルーム2	Y5		FCL40+30	昼白色	シーリング プルSW付	1	1	1	73.5	73.5	東芝	調色		LEDH8101A01-LC	1			34.4	34.4	プルSW付→プルSWなし、リモコン
1609	8F	トイレ1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1610	8F	トイレ2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1611	8F	廊下 洗面所	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	2	MK580(W)	2	7.5	15.0	
1612	8F	808～809	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	2	2	5.0	10.0	東芝	電球色		NDG9614	2			0.5	1.0	
1613	8F	808～809	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
1614	8F	810～816	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	14	14	18.9	264.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	14			5.5	77.0	
1615	8F	810～816	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	7	7	21.0	147.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	7	BSL02-T	7	7.5	52.5	
1616	8F	810～816	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	7	7	5.0	35.0	東芝	電球色		NDG9614	7			0.5	3.5	
1617	8F	810～816	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	14	28	42.0	1176.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	14	BSL04-UKK300L	14	25.2	352.8	
1618	8F	EPS-H	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1619	8F	廊下	Q4		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	40.0	160.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1620	8F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	52	52	18.9	982.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	52			5.5	286.0	
1621	8F	廊下	gg3		LDS40W	電球色	ブラケット1灯式	1	1	1	40.0	40.0	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	1	LEDB88093	1	7.8	7.8	
1622	8F	配膳室	L11		FL10	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	10.5	10.5	IT	昼白色	MK330(W)+LFIR010-05N50G2	LFIR010-05N50G2	1	MK330(W)	1	5.0	5.0	
1623	8F	配膳室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1624	8F	配膳室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1625	8F	器材室1	F22		FL20	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-1150F-G23	IBL20-11N50F-SD	1	BSL02-G230	1	11.8	11.8	
1626	8F	ACS	m41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1627	8F	面談室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
1628	8F	準備室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1629	8F	準備室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
1630	8F	8-1ステーション	Y3		FPL36+FPL27	昼白色	埋込8灯式 Φ900想定	8	1	8	63.0	504.0	東芝	昼白色	【特注品】LEER-69021-LD9	LEEM-3-50651N-01	2	LEER-69021-LD9	1	47.5	95.0	LEDバー×2必要。照度不足のため現調後調整してくださ
1631	8F	8-1ステーション	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	7	7	28.4	198.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	7			8.4	58.8	

1632	8F	8-1ステーション	yy		FDL27	電球色	壁取付ホルダー	1	12	12	28.4	340.8	三菱	電球色		LDA8L-G-E17/60/S	12	EL-WCE1700C	12	7.6	91.2	意匠、用途要確認。
1633	8F	8-1ステーション	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
1634	8F	8-1ステーション	Ba41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
1635	8F	記録室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1636	8F	記録室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
1637	8F	処置室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1638	8F	処置室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	
1639	8F	デイルーム1	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	13	13	28.4	369.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	13			8.4	109.2	
1640	8F	デイルーム1	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1641	8F	デイルーム1	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
1642	8F	デイルーム1	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-T	1	12.7	12.7	
1643	8F	器材室2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1644	8F	機械室8-1	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1645	8F	脱衣室1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1646	8F	浴室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1647	8F	デイルーム	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	13	13	28.4	369.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	13			8.4	109.2	
1648	8F	デイルーム	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1649	8F	デイルーム	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
1650	8F	デイルーム	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-T	1	12.7	12.7	
1651	8F	機械室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	4	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-KT	4	12.7	50.8	
1652	8F	機械室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
1653	8F	DPS-F	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1654	8F	階段附室2	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
1655	8F	階段附室2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	
1656	8F	階段附室1	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
1657	8F	階段附室1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
1658	8F	一般用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	28.4	113.6	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
1659	8F	一般用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
1660	8F	一般用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	29	29	42.0	1218.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	29	BSL04-T	29	12.7	368.3	
1661	8F	ゲストルーム	U6		GL5W	昼白色	殺菌灯 壁付	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
1662	8F	ゲストルーム	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-G230	1	25.2	25.2	
1663	8F	スタッフ用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
1664	8F	スタッフ用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
1665	8F	スタッフ用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	18	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	18	BSL04-T	18	12.7	228.6	
1666	8F	EPS-E	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1667	8F	DPS-C	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1668	8F	EPS-G	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
1669	8F	脱衣室2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1670	8F	浴室2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1671	8F	器材室5	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	
1672	8F	処置室8-2	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
1673	8F	ACS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1674	8F	EPS-D	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
1675	8F	トイレ6-7	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1676	8F	トイレ6-7	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
1677	8F	面談室2-3	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	4	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-UKK190L	4	12.7	50.8	
1678	8F	洗浄室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
1679	8F	リネン回収室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
1680	8F	休憩室1	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	7	14	42.0	588.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	7	BSL04-UKK300L	7	25.2	176.4	
1681	8F	リネン回収室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
1682	8F	トイレ3	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1683	8F	洗浄室	U5		GL5W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
1684	8F	洗浄室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1685	8F	ランドリー	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1686	8F	ランドリー	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
1687	8F	PS-E	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1688	8F	トイレ4-5	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1689	8F	トイレ4-5	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
1690	8F	車椅子トイレ	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1691	8F	EPS-I	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
1692	8F	検収室1	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1693	8F	検収室1	B43		FLR40	昼白色	埋込ルーバー3灯式 W300想定	3	8	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	39.8	318.4	埋込下面開放選定
1694	8F	シャワー室1-2	D42WP	WP	FLR40	昼白色	シーリング2灯式	2	2	4	42.0	168.0	東芝	昼白色		LDL40S-N/19/25-G2	4	LET-42580-LS9	2	20.5	82.0	LED管×2
1695	8F	検収室2	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	2	2	21.0	42.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	2	LEDB83911	2	10.0	20.0	
1696	8F	検収室2	B43		FLR40	昼白色	埋込ルーバー3灯式 W300想定	3	8	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	39.8	318.4	埋込下面開放選定
1697	8F	シャワー脱衣1-2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1698	8F	当直室1-3	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	3	3	21.0	63.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	3	LEDB83911	3	10.0	30.0	
1699	8F	当直室1-3	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
1700	8F	前室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	

1701	8F	廊下1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	48	48	18.9	907.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	48			5.5	264.0	
1702	8F	廊下2	Q4		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	3	3	40.0	120.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
1703	8F	廊下2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	58	58	18.9	1096.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	58			5.5	319.0	
1704	8F	8-2ステーション	vv		LDS60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	60.0	120.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1705	8F	8-2ステーション	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
1706	8F	8-2ステーション	Y3		FPL36+FPL27	昼白色	埋込8灯式 Φ900想定	8	1	8	63.0	504.0	東芝	昼白色	【特注品】LEER-69021-LD9	LEEM-3-50651N-01	2	LEER-69021-LD9	1	47.5	95.0	LEDバー×2必要。照度不足のため現調後調整してください。
1707	8F	8-2ステーション	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	8	8	28.4	227.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	8			8.4	67.2	
1708	8F	準備室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
1709	8F	CCUステーション	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
1710	8F	CCUステーション	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1711	8F	CCUステーション	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
1712	8F	医師控室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1713	8F	CCU記録室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1714	8F	記録室8-2	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1715	8F	リネン回収室	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-G230	1	25.2	25.2	
1716	8F	器材室4	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
1717	8F	カンファレンス室2	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
1718	8F	カンファレンス室1	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
1719	8F	読影室	B42I	調光	FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	三菱	昼白色	MY-B440335/N AHZ	EL-LU44033N AHZ	2	EL-LHB43000	2	24.9	49.8	埋込下面開放選定。現調後調光器は調整してください。
1720	8F	EPS-A	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1721	8F	機械室8-2	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1722	8F	機械室8-2	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
1723	8F	休憩室2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
1724	8F	トイレ8	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1725	8F	器材室3	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
1726	8F	検査室3	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1727	8F	CCU1-6前廊下	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	8	24	36.0	864.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	8			33.5	268.0	
1728	8F	CCU1-6前廊下	L41		FLR40	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	EL-LFV4711A AHJ (25N5)	LDL40S・N/17/25・N5	1	EL-LFV4711A AHJ	1	21.0	21.0	
1729	8F	CCU1-6前廊下	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	2	2	21.0	42.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	2	LEDB83911	2	10.0	20.0	
1730	8F	CCU1-6	tt		FLR40	昼白色	ブラケット1灯式	1	6	6	42.0	252.0	三菱	昼白色	EL-LFV4711A AHJ (25N5)	LDL40S・N/17/25・N5	6	EL-LFV4711A AHJ	6	21.0	126.0	
1731	8F	CCU1-6	Ht41	クリーンルーム	FLR40	昼白色	トラフ1灯式想定 乳白カバー	1	12	12	42.0	504.0	東芝	昼白色	LEET-41251C6-LS9 + LEEM-40203N-01	LEEM-40203N-01	12	LEET-41251C6-LS9	12	13.6	163.2	トラフ該当品なく逆富士選定
1732	8F	CCU1-6	H41'	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込乳白ガラスカバー1灯式 225*1260想定	1	6	6	42.0	252.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40203N-01	LEEM-40203N-01	6	LEER-42251C6-LS9	6	13.6	81.6	
1733	8F	CCU1-6	HC41		FLR40	昼白色	コーナーライト1灯式	1	6	6	42.0	252.0	三菱	昼白色	MY-N420332/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	6	EL-LHN41102A	6	13.6	81.6	
1734	8F	当直室4-7	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	4	4	21.0	84.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	4	LEDB83911	4	10.0	40.0	
1735	8F	当直室4-7	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
1736	8F	トイレ9	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1737	8F	前室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1738	8F	前室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1739	8F	851	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1740	8F	851	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
1741	8F	851	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	1	1	5.0	5.0	東芝	電球色		NDG9614	1			0.5	0.5	
1742	8F	851	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1743	8F	C-HCU1-4	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	4	4	21.0	84.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	4	LEDB83911	4	10.0	40.0	
1744	8F	C-HCU1-4	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	16	16	18.9	302.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	16			5.5	88.0	
1745	8F	C-HCU1-4	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-UKK190L	4	12.7	50.8	埋込下面開放選定。要確認。
1746	8F	C-HCU5-6	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1747	8F	C-HCU5-6	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	埋込下面開放選定。要確認。
1748	8F	852-855	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	8	8	18.9	151.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	8			5.5	44.0	
1749	8F	852-855	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
1750	8F	852-855	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	4	4	5.0	20.0	東芝	電球色		NDG9614	4			0.5	2.0	
1751	8F	852-855	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	8	16	42.0	672.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	25.2	201.6	
1752	9F	配膳室	L11		FL10	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	10.5	10.5	IT	昼白色	MK330(W)+LFIR010-05N50G2	LFIR010-05N50G2	1	MK330(W)	1	5.0	5.0	
1753	9F	配膳室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1754	9F	配膳室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1755	9F	器材室1	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1756	9F	器材室2	F22		FL20	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-1150F-G23	IBL20-11N50F-SD	1	BSL02-G230	1	11.8	11.8	
1757	9F	デイルーム9-1	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	16	16	28.4	454.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	16			8.4	134.4	
1758	9F	デイルーム9-1	Y1		FCL30	昼白色	埋込3灯式 Φ450想定	3	5	15	31.5	472.5	東芝	昼白色	LEKR660701FN-LD9	LEEM-60701N-FW	5	LEER-66021-LD9	5	57.7	288.5	
1759	9F	廊下	Q4		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	40.0	160.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1760	9F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	43	43	18.9	812.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	43			5.5	236.5	
1761	9F	9-1ステーション	vv		LDS60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	60.0	720.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	12			5.5	66.0	
1762	9F	9-1ステーション	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
1763	9F	9-1ステーション	Y3		FPL36+FPL27	昼白色	埋込8灯式 Φ900想定	8	1	8	63.0	504.0	東芝	昼白色	【特注品】LEER-69021-LD9	LEEM-3-50651N-01	2	LEER-69021-LD9	1	47.5	95.0	LEDバー×2必要。照度不足のため現調後調整してください。
1764	9F	9-1ステーション	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	7	7	28.4	198.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	7			8.4	58.8	
1765	9F	9-1ステーション	Ba41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
1766	9F	面談室1	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
1767	9F	ACS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1768	9F	準備室9-1	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	

1769	9F	準備室9-1	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	9	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	25.2	226.8	
1770	9F	記録室9-1	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1771	9F	記録室9-1	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
1772	9F	トイレ2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1773	9F	処置室9-1	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1774	9F	処置室9-1	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	
1775	9F	休憩室1	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1776	9F	休憩室1	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
1777	9F	リネン回収室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
1778	9F	浴室1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1779	9F	脱衣室1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1780	9F	洗浄室	U5		GL5W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
1781	9F	洗浄室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1782	9F	ランドリー	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1783	9F	ランドリー	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
1784	9F	車椅子用トイレ	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1785	9F	PS-E	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1786	9F	トイレ3-5	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1787	9F	トイレ3-5	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
1788	9F	EPS-I	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
1789	9F	特浴室	D42WP	WP	FLR40	昼白色	シーリング2灯式	2	2	4	42.0	168.0	東芝	昼白色		LDL40S・N/19/25-G2	4	LET-42580-LS9	2	20.5	82.0	LED管×2
1790	9F	901-903	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
1791	9F	901-903	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	3	3	15.8	47.4	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	3	LMT-15003-LS9	3	8.0	24.0	
1792	9F	901-903	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	埋込下面開放選定。要確認。
1793	9F	901-903	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-T	3	12.7	38.1	
1794	9F	904-905	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
1795	9F	904-905	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	3	3	15.8	47.4	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	3	LMT-15003-LS9	3	8.0	24.0	
1796	9F	904-905	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	埋込下面開放選定。要確認。
1797	9F	当直室1-2	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	2	2	21.0	42.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	2	LEDB83911	2	10.0	20.0	
1798	9F	当直室1-2	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1799	9F	トイレ1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1800	9F	EPS-H	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1801	9F	907-913	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	14	14	18.9	264.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	14			5.5	77.0	
1802	9F	907-913	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	7	7	21.0	147.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	7	BSL02-T	7	7.5	52.5	
1803	9F	907-913	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	7	7	5.0	35.0	東芝	電球色		NDG9614	7			0.5	3.5	
1804	9F	907-913	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	14	28	42.0	1176.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	14	BSL04-UKK300L	14	25.2	352.8	
1805	9F	カンファレンス室1	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
1806	9F	カンファレンス室2	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
1807	9F	デイルーム9-2	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	13	13	28.4	369.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	13			8.4	109.2	
1808	9F	デイルーム9-2	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1809	9F	デイルーム9-2	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
1810	9F	デイルーム9-2	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-T	1	12.7	12.7	
1811	9F	機械室9-2	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-KT	3	12.7	38.1	
1812	9F	EPS-G	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
1813	9F	DPS-F	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1814	9F	階段附室1	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
1815	9F	階段附室1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
1816	9F	階段附室2	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
1817	9F	階段附室2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	
1818	9F	ダストルーム	U6		GL5W	昼白色	殺菌灯 壁付	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
1819	9F	ダストルーム	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-G230	1	25.2	25.2	
1820	9F	一般用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	28.4	113.6	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
1821	9F	一般用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
1822	9F	一般用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	29	29	42.0	1218.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	29	BSL04-T	29	12.7	368.3	
1823	9F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	18	18	18.9	340.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	18			5.5	99.0	
1824	9F	廊下	hh4		LDS60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	60.0	120.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1825	9F	DPS-C	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1826	9F	スタッフ用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
1827	9F	スタッフ用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
1828	9F	スタッフ用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	18	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	18	BSL04-T	18	12.7	228.6	
1829	9F	EPS-H	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1830	9F	培養分析室	H42	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225*1260想定	2	3	6	42.0	252.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	3	LEER-42251C6-LS9	3	24.8	74.4	
1831	9F	分娩記録室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	4	MK580(W)	4	7.5	30.0	
1832	9F	分娩記録室	B43		FLR40	昼白色	埋込ルーバー3灯式 W300想定	3	4	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	39.8	159.2	埋込下面開放選定
1833	9F	DPS-J	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1834	9F	分娩監視室	Ba42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	9	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	9	BSL04-UKK300L	9	25.2	226.8	埋込下面開放選定。要確認。
1835	9F	当直室3-5	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
1836	9F	トイレ5	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1837	9F	脱衣室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	

1838	9F	脱衣室2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1839	9F	面談室2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
1840	9F	洗浄室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
1841	9F	トイレ8-9	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1842	9F	トイレ8-9	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
1843	9F	ACS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1844	9F	EPS-D	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
1845	9F	処置室9-2	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1846	9F	処置室9-2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
1847	9F	廊下	Q4		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	3	3	40.0	120.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
1848	9F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	55	55	18.9	1039.5	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	55			5.5	302.5	
1849	9F	分娩ホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	20	20	18.9	378.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	20			5.5	110.0	
1850	9F	陣痛室	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	7	14	42.0	588.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	7	BSL04-UKK300L	7	25.2	176.4	埋込下面開放選定。要確認。
1851	9F	トイレ6	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1852	9F	検査室1	H42	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225*1260想定	2	2	4	42.0	168.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	2	LEER-42251C6-LS9	2	24.8	49.6	
1853	9F	準備室9-2	Ba41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
1854	9F	準備室9-2	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1855	9F	準備室9-2	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	28.4	113.6	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
1856	9F	準備室9-2	Y3		FPL36+FPL27	昼白色	埋込8灯式 Φ900想定	8	1	8	63.0	504.0	東芝	昼白色	【特注品】LEER-69021-LD9	LEEM-3-50651N-01	2	LEER-69021-LD9	1	47.5	95.0	LEDバー×2必要。照度不足のため現調後調整してください。
1857	9F	準備室9-2	V1		FL10	昼白色	表示灯 使用中 壁直付想定 白地	1	2	2	10.5	21.0	東芝	昼白色		LDM10SS-N/5/5-01	2	LMT-11917M-LS9	2	5.0	10.0	
1858	9F	準備室9-2	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
1859	9F	準備室9-2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
1860	9F	新生児室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1861	9F	新生児室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
1862	9F	授乳室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1863	9F	授乳室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	8	16	42.0	672.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	25.2	201.6	埋込下面開放選定。要確認。
1864	9F	調乳室2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1865	9F	調乳室2	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1866	9F	沐浴室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1867	9F	休憩室2	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1868	9F	休憩室2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	
1869	9F	器材室5	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-G230	1	25.2	25.2	
1870	9F	当直室6	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1871	9F	当直室6	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	埋込下面開放選定。要確認。
1872	9F	器材室4	A43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	1	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	39.8	39.8	
1873	9F	EPS-A	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1874	9F	機械室9-1	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1875	9F	機械室9-1	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1876	9F	9-2ステーション	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	11	22	42.0	924.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	11	BSL04-UKK300L	11	25.2	277.2	埋込下面開放選定。要確認。
1877	9F	NICU	HA42L	クリーンルーム 調光	FLR40	昼白色	埋込バッフル透明ガラスカバー2灯式 225*1260想定	2	16	32	42.0	1344.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LD9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	16	LEER-42251C6-LD9	16	24.8	396.8	現調後調光器は調整してください。
1878	9F	更衣室	H42	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225*1260想定	2	1	2	42.0	84.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	1	LEER-42251C6-LS9	1	24.8	24.8	
1879	9F	観察室	HA42	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込バッフル透明ガラスカバー2灯式 225*1260想定	2	2	4	42.0	168.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	2	LEER-42251C6-LS9	2	24.8	49.6	
1880	9F	トイレ7	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1881	9F	検査コーナー	HC42		FLR40	昼白色	コーナーライト2灯式 乳白ガラスカバー	2	1	2	42.0	84.0	三菱	昼白色	MY-N440332/N AHTN	EL-LU44033N AHTN	1	EL-LHN41102A	1	24.9	24.9	
1882	9F	NHCU	HA42L	クリーンルーム 調光	FLR40	昼白色	埋込バッフル透明ガラスカバー2灯式 225*1260想定	2	17	34	42.0	1428.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LD9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	17	LEER-42251C6-LD9	17	24.8	421.6	現調後調光器は調整してください。
1883	9F	951-956	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	18.9	113.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	6			5.5	33.0	
1884	9F	951-956	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	15.8	94.8	東芝	昼白色		LDM15SS-N/8/7	6	LMT-15003-LS9	6	8.0	48.0	
1885	9F	951-956	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-UKK190L	6	12.7	76.2	埋込下面開放選定。要確認。
1886	9F	957-962	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	18.9	226.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	12			5.5	66.0	
1887	9F	957-962	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	21.0	126.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	6	BSL02-T	6	7.5	45.0	
1888	9F	957-962	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	6	6	5.0	30.0	東芝	電球色		NDG9614	6			0.5	3.0	
1889	9F	957-962	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	12	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	12	BSL04-UKK300L	12	25.2	302.4	
1890	10F	1001-1006	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	18.9	113.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	6			5.5	33.0	
1891	10F	1001-1006	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	15.8	94.8	東芝	昼白色		LDM15SS-N/8/7	6	LMT-15003-LS9	6	8.0	48.0	
1892	10F	1001-1006	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-UKK190L	6	12.7	76.2	埋込下面開放選定。要確認。
1893	10F	1001-1006	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
1894	10F	1007	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1895	10F	1007	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	15.8	15.8	東芝	昼白色		LDM15SS-N/8/7	1	LMT-15003-LS9	1	8.0	8.0	
1896	10F	1007	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
1897	10F	1008	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1898	10F	1008	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	15.8	15.8	東芝	昼白色		LDM15SS-N/8/7	1	LMT-15003-LS9	1	8.0	8.0	
1899	10F	1008	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
1900	10F	1009	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	1	1	5.0	5.0	東芝	電球色		NDG9614	1			0.5	0.5	
1901	10F	1009	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1902	10F	トイレ1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1903	10F	EPS-H	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1904	10F	1010-1018	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	18	18	18.9	340.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	18			5.5	99.0	

1905	10F	1010-1018	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	9	9	21.0	189.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	9	BSL02-T	9	7.5	67.5	
1906	10F	1010-1018	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	9	9	5.0	45.0	東芝	電球色		NDG9614	9			0.5	4.5	
1907	10F	1010-1018	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	18	36	42.0	1512.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	18	BSL04-UKK300L	18	25.2	453.6	
1908	10F	配膳室	L11		FL10	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	10.5	10.5	IT	昼白色	MK330(W)+LFIR010-05N50G2	LFIR010-05N50G2	1	MK330(W)	1	5.0	5.0	
1909	10F	配膳室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1910	10F	配膳室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1911	10F	器材室1	F22		FL20	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-1150F-G23	IBL20-11N50F-SD	1	BSL02-G230	1	11.8	11.8	
1912	10F	トイレ	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1913	10F	10-1ステーション	vv		LDS60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	60.0	720.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	12			5.5	66.0	
1914	10F	10-1ステーション	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
1915	10F	10-1ステーション	Y3		FPL36+FPL27	昼白色	埋込8灯式 Φ900想定	8	1	8	63.0	504.0	東芝	昼白色	【特注品】LEER-69021-LD9	LEEM-3-50651N-01	2	LEER-69021-LD9	1	47.5	95.0	LEDバー×2必要。照度不足のため現調後調整してくださ
1916	10F	10-1ステーション	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	7	7	28.4	198.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	7			8.4	58.8	
1917	10F	10-1ステーション	Ba41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
1918	10F	10-1ステーション	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1919	10F	面談室1	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
1920	10F	ACS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1921	10F	準備室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1922	10F	準備室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
1923	10F	記録室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1924	10F	記録室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
1925	10F	処置室2	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1926	10F	処置室2	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	4	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	39.8	159.2	
1927	10F	処置室1	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	4	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	39.8	159.2	
1928	10F	デイルーム10-1	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	13	13	28.4	369.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	13			8.4	109.2	
1929	10F	デイルーム10-1	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1930	10F	デイルーム10-1	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
1931	10F	デイルーム10-1	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-T	1	12.7	12.7	
1932	10F	廊下	Q4		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	5	5	40.0	200.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	5			5.5	27.5	
1933	10F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	50	50	18.9	945.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	50			5.5	275.0	
1934	10F	廊下	gg3		LDS40W	電球色	ブラケット1灯式	1	1	1	40.0	40.0	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	1	LEDB88093	1	7.8	7.8	
1935	10F	デイルーム10-2	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	13	13	28.4	369.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	13			8.4	109.2	
1936	10F	デイルーム10-2	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1937	10F	デイルーム10-2	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
1938	10F	デイルーム10-2	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-T	1	12.7	12.7	
1939	10F	機械室10-2	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-KT	3	12.7	38.1	
1940	10F	機械室10-2	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
1941	10F	DPS-F	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
1942	10F	階段附室2	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
1943	10F	階段附室2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	
1944	10F	階段附室1	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
1945	10F	階段附室1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
1946	10F	EPS-G	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
1947	10F	ダストルーム	U6		GL5W	昼白色	殺菌灯 壁付	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
1948	10F	ダストルーム	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-G230	1	25.2	25.2	
1949	10F	DPS-F	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
1950	10F	器材室2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
1951	10F	リネン回収室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
1952	10F	リネン回収室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1953	10F	リネン回収室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
1954	10F	洗浄室	U5		GL5W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
1955	10F	洗浄室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1956	10F	車椅子トイレ	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1957	10F	ランドリー	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1958	10F	ランドリー	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
1959	10F	トイレ2-3	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
1960	10F	トイレ2-3	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
1961	10F	PS-E	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1962	10F	EPS-I	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
1963	10F	カンファレンス室1	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1964	10F	カンファレンス室2	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
1965	10F	特浴室	D42WP	WP	FLR40	昼白色	シーリング2灯式	2	2	4	42.0	168.0	東芝	昼白色		LDL40S・N/19/25-G2	4	LET-42580-LS9	2	20.5	82.0	LED管×2
1966	10F	脱衣室1-2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1967	10F	浴室1-2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1968	10F	休憩室1	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1969	10F	休憩室1	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1970	10F	機械室10-1	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1971	10F	機械室10-1	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
1972	10F	休憩室2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
1973	10F	面談室3	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	1	3	36.0	108.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	1			33.5	33.5	

1974	10F	面談室2	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	1	3	36.0	108.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	1			33.5	33.5	
1975	10F	トイレ4	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
1976	10F	一般用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	28.4	113.6	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
1977	10F	一般用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	9	9	21.0	189.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	9	BSL02-T	9	7.5	67.5	
1978	10F	一般用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	31	31	42.0	1302.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	31	BSL04-T	31	12.7	393.7	
1979	10F	スタッフ用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
1980	10F	スタッフ用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
1981	10F	スタッフ用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	18	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	18	BSL04-T	18	12.7	228.6	
1982	10F	EV機械室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-KT	2	25.2	50.4	
1983	10F	DPS-C	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1984	10F	EPS-E	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
1985	10F	記録室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
1986	10F	記録室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
1987	10F	記録室	Ba41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
1988	10F	準備室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1989	10F	準備室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	
1990	10F	ACS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
1991	10F	EPS-D	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
1992	10F	処置室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
1993	10F	処置室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	5	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	25.2	126.0	
1994	10F	10-2ステーション	vv		LDS60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	60.0	720.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	12			5.5	66.0	
1995	10F	10-2ステーション	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	5	5	42.0	210.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	5	BSL04-T	5	12.7	63.5	
1996	10F	10-2ステーション	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	7	7	28.4	198.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	7			8.4	58.8	
1997	10F	10-2ステーション	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
1998	10F	10-2ステーション	Y3		FPL36+FPL27	昼白色	埋込8灯式 Φ900想定	8	1	8	63.0	504.0	東芝	昼白色	【特注品】LEER-69021-LD9	LEEM-3-50651N-01	2	LEER-69021-LD9	1	47.5	95.0	LEDバー×2必要。照度不足のため現調後調整してくださ
1999	10F	EPS-A	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
2000	10F	シールド室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
2001	10F	当直室1-3	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	3	3	21.0	63.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	3	LEDB83911	3	10.0	30.0	
2002	10F	当直室1-3	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
2003	10F	トイレ5	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
2004	10F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	24	24	18.9	453.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	24			5.5	132.0	
2005	10F	廊下	hh4		LDS60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	60.0	120.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
2006	10F	廊下	Q4		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	5	5	40.0	200.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	5			5.5	27.5	
2007	10F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	55	55	18.9	1039.5	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	55			5.5	302.5	
2008	10F	廊下	gg3		LDS40W	電球色	ブラケット1灯式	1	1	1	40.0	40.0	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	1	LEDB88093	1	7.8	7.8	
2009	10F	1051-1055	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	5	5	18.9	94.5	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	5			5.5	27.5	
2010	10F	1051-1055	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	5	5	15.8	79.0	東芝	昼白色		LDM15SS-N/8/7	5	LMT-15003-LS9	5	8.0	40.0	
2011	10F	1051-1055	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	5	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	5	BSL04-UKK190L	5	12.7	63.5	埋込下面開放選定。要確認。
2012	10F	1051-1055	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	5	5	42.0	210.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	5	BSL04-T	5	12.7	63.5	
2013	10F	1056-1057	Q2	WP	IL60W	昼白色	DL Φ150 想定 透明カバー	1	2	2	60.0	120.0	IT	昼白色		DW150-05N50D-RP	2			5.5	11.0	
2014	10F	1056-1057	HF41	クリーンルーム	FLR40	昼白色	逆富士1灯式想定 ソケットカバー付	1	2	2	42.0	84.0	東芝	昼白色	LEET-41251C6-LS9 + LEEM-40203N-01	LEEM-40203N-01	2	LEET-41251C6-LS9	2	13.6	27.2	
2015	10F	1056-1057	H42	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込透明ガラスカバー2灯式 225×1260想定	2	2	4	42.0	168.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	2	LEER-42251C6-LS9	2	24.8	49.6	
2016	10F	1058	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	1	1	5.0	5.0	東芝	電球色		NDG9614	1			0.5	0.5	
2017	10F	1058	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2018	10F	1059-1067	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	18	18	18.9	340.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	18			5.5	99.0	
2019	10F	1059-1067	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	9	9	21.0	189.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	9	BSL02-T	9	7.5	67.5	
2020	10F	1059-1067	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	9	9	5.0	45.0	東芝	電球色		NDG9614	9			0.5	4.5	
2021	10F	1059-1067	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	18	36	42.0	1512.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	18	BSL04-UKK300L	18	25.2	453.6	
2022	11F	当直室1	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	1	3	36.0	108.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	1			33.5	33.5	
2023	11F	当直室1	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
2024	11F	トイレ1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2025	11F	面談室1	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-G150	1	12.7	12.7	
2026	11F	配膳室	L11		FL10	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	10.5	10.5	IT	昼白色	MK330(W)+LFIR010-05N50G2	LFIR010-05N50G2	1	MK330(W)	1	5.0	5.0	
2027	11F	配膳室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2028	11F	配膳室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2029	11F	器材室	F22		FL20	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-1150F-G23	IBL20-11N50F-SD	1	BSL02-G230	1	11.8	11.8	
2030	11F	EPS-H	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
2031	11F	トイレ2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2032	11F	11-1ステーション	vv		LDS60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	60.0	720.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	12			5.5	66.0	
2033	11F	11-1ステーション	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
2034	11F	11-1ステーション	Y3		FPL36+FPL27	昼白色	埋込8灯式 Φ900想定	8	1	8	63.0	504.0	東芝	昼白色	【特注品】LEER-69021-LD9	LEEM-3-50651N-01	2	LEER-69021-LD9	1	47.5	95.0	LEDバー×2必要。照度不足のため現調後調整してくださ
2035	11F	11-1ステーション	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	7	7	28.4	198.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	7			8.4	58.8	
2036	11F	11-1ステーション	Ba41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
2037	11F	面談室2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
2038	11F	ACS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2039	11F	準備室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2040	11F	準備室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
2041	11F	記録室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	

2042	11F	記録室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
2043	11F	処置室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2044	11F	処置室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
2045	11F	検査室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
2046	11F	検査室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
2047	11F	浴室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2048	11F	脱衣室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2049	11F	1101-1105	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	10	10	18.9	189.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	10			5.5	55.0	
2050	11F	1101-1105	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	5	5	15.8	79.0	東芝	昼白色		LDM15SS-N/8/7	5	LMT-15003-LS9	5	8.0	40.0	
2051	11F	1101-1105	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	5	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	5	BSL04-UKK190L	5	12.7	63.5	埋込下面開放選定。要確認。
2052	11F	1101-1105	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	5	5	42.0	210.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	5	BSL04-T	5	12.7	63.5	
2053	11F	1106-1107	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
2054	11F	1106-1107	L11		FL10	昼白色	ブラケット1灯式	1	2	2	10.5	21.0	IT	昼白色	MK330(W)+LFIR010-05N50G2	LFIR010-05N50G2	2	MK330(W)	2	5.0	10.0	
2055	11F	1106-1107	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	2	MK580(W)	2	7.5	15.0	
2056	11F	1106-1107	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
2057	11F	1108	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	1	1	5.0	5.0	東芝	電球色		NDG9614	1			0.5	0.5	
2058	11F	1108	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2059	11F	1109-1117	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	18	18	18.9	340.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	18			5.5	99.0	
2060	11F	1109-1117	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	9	9	21.0	189.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	9	BSL02-T	9	7.5	67.5	
2061	11F	1109-1117	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	9	9	5.0	45.0	東芝	電球色		NDG9614	9			0.5	4.5	
2062	11F	1109-1117	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	18	36	42.0	1512.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	18	BSL04-UKK300L	18	25.2	453.6	
2063	11F	デイルーム	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	13	13	28.4	369.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	13			8.4	109.2	
2064	11F	デイルーム	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2065	11F	デイルーム	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
2066	11F	デイルーム	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-T	1	12.7	12.7	
2067	11F	廊下	G4		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	5	5	40.0	200.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	5			5.5	27.5	
2068	11F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	50	50	18.9	945.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	50			5.5	275.0	
2069	11F	廊下	dd3		LDS40W	電球色	ブラケット1灯式	1	1	1	40.0	40.0	東芝	電球色		LDA8L-G/60W/2	1	LEDB88093	1	7.8	7.8	
2070	11F	デイルーム	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	13	13	28.4	369.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	13			8.4	109.2	
2071	11F	デイルーム	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2072	11F	デイルーム	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
2073	11F	デイルーム	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-T	1	12.7	12.7	
2074	11F	機械室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-KT	3	12.7	38.1	
2075	11F	機械室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
2076	11F	DPS-F	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2077	11F	階段附室2	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
2078	11F	階段附室2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	
2079	11F	階段附室1	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
2080	11F	階段附室1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
2081	11F	EPS-G	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
2082	11F	ダストルーム	U6		GL5W	昼白色	殺菌灯 壁付	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
2083	11F	ダストルーム	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-G230	1	25.2	25.2	
2084	11F	一般用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	28.4	113.6	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
2085	11F	一般用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	9	9	21.0	189.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	9	BSL02-T	9	7.5	67.5	
2086	11F	一般用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	31	31	42.0	1302.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	31	BSL04-T	31	12.7	393.7	
2087	11F	スタッフ用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
2088	11F	スタッフ用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
2089	11F	スタッフ用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	18	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	18	BSL04-T	18	12.7	228.6	
2090	11F	EPS-E	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
2091	11F	器材室3	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2092	11F	脱衣室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2093	11F	浴室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2094	11F	機械室	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-G230	1	25.2	25.2	
2095	11F	DPS-C	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2096	11F	記録室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
2097	11F	記録室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
2098	11F	準備室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2099	11F	準備室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	
2100	11F	ACS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2101	11F	EPS-D	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
2102	11F	処置室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2103	11F	処置室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	5	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	25.2	126.0	
2104	11F	11-2ステーション	Ba41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
2105	11F	11-2ステーション	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	7	7	28.4	198.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	7			8.4	58.8	
2106	11F	11-2ステーション	Y3		FPL36+FPL27	昼白色	埋込8灯式 Φ900想定	8	1	8	63.0	504.0	東芝	昼白色	【特注品】LEER-69021-LD9	LEEM-3-50651N-01	2	LEER-69021-LD9	1	47.5	95.0	LEDバー×2必要。照度不足のため現調後調整してください。
2107	11F	11-2ステーション	vv		LDS60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	60.0	720.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	12			5.5	66.0	
2108	11F	11-2ステーション	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
2109	11F	EPS-A	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
2110	11F	人口臓器室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	

2111	11F	人口臓鳥室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
2112	11F	器材室2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
2113	11F	リネン回収室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
2114	11F	洗浄室	U5		GL5W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
2115	11F	洗浄室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2116	11F	ランドリー	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2117	11F	ランドリー	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
2118	11F	車椅子トイレ	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
2119	11F	PS-E	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2120	11F	トイレ3-4	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
2121	11F	トイレ3-4	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
2122	11F	EPS-I	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
2123	11F	カンファレンス室1	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
2124	11F	カンファレンス室2	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
2125	11F	シャワー室1-2	D42WP	WP	FLR40	昼白色	シーリング2灯式	2	2	4	42.0	168.0	東芝	昼白色		LDL40S・N/19/25-G2	4	LET-42580-LS9	2	20.5	82.0	LED管×2
2126	11F	休憩室1-2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
2127	11F	機械室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-KT	3	12.7	38.1	
2128	11F	機械室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
2129	11F	トイレ5	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
2130	11F	シャワー脱衣室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
2131	11F	当直室2-4	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	3	3	21.0	63.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	3	LEDB83911	3	10.0	30.0	
2132	11F	当直室2-4	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
2133	11F	面談室3	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2134	11F	切出室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2135	11F	切出室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
2136	11F	切出室	A43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	1	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	39.8	39.8	
2137	11F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	78	78	18.9	1474.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	78			5.5	429.0	
2138	11F	1151-1155	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	10	10	18.9	189.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	10			5.5	55.0	
2139	11F	1151-1155	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	5	5	15.8	79.0	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	5	LMT-15003-LS9	5	8.0	40.0	
2140	11F	1151-1155	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	5	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	5	BSL04-UKK190L	5	12.7	63.5	埋込下面開放選定。要確認。
2141	11F	1151-1155	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	5	5	42.0	210.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	5	BSL04-T	5	12.7	63.5	
2142	11F	1156-1157	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
2143	11F	1156-1157	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	15.8	31.6	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	2	LMT-15003-LS9	2	8.0	16.0	
2144	11F	1156-1157	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	埋込下面開放選定。要確認。
2145	11F	1158	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	1	1	5.0	5.0	東芝	電球色		NDG9614	1			0.5	0.5	
2146	11F	1158	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2147	11F	1159-1167	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	18	18	18.9	340.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	18			5.5	99.0	
2148	11F	1159-1167	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	9	9	21.0	189.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	9	BSL02-T	9	7.5	67.5	
2149	11F	1159-1167	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	9	9	5.0	45.0	東芝	電球色		NDG9614	9			0.5	4.5	
2150	11F	1159-1167	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	18	36	42.0	1512.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	18	BSL04-UKK300L	18	25.2	453.6	
2151	12F	1201-1206	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	18.9	226.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	12			5.5	66.0	
2152	12F	1201-1206	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	15.8	94.8	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	6	LMT-15003-LS9	6	8.0	48.0	
2153	12F	1201-1206	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-UKK190L	6	12.7	76.2	埋込下面開放選定。要確認。
2154	12F	1201-1206	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
2155	12F	EPS-H	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
2156	12F	1207	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	1	1	5.0	5.0	東芝	電球色		NDG9614	1			0.5	0.5	
2157	12F	1207	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	5	5	18.9	94.5	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	5			5.5	27.5	
2158	12F	1207	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2159	12F	1208	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	1	1	5.0	5.0	東芝	電球色		NDG9614	1			0.5	0.5	
2160	12F	1208	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2161	12F	トイレ2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
2162	12F	配膳室	L11		FL10	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	10.5	10.5	IT	昼白色	MK330(W)+LFIR010-05N50G2	LFIR010-05N50G2	1	MK330(W)	1	5.0	5.0	
2163	12F	配膳室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2164	12F	配膳室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2165	12F	器材室1	F22		FL20	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-1150F-G23	IBL20-11N50F-SD	1	BSL02-G230	1	11.8	11.8	
2166	12F	12-1ステーション	vv		LDS60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	60.0	720.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	12			5.5	66.0	
2167	12F	12-1ステーション	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
2168	12F	12-1ステーション	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	7	7	28.4	198.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	7			8.4	58.8	
2169	12F	12-1ステーション	Y3		FPL36+FPL27	昼白色	埋込8灯式 Φ900想定	8	1	8	63.0	504.0	東芝	昼白色	【特注品】LEER-69021-LD9	LEEM-3-50651N-01	2	LEER-69021-LD9	1	47.5	95.0	LEDバー×2必要。照度不足のため現調後調整してくださ
2170	12F	12-1ステーション	Ba41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
2171	12F	12-1ステーション	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
2172	12F	準備室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2173	12F	準備室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	5	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	25.2	126.0	
2174	12F	ACS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2175	12F	記録室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
2176	12F	耳鼻咽喉科 処置室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2177	12F	耳鼻咽喉科 処置室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	8	16	42.0	672.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	8	BSL04-UKK300L	8	25.2	201.6	
2178	12F	眼科診察室	K11c		FL10	昼白色	棚下灯1灯式 コンセント付	1	1	1	10.5	10.5	三菱	昼白色		EL-Z0501N 1HN	1			5.4	5.4	コンセント付ーコンセントなし 要確認
2179	12F	眼科診察室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	

2180	12F	眼科診察室	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	7	21	42.0	882.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	7	BSL04-UKK300L	7	39.8	278.6	
2181	12F	廊下	Q4		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	5	5	40.0	200.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	5			5.5	27.5	
2182	12F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	52	52	18.9	982.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	52			5.5	286.0	
2183	12F	デイルーム12-1	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	13	13	28.4	369.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	13			8.4	109.2	
2184	12F	デイルーム12-1	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2185	12F	デイルーム12-1	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
2186	12F	デイルーム12-1	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-T	1	12.7	12.7	
2187	12F	1209-1217	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	18	18	18.9	340.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	18			5.5	99.0	
2188	12F	1209-1217	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	9	9	21.0	189.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	9	BSL02-T	9	7.5	67.5	
2189	12F	1209-1217	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	9	9	5.0	45.0	東芝	電球色		NDG9614	9			0.5	4.5	
2190	12F	1209-1217	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	18	36	42.0	1512.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	18	BSL04-UKK300L	18	25.2	453.6	
2191	12F	デイルーム12-2	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	13	13	28.4	369.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	13			8.4	109.2	
2192	12F	デイルーム12-2	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2193	12F	デイルーム12-2	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
2194	12F	デイルーム12-2	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-T	1	12.7	12.7	
2195	12F	機械室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-KT	3	12.7	38.1	
2196	12F	機械室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
2197	12F	DPS-F	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2198	12F	階段附室2	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
2199	12F	階段附室2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	
2200	12F	階段附室1	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
2201	12F	階段附室1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
2202	12F	EPS-C	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
2203	12F	ダストルーム	U6		GL5W	昼白色	殺菌灯 壁付	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
2204	12F	ダストルーム	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-G230	1	25.2	25.2	
2205	12F	一般用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	28.4	113.6	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
2206	12F	一般用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	9	9	21.0	189.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	9	BSL02-T	9	7.5	67.5	
2207	12F	一般用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	31	31	42.0	1302.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	31	BSL04-T	31	12.7	393.7	
2208	12F	スタッフ用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
2209	12F	スタッフ用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
2210	12F	スタッフ用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	18	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	18	BSL04-T	18	12.7	228.6	
2211	12F	器材室3	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2212	12F	脱衣室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2213	12F	浴室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2214	12F	DPS-C	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2215	12F	EPS-E	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
2216	12F	記録室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
2217	12F	記録室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
2218	12F	準備室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2219	12F	準備室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	
2220	12F	ACS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2221	12F	EPS-D	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
2222	12F	処置室1	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2223	12F	処置室1	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	5	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	25.2	126.0	
2224	12F	EPS-D	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
2225	12F	12-2ステーション	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	7	7	28.4	198.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	7			8.4	58.8	
2226	12F	12-2ステーション	Y3		FPL36+FPL27	昼白色	埋込8灯式 Φ900想定	8	1	8	63.0	504.0	東芝	昼白色	【特注品】LEER-69021-LD9	LEEM-3-50651N-01	2	LEER-69021-LD9	1	47.5	95.0	LEDバー×2必要。照度不足のため現調後調整してください。
2227	12F	12-2ステーション	vv		LDS60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	60.0	720.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	12			5.5	66.0	
2228	12F	12-2ステーション	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
2229	12F	12-2ステーション	Ba41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
2230	12F	EPS-A	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
2231	12F	処置室2	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
2232	12F	処置室2	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	
2233	12F	面談室1	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
2234	12F	器材室2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
2235	12F	リネン回収室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
2236	12F	洗浄室	U5		GL5W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
2237	12F	洗浄室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
2238	12F	ランドリー	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2239	12F	ランドリー	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
2240	12F	車椅子トイレ	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
2241	12F	PS-E	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2242	12F	トイレ3-4	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
2243	12F	トイレ3-4	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
2244	12F	EPS-I	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
2245	12F	カンファレンス室1	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
2246	12F	カンファレンス室2	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
2247	12F	シャワー室	D42WP	WP	FLR40	昼白色	シーリング2灯式	2	1	2	42.0	84.0	東芝	昼白色		LDL40S-N/19/25-G2	2	LET-42580-LS9	1	20.5	41.0	LED管×2
2248	12F	浴室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	

2249	12F	脱衣室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2250	12F	休憩室1-2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
2251	12F	機械室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	4	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-KT	4	12.7	50.8	
2252	12F	機械室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
2253	12F	トイレ5	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2254	12F	シャワー室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2255	12F	浴室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2256	12F	当直室1-3	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	3	3	21.0	63.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	3	LEDB83911	3	10.0	30.0	
2257	12F	当直室1-3	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
2258	12F	面談室2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
2259	12F	廊下	Q4		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	4	4	40.0	160.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
2260	12F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	49	49	18.9	926.1	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	49			5.5	269.5	
2261	12F	廊下2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	26	26	18.9	491.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	26			5.5	143.0	
2262	12F	1251-1255	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	10	10	18.9	189.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	10			5.5	55.0	
2263	12F	1251-1255	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	5	5	15.8	79.0	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	5	LMT-15003-LS9	5	8.0	40.0	
2264	12F	1251-1255	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	5	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	5	BSL04-UKK190L	5	12.7	63.5	埋込下面開放選定。要確認。
2265	12F	1251-1255	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	5	5	42.0	210.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	5	BSL04-T	5	12.7	63.5	
2266	12F	1256-1258	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
2267	12F	1256-1258	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	3	3	15.8	47.4	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	3	LMT-15003-LS9	3	8.0	24.0	
2268	12F	1256-1258	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	埋込下面開放選定。要確認。
2269	12F	1259-1262	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	8	8	18.9	151.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	8			5.5	44.0	
2270	12F	1259-1262	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	15.8	63.2	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	4	LMT-15003-LS9	4	8.0	32.0	
2271	12F	1259-1262	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-UKK190L	4	12.7	50.8	埋込下面開放選定。要確認。
2272	12F	1263-1269	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	14	14	18.9	264.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	14			5.5	77.0	
2273	12F	1263-1269	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	7	7	21.0	147.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	7	BSL02-T	7	7.5	52.5	
2274	12F	1263-1269	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	7	7	5.0	35.0	東芝	電球色		NDG9614	7			0.5	3.5	
2275	12F	1263-1269	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	14	28	42.0	1176.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	14	BSL04-UKK300L	14	25.2	352.8	
2276	13F	1301-1306	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	18.9	226.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	12			5.5	66.0	
2277	13F	1301-1306	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	15.8	94.8	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	6	LMT-15003-LS9	6	8.0	48.0	
2278	13F	1301-1306	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-UKK190L	6	12.7	76.2	埋込下面開放選定。要確認。
2279	13F	1301-1306	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
2280	13F	EPS-H	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
2281	13F	1307	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
2282	13F	1307	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	15.8	15.8	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	1	LMT-15003-LS9	1	8.0	8.0	
2283	13F	1307	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
2284	13F	教材室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
2285	13F	検査室1	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2286	13F	検査室1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
2287	13F	小学部教室	B43		FLR40	昼白色	埋込ルーバー3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	埋込下面開放選定
2288	13F	中学部教室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
2289	13F	中学部教室	B43		FLR40	昼白色	埋込ルーバー3灯式 W300想定	3	2	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	39.8	79.6	埋込下面開放選定
2290	13F	当直室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
2291	13F	当直室	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	埋込下面開放選定。要確認。
2292	13F	休憩室1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
2293	13F	休憩室1	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2294	13F	検査室2	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	埋込下面開放選定。要確認。
2295	13F	シールド室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
2296	13F	デイルーム13-1	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	11	11	28.4	312.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	11			8.4	92.4	
2297	13F	デイルーム13-1	M3		FML36	昼白色	埋込乳白カバー3灯式 口450想定	3	12	36	37.8	1360.8	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	12			33.5	402.0	
2298	13F	デイルーム13-1	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2299	13F	13-1ステーション	vv		LDS60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	60.0	720.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	12			5.5	66.0	
2300	13F	13-1ステーション	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
2301	13F	13-1ステーション	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	7	7	28.4	198.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	7			8.4	58.8	
2302	13F	13-1ステーション	Y3		FPL36+FPL27	昼白色	埋込8灯式 Φ900想定	8	1	8	63.0	504.0	東芝	昼白色	【特注品】LEER-69021-LD9	LEEM-3-50651N-01	2	LEER-69021-LD9	1	47.5	95.0	LEDバー×2必要。照度不足のため現調後調整してください。
2303	13F	13-1ステーション	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
2304	13F	隔離室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2305	13F	ACS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2306	13F	準備室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2307	13F	準備室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
2308	13F	記録室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
2309	13F	処置室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2310	13F	処置室	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
2311	13F	トイレ2-4	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	9	9	18.9	170.1	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	9			5.5	49.5	
2312	13F	トイレ2-4	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	8	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	8	BSL04-UKK190L	8	12.7	101.6	
2313	13F	脱衣室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2314	13F	浴室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2315	13F	配膳室	L11		FL10	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	10.5	10.5	IT	昼白色	MK330(W)+LFIR010-05N50G2	LFIR010-05N50G2	1	MK330(W)	1	5.0	5.0	
2316	13F	配膳室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2317	13F	配膳室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	

2318	13F	器材室	F22		FL20	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-1150F-G23	IBL20-11N50F-SD	1	BSL02-G230	1	11.8	11.8	
2319	13F	廊下1	Q4		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	1	1	40.0	40.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2320	13F	廊下1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	44	44	18.9	831.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	44			5.5	242.0	
2321	13F	1308-1312	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	5	5	21.0	105.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	5	BSL02-T	5	7.5	37.5	
2322	13F	1308-1312	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	5	5	5.0	25.0	東芝	電球色		NDG9614	5			0.5	2.5	
2323	13F	1308-1312	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	10	20	42.0	840.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	10	BSL04-UKK300L	10	25.2	252.0	
2324	13F	1308-1312	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	5	5	18.9	94.5	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	5			5.5	27.5	
2325	13F	デイルーム	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	13	13	28.4	369.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	13			8.4	109.2	
2326	13F	デイルーム	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2327	13F	デイルーム	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
2328	13F	デイルーム	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-T	1	12.7	12.7	
2329	13F	機械室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-KT	3	12.7	38.1	
2330	13F	機械室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
2331	13F	DPS-F	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2332	13F	階段附室2	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
2333	13F	階段附室2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	
2334	13F	階段附室1	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
2335	13F	階段附室1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
2336	13F	EPS-G	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
2337	13F	ダストルーム	U6		GL5W	昼白色	殺菌灯 壁付	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
2338	13F	ダストルーム	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-G230	1	25.2	25.2	
2339	13F	一般用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	28.4	113.6	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
2340	13F	一般用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	9	9	21.0	189.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	9	BSL02-T	9	7.5	67.5	
2341	13F	一般用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	31	31	42.0	1302.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	31	BSL04-T	31	12.7	393.7	
2342	13F	器材室4	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2343	13F	脱衣室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2344	13F	浴室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2345	13F	EPS-E	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-KT	2	25.2	50.4	
2346	13F	スタッフ用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
2347	13F	スタッフ用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
2348	13F	スタッフ用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	18	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	18	BSL04-T	18	12.7	228.6	
2349	13F	DPS-C	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2350	13F	記録室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS-N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
2351	13F	記録室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
2352	13F	準備室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2353	13F	準備室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	
2354	13F	ACS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2355	13F	EPS-D	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
2356	13F	処置室2	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2357	13F	処置室2	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	5	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	25.2	126.0	
2358	13F	13-2ステーション	Ba41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
2359	13F	13-2ステーション	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	7	7	28.4	198.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	7			8.4	58.8	
2360	13F	13-2ステーション	vv		LDS60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	60.0	720.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	12			5.5	66.0	
2361	13F	13-2ステーション	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
2362	13F	13-2ステーション	Y3		FPL36+FPL27	昼白色	埋込8灯式 Φ900想定	8	1	8	63.0	504.0	東芝	昼白色	【特注品】LEER-69021-LD9	LEEM-3-50651N-01	2	LEER-69021-LD9	1	47.5	95.0	LEDバー×2必要。照度不足のため現調後調整してください。
2363	13F	13-2ステーション	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
2364	13F	EPS-A	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
2365	13F	トイレ8	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2366	13F	検査室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2367	13F	検査室	A43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	1	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	39.8	39.8	
2368	13F	廊下3	Q4		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	5	5	40.0	200.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	5			5.5	27.5	
2369	13F	廊下3	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	51	51	18.9	963.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	51			5.5	280.5	
2370	13F	廊下2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	26	26	18.9	491.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	26			5.5	143.0	
2371	13F	廊下4	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	9	9	18.9	170.1	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	9			5.5	49.5	
2372	13F	面談室1	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
2373	13F	器材室2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
2374	13F	リネン回収室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
2375	13F	洗浄室	U5		GL5W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
2376	13F	洗浄室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
2377	13F	ランドリー	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2378	13F	ランドリー	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
2379	13F	車椅子トイレ	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
2380	13F	PS-E	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2381	13F	トイレ5-6	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
2382	13F	トイレ5-6	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
2383	13F	EPS-I	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
2384	13F	面談室2-3	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2385	13F	器材室3	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
2386	13F	特浴室	D42WP	WP	FLR40	昼白色	シーリング2灯式	2	2	4	42.0	168.0	東芝	昼白色		LDL40S・N/19/25-G2	4	LET-42580-LS9	2	20.5	82.0	LED管×2

2387	13F	処置室1	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2388	13F	処置室1	At42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
2389	13F	脱衣室2	D42WP	WP	FLR40	昼白色	シーリング2灯式	2	2	4	42.0	168.0	東芝	昼白色		LDL40S・N/19/25・G2	4	LET-42580-LS9	2	20.5	82.0	LED管×2
2390	13F	シャワー脱衣室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
2391	13F	機械室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-KT	3	12.7	38.1	
2392	13F	機械室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
2393	13F	カンファレンス室1-2	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	6	BSL04-UKK300L	6	25.2	151.2	埋込下面開放選定。要確認。
2394	13F	当直室2-3	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	2	2	21.0	42.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	2	LEDB83911	2	10.0	20.0	
2395	13F	当直室2-3	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
2396	13F	休憩室2	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2397	13F	1351-1356	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	18.9	226.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	12			5.5	66.0	
2398	13F	1351-1356	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	15.8	94.8	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	6	LMT-15003-LS9	6	8.0	48.0	
2399	13F	1351-1356	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	6	12	42.0	504.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-UKK190L	6	12.7	76.2	埋込下面開放選定。要確認。
2400	13F	1351-1356	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
2401	13F	1357-1358	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
2402	13F	1357-1358	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	15.8	31.6	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	2	LMT-15003-LS9	2	8.0	16.0	
2403	13F	1357-1358	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	埋込下面開放選定。要確認。
2404	13F	1359	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	1	1	5.0	5.0	東芝	電球色		NDG9614	1			0.5	0.5	
2405	13F	1359	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2406	13F	1360-1368	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	18	18	18.9	340.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	18			5.5	99.0	
2407	13F	1360-1368	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	9	9	21.0	189.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	9	BSL02-T	9	7.5	67.5	
2408	13F	1360-1368	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	9	9	5.0	45.0	東芝	電球色		NDG9614	9			0.5	4.5	
2409	13F	1360-1368	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	18	36	42.0	1512.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	18	BSL04-UKK300L	18	25.2	453.6	
2410	14F	デイルーム	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
2411	14F	デイルーム	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	埋込下面開放選定。要確認。
2412	14F	配膳室	L11		FL10	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	10.5	10.5	IT	昼白色	MK330(W)+LFIR010-05N50G2	LFIR010-05N50G2	1	MK330(W)	1	5.0	5.0	
2413	14F	配膳室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2414	14F	配膳室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2415	14F	器材室1	F22		FL20	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-1150F-G23	IBL20-11N50F-SD	1	BSL02-G230	1	11.8	11.8	
2416	14F	14-1ステーション	vv		LDS60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	60.0	720.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	12			5.5	66.0	
2417	14F	14-1ステーション	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
2418	14F	14-1ステーション	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	7	7	28.4	198.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	7			8.4	58.8	
2419	14F	14-1ステーション	Ba41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
2420	14F	準備室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2421	14F	準備室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
2422	14F	ACS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2423	14F	面談室1	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
2424	14F	記録室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
2425	14F	記録室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	埋込下面開放選定。要確認。
2426	14F	処置室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2427	14F	処置室	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	3	9	42.0	378.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	39.8	119.4	
2428	14F	ランドリー	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2429	14F	ランドリー	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	
2430	14F	EPS-H	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
2431	14F	脱衣室1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2432	14F	浴室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2433	14F	廊下1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	31	31	18.9	585.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	31			5.5	170.5	
2434	14F	廊下1	Q4		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	1	1	40.0	40.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2435	14F	1401-1405	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	10	10	18.9	189.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	10			5.5	55.0	
2436	14F	1401-1405	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	5	5	15.8	79.0	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	5	LMT-15003-LS9	5	8.0	40.0	
2437	14F	1401-1405	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	5	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	5	BSL04-UKK190L	5	12.7	63.5	埋込下面開放選定。要確認。
2438	14F	1401-1405	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	5	5	42.0	210.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	5	BSL04-T	5	12.7	63.5	
2439	14F	1406-1409	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	8	8	18.9	151.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	8			5.5	44.0	
2440	14F	1406-1409	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	15.8	63.2	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	4	LMT-15003-LS9	4	8.0	32.0	
2441	14F	1406-1409	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-UKK190L	4	12.7	50.8	埋込下面開放選定。要確認。
2442	14F	1410-1412	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	33	33	18.9	623.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	33			5.5	181.5	
2443	14F	1410-1412	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	3	3	21.0	63.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	3	BSL02-T	3	7.5	22.5	
2444	14F	1410-1412	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-T	3	12.7	38.1	
2445	14F	1410-1412	M5		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー4灯式 □1257想定	4	6	24	42.0	1008.0	東芝	昼白色	LEKR712141FN-LD9	LEEM-40403N-01	6	LEER-71221-LD9	6	124.0	744.0	
2446	14F	1413-1415	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	18.9	113.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	6			5.5	33.0	
2447	14F	1413-1415	Cn42		FLR40	昼白色	埋込透明カバー2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	埋込下面開放選定。要確認。
2448	14F	1413-1415	tt		FLR40	昼白色	ブラケット1灯式	1	3	3	42.0	126.0	三菱	昼白色	EL-LFV4711A AHJ (25N5)	LDL40S・N/17/25・N5	3	EL-LFV4711A AHJ	3	21.0	63.0	
2449	14F	デイルーム	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	13	13	28.4	369.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	13			8.4	109.2	
2450	14F	デイルーム	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2451	14F	デイルーム	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-T	1	7.5	7.5	
2452	14F	デイルーム	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-T	1	12.7	12.7	
2453	14F	機械室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-KT	3	12.7	38.1	
2454	14F	機械室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
2455	14F	DPS-F	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	

2456	14F	階段附室2	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
2457	14F	階段附室2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	
2458	14F	階段附室1	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	28.4	85.2	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	3			8.4	25.2	
2459	14F	階段附室1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
2460	14F	ダストルーム	U6		GL5W	昼白色	殺菌灯 壁付	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
2461	14F	ダストルーム	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-G230	1	25.2	25.2	
2462	14F	一般用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	28.4	113.6	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	4			8.4	33.6	
2463	14F	一般用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	9	9	21.0	189.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	9	BSL02-T	9	7.5	67.5	
2464	14F	一般用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	31	31	42.0	1302.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	31	BSL04-T	31	12.7	393.7	
2465	14F	スタッフ用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	6	6	28.4	170.4	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	6			8.4	50.4	
2466	14F	スタッフ用EVホール	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
2467	14F	スタッフ用EVホール	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	18	18	42.0	756.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	18	BSL04-T	18	12.7	228.6	
2468	14F	車椅子トイレ	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2469	14F	器材室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2470	14F	脱衣室2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2471	14F	浴室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2472	14F	DPS-C	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2473	14F	EPS-E	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
2474	14F	EPS-G	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
2475	14F	記録室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
2476	14F	記録室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	5	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	25.2	126.0	埋込下面開放選定。要確認。
2477	14F	準備室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2478	14F	準備室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	
2479	14F	ACS	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2480	14F	EPS-D	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
2481	14F	処置室2	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	1	MK580(W)	1	7.5	7.5	
2482	14F	処置室2	At43		FLR40	昼白色	埋込下面開放3灯式 W300想定	3	5	15	42.0	630.0	IT	昼白色	BL4-3950F-U30L	IBL40-39N50F-SD	5	BSL04-UKK300L	5	39.8	199.0	
2483	14F	14-2ステーション	Ba41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	埋込下面開放選定。要確認。
2484	14F	14-2ステーション	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	7	7	28.4	198.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	7			8.4	58.8	
2485	14F	14-2ステーション	vv		LDS60W	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	60.0	720.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	12			5.5	66.0	
2486	14F	14-2ステーション	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-T	6	12.7	76.2	
2487	14F	14-2ステーション	Y3		FPL36+FPL27	昼白色	埋込8灯式 Φ900想定	8	1	8	63.0	504.0	東芝	昼白色	【特注品】LEER-69021-LD9	LEEM-3-50651N-01	2	LEER-69021-LD9	1	47.5	95.0	LEDバー×2必要。照度不足のため現調後調整してくださ
2488	14F	14-2ステーション	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
2489	14F	EPS-A	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
2490	14F	トイレ6	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
2491	14F	トイレ1-2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
2492	14F	トイレ1-2	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	4	4	21.0	84.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	4	BSL02-T	4	7.5	30.0	
2493	14F	リネン回収室	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-UKK190L	1	12.7	12.7	
2494	14F	洗浄室	U5		GL5W	昼白色	殺菌灯 チェーン吊り	1	1	1	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	
2495	14F	洗浄室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2496	14F	PS-E	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2497	14F	器材室2	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	6	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	6	BSL04-G150	6	12.7	76.2	
2498	14F	EPS-I	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-KT	1	12.7	12.7	
2499	14F	特浴室	D42WP	WP	FLR40	昼白色	シーリング2灯式	2	2	4	42.0	168.0	東芝	昼白色		LDL40S・N/19/25-G2	4	LET-42580-LS9	2	20.5	82.0	LED管×2
2500	14F	前室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
2501	14F	無菌室前室	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
2502	14F	薬浴室	D42WP	WP	FLR40	昼白色	シーリング2灯式	2	2	4	42.0	168.0	東芝	昼白色		LDL40S・N/19/25-G2	4	LET-42580-LS9	2	20.5	82.0	LED管×2
2503	14F	男子更衣室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
2504	14F	男子更衣室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2505	14F	女子更衣室	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
2506	14F	女子更衣室	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-UKK300L	3	25.2	75.6	
2507	14F	更衣室前室	A22		FL20	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	1	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-1150F-U30L	IBL20-11N50F-SD	1	BSL02-UKK300L	1	11.8	11.8	
2508	14F	トイレ3-5	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
2509	14F	器材室3	F42		FLR40	昼白色	逆富士2灯式	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-G23	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-G230	3	25.2	75.6	
2510	14F	当直室1	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
2511	14F	当直室1	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	埋込下面開放選定。要確認。
2512	14F	シャワー脱衣室	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
2513	14F	機械室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	4	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-KT	4	12.7	50.8	
2514	14F	機械室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
2515	14F	トイレ5	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2516	14F	カンファレンス室1-2	B42		FLR40	昼白色	埋込ルーバー2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	埋込下面開放選定。要確認。
2517	14F	無菌室	Q2	WP	IL60W	昼白色	DL Φ150 想定 透明カバー	1	6	6	60.0	360.0	IT	昼白色		DW150-05N50D-RP	6			5.5	33.0	
2518	14F	無菌室	K21'		FL20	昼白色	棚下灯1灯式 下面開放	1	6	6	21.0	126.0	IT	昼白色	MK580(W)+LFIR020-07N50G	LFIR020-07N50G	6	MK580(W)	6	7.5	45.0	
2519	14F	無菌室	HA42	クリーンルーム	FLR40	昼白色	埋込バッフル透明ガラスカバー2灯式 225*1260想定	2	14	28	42.0	1176.0	東芝	昼白色	LEER-42251C6-LS9 + LEEM-40403N-01	LEEM-40403N-01	14	LEER-42251C6-LS9	14	24.8	347.2	
2520	14F	面会通路	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	8	8	18.9	151.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	8			5.5	44.0	
2521	14F	休憩室1	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
2522	14F	休憩室1	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
2523	14F	当直室2	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
2524	14F	当直室2	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	埋込下面開放選定。要確認。

2525	14F	廊下5-6	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
2526	14F	面談室2	M1		FPL36	昼白色	埋込ルーバー3灯式 □450想定	3	1	3	36.0	108.0	三菱	昼白色		EL-SK4512N/4 AHTZ	1			33.5	33.5	
2527	14F	当直室3	L21		FL20	昼白色	ブラケット1灯式	1	1	1	21.0	21.0	東芝	昼白色		LDM20SS・N/10/10-01	1	LEDB83911	1	10.0	10.0	
2528	14F	当直室3	C42		FLR40	昼白色	埋込乳白カバー2灯式 W300想定	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-UKK300L	1	25.2	25.2	埋込下面開放選定。要確認。
2529	14F	廊下3	Q4		IL40W	昼白色	DL Φ150 想定 バッフル付	1	5	5	40.0	200.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	5			5.5	27.5	
2530	14F	廊下3	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	47	47	18.9	888.3	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	47			5.5	258.5	
2531	14F	廊下4	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	36	36	18.9	680.4	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	36			5.5	198.0	
2532	14F	1451-1455	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	10	10	18.9	189.0	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	10			5.5	55.0	
2533	14F	1451-1455	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	5	5	15.8	79.0	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	5	LMT-15003-LS9	5	8.0	40.0	
2534	14F	1451-1455	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	5	10	42.0	420.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	5	BSL04-UKK190L	5	12.7	63.5	埋込下面開放選定。要確認。
2535	14F	1451-1455	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	5	5	42.0	210.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	5	BSL04-T	5	12.7	63.5	
2536	14F	1456-1457	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	4	4	18.9	75.6	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	4			5.5	22.0	
2537	14F	1456-1457	T15		FL15	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	15.8	31.6	東芝	昼白色		LDM15SS・N/8/7	2	LMT-15003-LS9	2	8.0	16.0	
2538	14F	1456-1457	Bn41		FLR40	昼白色	埋込ルーバー1灯式 W190想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	埋込下面開放選定。要確認。
2539	14F	1458	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	1	1	5.0	5.0	東芝	電球色		NDG9614	1			0.5	0.5	
2540	14F	1458	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	2	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	2	BSL04-UKK300L	2	25.2	50.4	
2541	14F	1459-1467	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	18	18	18.9	340.2	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	18			5.5	99.0	
2542	14F	1459-1467	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	9	9	21.0	189.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	9	BSL02-T	9	7.5	67.5	
2543	14F	1459-1467	G		IL5W	電球色	足元灯 自動点滅機能	1	9	9	5.0	45.0	東芝	電球色		NDG9614	9			0.5	4.5	
2544	14F	1459-1467	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	18	36	42.0	1512.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	18	BSL04-UKK300L	18	25.2	453.6	
2545	15F	EV機械室6	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	1	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	1	BSL04-KT	1	25.2	25.2	
2546	15F	階段附室2	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	3	3	42.0	126.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	3	BSL04-UKK190L	3	12.7	38.1	
2547	15F	階段附室2	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
2548	15F	階段附室1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
2549	15F	階段附室1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
2550	15F	DPS-C	T41		FLR40	昼白色	トラフ1灯式	1	1	1	42.0	42.0	IT	昼白色	BL4-1250F-T	IBL40-12N50F-SD	1	BSL04-T	1	12.7	12.7	
2551	15F	管理部倉庫7	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-G150	2	12.7	25.4	
2552	15F	管理部倉庫7	F41		FLR40	昼白色	逆富士1灯式	1	4	4	42.0	168.0	IT	昼白色	BL4-1250F-G15	IBL40-12N50F-SD	4	BSL04-G150	4	12.7	50.8	
2553	15F	EPS-E	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
2554	15F	喫煙コーナー	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2555	15F	一般用EVホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	2	2	18.9	37.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	2			5.5	11.0	
2556	15F	一般用EVホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	12	12	28.4	340.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	12			8.4	100.8	
2557	15F	スタッフ用EVホール	A42		FLR40	昼白色	埋込下面開放2灯式 W300想定	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-U30L	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-UKK300L	4	25.2	100.8	
2558	15F	ホール	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	1	1	18.9	18.9	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	1			5.5	5.5	
2559	15F	ホール	J2		FDL27	昼白色	DL Φ150 想定	1	7	7	28.4	198.8	IT	昼白色		DW150-08N50F-SD	7			8.4	58.8	
2560	15F	ホール	J9		FDL13	昼白色	DL Φ150 想定	1	24	24	13.7	328.8	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	24			5.5	132.0	
2561	15F	廊下	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	9	9	18.9	170.1	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	9			5.5	49.5	
2562	15F	廊下	T21		FL20	昼白色	トラフ1灯式	1	2	2	21.0	42.0	IT	昼白色	BL2-0750F-T	IBL20-07N50F-SD	2	BSL02-T	2	7.5	15.0	
2563	15F	EPS-G	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2564	15F	電気室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	3	6	42.0	252.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	3	BSL04-KT	3	25.2	75.6	
2565	15F	電気室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	8	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	8	BSL04-KT	8	12.7	101.6	
2566	15F	機械室	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-KT	4	25.2	100.8	
2567	15F	機械室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	24	24	42.0	1008.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	24	BSL04-KT	24	12.7	304.8	
2568	15F	前室	R21		FL20	昼白色	笠トラフ1灯式	1	1	1	21.0	21.0	IT	昼白色	BL2-0750F-KT	IBL20-07N50F-SD	1	BSL02-KT	1	7.5	7.5	
2569	15F	CO室	R41		FLR40	昼白色	笠トラフ1灯式	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250F-KT	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-KT	2	12.7	25.4	
2570	RF	ピロティ	rr41sp	SUS WP	FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	2	2	42.0	84.0	三菱	昼白色	MY-EN420530/N AHTN	EL-LUE42053N AHTN	2	EL-LH-EN40810	2	13.6	27.2	
2571	RF	ピロティ	は4		不明 姿図無し	昼白色	不明 姿図無し	0	1	0	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	不明 姿図無し
2572	RF	ピロティ	の4		不明 姿図無し	昼白色	不明 姿図無し	0	1	0	0.0	0.0		昼白色		対象外	0			0.0	0.0	不明 姿図無し
2573	RF	EV機械室1	R42		FLR40	昼白色	笠トラフ2灯式	2	4	8	42.0	336.0	IT	昼白色	BL4-2550F-KT	IBL40-25N50F-SD	4	BSL04-KT	4	25.2	100.8	
2574	RF	EV機械室1	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	1	1	42.0	42.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	1	EL-LH-N40903	1	13.6	13.6	
2575	RF	EV機械室3	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	4	4	42.0	168.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	4	EL-LH-N40903	4	13.6	54.4	
2576	RF	EV機械室4	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	2	2	42.0	84.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	2	EL-LH-N40903	2	13.6	27.2	
2577	RF	階段附室1	A41		FLR40	昼白色	埋込下面開放1灯式 W190想定	1	2	2	42.0	84.0	IT	昼白色	BL4-1250FU19L	IBL40-12N50F-SD	2	BSL04-UKK190L	2	12.7	25.4	
2578	RF	階段附室1	J1		FDL18	昼白色	DL Φ150 想定	1	3	3	18.9	56.7	IT	昼白色		DW150-05N50F-SD	3			5.5	16.5	
2579	RF	EV機械室5	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	4	4	42.0	168.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	4	EL-LH-N40903	4	13.6	54.4	
2580	RF	EV外壁	rr41		FLR40	昼白色	片反射1灯式	1	3	3	42.0	126.0	三菱	昼白色	MY-N420333/N AHTN	EL-LU42033N AHTN	3	EL-LH-N40903	3	13.6	40.8	
									14328	19811		731015.9					14329		9277		216013.5	

既存照明（全点灯時）

731，015.9wh

LED化（全点灯時）

216，013.5wh